

	<p>Материалы и технологии века</p>	<p>Справочные материалы</p> <p>Добромыслов А.Я., Санкова Н.В.</p>
--	---	---

Пластмассовые трубы и современные технологии для строительства и ремонта трубопроводов

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ ДЛЯ ЗДАНИЙ И МИКРОРАЙОНОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ

Москва 2004

ПРЕДИСЛОВИЕ

Глава 1. ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МОНТАЖА ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИИ ЗДАНИЙ И МИКРОРАЙОНОВ

1.1. Внутренняя канализация

1.2. Микрорайонная сеть канализации

1.3. Компенсация линейных удлинений и крепление трубопроводов

Глава 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ РАСХОДОВ СТОЧНЫХ ВОД

2.1. Методические основы определения расчетных расходов стоков

2.2. Выбор исходных данных для определения расчетных расходов воды и стоков

2.3. Определение расчетных расходов стоков

2.4. Примеры определения расчетных расходов сточных вод

Глава 3. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

3.1. Методические основы гидравлического расчета безнапорных вертикальных и горизонтальных трубопроводов

3.1.1. Вертикальные трубопроводы.

3.1.2. Горизонтальные трубопроводы.

3.2. Расчет канализационных стояков

3.3. Расчет безнапорных трубопроводов

Глава 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ВЫТЯЖНЫХ ЧАСТЕЙ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СТОЯКОВ

4.1. Причины обмерзания вытяжных частей канализационных стояков

4.2. Рекомендации по устройству вытяжных частей канализационных стояков

Глава 5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПЛАСТИММАССОВЫХ ТРУБ ДЛЯ ЗДАНИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И МИКРОРАЙОНОВ

5.1. Проектирование систем внутренней канализации

5.2. Проектирование микрорайонной канализационной сети

Глава 6. МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВЫХ СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИИ ЗДАНИЙ И МИКРОРАЙОНОВ

6.1. Технология сборки соединений

6.2. Изделия индустриальной подготовки, используемые при монтаже трубопроводов систем внутренней канализации

6.3. Монтаж трубопроводов систем внутренней канализации

6.4. Монтаж трубопроводов систем канализации микрорайонов

6.5. Основные правила техники безопасности при монтаже

Глава 7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ БЕЗНАПОРНЫХ СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИИ ЗДАНИЙ И МИКРОРАЙОНОВ

7.1. Методические основы эксплуатации безнапорных систем канализации зданий и микрорайонов

7.2. Правила эксплуатации и ремонта канализационных трубопроводов

Приложение 1 Расчетные удельные средние за год суточные расходы воды (стоков) для жилых зданий в I и II климатических районах

Приложение 2 Расчетные удельные средние за год суточные расходы воды (стоков) для жилых зданий в III и IV климатических районах

Приложение 3. Расчетные удельные средние за год суточные расходы воды (стоков) для различных типов потребителей

Приложение 4. Средние удельные часовые расходы воды.

q_n^{tot}, q_n^k, q_n^c л/ч, отнесенные к одному прибору, в зависимости от средней заселенности квартир (только для жилых зданий)

Приложение 5. Коэффициенты суточной неравномерности K_d

Приложение 6. Расчетные расходы горячей/общий и холодной воды секундные, л/с, и часовые, м³/ч, в зависимости от удельных расходов, л/ч, и числа приборов N (обеспеченность расходов 0,997 в час максимального водопотребления)

Приложение 7 Удельные часовые расходы воды и расчетные расходы стоков санитарно-технического оборудования

Приложение 8 Таблицы для гидравлического расчета
безнапорных трубопроводов из полипропилена

Приложение 9 Таблицы для гидравлического расчета
безнапорных трубопроводов из поливинилхлоридных труб

Приложение 10 Таблицы для гидравлического расчета
безнапорных трубопроводов из полиэтилена низкого давления

Приложение 11 Таблицы для гидравлического расчета
безнапорных трубопроводов из полиэтилена высокого давления

Список литературы

Подготовлены к изданию Учебно-методическим центром по подготовке специалистов в области пластмассовых трубопроводных систем МИПК МГТУ им. Н.Э. Баумана в качестве пособия к [СНиП 2.04.01-85*](#) «Внутренний водопровод и канализация зданий»; [СНиП 2.04.03-85](#) «Канализация. Наружные сети и сооружения»; [СНиП 3.05.01-85](#) «Внутренние санитарно-технические системы»; [СП 40-102-2000](#) «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования», [СП 40-107-2003](#) «Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб».

Рассмотрены основные вопросы проектирования систем канализации из поливинилхлоридных (ПВХ), полиэтиленовых (ПЭ) и полипропиленовых (ПП) труб. Приведены конкретные примеры выполнения гидравлических расчетов для систем канализации зданий различного назначения. Для облегчения и удобства проведения расчетов в книге даны соответствующие номограммы и таблицы. Приведен сортамент применяемых пластмассовых труб и фасонных частей, подробно изложена технология монтажа и ремонта трубопроводных систем канализации, учитывающая компенсацию линейных удлинений и особенности крепления труб. Изложены методические основы эксплуатации безнапорных систем, канализации, рассмотрены причины обмерзания вытяжных частей канализационных стояков и даны рекомендации по устройству незамерзающих вытяжек. Приведены необходимые данные по применению вентиляционных клапанов канализационных стояков.

Для работников проектных, строительных и эксплуатационных организаций, преподавателей и студентов строительных вузов, техникумов и училищ, слушателей учебных центров и курсов по повышению квалификации.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящие «Рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации систем канализации из пластмассовых труб для зданий и микрорайонов» разработаны в помощь организациям, проектирующим, монтирующим и эксплуатирующим безнапорные системы канализации зданий и микрорайонов городской и сельской застройки, т.е. начальные участки канализационной сети из пластмассовых труб диаметром до 200 мм. Системы водостоков в данных рекомендациях не рассматриваются.

Практика эксплуатации безнапорных канализационных сетей отмечает тревожный симптом: образование засоров трубопроводов на начальных участках носит настолько массовый характер, что проблема ликвидации засоров и их последствий перерастает в социальную. Статистика свидетельствует о том, что засорам подвержены в основном (свыше 90 %) безнапорные трубопроводы диаметром до 200 мм, т.е. внутридомовая, дворовая и районная, а также поселковая сети.

Очевидно, что требования надежной работы, предъявляемые к системам инженерного оборудования вообще и к системам канализации в частности, в условиях рыночной экономики продолжают ужесточаться, а необходимость снижения стоимости строительства при этом становится все актуальней. Применительно к безнапорным трубопроводам канализации это означает отказ от волевых решений при проектировании, а также обоснованный расчет систем внутридомовой канализации, дворовой, районной и поселковой сетей.

На современном этапе оптимальным материалом для канализационных трубопроводов является пластмасса, трубы из которой - технически гладкие, легкие, удобные в монтаже - уже сами по себе во многом отвечают требованиям времени. Тем не менее, приходится констатировать, что их внедрение во многом сдерживается несовершенством соответствующей нормативно-технической базы Российской Федерации. Так, до настоящего времени [СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»](#) вообще не содержит регламентов по гидравлическому расчету пластмассовых труб; [СНиП 2.04.01-85*](#) «Внутренний водопровод и канализация зданий» рекомендуют рассчитывать их по формулам квадратичного сопротивления; [СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем](#)

водоснабжения и канализации из полимерных материалов» трактует пластмассовые трубы как шероховатые, а СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» - как гидравлически гладкие.

Сложившееся положение вызывает массу вопросов у проектных организаций страны. Отсутствие у них вспомогательных материалов приводит к ненормальному положению, когда гидравлический расчет пластмассовых трубопроводов выполняется по таблицам для чугунных или железобетонных труб, в результате чего уклоны трубопроводов завышаются в 3-4 раза. В этом случае наряду с увеличением объемов земляных работ образуется «сухое» течение (течение с высокой скоростью, но с малым наполнением трубопровода), при котором в осадок выпадают крупногабаритные предметы, в результате чего трубопроводы диаметрами даже 300 и 400 мм засоряются в течение трех-четырех месяцев. По нашим данным, в 95% случаев причина образования засоров на начальных участках канализационной сети - именно крупногабаритные предметы, не являющиеся компонентами сточной жидкости (пищевые отходы, тряпье, вата, строительный мусор, банки, игрушки и т.п.).

При определении диаметра и уклона отводного трубопровода основным параметром является расчетный (секундный или кратковременный) расход стоков. Режим водоотведения, хотя и является производным от режима водопотребления, тем не менее, резко от него отличается. Это объясняется большой вместимостью безнапорных канализационных трубопроводов, вследствие чего исключается возможность определения расчетного расхода стоков по числу одновременно действующих приборов, как это регламентировано СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Кроме того, одним из важных параметров, определяющих расход, является интервал осреднения расходов, что также игнорируется действующими нормами. Например, смывной бачок унитаза вместимостью 7 л опорожняется за 7 с. Если измеренный расход жидкости этого смывного бачка осреднить на интервале 7 с, то кратковременный расход составит 1 л/с. Однако в процессе измерения расхода жидкости от этого смывного бачка зафиксировано, что на второй секунде опорожнения расход составил 1,6 л (затем он резко уменьшается). Следовательно, осредненный на интервале в 1 с максимальный расход равен 1,6 л/с. Тот же самый смывной бачок заполняется с расходом 0,1 л/с в течение 70 с.

Если расход жидкости от смывного бачка вместимостью 7 л осреднить на интервале в 70 с, то кратковременный расход стоков составит 0,1 л/с, т.е. будет равен кратковременному расходу воды.

При определении диаметра канализационного стояка следует исключить возможность срыва хотя бы одного из гидравлических затворов, присоединенных к этому стояку. Поэтому представляется очевидным, что интервалы осреднения расходов жидкости в этом случае должны быть минимальными, вплоть до 1 с, а расчетные расходы - максимальными. Например, если речь идет о жилых домах, то максимальным расходом стоков от одного прибора является секундный расход от смывного бачка унитаза - 1,6 л/с. Превышение расчетного расхода недопустимо, так как приводит к срыва гидравлических затворов и открывает беспрепятственный доступ канализационным газам (чрезвычайно токсичным и взрывоопасным) из наружных сетей канализации в помещения, где находятся люди. Таким образом, ошибка в определении расчетного расхода стоков в буквальном смысле угрожает здоровью человека.

При расчете горизонтальных отводных трубопроводов следует учитывать протяженность и вместимость этих трубопроводов и ориентироваться на приборы с максимальной продолжительностью водоотведения. В жилом доме - это ванна: ее вместимость равна 150-170 л, а продолжительность опорожнения - 150-180 с. Секундный расход стоков от ванны, осредненный на интервале 150 с, равен 1 - 1,1 л/с (при расчетах принимается равным 1,1 л/с).

Ошибки в определении расчетных расходов приводят к образованию засоров трубопроводов, а также к увеличению объема земляных работ и материалоемкости систем, т.е. к удорожанию строительства при одновременном снижении, как надежности трубопроводной системы, так и комфортности объекта.

Не менее серьезными являются вопросы монтажа систем внутренней канализации из пластмассовых труб. Высокие коэффициенты теплового расширения труб (у поливинилхлоридных - в 5 раз, у полипропиленовых - в 15 раз, а у полиэтиленовых - в 20 раз больше, чем у металлических) диктуют необходимость тщательных расчетов компенсации линейных изменений длины трубопроводов и соблюдения всех требований технологий их монтажа.

Каждый из перечисленных вопросов (определение расчетных расходов стоков, расчет и конструирование канализационных стояков, гидравлический расчет пластмассовых отводных трубопроводов, монтаж трубопроводных систем) представляет собой конкретную задачу, решение которой влияет на надежность и стоимость трубопроводной системы канализации, поэтому в настоящих рекомендациях они рассматриваются достаточно подробно и изложены в виде, удобном для использования в проектной практике.

Кроме положений по расчету, конструированию и монтажу этих систем, в данную работу включены общие сведения о пластмассовых трубах, рекомендуемых для строительства как наземной, так и подземной частей канализации, и требования по их эксплуатации и ремонту.

Настоящее издание является третьей редакцией «Рекомендаций по проектированию, монтажу и эксплуатации систем канализации из пластмассовых труб для зданий и микрорайонов», исправленной и дополненной. Так, значительно переработаны главы 1, 6 и 7, внесены дополнения в главу 5. [Глава 2](#) написана совместно с канд. техн. наук А.С. Вербицким.

Все замечания и предложения просим присыпать по адресу:
Москва, ул. 2 Бауманская, 5, МИПК МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Глава 1. ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МОНТАЖА ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИИ ЗДАНИЙ И МИКРОРАЙОНОВ

1.1. Внутренняя канализация

В соответствии со [СНиП 2.04.01-85*](#) «Внутренний водопровод и канализация зданий» для монтажа трубопроводов систем внутренней канализации строящихся и реконструируемых зданий предусматривается применение пластмассовых труб, которые имеют ряд существенных преимуществ по сравнению с канализационными трубами из чугуна.

Обоснованием технологической целесообразности использования труб и фасонных частей из полимерных материалов являются такие специфические свойства этой продукции, как достаточная прочность, высокая коррозионная стойкость, нетоксичность, малая масса, низкая теплопроводность и др. Благодаря этим

свойствам обеспечиваются надежность и долговременная эксплуатация канализационных трубопроводов, снижение трудоемкости монтажных работ и уменьшение транспортных затрат. В то же время пластмассовые трубы и фасонные части обладают рядом особенностей, которые необходимо учитывать при выполнении проектных и монтажных работ. Так, канализационные трубные изделия отличаются повышенной чувствительностью к механическим и ударным нагрузкам, относительно невысокой теплостойкостью, большим коэффициентом линейного теплового расширения, что является причиной заметного удлинения трубопроводов из полимерных материалов при повышении температуры и укорочения - при ее снижении.

При хранении на открытом воздухе под воздействием прямых солнечных лучей происходит постепенное ухудшение свойств полимеров, изменение их химической структуры, увеличение хрупкости и снижение эластичности.

Системы внутренней бытовой канализации с трубами из полимерных материалов монтируются в домах массового и индивидуального жилищного строительства, в типовых зданиях общественного назначения (детские дошкольные учреждения, школы, магазины, поликлиники и др.).

Пластмассовые трубы и фасонные части используются в системах внутренней канализации для монтажа стояков, отводных трубопроводов от санитарных приборов, в санитарно-технических кабинах, шахт-пакетах и при монтаже «россыпью», для вытяжных трубопроводов, прокладываемых в чердачных помещениях, для монтажа трубопроводов в подземной части здания.

С 1985 г. в массовом жилищном строительстве при монтаже канализационных трубопроводов в зданиях с санитарно-техническими кабинами широкое применение получили трубы из поливинилхlorида (ПВХ) диаметрами 110 и 50 мм и фасонные части к ним.

В последние годы, с освоением отечественными предприятиями производства канализационных труб и фасонных частей из полипропилена (ПП) диаметрами 110 и 50 мм, осуществляется переход к использованию трубных изделий из этого материала в санитарно-технических кабинах, шахт-пакетах, при монтаже трубопроводов в зданиях индивидуальной застройки и др.

Канализационная трубная продукция из полиэтилена (ПЭ), уступающая по монтажным и эксплуатационным характеристикам трубам из ПВХ и ПП, в настоящее время используется в небольших объемах. Для систем внутренней канализации применяются трубы и фасонные части из полиэтилена низкого давления (ГШД) и полиэтилена высокого давления (ПВД) диаметрами 110, 90 и 50 мм.

При выборе материала трубных изделий следует принимать во внимание назначение строящегося здания, необходимый срок эксплуатации канализационных трубопроводов, значения температурных параметров отводимых стоков, требования к надежности, противопожарные требования и другие факторы. Трубы из ПП и ПВХ по сравнению с полиэтиленовыми трубами не подвержены растрескиванию под влиянием поверхностно-активных веществ, отличаются большей устойчивостью к воздействию химических веществ при повышенных температурах, высокой точностью метрологических характеристик.

Существенным преимуществом канализационных систем из ПП является возможность отведения постоянных стоков с более высокой температурой. Кроме этого, при монтаже раструбных соединений труб и фасонных частей из ПП применяются резиновые уплотнители улучшенной конструкции, что позволяет стабильно выполнять качественную сборку соединений трубопроводов с приложением меньших усилий.

Перечень нормативных документов (НД) на канализационные трубы и фасонные части к ним из ПВХ, ПП и ПЭ приведен в [табл. 1.1.1](#).

Таблица 1.1.1.

Нормативные документы на канализационные трубы и фасонные части к ним из ПВХ, ПП и ПЭ

Обозначение НД	Наименование НД
ТУ 6-19-307-86	Трубы и патрубки из непластифицированного поливинилхлорида для канализации
ТУ 6-49-33-92	Части фасонные из непластифицированного поливинилхлорида для канализационных труб

ТУ 4926-005-41989945-97	Трубы и патрубки из полипропилена для канализации
ТУ 4926-010-42943419-97	Трубы канализационные раstrубные из полипропилена
ТУ 4926-010-41989945-98	Части фасонные из полипропилена для канализационных труб
ГОСТ 22689.0-89 - ГОСТ 22689.2-89	Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним
ТУ 10 РФ 13.02-92	Трубы из полиэтилена для систем внутренней канализации зданий
ТУ 10 РФ 13.01-92	Детали соединительные из полиэтилена для канализационных трубопроводов

Монтаж труб, патрубков и фасонных частей из ПВХ, ПП и ПЭ на строительных объектах выполняется с использованием раstrубных соединений, уплотняемых резиновыми кольцами. Такие соединения удобны при сборке, обладают способностью воспринимать температурные изменения длины трубопровода, обеспечивают легкую разборку и ремонт стыков.

Конструкция раstrубного соединения ([рис. 1.1.1](#)) включает гладкий конец одной трубной детали (с предварительно снятой фаской) и раstrуб другой детали, имеющей по окружности кольцевой паз (желобок), в который устанавливается резиновое кольцо.

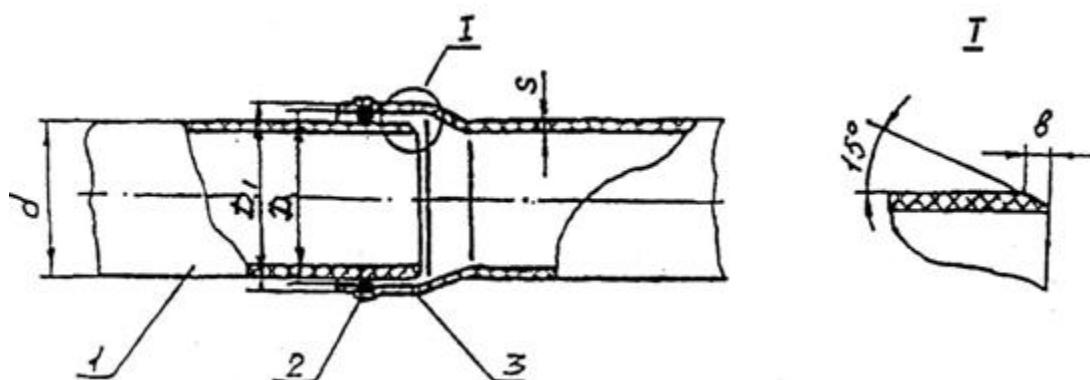


Рис. 1.1.1. Раstrубное соединение с резиновым уплотнительным кольцом

1 - гладкий конец трубы; 2 - резиновое уплотнительное кольцо; 3 - раструб

Трубы из ПВХ и ПД изготавливаемые по ТУ 6-19-307-86 (ПВХ), ТУ 4926-005-41989945-97 и ТУ 4926-010-42943419-97, имеют на одном конце раструб, формование которого производится на заводах-изготовителях трубной продукции. Трубы из ПНД и ГОД диаметрами 110, 90 и 50 мм ([ГОСТ 22689.0-89 - ГОСТ 22689.2-89](#)) выпускаются без раструбов. Для них предусмотрены патрубки с раструбами, предназначенные для соединения с трубами при помощи раструбно-стыковой сварки, которая выполняется в условиях трубозаготовительного производства. По ТУ 10 РФ 13.02-92 изготавливаются гладкие трубы диаметрами 90 и 50 мм из ПНД. Монтаж этих труб осуществляется в сочетании с фасонными частями из ПНД (ТУ 10 РФ 13.01-92), в номенклатуру которых включен ряд деталей диаметрами 90 и 50 мм, имеющих раструбы с обеих сторон (компенсационный патрубок, ревизия, двухраструбная муфта и др.). Размеры канализационных труб и патрубков отечественного производства, изготавливаемых по ТУ 6-19-307-86 (ПВХ), ТУ 4926-005-41989945-97 и ТУ 4926-010-42943419-97 (ПП), [ГОСТ 22689.0-89 - ГОСТ 22689.2-89](#) (ПНД и ПВД), приведены в [табл. 1.1.2](#) и [1.1.3](#).

Таблица 1.1.2.

Длина, мм, труб и патрубков из ПВХ, ПП, ПНД и ПВД

Материал труб	Диаметр	Длина патрубков	Длина труб
---------------	---------	-----------------	------------

		345	
		360	
		370	
		410	
		450	
	50	457	2650
ПВХ		465	
		515	
		535	
		870	
		970	
		345	2000
	110	1125	2485
		1215	2605
		1255	2650

		1315	4000
		1500	
		150	1000
		250	1500
		500	2000
		750	3000
			2000
			3000
			5500
			6000
			8000
ПП	50, 110		
ПНД, ПВД	50, 90, 110	-	

Примечание. По согласованию с потребителем допускается изготовление и поставка труб и патрубков другой длины.

Таблица 1.1.3.

Размеры, мм, канализационных труб и патрубков из ПВХ, ПП, ПНД и ПВД (см. [рис.1.1.1.](#))

Материал труб	Обозначение НД	Наружный диаметр гладкого конца d	Внутренний диаметр растрuba D	Внутренний диаметр желобка, D_1	Толщина стенки, S	Длина фаски, b

ПВХ	TU 6-19-307-86,	$50^{+0,2}$ $110^{+0,3}$	$50,3^{+0,8}$ $110,4^{+0,5}$	$59,6^{+1,0}$ $120,6^{+0,7}_{-0,3}$	$3,2^{+0,5}$ $3,2^{+0,5}$	6 6
ПП	TU 4926-005-41989945-97, TU 4926-010-42943419-97	$40^{+0,3}$ $50^{+0,3}$ $110^{+0,4}$	$40,3^{+0,8}$ $50,3^{+0,8}$ $110,4^{+0,9}$	$49,6^{+1,0}$ $59,6^{+1,0}$ $120,6^{+1,8}$	$1,8^{+0,4}$ $1,8^{+0,4}$ $2,7^{+0,5}$	3,5 3,5 4,5
ПНД, ПВД	ГОСТ 22689.0-89 - ГОСТ 22689.2-89	$50^{+0,5}$ $90^{+0,9}$ $110^{+1,0}$	- - -	- - -	$3^{+0,6}$ $3^{+0,6}$ $3,5^{+0,6}$	6 7 7

Для монтажа трубопроводов используются фасонные части ([рис 1.1.2 - 1.1.15](#)), номенклатура и основные размеры которых представлены в [табл. 1.1.4](#) и [1.1.5](#).

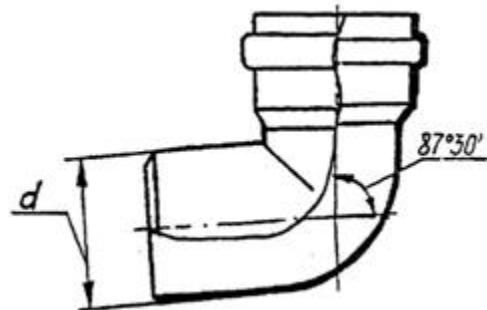


Рис. 1.1.2. Отвод $87^{\circ}30'$

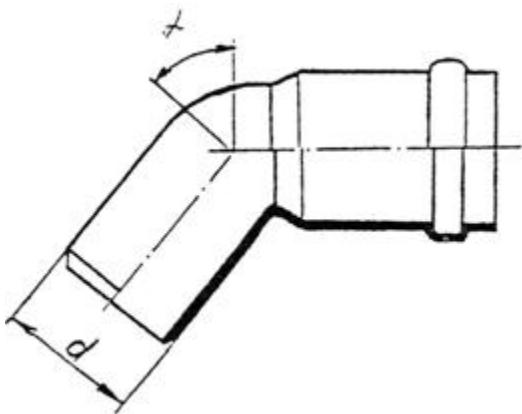


Рис. 1.1.3. Отвода $\alpha = 30^\circ, 45^\circ$

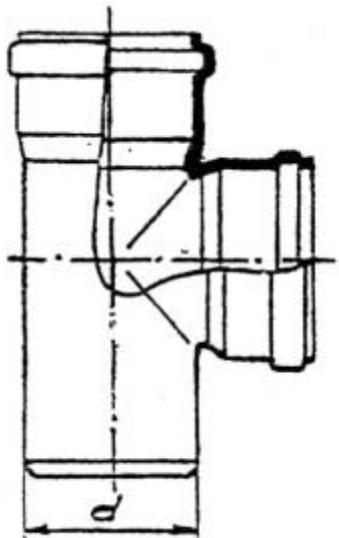


Рис. 1.1.4. Тройник $87^\circ30'$

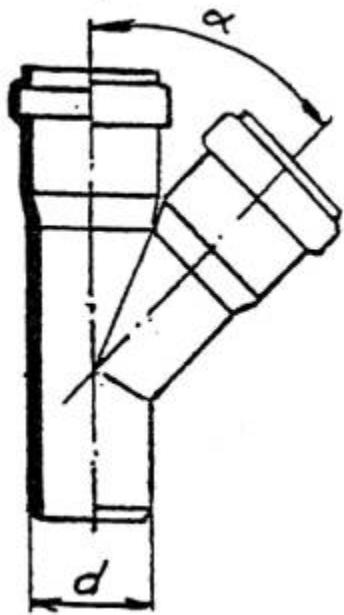


Рис. 1.1.5. Тройник $\alpha = 45^\circ$

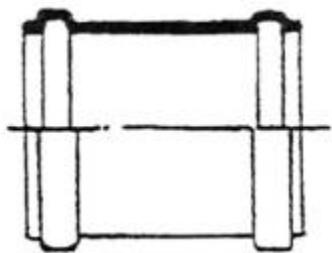


Рис. 1.1.6. Муфта надвижная

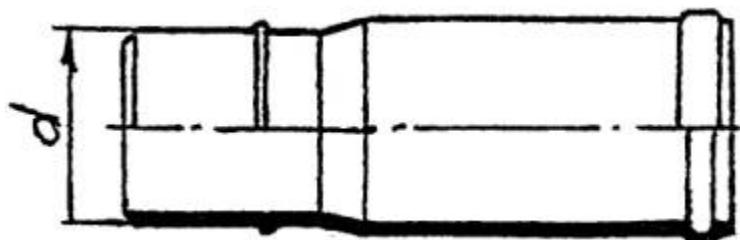


Рис. 1.1.7. Патрубок компенсационный

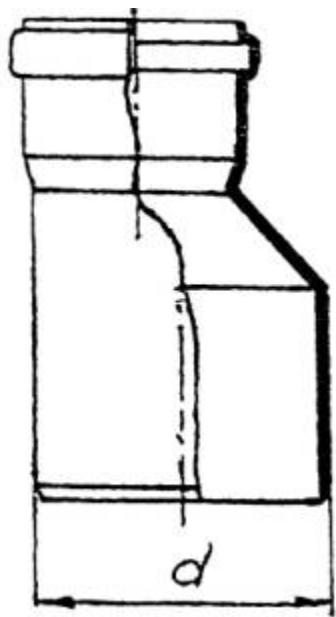


Рис. 1.1.8. Переход

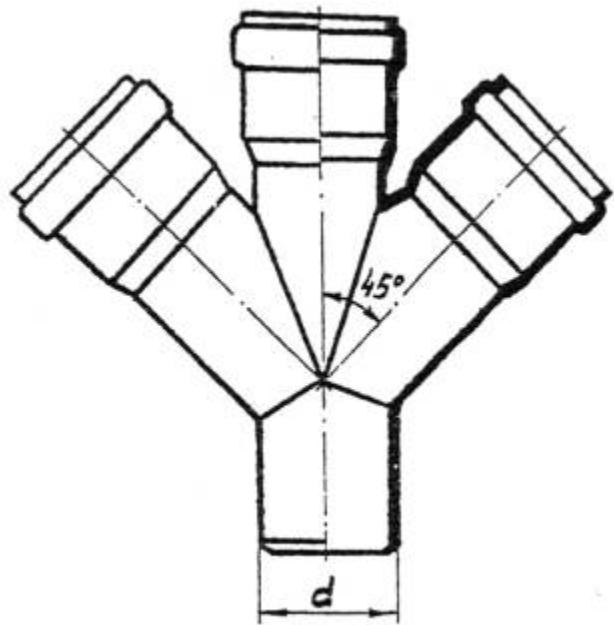


Рис. 1.1.9. Крестовина 45°

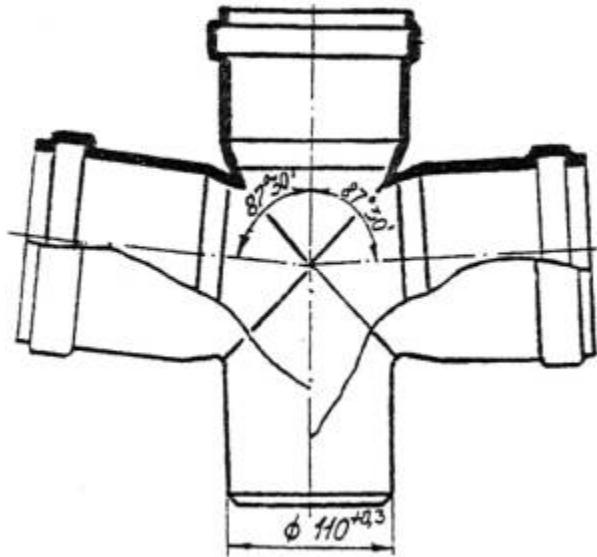


Рис. 1.1.10. Крестовина 87°30'

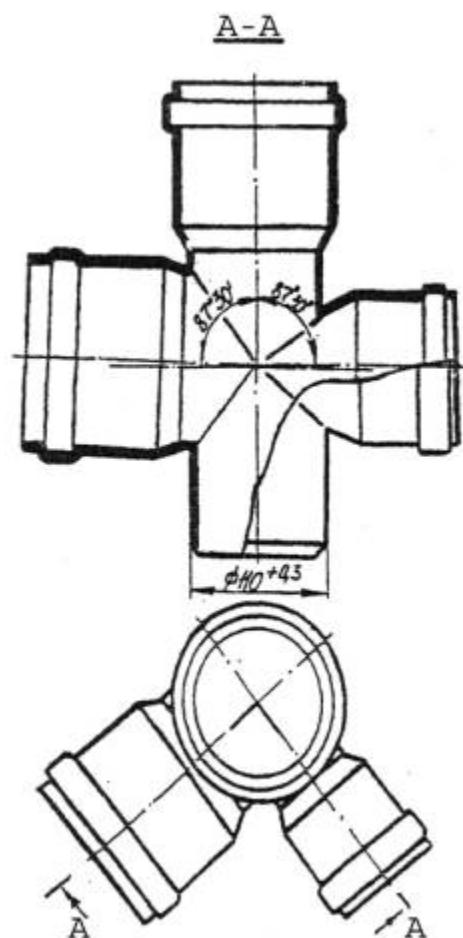


Рис. 1.1.11. Крестовина двухплоскостная

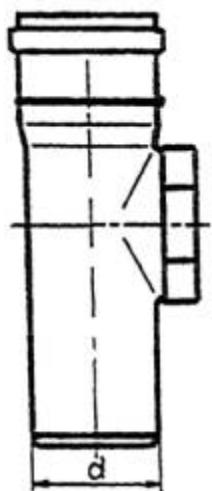


Рис. 1.1.12. Ревизия




Рис. 1.1.13. Заглушка

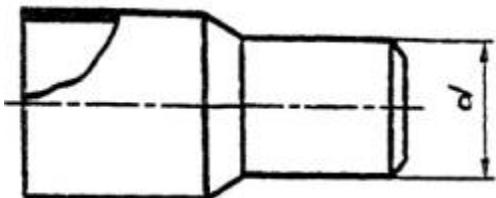


Рис. 1.1.14. Приборный патрубок

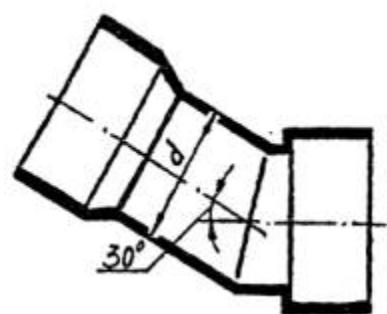


Рис. 1.1.15. Отвод приборный

Таблица 1.1.4.

Номенклатура канализационных фасонных частей из ПВХ (ТУ 6-49-33-92), ПП (ТУ 4926-010-41989945-98), ПНД и ПВД ([ГОСТ 22689.0-89 - ГОСТ 22689.2-89](#))

Фасонные части	Наружный диаметр ответных труб, мм	Материал фасонных частей		
		ПВХ	ПП	ПНД, ПВД
Отвод 87°30'	40	-	-	+
	50	+	+	+
	90	-	-	+
	110	+	+	+
Отвод 45°	40	-	-	+
	50	+	+	+
	90	-	-	+
	110	+	+	+
Отвод 30°	50	+	+	-
	90	-	-	+
	110	+	+	+
Тройник 87°30'	50×50	+	+	+
	90×50	-	-	+
	90×90	-	-	+
	110×50	+	+	+

	110×110	+	+	+
Тройник 60°	110×110	-	-	+
	50×50	+	+	+
	90×50	-	-	+
Тройник 45°	90×90	-	-	+
	110×50	-	-	+
	110×110	+	+	+
	50	-	+	+
Муфта надвижная	90	+	-	+
	110	+	+	+
Патрубок компенсационный	50	+	+	+
	90	-	-	+
	110	+	+	+
	90×50	-	-	+
Переход	110×50	+	+	+
	110×90	-	-	+
Крестовина 45°	110×110×110	+	+	-
Крестовина 60°	110×50×50	-	-	+
	110×110×110	-	-	+
Крестовина 87°30'	110×50×50	-	-	+
	110×110×110	-	-	+
Крестовина двухплоскостная правая	90×90×50	-	-	+*

	110×110×50	+	+*	+*
Крестовина двухплоскостная левая	90×90×50	-	-	+*
	110×110×50	+	+*	+*
Ревизия	50	+	+	+
	90	-	-	+
	110	+	+	+
Заглушка	40	-	-	+
	50	+	+	+
	90	-	-	+
	110	+	+	+
Приборный патрубок	50	-	-	+
	90	-	-	+
	110	-	+	+
Отвод приборный	90	-	-	+
	110	+	-	+

Примечания. 1. В таблице приняты условные обозначения: «+» - вид фасонных частей, предусмотренный нормативной документацией; «-» - вид фасонных частей, не предусмотренный нормативной документацией.

2. Для изделий, отмеченных звездочкой, присоединение бокового отвода диаметром 50 мм к фасонной части выполняется при помощи сварки

Таблица 1.1.5.

Размеры, мм, канализационных фасонных частей из ПВХ, ПП, ПНД и ПВД

Материал	Обозначение НД	Наружный диаметр хвостовика d	Внутренний диаметр раstrуба D	Внутренний диаметр желобка D_1	Толщина стенки S	Длина фаски b
ПВХ	ТУ 6-49-33-92	$50^{+0,2}$ $110^{+0,3}$	$50^{+0,8}$ $110,4^{+0,5}$	$59,6^{+1,0}$ $120,6^{+0,7}_{-0,3}$	min 3,2 min 3,2	6 6
ПП	ТУ 4926-010-41989945-98	$40^{+0,3}$ $50^{+0,3}$ $110^{+0,4}$	$40,3^{+0,8}$ $50,3^{+0,8}$ $110,4^{+0,9}$	$49,6^{+1,0}$ $59,6^{+1,0}$ $120,6^{+1,8}$	$1,8^{+0,4}$ $1,8^{+0,4}$ $2,7^{+0,5}$	3,5 3,5 4,5
ПНД	ГОСТ 22689.0-89 -ГОСТ 22689.2-89	$50^{+0,5}$ $90^{+0,9}$ $110^{+1,0}$	$50,8^{+0,6}$ $91,2^{+0,9}$ $114^{+1,0}$	$60^{+0,6}$ $101,6^{+0,9}$ $121,7^{+1,0}$	$3^{+0,6}$ $3^{+0,6}$ $3,5^{+0,6}$	6 7 7
ПВД	ГОСТ 22689.0-89 -ГОСТ 22689.2-89	$50^{+0,5}$ $90^{+0,9}$ $110^{+1,0}$	$50,8^{+0,6}$ $91,2^{+0,9}$ $114^{+1,0}$	$60^{+0,6}$ $101,6^{+0,9}$ $121,7^{+1,0}$	$3^{+0,6}$ $4,3^{+0,9}$ $5,2^{+1,0}$	6 7 7

Для фасонных частей из ПД выпускаемых ЗАО НПО «Стройполимер» (ТУ 492601041989945-98) и используемых в сочетании с трубами и патрубками из ПП (ТУ 4926-00-541989945-97 и ТУ 492601042943419-97), предусмотрена сборная конструкция раstrубов, состоящая из раstrубной части и крышки. Соединение раstrуба с крышкой обеспечивался при помощи кольцевых выступов, образующих замок, благодаря которому обе детали не могут разъединиться непроизвольно ([рис. 1.1.16](#)). Разборка элементов такого замкового соединения в случае необходимости производится вручную при приложении некоторого усилия и не вызывает затруднений.

Основные физико-механические свойства труб из ПНД, ПВД, ПВХ и ПП представлены в [табл. 1.1.6.](#)

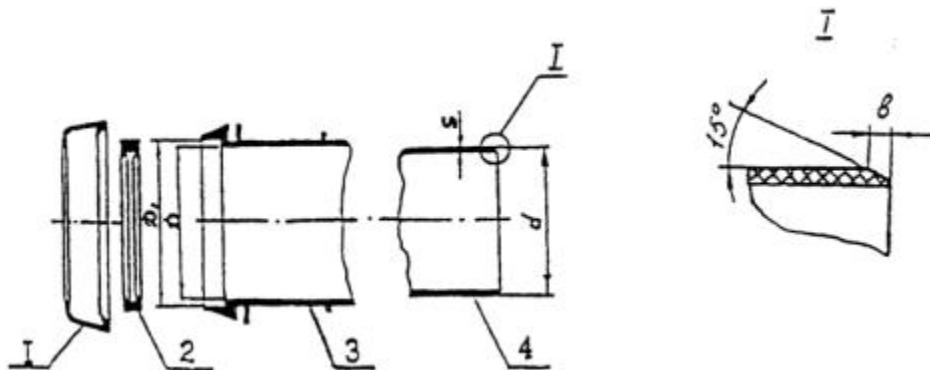


Рис. 1.1.16. Сборная конструкция растрuba канализационных фасонных частей из ПП

1 - крышка; 2 - резиновое кольцо; 3 - раструб; 4 -хвостовик

Таблица 1.1.6.

Основные физико-механические свойства труб при температуре окружающего воздуха $(23 \pm 5)^\circ\text{C}$

Параметры 120	Значения параметров для труб			
	ПНД	ПВД	ПВХ	ПП
Плотность, $\text{г}/\text{см}^3$	0,94-0,96	0,91-0,93	1,38-1,43	0,9-0,91
Коэффициент линейного теплового расширения, $1/\text{^\circ C} \cdot 10^{-4}$ ($\text{мм}/\text{м}^\circ\text{C}$)	2 (0,2)	2 (0,2)	0,8 (0,08)	1,5 (0,15)
Теплопроводность, $\text{Вт}/\text{м}^\circ\text{C}$	0,42	0,35	0,17	0,26
Предел текучести при растяжении, МПа, не менее	19,0	9,3	44,1	25 (28)
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	210	250	25	100
Сопротивление удару, количество разрушившихся образцов, %, не более	-	-	10	10

Изменение длины после прогрева, %, не более	3	3	5	2
---	---	---	---	---

Для систем внутренней канализации допускается применение труб и фасонных частей импортного производства, не уступающих по показателям свойств требованиям соответствующих нормативных документов, указанных в [табл. 1.1.1.](#)

Основными производителями отечественной канализационной трубной продукции из пластмасс являются:

ЗАО НПО «Стройполимер» (трубы и фасонные части из полипропилена);

ОАО НПО «Пластик» (трубы и фасонные части из поливинилхлорида);

ООО «Синикон» (трубы и фасонные части из полипропилена);

А/О «Компания Рострубпласт» (трубы и фасонные части из полиэтилена);

ЗАО Думиничский чугунолитейный завод (трубы и фасонные части из полиэтилена).

Для уплотнения раструбных соединений канализационных труб (ТУ 6-19-307-86) и фасонных частей (ТУ 6-49-33-92) из ПВХ, применяемых в системах хозяйствственно-бытовой канализации с максимальной температурой постоянных стоков 60°C и кратковременных стоков (не более 1 мин) 95°C, используются резиновые уплотнительные кольца круглого поперечного сечения, изготавливаемые по ТУ 38.105.1818-88 ([рис. 1.1.17.а](#)) из резиновой смеси 51-5016. Физико-механические показатели этих колец приведены в [табл. 1.1.7](#), размерные характеристики - в [табл. 1.1.8](#).

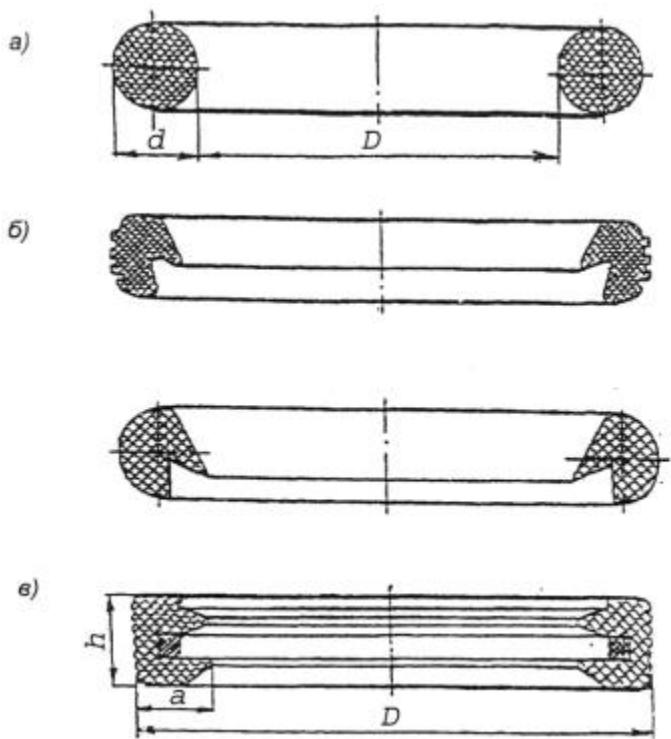


Рис. 1.1.17. Конструкции резиновых колец, используемых для уплотнения раструбных соединений труб и фасонных частей:

- а) кольцо круглого поперечного сечения; б) кольцо манжетного типа с одним выступом; в) кольцо манжетного типа с двумя выступами и распорным вкладышем

Таблица 1.1.7.

Физико-механические показатели резиновых колец, предназначенных для уплотнения раструбных соединений труб и фасонных частей из ПВХ

Показатели	Нормативное значение для колец, используемых в соединениях трубной продукции из:	
	ПВХ	ПНД, ПВД
Твердость, единицы Шор А	32-46	30-45

Изменение твердости после старения в воздухе при температуре 70° С в течение 168 ч, единицы Шор А, не более	+8	-
Относительная остаточная деформация после старения в воздушной среде при сжатии на 40% и температуре 70° С в течение 24 ч, %, не более	25	25

Трубы и фасонные части из ПНД и ПВД, температурные параметры, эксплуатации которых аналогичны приведенным выше для ПВХ, уплотняются кольцами круглого поперечного сечения ([ГОСТ 22689.0-89](#) - [ГОСТ 22689.2-89](#)), размеры которых представлены в [табл. 1.1.8.](#)

Таблица 1.1.8.

Размеры, мм, резиновых колец, предназначенных для уплотнения раструбных соединений труб и фасонных частей из ПВХ, ПНД и ПВД (см. [рис. 1.1.17, а](#))

Материал трубных изделий	Диаметр трубных изделий	Внутренний диаметр кольца D	Диаметр сечения кольца d
ПВХ	50	$49^{+1,0}$	$6^{+0,4}$
ПВХ	110	$109^{+1,4}$	$7^{+0,4}$
ПНД, ПВД	50	$49^{+0,1}_{-0,3}$	$6^{+0,4}$
ПНД, ПВД	90	$89^{+1,1}_{-0,6}$	$7^{+0,4}$
ПНД, ПВД	110		$7^{+0,4}$

109^{+4,4}
_{-0,7}

В целом раstrубные соединения, при монтаже которых полностью выполняются все требуемые технологические операции, отличаются достаточной степенью эксплуатационной надежности. Однако, как показал опыт монтажа канализационных трубопроводов диаметром 110 мм из ПВХ, ПНД и ПВД, при сборке таких соединений кольцо круглого поперечного сечения под действием сил трения иногда может неравномерно скручиваться и выталкиваться из желобка в раstrубную щель между двумя соединяемыми деталями, что приводит к нарушению герметичности стыка при эксплуатации.

Эффект скручивания резиновых колец проявляется чаще всего при отношении $d/D < 0,07$ (где d и D - соответственно диаметр сечения и внутренний диаметр кольца). Для используемых с трубами из ПВХ, ПНД и ПВД колец круглого поперечного сечения диаметром 110 мм отношение d/D (в зависимости от величины допусков на размеры) составляет 0,063 - 0,068, что свидетельствует о некоторых конструктивных недостатках уплотнителей.

Отношение d/D для колец диаметром 50 мм круглого сечения находится в пределах 0,12-0,13, вследствие чего при монтаже раstrубных соединений труб и фасонных частей из ПВХ, ПНД и ПВД диаметром 50 мм выталкивание колец, как правило, не происходит.

Точное выполнение технологических требований сборки раstrубных соединений канализационных трубопроводов (наличие фаски на гладком конце трубы, предварительная очистка поверхности изделий, обязательное нанесение смазки, соосная сборка с последующим контрольным проворотом соединенных деталей относительно друг друга) позволяет избегать получения некачественных соединений.

Опыт применения резиновых колец более сложного профиля поперечного сечения, так называемых, кольц манжетного типа ([рис. 1.1.17 б, в](#)), свидетельствует об отсутствии их выталкивания при сборке раstrубных соединений. Манжетные кольца имеют на внутренней поверхности один или два клиновидных выступа

(«язычка») с небольшой толщиной уплотнительной кромки, благодаря чему достигается уменьшение трения при вводе гладкого конца одной трубы в раструб другой. Для таких колец характерна большая, чем для уплотнителей круглого поперечного сечения того же типоразмера, абсолютная величина деформации, что способствует повышению надежности соединений.

Для двухъязычковой конструкции колец манжетного типа предусматривается установка пластмассового распорного вкладыша (см. [рис. 1.1.17, в](#)), позволяющего дополнительно фиксировать положение уплотнителя в желобке раstrуба при сборке соединения. Такими кольцами, изготавляемыми по DIN 4060 фирмами «M.O.L» и «Bode» (Германия) и отвечающими требованиям ТУ 4926-005-41989945-97, комплектуются канализационные трубные изделия из ПП производства ЗАО НПО «Стройполимер» (трубы, патрубки и фасонные части) и ООО «Синикон» (трубы), предназначенные для пропуска постоянных стоков с температурой до 80°C и кратковременных - до 95°C ([табл. 1.1.9](#))

Таблица 1.1.9.

Размеры, мм, колец манжетного типа с распорными вкладышами, предназначенных для уплотнения раstrубных соединений труб и фасонных частей из ПП (см. [рис.1.1.17 в](#))

Диаметр трубных изделий	Наружный диаметр кольца D	Размеры поперечного сечения кольца	
		a	h
40	$51,9 \pm 0,5$	$6,7 \pm 0,2$	$7,1 \pm 0,2$
			$8,1 \pm 0,2$
50	$61,9 \pm 0,5$	$6,7 \pm 0,2$	$7,1 \pm 0,2$
			$8,1 \pm 0,2$
110	$123,2 \pm 0,7$	$7,8 \pm 0,3$	$9,1 \pm 0,2$
			$10,1 \pm 0,2$

Кроме раструбных стыков с резиновыми кольцами, для сборки труб и фасонных частей из ПВХ могут использоваться клеевые соединения, а для трубных изделий из полиэтилена - соединения, выполненные контактно-раструбной сваркой.

В настоящее время при строительстве зданий массовых серий технологией монтажа канализационных трубопроводов в построенных условиях не предусматриваются склеивание и сварка, являющиеся более сложными и трудоемкими процессами по сравнению со сборкой разъемных соединений с резиновыми кольцами.

Сварка полиэтиленовых труб с раструбными патрубками, приварка боковых отводов к двухплоскостным крестовинам из ПЭ и ПП, а также работы по склеиванию трубных деталей из ПВХ выполняются на заводах-изготовителях, трубозаготовительных предприятиях, в специализированных цехах и мастерских.

В отдельных случаях на строительных объектах при проведении работ в небольших объемах допускается применение клеевой технологии для соединений канализационных труб и фасонных частей из ПВХ при обязательном соблюдении необходимых мер по безопасности труда и требований пожарной безопасности.

1.2. Микрорайонная сеть канализации

Для строительства микрорайонных сетей канализации следует применять трубы из полипропилена (ГУ 4926-012-41989945-99), ПВХ ([ГОСТ Р 51613-2000](#)), а также полиэтилена высокого и низкого давления ([ГОСТ 18599-83](#)).

Сортамент труб из ПП приведен в [табл. 1.2.1](#). Трубы серии S16 предназначены для укладки в землю на глубину 3 м, серии S11,2 - 6 м.

Сортамент труб из ПНД приведен в [табл. 1.2.2](#), из ПВД - в [табл. 1.2.3](#), из ПВХ - в [табл. 1.2.4](#).

Таблица 1.2.1.

Размеры, мм, и масса, кг, труб из ПП

Средний наружный диаметр	Толщина стенки и масса 1 м для труб классов (серий)

номинальное значение	предельное отклонение	SN4 (S16)			SN8 (S11,2)		
		номинальное значение	предельное отклонение	масса	номинальное значение	предельное отклонение	масса
110	+0,4	3,4	+0,6	1,126	4,7	+0,7	1,518
160	+0,5	4,9	+0,7	2,327	6,9	+0,8	3,213
200	+0,6	6,2	+0,9	3,682	8,6	+1,1	4,425
250	+0,8	7,7	+1,0	5,678	10,7	+1,3	7,758

Таблица 1.2.2.

Размеры, мм, и масса, кг труб из ПНД

Средний наружный диаметр		Толщина стенки и масса 1						
		Л			СЛ			
номинальное значение	предельное отклонение	номинальное значение	предельное отклонение	масса	номинальное значение	предельное отклонение	масса	номинальное значение
90	+0,9	2,2	+0,5	0,643	3,5	+0,6	0,98	
100	+1,0	2,7	+0,5	0,946	4,3	+0,7	1,47	
125	+1,2	3,1	+0,6	1,24	4,9	+0,7	1,89	
140	+1,3	3,5	+0,6	1,55	5,4	+0,8	2,33	
160	+1,5	3,9	+0,6	1,96	6,2	+0,9	3,06	
180	+1,7	4,4	+0,7	2,50	7,0	+0,9	3,85	
200	+1,8	4,9	+0,7	3,26	7,7	+1,0	4,71	

Таблица 1.2.3.

Размеры, мм, и масса, кг, труб из ПВД

Средний наружный диаметр		Толщина стенки, мм, и масса							
		Л				СЛ			
номинальное значение	предельное отклонение	номинальное значение	предельное отклонение	масса	номинальное значение	предельное отклонение	масса	номинальное значение	
110	+ 1,0	5,3	+0,8	1,73	8,1	+ 1,1	2,54		
125	-1,2	6,0	+0,8	2,20	9,3	+1,2	3,31		
140	+1,3	6,7	+0,9	2,76	10,4	+1,3	4,14		
160	+1,5	7,7	+1,0	3,61	11,9	+1,4	5,39		

Таблица 1.2.4.

Размеры, мм, труб из ПВХ

d	d_1		d_2		s_1 , не менее, для труб типа		l , не менее	L	l_1 , не менее		s , не менее, для труб типа	
	номинальное значение	предельное отклонение	номинальное значение	предельное отклонение	C	T			C	T		
63	63,6	+0,7	80,0	+0,8	-	3,4	13	99,5	6	1,9	3,0	
75	75,6	+0,7	93,9	+0,8	-	4,0	14	102,5	7	2,2	3,6	
90	90,7	+0,8	110,7	+0,8	-	4,8	15	110,5	8	2,7	4,3	
110	110,8	+0,9	132,5	+0,9	3,5	5,9	17	116,0	10	3,2	5,3	
160	161,0	+1,1	186,0	+1,0	5,1	8,5	22	134,5	14	4,7	7,7	
225	226,4	+1,1	254,5	+1,2	7,1	12,0	27	154,0	20	6,6	10,8	

Для соединения пластмассовых труб между собой и присоединения к металлической арматуре и оборудованию следует применять разъемные конструкции.

Трубы из ПНД, ПВД и ПВХ с гладкими концами соединяются с помощью стальных свободных фланцев ([рис. 1.2.1](#)).

Предварительно на гладкий конец трубы надевается фланец, затем в торец трубы из полиэтилена приваривается специальная фасонная деталь - «втулка (бурт) под фланец», а к гладкому концу трубы из ПВХ приклеивается втулка под фланец (см. [рис. 1.2.1](#))

Для соединения раструбных труб из ПВХ применяются специальные соединительные детали из чугуна ([рис. 1.2.2](#) и [1.2.3](#)). Номенклатура, размеры и масса этих деталей приведены в [табл. 1.2.5](#).

Трубы из жесткого ПВХ и трубы из ПНД и ПВД диаметрами 90 и 110 мм с гладкими концами могут соединяться также с помощью двухраструбных муфт и резиновых уплотнительных колец

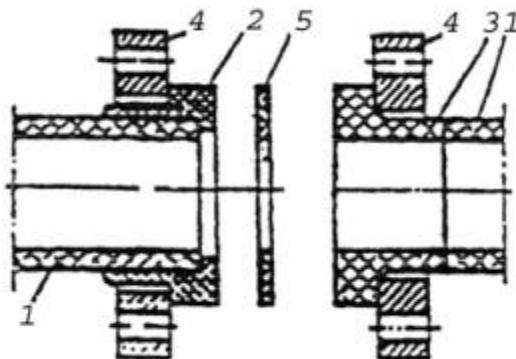


Рис. 1.2.1. Узлы для разъемного подсоединения пластмассовых труб с помощью свободных фланцев

1 - труба; 2, 3 - втулки, соответственно, приклешенная и приваренная встык; 4 - свободные фланцы; 5 - прокладка

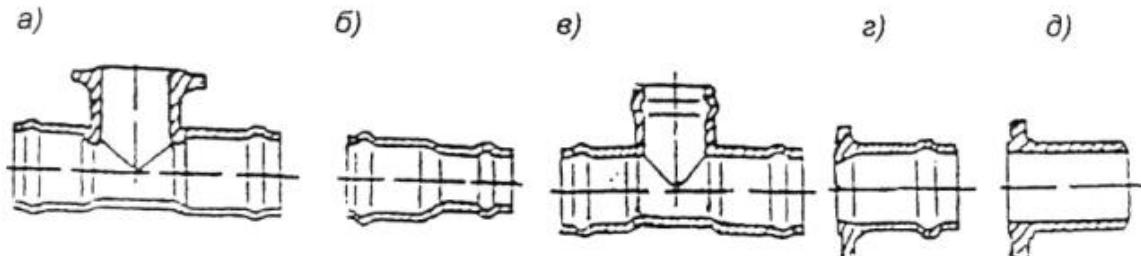


Рис. 1.2.2. Детали соединительные из чугуна

а - тройник с двумя раструбами и фланцами; б - переход двухрастворный; в - тройник трехрастворный; г - патрубок фланец-раструб; д - патрубок фланец-гладкий конец

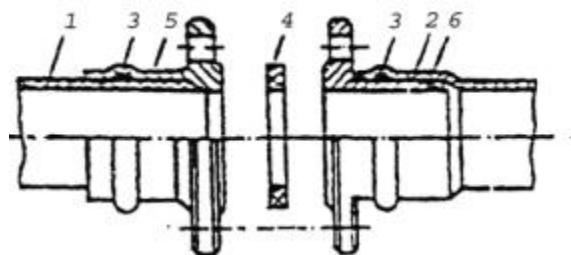


Рис.1.2.3. Узел для разъемного присоединения пластмассовых труб с помощью чугунных соединительных деталей

1 - труба; 2 - раструб; 3 - резиновое кольцо; 4 - прокладка; 5 - раструб-фланец; 6- фланец-гладкий конец

Таблица 1.2.5.

Размеры, мм, и масса, кг, деталей соединительных из чугуна

Деталь	Марка	Условный проход	Масса
Тройник с двумя раструбами и фланцем	MMA-KS	200×200	53,2
		250×250	65,0
		300×300	80,0
Переход двухрастворный	MMP-KS	150×150	10,3
Тройник трехрастворный	MMB-KS	100×100	10,2
		125×100	18,4
		125×125	20,8
		150×100	22,0
		150×125	23,0
		150×150	26,8

		200×100	36,8
		200×125	39,0
		200×150	41,9
		200×200	8,8
Патрубок фланец - раstrуб	E-KS	100	6,2
		125	9,8
		150	12,3
		200	22,0
		250	29,7
		300	32,7
Патрубок фланец - гладкий конец	F-KS	100	6,6
		125	9,1
		150	11,6
		200	16,9
		250	23,1

1.3. Компенсация линейных удлинений и крепление трубопроводов

Компенсация линейных изменений длины пластмассовых трубопроводов внутренней канализации осуществляется за счет раstrубных соединений на резиновых уплотнительных кольцах.

На стадии проектирования и монтажа следует обращать внимание на соединение трубных изделий до монтажной метки, определяющей глубину установки одной трубы в раstrуб другой. Такая сборка обеспечивает между торцом гладкого конца трубы и упорной поверхностью раstrуба зазор, используемый для компенсации температурного удлинения трубопровода. Особая ответственность при этом связана с тем, что у пластмассовых труб

коэффициент линейного теплового расширения значительно выше, чем у труб из металла.

Удлинение или укорочение трубопровода A_1 , мм, при изменении температуры вычисляют по формуле:

$$\Delta l = \alpha \cdot \Delta t \cdot l$$

где:

α - коэффициент линейного теплового расширения материала трубы, мм/м $^{\circ}\text{C}$;

Δt - температурный перепад, $^{\circ}\text{C}$;

l - первоначальная длина трубопровода, м.

Температурный перепад определяется как максимальная разность температур стенок трубопровода в условиях его эксплуатации и монтажа. Если температура при эксплуатации выше, чем при монтаже, то трубопровод удлиняется, если ниже - укорачивается.

При проектировании надлежит выполнять расчет необходимого количества компенсаторов. Например, требуется определить количество раструбных соединений, обеспечивающих компенсацию удлинения участка длиной 3 м трубопроводов из ПВХ, ПЭ и ПП при $\Delta t = 50 ^{\circ}\text{C}$.

Коэффициент линейного теплового расширения для ПВХ равен 0,08 мм/м $^{\circ}\text{C}$. Удлинение участка трубопровода длиной 3 м из ПВХ, составит 12 мм. При тех же условиях этажестояк из полиэтиленовых труб удлиняется на 30 мм ($\alpha = 0,2$ мм/м $^{\circ}\text{C}$), а из полипропиленовых - на 23 мм ($\alpha = 0,15$ мм/м $^{\circ}\text{C}$).

При сборке деталей до монтажной метки в раструбных соединениях труб из ПЭ и ПП обеспечивается зазор 14 - 12 мм, из ПВХ - 10 мм. Следовательно, для компенсации тепловых удлинений стояк из ПВХ должен иметь одно раструбное соединение с резиновым кольцом, стояк из ПЭ - три, а из ПП - два соединения.

В случае применения неразъемных соединений (клеевых для труб ПВХ или сварных в раstrуб для труб ПНД и ПВД) компенсацию линейных удлинений следует осуществлять с помощью обычных или компенсационных (удлиненных) раstrубов с резиновыми уплотнительными кольцами.

Для канализационных трубопроводов применяют подвижные крепления, допускающие перемещение труб в осевом направлении, и неподвижные, - не допускающие таких перемещений.

Места установки креплений на канализационных трубопроводах предусматриваются проектом.

При расстановке креплений необходимо соблюдать следующие положения:

- количество раstrубных соединений на участке трубопровода, ограниченном неподвижными креплениями, должно обеспечивать компенсацию температурных изменений длины этого участка;
- крепления, установленные на стояках, должны обеспечивать сносность деталей и вертикальность трубопровода; крепления, установленные на горизонтальных трубопроводах, прокладку труб с необходимым уклоном;
- неподвижные крепления должны направлять удлинение трубопроводов в сторону соединений, используемых в качестве компенсаторов;
- крепления целесообразно устанавливать у раstrубов соединений с резиновым кольцом; при такой расстановке креплений увеличивается жесткость смонтированного трубопровода в направлении, перпендикулярном его оси; отсутствие креплений уменьшает его жесткость;
- установку неподвижных креплений на раstrубах труб (посредством плотной затяжки) следует избегать, так как такая фиксация может уменьшить способность раstrубных соединений воспринимать температурные удлинения;
- для горизонтальных и вертикальных участков трубопроводов с обычными раstrубными соединениями на резиновых кольцах максимальное расстояние между неподвижными креплениями

должно приниматься в соответствии с приведенными в таблице значениями.

Диаметр труб, мм	Максимальное расстояние между неподвижными креплениями, м, для трубопроводов из:			
	ПЭ	ПВХ	ПП (при наличии не менее одного раструбного соединения)	ПП (при наличии двух раструбных соединений)
50	0,4	1,5	0,8	1,6
110	0,8	2,0	1,0	2,0

- расстояние между подвижными креплениями не должно превышать следующих значений:

	ПЭ	ПВХ	ПП
для горизонтальных трубопроводов:	8D	10D	10D
для вертикальных трубопроводов:	16D	20D	20D

- при невозможности обеспечить компенсацию температурных деформаций из-за недостаточного количества раструбных соединений на участке трубопровода между двумя неподвижными креплениями используется компенсационный патрубок с удлиненным раструбом;
- между неподвижными креплениями допускается установка только одного компенсационного патрубка;
- при использовании компенсационного патрубка на горизонтальном трубопроводе расстояние между неподвижными креплениями может превышать указанные выше значения, при этом должна быть обеспечена расстановка промежуточных подвижных креплений на расстоянии 8D (для ПЭ) и 10D (для ПВХ и ПП) друг от друга; в этом случае расстояние между неподвижными креплениями определяется расчетным путем с учетом длины раструба монтируемого компенсационного патрубка;

- на вертикальных трубопроводах трубы, расположенные непосредственно над компенсационными патрубками, следует жестко закреплять;
- при невозможности установки крепления на фасонной части соседние детали закрепляются хомутами на расстояниях, обеспечивающих компенсацию удлинения фасонной части.

Установка креплений не требуется на приборных патрубках, используемых для присоединения к сети выпусков унитазов и трапов, а также на отводных трубах $D = 40$ или 32 мм от пластмассовых сифонов.

Глава 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ РАСХОДОВ СТОЧНЫХ ВОД

2.1. Методические основы определения расчетных расходов стоков

В настоящее время, после многолетних исследований, признано, что процесс водоотведения является производным от процесса водопотребления, случайным и для его описания (математического моделирования) должны использоваться методы теории вероятности, математической статистики и теории случайных процессов.

В любой момент времени общий расход воды и стоков на объекте (жилое здание, коммунально-бытовое или промышленное предприятие, любая группа различных объектов) является суммой случайных расходов через различные санитарно-технические приборы и, следовательно, этот общий расход также является случайной величиной. Указанные случайные величины (расходы каждого прибора и общий расход) формируются под воздействием различных факторов - климатических, демографических, технических (например, температура воды и ее давление перед водоразборными приборами), оснащенности жилищ холодильниками, стиральными, посудомоечными машинами и др. Значения некоторых факторов могут быть измерены (установлены) при экспериментальном изучении процессов водопотребления (водоотведения), их влияние может быть учтено в создаваемой модели процесса. Однако практическая значимость учета большого числа факторов невелика, а в ряде случаев такой

учет нежелателен, так как при проектировании систем канализации невозможно дать достоверный прогноз значений многих факторов в период эксплуатации объекта. Поэтому при создании методов математического моделирования процесса водопотребления всегда выбирают в качестве влияющих на расходы воды (стоков) только те факторы, значения которых наиболее существенны и известны при проектировании.

Расходы воды могут быть представлены в виде функций распределения случайных величин. Для того чтобы такие распределения, полученные по результатам экспериментальных измерений или по данным расчетов по той или иной математической модели, можно было бы сопоставлять, для каждого распределения следует указывать:

период, к которому относится распределение (T , сут, ч и т.п.);

продолжительность расходов, которые описываются каждым распределением (t , ч, мин и т.п.).

Кроме того, если необходимо сопоставить значения расходов из различных распределений, то для сравниваемых величин необходимо указывать и обеспеченность G , которая понимается как вероятность того, что данный расход не будет превышен в течение периода T .

Все известные к настоящему времени методики определения расчетных расходов воды построены с таким расчетом, чтобы по небольшому числу исходных данных можно было прогнозировать ожидаемую в системе водопровода функцию распределения расходов воды (для заданного периода T и продолжительности расходов t) и найти в этом распределении расход с требуемой величиной G . Именно такой расход

$q_{t,r}^G$ считается расчетным; для практического применения различных методик расчетные расходы представляются в виде таблиц расходов или таблиц вспомогательных величин, которые позволяют достаточно просто определять расходы для различных сочетаний исходных данных.

Различия методик определения расчетных расходов состоят, в основном, в принципах, положенных в основу выбора исходных данных для построения функций распределения. Еще в 30 -е годы

С.А. Курсин предложил заменить все многообразие водоразборных приборов на объекте одним эквивалентным прибором. Число таких эквивалентных приборов принимается равным общему числу реальных приборов (иногда число приборов корректируется за счет приведения расходов реальных приборов к единому значению расхода эквивалентного прибора), а режим работы принимается достаточно простым - прибор либо включен с постоянным расходом q_0 , либо выключен (такой режим, конечно, достаточно сильно отличается от реального). Общее время включения эквивалентного прибора t_b в течение периода T , определяет вероятность действия этого прибора, которая находится по формуле:

$$P = t_b/T$$

(2.1.1)

Расходы воды, которые определяют при проектировании, являются лишь величинами, необходимыми для определения (расчета) тех или иных параметров элементов систем водопровода и канализации: диаметров трубопроводов, объемов емкостей, типов и марок насосных агрегатов. Именно поэтому в практике проектирования принят термин "расчетные расходы". Поэтому и при сопоставлении различных методов определения расчетных расходов воды недостаточно сравнивать только отдельные значения расчетных расходов, но следует сравнивать обоснованность и результаты расчета параметров элементов систем водопровода.

Исходя из гипотезы С.А. Курсина об эквивалентном приборе (аналогичная гипотеза была предложена в 1940 г. Хантером в США для такой схемы работы эквивалентного прибора), расчетный расход воды (его продолжительность принимается равной 1-2 мин, а период, для которого ищется функция распределения, составляет 1 ч) можно определить по весьма простой формуле:

$$q = q_0 m$$

(2.1.2)

где:

m - число одновременно включенных эквивалентных приборов из общего их числа N в системе водоснабжения;

q_0 - принятый для данной системы расход эквивалентного прибора.

Величина m определяется на основе биномиального закона распределения вероятности числа одновременно действующих эквивалентных приборов либо на основе формул других законов распределений, достаточно хорошо аппроксимирующих биномиальный закон при различных сочетаниях P и N , которые являются параметрами принятого закона распределения вероятности (точнее, параметрами распределения являются его математическое ожидание и дисперсия, но в случае биномиального закона эти параметры полностью определяются величинами P и N). Значение величины G , гарантирующей принятие достаточно высокой обеспеченности расчетных расходов воды, составляет обычно 0,97-0,99.

При всей кажущейся простоте определения расчетного кратковременного расхода q по формуле (2.1.2) задача все же является весьма сложной из-за необходимости достоверного определения вероятности одновременного действия P и расхода эквивалентного прибора q_0 . Проблемы здесь связаны, в частности, с тем, что эквивалентный прибор реально не существует и определить для него требуемые параметры из результатов экспериментального изучения водопотребления весьма сложно.

В работах С.А. Курсина и Хантера величины P и q_0 определялись на основе логических рассуждений о режимах работы систем внутреннего водоснабжения зданий (в основном, жилых домов), что, конечно, не могло обеспечить высокой достоверности расчетов при появлении в 50-х годах крупных жилых массивов, где системы водопровода обслуживали большое число разнородных потребителей и санитарно-технических приборов.

Для повышения достоверности расчетов по [формуле \(2.1.2\)](#) в 60-х годах Л.А. Шопенским был начат комплекс исследований, основная цель которых состояла в разработке новых подходов к определению величин q_0 и P для различных сочетаний исходных данных, числа и назначения санитарно-технических приборов, различного назначения объектов водоснабжения, различных давлений в системах и пр. При этом основная гипотеза С.А. Курсина и Хантера о существовании эквивалентного прибора не подвергалась сомнению, и вычисление расчетного расхода также производилось по [формуле \(2.1.2\)](#). Именно поэтому методика определения расчетных расходов на базе этой формулы в дальнейшем называется методикой Курсина-Хантера-Шопенского (методика КХШ).

Л.А. Шопенский предложил для случая установки на водопроводной сети реальных приборов одного типа (работающих с различными секундными расходами и различной продолжительностью включения) определять вероятность действия эквивалентного им прибора в час максимального водоразбора P как отношение среднего удельного (для одного прибора или потребителя) расхода в указанный период (q_{hr} , л/ч) к величине $3600q$ (в расчете может быть учтено и различие между числом приборов N и числом потребителей U). Результат такого определения вероятности действия приборов при определенных условиях совпадает с расчетом этой вероятности по [формуле \(2.1.1\)](#).

Если вероятность действия эквивалентного прибора в час максимального водоразбора установлена по имеющимся исходным данным (в их число, кроме N и U , входят величины $q_{hr,i}$ и $q_{0,i}$, где i - индекс, указывающий на тип приборов или потребителей, для которых ведется расчет), то расход эквивалентного прибора при наличии различных реальных приборов (потребителей) вычисляется как средневзвешенная величина (из величин $q_{0,i}$).

Весовыми коэффициентами при вычислениях q_0 для сети водопровода в целом или ее отдельного участка Л.А. Шопенский предложил считать произведение величин P_i - и N_i .

В описанном виде методика КХШ с 1976 г. была включена в СНиП "Внутренний водопровод и канализация зданий", при этом общие идеи о возможности расчетов на базе параметров эквивалентного прибора были распространены и на случай определения расчетных (максимальных) часовых расходов воды. Это потребовало введения в состав обязательных исходных данных для

проектирования еще одного показателя - количества воды, используемой в течение часа санитарно-техническим прибором, - $q_{0,hr}$. В зависимости от заданных исходных величин по методике КХШ определяется и вероятность использования санитарно-технических приборов в течение часа максимального водоразбора - P_{hr} .

В СНиП, утвержденные в 1985 г., также вошла методика КХШ с некоторыми упрощениями (по сравнению с 1976 г.) для облегчения ее использования на практике.

При оценке методики КХШ следует иметь в виду, что при всей гибкости (возможность определения расчетных расходов воды для любых сочетаний приборов и потребителей) она имеет и существенные недостатки.

Прежде всего, следует указать на то, что методика КХШ требует, чтобы значения величины q_{hr} не изменялись в зависимости от величины объекта водоснабжения (т.е. числа приборов или потребителей). К сожалению, это не подтверждается практикой изучения фактического водопотребления на различных объектах (см. работы НИИ КВОВ АКХ им. К.Д. Памфилова). Кроме того, имитационное моделирование режимов водопотребления в сетях систем внутреннего водоснабжения, выполненное с использованием ЭВМ, показывает, что и величина q_0 не может не быть функцией числа приборов (потребителей) для того, чтобы можно было получить достаточно хорошее совпадение функций распределения расходов воды, построенных по модели КХШ и по данным экспериментальных измерений. Во многих случаях расхождение между экспериментальными (измеренными или смоделированными на ЭВМ) расходами воды с требуемой обеспеченностью G может доходить до 30-40 %.

В связи с этим данные таблиц [Прил. 2](#) и [3](#) к СНиП 2.04.01-85* следует рассматривать как весьма приближенные, условные значения необходимых исходных данных; экспериментальное определение этих величин отсутствует, нет и приемлемой методики их получения на базе экспериментальных данных.

Кроме того, в работах А.Я. Добромуслова (ЦНИИЭП ИО) было показано, что идея эквивалентного прибора, как и числа, одновременно действующих приборов, не может быть использована в качестве базы для вычисления расчетных расходов в системах канализации зданий. Здесь, кроме одновременности включения водоразборных приборов, следует

учитывать и то, что работающие приборы подключены в различных местах системы канализации, и в том сечении, для которого ведется определение диаметра трубопровода, необходимо учитывать и различия во времени добегания (движения) расходов от отдельных приборов до данного сечения системы.

Отмеченные недостатки методики КХШ явились предпосылкой для проведения теоретических работ по созданию другого метода определения расчетных расходов воды в институте МосводоканалНИИпроект (А.С. Вербицкий, А.Л. Лякмунд). В качестве экспериментальной базы этих работ были использованы эксперименты по изучению фактического водопотребления, проведенные в различных регионах бывшего СССР под руководством НИИ КВОВ (МЛ. Майзельс).

Идея методики института МосводоканалНИИпроект (в дальнейшем - методика МВКНИИП) состоит в том, что измеренные на любом объекте расходы воды можно рассматривать как реализацию случайного процесса разбора воды потребителями, сформированного из включений различных приборов со случайными значениями расходов воды через каждый из них. При этом не предполагается никаких ограничений на значения этих расходов или их функции распределения, а также на время включения каждого из приборов.

Суммарный случайный процесс водоразбора в течение суток в соответствии с теорией случайных процессов может быть представлен как простая сумма двух процессов - регулярного и случайного. Для первого из них основными характеристиками являются математическое ожидание (средний за год часовой расход воды на объекте, который легко определить как произведение числа приборов или потребителей на средний за год удельный часовой расход для каждого прибора или потребителя) и дисперсия часовых расходов воды. Регулярная составляющая суммарного случайного процесса водоразбора является простым графиком средних расходов воды за каждый час суток.

Для случайной составляющей суммарного процесса, которая получается, если из каждого значения часового расхода вычесть значение среднего для данного часа суток, - расхода воды, математическое ожидание получается равным нулю, а дисперсия этого процесса легко определяется по экспериментальным данным и обозначается

D_{hr}^r (r - от слова random, случайный). Если по данным о дисперсиях и математических ожиданиях указанных составляющих суммарного случайного процесса водоразбора найти функцию распределения случайных часовых расходов воды, то из этого распределения несложно найти то значение часового расхода, которое соответствует требованиям расчета. Для этого необходимо задать лишь значение обеспеченности искомого расхода воды - G (величина t при этом равна 1 ч, а $T = 8760$ ч, т.е. 1 году). В методике МВКНИИП значение G принято равным 0,9997, т.е. расчетный максимальный часовой расход воды может быть превышен лишь в течение приблизительно 3 ч в году ($0,0003 \times 8760$).

Для расчетов систем водопровода и канализации, кроме максимальных часовых расходов, требуется и расходы с другой продолжительностью - t . При этом обработка данных экспериментов и теоретический анализ процесса водоразбора показывают, что функция распределения может быть построена для расходов любой продолжительности, а параметром такой функции является дисперсия

D_t^r , которую можно определить в зависимости от значений t и D_{hr}^r . Если дисперсия D^r найдена, то может быть определен и расчетный расход воды из ряда случайных расходов с продолжительностью t (для этого, как и ранее, требуется задать значения T и G).

В методике МВКНИИП (в таблицах расчетных расходов) принято, что $G = 0,9997$ для кратковременных расходов с $t = 2$ мин в течение часа максимального водоразбора. Это значит, что превышение расчетных расходов возможно в течение 6-7 мин за период максимального водоразбора. При этом размерность кратковременных расходов определена как л/с, хотя $t = 2$ мин. Следует отметить, что еще С.А. Курсин отмечал различие между размерностью расходов и их продолжительностью. Такие различия неизбежны, в частности, потому, что регистрация расходов с продолжительностью 1 с практически невозможна при существующих измерительных приборах (из-за их инерционности). В методике КХШ такие различия также присутствуют, но в скрытом виде.

Для практического использования методики МВКНИИП необходимо иметь возможность определять параметры функций распределения - математическое ожидание (для регулярной составляющей) и дисперсию для расходов с любым значением t . Такое определение стало возможным после статистической обработки данных экспериментальных замеров расходов воды на различных объектах (всего использованы данные по более, чем 100 объектам, представляющим собой отдельные жилые здания и их комплексы с числом жителей от 3 до 200 тыс. чел., при этом в состав крупных объектов входили и различные коммунально-бытовые предприятия - магазины, мастерские, а также школы, поликлиники и т.п.). Факторный анализ показал, что основными влияющими факторами, на 85-90 % определяющими величину дисперсий регулярной и случайной составляющих суммарного случайного процесса водопотребления, являются лишь два - число потребителей (приборов), а также средний за год удельный часовой расход воды для одного потребителя (прибора). Конечно, это не значит, что на расчетные расходы воды совсем не влияют другие факторы - социальные, демографические, технические. Полученный результат означает лишь то, что суммарное влияние других факторов достаточно мало и может в настоящее время не учитываться для практических целей. Следует, однако, иметь в виду, что влияние такого важного фактора, как давление в сети водопровода, учитывается в новой методике через влияние давления на расчетный удельный средний за год расход воды: изменяя проектными решениями, давление воды в системе водопровода, мы изменяем средние за год расходы и, следовательно, изменяем и расчетные часовые и кратковременные расходы.

Путь получения необходимых зависимостей изменения дисперсий составляющих случайного процесса водоразбора методически прост и понятен - стандартный статистический анализ данных измерений с выявлением влияния каждого из факторов (общее влияние всех факторов, не учтенных в модели МВКНИИП, составляет не более 10-15 %). Этот путь реально осуществим, что и отличает, в основном, методику МВКНИИП от методики КХШ. В настоящее время имеются водосчетчики и специальные регистраторы данных, которые позволяют весьма просто собирать и обрабатывать на ЭВМ фактические данные о водопотреблении на различных объектах по методике МВКНИИП.

Новая методика определения расчетных расходов стоков базируется на результатах исследований закономерностей формирования кратковременных расходов стоков в трубопроводах

систем канализации зданий, проведенных А.Я. Добромусловым (ЦНИИЭП ИО) в 60-х - 80-х годах. В результате этих работ было установлено, что кратковременные расходы стоков являются функцией не только расходов воды через санитарно-технические приборы, которые подключены к соответствующему участку канализационной сети, но и компоновки этой сети, ее емкости. Главное отличие условий формирования расходов стоков состоит в том, что в этом случае не соблюдается условие неразрывности потока, которое действует в сетях, водопровода. Например, при одновременном сбросе в один отводной трубопровод стоков от нескольких приборов, расположенных в разных секциях одного здания, в расчетном сечении сети эти расходы могут никогда не встретиться. При этом, чем длиннее отводной трубопровод (т.е. чем дальше один от другого расположены приборы), тем меньше вероятность наложения этих расходов.

В то же время, как показывают исследования НИИ КВОВ АКХ (К.Г. Арутюнян), часовые расходы воды и стоков во внутренних санитарно-технических системах совпадают. Поэтому при определении расчетных кратковременных расходов стоков за базовую величину следует принимать расчетные часовые расходы воды, изменяя лишь их размерность - переходя от $\text{м}^3/\text{ч}$ к $\text{л}/\text{с}$.

Работы А.Я. Добромуслова показали, что подходы к определению расчетных расходов стоков для стояков и для отводных (горизонтальных) участков сети должны быть различны. При гидравлическом расчете стояков критерием является недопущение срыва гидравлического затвора у любого из приборов, присоединенных к стояку. Поэтому для такого случая суммируется расчетный секундный расход воды и секундный расход стоков прибора с максимальным водоотведением, как правило, - это смывной бачок унитаза.

При расчете горизонтальных трубопроводов, обычно не работающих полным сечением, что не влияет на условия срыва гидравлических затворов, следует ориентироваться на расходы воды с наибольшей продолжительностью - это расходы от приборов с наибольшей вместимостью (ванна объемом 140-180 л, время опорожнения 160-180 с).

Приведенное описание основных принципиальных положений методик определения расчетных расходов воды и стоков является кратким и упрощенным; для глубокого понимания специфики, достоинств и неизбежных недостатков каждой из них, для

разработки новых методик или совершенствования существующих требуется глубокое изучение теоретических основ этих методов.

В настоящих рекомендациях приведена методика определения расчетных расходов воды в системах водоснабжения и стоков в системах канализации зданий. Приведены исходные данные, необходимые для выполнения расчетов, а также достаточное число примеров определения расчетных расходов воды и стоков, позволяющих весьма быстро и просто освоить технику вычислений для получения достоверных результатов и повышения качества проектных расчетов. Все расчеты могут быть автоматизированы, программы для построения необходимых таблиц и получения результатов с применением персональных компьютеров могут быть получены в МосводоканалНИИпроект.

2.2. Выбор исходных данных для определения расчетных расходов воды и стоков

2.2.1. Определение расчетных расходов воды и стоков следует производить на основании исходных данных заказчика, в составе которых должны быть указаны:

- средние удельные расходы воды (за год, сутки, смену и т.д.) для всех водопотребителей (единиц продукции) и/или санитарных приборов;
- число и типы санитарных приборов или потребителей воды (единиц продукции).

2.2.2. Расчетные удельные средние за год (сутки, смену) расходы воды следует принимать с учетом подставленных заказчиком данных о фактическом водопотреблении на объектах-аналогах, с учетом предусматриваемых проектом мероприятий и технических решений по предотвращению нерационального использования воды с целью сокращения ее потерь. Рекомендуется (допускается) использовать в качестве исходных данные материалов предпроектных изысканий по изучению фактического водопотребления на объектах-аналогах.

2.2.3. При отсутствии данных, предусмотренных п. 2.2.2, ориентировочные значения удельных средних за год суточных расходов воды следует определять для жилых зданий в соответствии с [Прил. 1](#) и [2](#), а для некоторых других потребителей - в соответствии с [Прил. 3](#).

Корректировка любых исходных данных, приведенных в настоящих рекомендациях, допускается по результатам предпроектных изысканий или научных исследований, проведенных по программе, согласованной с МосводоканалНИИпроект. Корректировка допускается только по данным измерения фактического водопотребления на объектах

2.3. Определение расчетных расходов стоков

2.3.1. Для канализационных стояков расчетным расходом стоков q_s является наибольший секундный расход, не вызывающий срыва гидравлических затворов санитарно-технических приборов, оборудования, приемников сточных вод, присоединенных к этому стояку.

Этот расход следует определять по формуле:

$$q_s = q_{CT}^{tot} + q_{PP}, \quad (2.3.1)$$

где:

q_{CT}^{tot} - расчетный кратковременный (секундный) расход воды (холодной плюс горячей) для водоразборной арматуры санитарно-технических приборов, которые присоединены к рассчитываемому стояку системы канализации здания; определяется в соответствии с положениями пп. [2.3.3-2.3.19](#);

q_{PP} - расчетный секундный расход стоков от прибора с максимальным водоотведением (обычно принимается равным 1,6 л/с - от смывного бачка унитаза), л/с.

2.3.2. Для отводных трубопроводов расчетным расходом стоков является расход q_{sL} , значение и продолжительность которого обеспечивают вынос потоком из трубопровода предметов, выпавших в осадок.

Этот расход следует определять по формуле:

$$q_{sL} = \frac{q_{kr}^{tot}}{3,6} + K_s q_0^s$$

(2.3.2)

где:

q_{kr}^{tot} - расчетный часовой расход воды на расчетном участке (определяется в соответствии с положениями пп. 2.3.3-2.3.19), $\text{м}^3/\text{ч}$;

q_0^s - расход стоков, л/с, от прибора с максимальной емкостью, установленного на расчетном участке сети (обычно принимается равным стоку от ванны длиной 1500-1700 мм - 1,1 л/с; при отсутствии ванны - от полностью заполненного умывальника или мойки - 1 л/с. При отсутствии на расчетном участке такого прибора за

q_0^s следует принимать расход струи, работающей на проток, например, расход душевой сетки);

K_s - коэффициент, принимаемый по [табл. 2.3.1](#) в зависимости от числа установленных на расчетном участке санитарно-технических приборов N и длины отводного трубопровода L , м.
При этом за длину L следует принимать расстояние от последнего на расчетном участке стояка (объекта) до ближайшего присоединения следующего стояка (объекта) или, при отсутствии таких присоединений, до ближайшего канализационного колодца.

Таблица 2.3.1.

Значения K_s в зависимости от числа приборов N и длины отводного трубопровода L

N	Значение K_s при L , м, равной												
	1	3	5	7	10	15	20	30	40	50	100	500	1000
4	0,61	0,51	0,46	0,43	0,40	0,36	0,34	0,31	0,27	0,25	0,23	0,15	0,13
8	0,63	0,53	0,48	0,45	0,41	0,37	0,35	0,32	0,28	0,26	0,24	0,16	0,13
12	0,64	0,54	0,49	0,46	0,42	0,39	0,36	0,33	0,29	0,26	0,24	0,16	0,14
16	0,65	0,55	0,50	0,47	0,43	0,39	0,37	0,33	0,30	0,27	0,25	0,17	0,14
20	0,66	0,56	0,51	0,48	0,44	0,40	0,38	0,34	0,30	0,28	0,25	0,17	0,14
24	0,67	0,57	0,52	0,48	0,45	0,41	0,38	0,35	0,31	0,28	0,26	0,17	0,15
28	0,68	0,58	0,53	0,49	0,46	0,42	0,39	0,36	0,31	0,29	0,27	0,18	0,15
32	0,68	0,59	0,53	0,50	0,47	0,43	0,40	0,36	0,32	0,30	0,27	0,18	0,15
36	0,69	0,59	0,54	0,51	0,47	0,43	0,40	0,37	0,33	0,30	0,28	0,19	0,16
40	0,70	0,60	0,55	0,52	0,48	0,44	0,41	0,37	0,33	0,31	0,28	0,19	0,16
100	0,77	0,69	0,64	0,60	0,56	0,52	0,49	0,45	0,40	0,37	0,34	0,23	0,20
500	0,95	0,92	0,89	0,88	0,86	0,83	0,81	0,77	0,73	0,70	0,66	0,5	0,44
1000	0,99	0,98	0,97	0,97	0,96	0,95	0,94	0,93	0,91	0,90	0,88	0,77	0,71

2.3.3. Для систем, подающих воду на нужды холодного и (или) горячего водоснабжения, в соответствии с положениями настоящего раздела определяются следующие расчетные расходы:

- средний за год суточный расход воды, м³/сут;
- максимальный суточный расход воды, м³/сут;
- максимальный часовой расход воды, м³/ч;
- максимальный кратковременный расход воды, л/с.

2.3.4. Средний за год суточный расход воды

$q_d(q_d^{tot}, q_d^k, q_d^\epsilon)$, м³/сут, определяется по формуле:

$$q_d = 0,001 \sum_{i=1}^z (q_{ui} u_i), \quad (2.3.3)$$

где:

$q_{ui}(q_{ui}^{tot}, q_{ui}^k, q_{ui}^\epsilon)$ - средний удельный часовой расход воды потребителями i -го типа, принимаемый по [Прил. 1-3](#);

u_i, z - число, соответственно, потребителей i -го типа и типов потребителей.

2.3.5. При определении расходов воды в средние сутки на объектах, имеющих групповые душевые установки, в случае отсутствия данных о продолжительности работы душей в течение суток необходимо принимать следующие продолжительности:

- для предприятий с многосменным режимом работы - по 1 ч после каждой смены;
- для других объектов - 1ч.

2.3.6. Средний за период водопотребления часовой расход для сети водопровода или отдельного ее участка

$\bar{q}_{kr}(\bar{q}_{kr}^{tot}, \bar{q}_{kr}^k, \bar{q}_{kr}^c)$ определяется по формуле:

$$\bar{q}_{kr} = \sum_{i=1}^z (q_{ui} u_i), \quad (2.3.4)$$

где:

u_i - число, соответственно, потребителей i -го типа и типов потребителей;

q_{ui} - удельный часовой расход потребителей 1-го типа, определяемый по [Прил. 1-3](#), равен

$$q_{ui} = q_{di}/T_i$$

В жилых зданиях для водопроводной сети или ее части средний за период водопотребления часовой расход допускается определять по формуле:

$$\bar{q}_{kr} = \sum_{i=1}^z (q_{ni} N_i) \quad (2.3.5)$$

где:

q_{ni} - средний удельный часовой расход воды, отнесенный к одному прибору, определяемый по [Прил. 4](#) в зависимости от средней заселенности квартир и типа прибора;

N_{jz} - число соответственно приборов i -го типа на сети или ее части и типов приборов.

2.3.7. Для участка водопроводной сети средние за период водопотребления удельные часовые расходы воды,

$q_n (q_n^{tot}, q_n^k, q_n^\ell)$ отнесенные к одному прибору, определяются по формуле:

$$q_n = \frac{\bar{q}_{kr}}{N}, \quad (2.3.6)$$

где:

$$\bar{q}_{kr}$$

- средний за период водопотребления часовой расход воды для рассматриваемого участка, определяемый по [формуле \(2.3.4\)](#) или [\(2.3.5\)](#);

N - суммарное число санитарно-технических приборов, к которым подается вода.

Примечание. При неизвестном числе водоразборных приборов допускается принимать число приборов равным числу потребителей, т. е. $N = u$.

2.3.8. Расчетный максимальный суточный расход воды q_{max} , м³/сут, определяется по формуле:

$$q_{max} = K_d q_d \quad (2.3.7)$$

где:

K_d - максимальный коэффициент суточной неравномерности, принимаемый по [Прил. 5](#), в зависимости от числа приборов (потребителей) и удельного часового расхода, вычисленного по [формуле \(2.3.4\)](#) или [\(2.3.5\)](#) для объекта в целом;

q_d - средний за год суточный расход воды (см. [п. 2.3.4](#)).

2.3.9. Расчетные расходы воды (часовые и кратковременные - секундные) определяются по [Прил. 6](#) в зависимости от числа санитарно-технических приборов и устройств и удельного часового расхода воды, вычисленного по [формуле \(2.3.6\)](#).

Если на участке сети расчетный секундный расход воды, определенный из [Прил. 6](#), меньше расчетного расхода прибора с максимальным расходом из числа приборов, присоединенных к участку, то расчетный расход на участке следует принимать равным секундному расходу такого прибора.

2.3.10. Средние удельные часовые расходы воды, вычисленные по [формуле \(2.3.6\)](#), допускается принимать постоянными для сети или части сети, обслуживающей одинаковых потребителей.

2.3.11. Для участков сети, по которым подается вода для смывных кранов, расчетный секундный расход определяется как сумма расхода, определенного согласно пункту [2.3.9](#), и секундного расхода смывного крана.

2.3.12. Расчетные максимальные расходы групповых душевых установок вычисляются по следующим формулам:

- часовые расходы, м³/ч:

$$q_{hr}^{tot} = 0,5N_b$$

(2.3.8),

$$q_{hr}^c = 0,23N_b$$

(2.3.9),

$$q_{hr}^k = 0,27N_b$$

(2.3.10),

Секундные расходы, л/с:

$$q_b^{tot} = 0,2N_b$$

(2.3.11),

$$q^e = 0,12N_b$$

(2.3.12),

$$q^k = 0,12N_b$$

(2.3.13),

где: N_b число душевых сеток.

2.3.13. Расчетные часовые и секундные расходы на участках водопроводной сети, по которым подается вода к групповым душевым установкам, а также для объекта в целом определяются как сумма душевых расходов, определенных по формулам [пункт 2.3.12](#), и рас четных расходов, вычисленных согласно [пункту 2.3.9](#), при этом последние должны быть найдены без учета расходов душевых установок.

2.3.14. Число блюд и время работы на предприятиях общественного питания следует принимать по технологическим данным (по заданию на проектирование). При неизвестной производительности предприятий общественного питания среднее число блюд U_{hr} , изготавливаемых за 1 ч работы предприятия, допускается определять, согласно письму Госстроя СССР А423958-8 от 06.05.87, по формуле:

$$U_{hr} = 2,2nm$$

(2.3.14),

где:

n - число посадочных мест;

m - число посадок в час, принимаемое для столовых открытого типа и кафе равным 2, для предприятий общественного питания при промышленных предприятиях и студенческих столовых - 3, для ресторанов -1,5.

Расчетную производительность предприятия общественного питания (U_{hr} - максимальное часовое число приготовляемых блюд) следует определять по формуле:

$$U_{hr} = 1,5 \bar{U}_{hr}$$

(2.3.15)

2.3.15. Для больниц и санаториев при отсутствии других данных допускается принимать следующие продолжительности работы подразделений:

пищеблок	- 9ч
буфет обслуживающего персонал	- 2ч
буфет в отделениях больницы	- по 1 ч после приема пищи и следующее суточное количество потребляемых одним человеком блюд:
1 больной	- 5
1 работающий	- 2,2

2.3.16. При отсутствии других данных в задании на проектирование для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ и пионерских лагерей суточное количество потребляемых блюд допускается принимать по [табл. 2.3.2.](#)

Таблица 2.3.2.

Число блюд, потребляемых в сутки

Потребители	Измеритель	Число блюд
Общеобразовательные школы	1 учащийся в смену	1,0

То же, с группами продленного дня	То же	3,4
Профессионально-технические училища	То же	3,4
Пионерские лагеря	1 место в сутки	4,2

2.3.17. При определении расчетных расходов в зданиях цехов и административно - бытовых корпусов (АБК) в случае отсутствия других данных допускается принимать, что общее количество воды на бытовые нужды работников (исключая душевые расходы) используется в цехах и АБК поровну.

2.3.18. При проектировании жилых зданий с набором санитарно-технических приборов, существенно отличающимся от принятого при типовом проектировании (см. [Прил. 1](#)), допускается определять расчетный удельный средний за год расход воды путем суммирования расходов для отдельных приборов, приведенных в [Прил. 4](#), с учетом их конкретных типов и числа.

2.3.19. При проектировании водопроводов, подающих воду одновременно на хозяйственно-питьевые нужды и на технологические цели, в тех случаях, когда технологические расходы не являются случайными величинами, допускается простое сложение определенных по настоящему разделу расчетных часовых и кратковременных расходов и расходов на технологические цели, определенных заданием на проектирование.

Если расходы воды на технологические цели являются случайными величинами, то допускается вводить дополнительно условное число санитарно-технических приборов, равное частному от деления заданного заданием на проектирование среднего за год часового расхода воды на технологические цели на средний за год расход одного из известных типов приборов (см. [Прил. 4](#)). Дальнейший расчет рекомендуется вести без разделения расходов на различные нужды.

2.3.20. В тех случаях, когда в задании на проектирование отсутствует информация о числе водопотребителей, допускается удельные часовые расходы воды и стоков определять по водоразборным приборам. Расчетные удельные часовые расходы воды и стоков одним санитарно-техническим прибором приведены в [Прил. 7](#).

Удельный часовой расход, отнесенный к одному прибору, равен:

$$q_{\text{н}}^{\text{tot}} = \frac{q_{i1}^{\text{tot}} n_{i1} + q_{i2}^{\text{tot}} n_{i2} + q_{i3}^{\text{tot}} n_{i3} + \dots}{n_{i1} + n_{i2} + n_{i3} + \dots} \quad (2.3.16)$$

где:

$q_{i1}^{\text{tot}}, q_{i2}^{\text{tot}}$ - удельный часовой расход воды прибором, соответственно, i_1 и i_2 , типов, л/ч;

n_{i1}, n_{i2} - число приборов, соответственно, i_1 и i_2 типов.

В зависимости от значения

$q_{\text{н}}^{\text{tot}}$ и суммы n_i , по [Прил. 6](#) определяются секундный и часовой расходы воды (см. [пример 7 в разделе 2.4](#) настоящих рекомендаций).

2.4. Примеры определения расчетных расходов сточных вод

Пример 1. Объект: 9-этажный жилой дом на 216 квартир, число жителей $U = 886$ чел., с централизованным горячим водоснабжением, оборудованный ваннами длиной 1500 мм, мойками, умывальниками и унитазами со смывными бачками вместимостью 6,5 л.

Определить расчетные расходы стоков в канализационном стояке, в секционном выпуске, объединяющем четыре канализационных стояка, на объекте в целом.

Решение. Согласно [Прил. 1](#), удельные расходы составляют:

$$q_{\text{u}}^{\text{tot}} = 250 / 24 = 10,4 \text{ л.}$$

Число приборов: на объекте

$$N^{\text{tot}} = 4 \cdot 216 = 864$$

в одной секции здания

$$N_{\text{лек}}^{\text{tot}} = 4 \cdot 36 = 144$$

на одном стояке

$$N_{\text{ст}}^{\text{tot}} = 4 \cdot 9 = 36$$

В соответствии с п. [2.3.7](#), удельный расход водоразборных приборов равен:

$$q_{\text{n}}^{\text{tot}} = \frac{10,4 \times 864}{864} = 10,7 \text{ л/ч}$$

В соответствии с п. [2.3.10](#), принимаем

$q_{\text{n}}^{\text{tot}} = 10,7 \text{ л/ч}$; то же при расчетах секционного выпуска и канализационного стояка.

Из [Прил. 6](#) получаем следующие значения расходов воды:

для всего объекта

$$(N = 864, q_n^{tot} = 10,7) : q^{tot} = 5,7 \text{ л/с}, q_{kr}^{tot} = 18,2 \text{ м}^3/\text{ч};$$

для секционного
выпуска

$$(N = 144, q_n^{tot} = 10,7) : q^{tot} = 2,04 \text{ л/с}, q_{kr}^{tot} = 4,7 \text{ м}^3/\text{ч};$$

для одного стояка

$$(N = 36, q_n^{tot} = 10,7) : q^{tot} = 0,95 \text{ л/с}, q_{kr}^{tot} = 1,74 \text{ м}^3/\text{ч};$$

По [формуле \(2.3.1\)](#) расход стоков, ожидаемый в канализационном стояке 9-этажного типового жилого дома, равен:

$$q_s = 0,95 + 1,6 = 2,55 \text{ л/с}$$

В соответствии с [формулой \(2.3.2\)](#) расход стоков в секционном выпуске зависит от его длины L , учитываемой коэффициентом K_s . Для сравнения рассмотрим три варианта, в соответствии с которыми $L_1 = 5 \text{ м}; L_2 = 10 \text{ м}; L_3 = 15 \text{ м}$.

По [табл. 2.3.1](#) при $N = 36$ приборам: $K_{s(1)} = 0,54; K_{s(2)} = 0,47; K_{s(3)} = 0,43$. По [формуле \(2.3.2\)](#):

$$q_{SD(1)} = \frac{4,7}{3,6} + 0,54 \times 1,1 = 1,8995 \text{ л/с},$$

$$q_{SD(2)} = \frac{4,7}{3,6} + 0,47 \times 1,1 = 1,8225 \text{ л/с},$$

$$q_{SD(3)} = \frac{4,7}{3,6} + 0,43 \times 1,1 = 1,7785 \text{ л/с}.$$

Пример 2. Объект: жилой дом из примера 1 с унитазами, оборудованными смывными кранами.

Определить расчетный расход стоков на объекте в целом.

Решение. Согласно данным [Прил. 1](#), удельные расходы получаются такими же, как в предыдущем примере. То же можно сказать и обо всех расчетных часовых расходах. Общий секундный расход воды увеличится на 1,4 л/с:

$$q^{tot} = 5,7 + 1,4 = 7,1 \text{ л/с}$$

При установке смывных кранов расчетный часовой расход воды не изменяется по сравнению с вариантом использования смывных

бачков; расчетный секундный расход стоков остается неизменным при расчете отводных трубопроводов, а при расчете стояков следует вместо $q_{PR} = 1,6$ л/с принять $q_{PR} = 1,4$ л/с.

Пример 3. Объект: промышленное предприятие с обычными цехами, работающее в две смены. Всего на предприятии работает 951 чел., в том числе 112 чел. административного персонала. В максимальную смену работают 709 чел., в том числе 90 чел. административного персонала. В административно-бытовом корпусе (АБК) установлено 47 душевых сеток.

В АБК имеется столовая. В максимальный час готовится 1492 блюда.

Число остальных приборов приведено в [табл. 2.4.1.](#)

Таблица 2.4.1.

Число санитарно-технических приборов на объекте

Места расположения приборов	Число приборов
Цех	159
АБК	40
Пищеблок	45

Определить расчетные часовые и секундные расходы стоков на объекте, учитывая, что в соответствии со [СНиП 2.04.01-85*](#) не допускается объединение стоков хозяйствственно-бытовых со стоками от пищеблока.

Решение. По исходным данным с использованием [Прил. 3](#) составим [табл. 2.4.2](#) с удельными расходами потребителей.

Таблица 2.4.2.

Удельные расходы

q_n^{tot} потребителей

Потребители	Число	q_n^{tot} , л
Работающие:		
в цехах	619	3,125
в АБК	90	1,875
Для приготовления блюд	1492	12,0

Определим, согласно [п. 2.3.7](#), удельный расход воды на один прибор:

$$q_n^{tot} = \frac{3,125 \times 619 + 1,875 \times 90}{159 + 40} = \frac{2103,15}{199} = 10,6 \text{ л/ч}$$

Из [Прил. 6](#) при ближайших имеющихся значениях N и удельных расходах получаем:

$$q_{\text{tot}}^{\text{tot}} = 2,5 \text{ л/с},$$

$$q_{\text{hr}}^{\text{tot}} = 6,0 \text{ м}^3 / \text{ч}$$

К полученным расходам, согласно [п. 2.3.13](#), прибавляем расходы 47 душевых сеток, которые определяются по формулам (2.3.8)-(2.3.13):

$$q_{\text{tot}}^{\text{tot}} = 2,5 + 0,2 \times 47 = 11,9 \text{ л/с};$$

$$q_{\text{hr}}^{\text{tot}} = 6 + 0,5 \times 47 = 29,5 \text{ м}^3 / \text{ч}.$$

Расход стоков определяется по [формуле \(2.3.2\)](#). Расход стоков от столовой определяем в соответствии с [п. 2.3.14](#):

- среднее число блюд равно 1492;
- расчетная производительность предприятия:

$$U_{\text{hr}} = 1,5 \times 1492 = 2238$$

- удельный часовой расход воды:

$$q_{\text{н}}^{\text{tot}} = \frac{2238 \times 12}{45} = 596,8 \text{ л/ч}$$

Далее по [Прил. 6](#) определяем расчетные секундный и часовой расходы воды (в данной работе не приводятся), а затем - расход стоков.

Пример 4. Объект: общежитие на $U = 864$ проживающих, с общими кухнями и блоками душевых в каждой секции здания. Общее число приборов (без душей): $N^{\text{общ}} = 576$.

Определить общий расчетный часовой и секундный расходы воды, а также общий расход воды в средние сутки и сутки максимального водопотребления (без учета душевых расходов).

Решение. Из [Прил. 3](#) определяем удельный часовой расход воды на одного проживающего в общежитии:

$$q_{\text{ч}}^{\text{tot}} = 90 \div 24 = 3,75 \text{ л/ч}$$

Согласно п. [2.3.7](#), вычислим удельный расход, отнесенный к одному прибору:

$$q_{\text{п}}^{\text{tot}} = \frac{3,75 \times 864}{576} = 5,62 \text{ л/ч}$$

Из [Прил. 6](#) получаем расчетные расходы воды (без учета душевых расходов):

$$q^{\text{tot}} = 4,13 \text{ л/с}$$

$$q^{\text{tot}} = 11,05 \text{ м}^3/\text{ч}$$

Определим расходы воды в средние сутки, принимая продолжительность суточного периода водопотребления для проживающих в общежитии 24 ч:

$$q_d^{tot} = 0,001 \times 864 \times 90 = 77,8 \text{ м}^3/\text{сум}$$

Используя те же данные, которыми мы пользовались при работе с [Прил. 6](#), получим:

$$N^{tot} = 576$$

$$q_n^{tot} = 5,62 \text{ л/ч}$$

Из [Прил. 5](#) определяем коэффициенты суточной неравномерности для общего водопотребления в общежитии:

$K_d^{tot} = 1,51$, после чего вычисляем расходы воды в сутки наибольшего водопотребления:

$$q_{max}^{tot} = 77,8 \times 1,51 = 117,6 \text{ м}^3/\text{сум}$$

Учитывая, что в общежитии нет приборов с большой вместимостью (ванн), при определении расхода стоков в качестве

q_0^s принимаем расход от мойки или умывальника,

полагая, что они могут быть полностью заполнены (

$$q_0^s = 1 \text{ л/с}.$$

Пример 5. Объект: продовольственный магазин, в котором имеется 30 обычных рабочих мест (продавцы и прилавки), а также универсам с площадью торгового чала 600 м^2 . Продолжительность работы - 12 ч в сутки. Число установленных приборов:

$$N^{tot} = 31.$$

Примечание. Рабочее место в продовольственном магазине - место за прилавком, которому соответствует 20 м^2 площади торгового зала. В данном случае для универсама (магазина без прилавков с продавцами) условное число рабочих мест составит:

$$U = \frac{600}{20} = 30 \text{ рабочих мест в смену.}$$

Определить расчетный расход стоков.

Решение. С учетом [Прил. 3](#) определяем общий удельный расход воды на один прибор:

$$q_n^{tot} = \frac{250 \times (30 + 30)}{12 \times 31} = 40,3 \text{ л/ч}.$$

Из [Прил. 6](#) определяем расчетные часовые и секундные расходы:

$$q^{tot} = 1,96 \text{ л/с}$$

$$q_{kr}^{tot} = 3,56 \text{ м}^3/\text{ч}$$

Расчетный расход стоков определяем по [формуле \(2.3.2\)](#), принимая $q_0 = 0,2 \text{ л/с}$ (расход от смесителя умывальника - струя, работающая на проток).

Пример 6. Объект: аптека с числом работающих в торговом зале и подсобных помещениях 18 чел.; в лаборатории приготовления лекарств - 4 чел. Число приборов:

- в зале и подсобных помещениях $N^{\text{tot}} = 7$

- в лаборатории $N^{\text{tot}} = 42$

Определить расчетные часовые и секундные расходы стоков в аптеке в целом и в лаборатории, учитывая, что продолжительность работы аптеки - 12ч.

Решение. С использованием [Прил. 3](#) определяем удельные расходы на один прибор в лаборатории:

$$q_n^{\text{tot}} = \frac{(310 \times 4)}{12 \times 42} = 2,46 \text{ л/ч}$$

По таблице [Прил. 6](#) определяем расчетные расходы в лаборатории:

$$q_{\text{л}}^{\text{tot}} = 0,4 \text{ л/с}$$

$$q_{\text{кв}}^{\text{tot}} = 1,0 \text{ м}^3 / \text{ч}$$

Расход стоков от лаборатории определяем по [формуле \(2.3.2\)](#), принимая $q_{\text{кв}} = 1,0 \text{ м}^3 / \text{ч}$. Определяем удельные часовые расходы на один прибор в аптеке в целом с учетом данных об удельных суточных расходах воды по [Прил. 3](#) и численности работающих в лаборатории и торговом зале:

$$q_n^{tot} = \frac{(30 \times 18 + 310 \times 4)}{12 \times (7 + 42)} = 3,02 \text{ л/ч}$$

По [Прил. 6](#) определяем расчетные расходы воды для аптеки в целом:

$$q^{tot} = 0,54 \text{ л/с}$$

$$q_{kr}^{tot} = 1,02 \text{ м}^3 / \text{ч}$$

Расход стоков от аптеки в целом определяем так же, как и от лаборатории.

Примечание. Поскольку полученные значения удельных расходов меньше минимальных, приведенных в [Прил. 6](#), то расчетные значения расходов определяются линейной интерполяцией между нулевыми расходами и расходами при наименьших удельных расходах в [Прил. 6](#) (4 л/ч).

Пример 7. Исходные данные те же, что в примере 1. Определить секундный и часовой расходы стоков для одного стояка.

Решение. По [формуле \(2.3.16\)](#) с использованием [Прил. 7.](#) получаем:

$$q_n^{tot} = \frac{10 \times 9 + 22 \times 9 + 5 \times 9}{9 + 9 + 9 + 9} = 10,25 \text{ л/ч},$$

где:

10 - удельный часовой расход воды мойкой без аэратора, л/ч;

22 - то же, ванной длиной 1500-1700 мм, л/ч;

4 - то же, унитазом, л/ч;

5 - то же, умывальником, л/ч;

9 - число приборов каждого типа.

По [Прил. 6](#) (при $q_{\text{н}}^{\text{tot}} = 10,25 \text{ л/ч}$ и $N = 36$ приборов) получаем:

$$q_{\text{н}}^{\text{tot}} = 0,92 \text{ л/с}$$

$$q_{\text{kr}}^{\text{tot}} = 1,66 \text{ м}^3/\text{ч}$$

По [формуле \(2.3.1\)](#) расход стоков, ожидаемый в канализационном стояке 9 - этажного дома, равен:

$$q_s = 0,92 + 1,6 = 2,52 \text{ л/с.}$$

Часовой расход стоков равен часовому расходу воды

Глава 3. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

3.1. Методические основы гидравлического расчета безнапорных вертикальных и горизонтальных трубопроводов

Надежность систем канализации зданий характеризуется двумя параметрами: 1) устойчивость против срыва гидравлических затворов у санитарно-технических приборов и оборудования; 2) незасоряемость трубопроводов. При этом первый параметр обеспечивается, если величина разрежений, возникающих в

канализационном стояке (вертикальный трубопровод), не превышает высоты расчетного гидравлического затвора (из присоединенных к стояку расчетным следует считать гидравлический затвор с минимальной высотой); второй - если при расчетном расходе стоков достигаются требуемые для самоочищения трубопровода значения скорости течения жидкости и наполнения трубопровода.

На стадии проектирования при известном расчетном расходе стоков оба параметра могут быть определены гидравлическими расчетами, методические основы и методы которых рассматриваются ниже.

3.1.1. Вертикальные трубопроводы.

С 1969 г. в нашей стране официально принята кратко излагаемая ниже концепция работы вертикальных трубопроводов в системах канализации зданий, позволившая обосновать и упорядочить методику их расчета, проектирования и конструирования. Эта концепция отражена в Строительных нормах и правилах СНиП П-Г.4-70, СНиП II-30-76, [СНиП 2.04.01-85](#), [СНиП 2.04.01-85*](#)

"Внутренний водопровод и канализация зданий", а также ряде рекомендательных, инструктивных и нормативных документов. Эти методики позволили рассчитать и запроектировать системы канализации на целом ряде уникальных объектов* (первый в стране 25-этажный жилой дом с одним стояком диаметром 100 мм, Центр международной торговли на Краснопресненской набережной, 30-этажный Олимпийский гостиничный комплекс в Измайлово, 40-этажное здание Академии внешней торговли, 29-этажные корпуса Академии общественных наук и т. д.).

В соответствии с этой концепцией, начиная с 1970 г., разрабатываются типовые и индивидуальные проекты зданий и сооружений. Более чем 20-летняя практика эксплуатации систем канализации уникальных и массовой застройки зданий и сооружений убедительно подтверждает достоверность, как самой концепции, так и разработанных на ее основе методов расчета, проектирования и конструирования этих систем. В соответствии с этой концепцией, жидкость, движущаяся сверху вниз в вертикальном трубопроводе, обладает эжектирующей способностью, т.е. способностью увлекать за собой воздух. Величина эжектирующей способности жидкости зависит от многих факторов, основными из которых являются ее расход, скорость входа (угол входа) в стояк. Максимальная скорость течения жидкости в вертикальном трубопроводе достигается

через 90 его диаметров и при дальнейшем движении вниз не может быть превышена. При входе в стояк ([рис. 3.1.1](#)) жидкость создает местное сопротивление ("сжатое сечение" стояка) движущемуся сверху вниз воздуху, в результате чего в стояк поступает количество воздуха, меньшее величины эжектирующей способности жидкости.

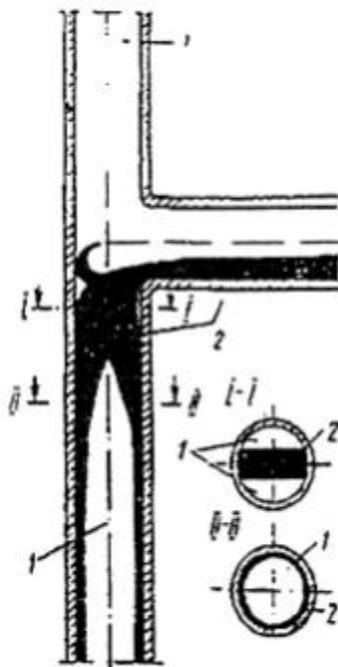


Рис. 3.1.1. Схема истечения воды из поэтажного отвода в стояк (разрез по оси стояка)

1 - воздух; 2 - вода

Поэтому ниже «сжатого сечения» стояка возникает дефицит воздуха и связанное с ним разрежение. Например, по экспериментальным данным, жидкость в количестве 1 л/с, поступающая под углом 90° из отвода диаметром 100 мм в стояк диаметром 100 мм, обладает эжектирующей способностью, равной 25 л/с воздуха. Поскольку при входе из отвода в стояк его сечение "сжато" самой же жидкостью, из атмосферы в стояк поступает только 14 л/с воздуха, так что ниже "сжатого сечения" возникает дефицит воздуха, равный $25 - 14 = 11$ л/с, что эквивалентно величине разрежения в 10 мм вод. ст.

Каждый гидравлический затвор представляет собой U-образную трубку, одна ветвь которой постоянно находится под атмосферным

давлением, а вторая, тем или иным образом присоединенная к стояку, - под давлением в стояке ([рис. 3.1.2](#)). Экспериментально установлено, что срыв гидравлического затвора высотой 60 мм происходит, когда разрежение в стояке составляет $65 \text{ кгс}/\text{м}^2$ (65 мм вод. ст.), высотой 80 мм - $90 \text{ кгс}/\text{м}^2$ (90 мм вод. ст.). При таких значениях разрежения падает вниз уровень воды в правой ветви гидравлического затвора (см. [рис. 3.1.2](#)), безвозвратно уносится в стояк часть воды, заполняющей его левую ветвь, а через воду, перешедшую из правой ветви в левую, начинается просок воздушных пузырей - вода "закипает".

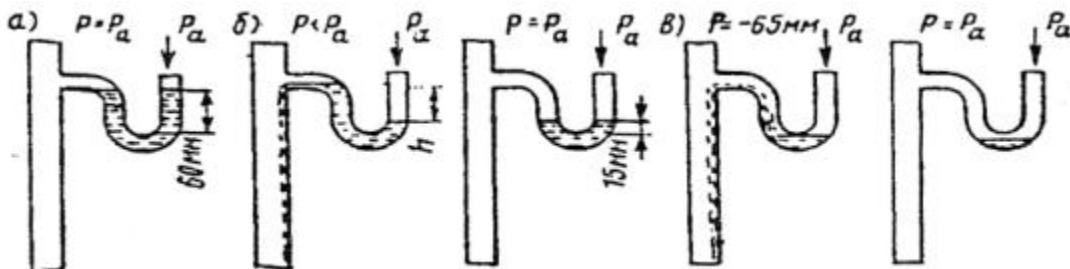


Рис 3.1.2. Заполнение гидравлического затвора при различном давлении в стояке

а - давление в стояке равно атмосферному; б - разрежение в стояке меньше критического; в - срыв затвора при критическом разрежении в стояке

Три-четыре таких пузыря выплескивают в стояк всю воду из левой ветви, в результате - гидрозатвор сорван, и канализационные газы из наружных сетей канализации получают беспрепятственный доступ в помещения, где находятся люди. Через сорванный гидрозатвор в стояк поступает дополнительное количество воздуха, так что затворы у других приборов, присоединенных к данному стояку, остаются в неприкосновенности.

На коротком участке от точки входа в стояк движение воды стабилизируется: вода в виде пленки движется по внутренней поверхности трубопровода, а внутри потока воды в виде стержня движется воздух. В гидравлике газожидкостных систем такое движение носит название «стержне вое». При таком движении максимальное разрежение возникает, прежде всего, непосредственно под «сжатым сечением» стояка.

Службам эксплуатации важно знать, что причина срыва гидравлического затвора всегда находится непосредственно над местом его присоединения к стояку. Так, если перемерзает

вытяжная часть вентилируемого (выведенного выше кровли здания) канализационного стояка, всегда срывается затвор у одного из приборов, расположенных на самом верхнем этаже этого здания. В точках изменения прямо линейности стояка (при устройстве отступа или перекидки - [рис. 3.1.3](#)) также происходит изменение режима течения водовоздушной смеси со стержневого на разделенное (термин гидравлики газожидкостных систем), когда жидкость движется по нижней стенке трубы, а над ней свободно течет воздух.

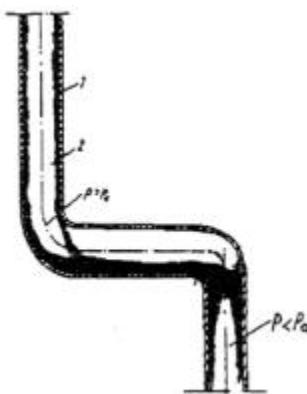


Рис. 3.1.3. Изменение режимов течения жидкости и воздуха в точках перегиба стояка

1 - вода; 2 - воздух

В первой (по ходу движения) точке перегиба жидкость вновь создает сопротивление потоку воздуха, его скорость резко уменьшается, что сопровождается резким увеличением давления в стояке, которое при определенных условиях становится выше атмосферного, в результате чего происходит выброс воды, заполняющей гидрозатвор, в чащу санитарно-технического прибора, присоединенного к стояку непосредственно над точкой его перегиба.

Во второй точке перегиба вновь происходит изменение режима течения - с разделенного на стержневое. В этом случае расположенный ниже участок стояка становится практически невентилируемым, так как трижды отсекается жидкостью от атмосферы (в точке входа жидкости в стояк и в двух точках его перегиба) и, если он не может работать как невентилируемый, происходит срыв затвора у прибора, ближе других присоединенного непосредственно под второй точкой перегиба. Чтобы исключить эти нежелательные явления, следует соединить петлеобразным трубопроводом участки стояка, расположенные

выше первой точки перегиба и ниже второй (передать воздух с участка, где его избыток, на участок, где его недостаток).

В пределах начального участка вертикального трубопровода ($L = 90 D_{CT}$) с уменьшением его длины (высоты) при прочих равных условиях уменьшается скорость течения жидкости и, следовательно, ее эжектирующая способность. Экспериментально установлены такие соотношения диаметров стояка и поэтажного отвода, угла входа жидкости в стояк и ее расхода, которые при данной высоте стояка позволяют не устраивать его вытяжной части, т. е. строить невентилируемые канализационные стояки (см. далее [рис. 3.2.1](#)).

В 1976 г. впервые в мировой практике применение невентилируемых канализационных стояков было допущено в нашей стране (СНиП II-30-76, [СНиП 2.04.01-85](#), [СНиП 2.04.01-85*](#)). Двадцатилетняя практика применения и эксплуатации систем канализации зданий и сооружений с невентилируемыми канализационными стояками убедительно подтверждает надежность их работы.

3.1.2. Горизонтальные трубопроводы.

Массовые засоры безнапорных трубопроводов начальных участков канализационной сети свидетельствуют о совершенно неудовлетворительных их расчете и проектировании. Это относится, прежде всего, к гидравлическому расчету без напорных трубопроводов. Более 30 лет этот расчет регламентируется СНиП «Канализация. Наружные сети и сооружения». К сожалению, рекомендуемая этими СНиП расчетная формула при расчетах труб из технически гладких материалов (стекло, пластмассы) дает ошибки, превышающие 200 %. Кроме того, требование этих норм принимать без расчета минимальные диаметры микрорайонных сетей равными 200 мм способствует строительству в России десятков тысяч километров безрасчетных сетей, что приводит к необоснованному увеличению их материалоемкости, стоимости и беспрецедентный затратам на эксплуатацию. Все эти затраты приводят лишь к резкому снижению комфортности зданий, подвалы большинства которых постоянно затоплены сточной жидкостью.

В 1980 г. утверждением Госстроем СССР строительных норм [СН 478-80](#) «Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб» был регламентирован новый подход к гидравлическому расчету

безнапорных трубопроводов. В данном случае, в отличие от расчетов напорных трубопроводов, следует учитывать, что один и тот же трубопровод, проложенный с определенным уклоном, может работать при различных наполнениях, а одновременно с изменением наполнения меняется и скорость течения жидкости. Расчетные формулы [СН 478-80](#) основаны на том положении, что между законом гидравлического сопротивления и распределением скоростей по сечению трубопровода существует внутренняя связь, без математического описания которой невозможно получить достоверные зависимости для гидравлических расчетов безнапорных трубопроводов.

Закономерность изменения средних скоростей течения жидкости по сечению безнапорных трубопроводов (каналов) любых форм поперечных сечений была получена А.Я. Добромусловым в виде:

$$\left(\frac{V_H}{V_n}\right)^{\varepsilon} = \left(\frac{R_H}{R_n}\right)^{1+a}, \quad (3.1.1)$$

где:

V_H и V_n - средние скорости жидкости при неполном и полном наполнениях трубопровода (канала);

R_H и R_n - гидравлические радиусы потока при неполном и полном наполнениях трубопровода (канала);

ε - безразмерный показатель степени, пропорционально которой изменяется гидравлическое сопротивление трубопровода (канала);

a - коэффициент, зависящий от шероховатости материала стенок трубопровода (канала).

Анализ многочисленных расчетных формул, в том числе и формулы [СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения"](#), с использованием формулы (3.1.1), показывает, что в их основе лежит так называемый квадратичный закон гидравлического сопротивления, когда сопротивление

пропорционально скорости в степени 2 (т. е. $B = 2$). Поэтому в переходной области сопротивлений, когда $\nu < 2$, эти формулы не дают достоверного результата.

Основанная на зависимости (3.1.1) методика гидравлического расчета безнапорных пластмассовых трубопроводов, включена Госстроем России в [СП 40-102-2000](#) и с некоторыми упрощениями приведена в настоящих рекомендациях ([раздел 3.3](#)).

3.2. Расчет канализационных стояков

3.2.1. Канализационный стояк, выведенный выше кровли здания и имеющий свободное сообщение с атмосферой (т.е. имеющий так называемую вытяжную часть), называется вентилируемым; не имеющий вытяжной части - невентилируемым, оборудованный вентиляционным клапаном - полувентилируемым.

Невентилируемый канализационный стояк оканчивается прочисткой, устраиваемой в направленном вверх раструбе фасонной части, с помощью которой к стояку присоединяются наиболее высоко расположенные санитарно-технические приборы ([рис. 3.2.1](#)).

Полувентилируемый стояк оканчивается в помещении верхнего санузла и оборудуется вентиляционным клапаном.

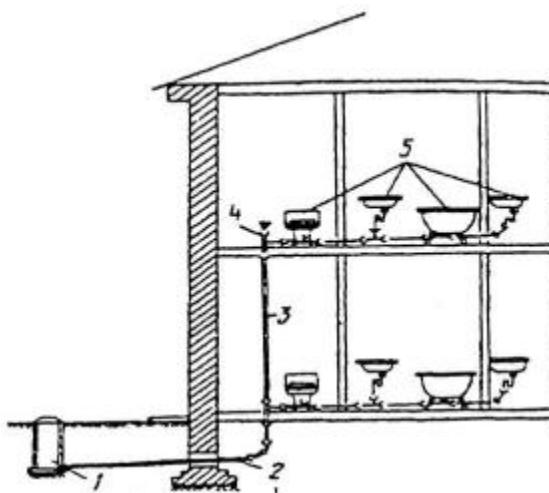


Рис. 3.2.1 Система канализации с невентилируемым стояком

1 - канализационный колодец; 2 - канализационный выпуск; 3 - невентилируемый стояк; 4 - прочистка; 5 санитарно-технические приборы

3.2.2. Допустимая величина разрежений в вентилируемых, невентилируемых и полувентилируемых канализационных стояках не должна превышать $0,9h_3$, где h_3 - высота наименьшего из гидравлических затворов санитарно-технических приборов, присоединенных к канализационному стояку.

3.2.3. Величину разрежений в вентилируем канализационном стояке Δp , мм вод. ст., следует определять по формуле:

$$\Delta p = \frac{366 \left[\frac{q}{(1 + \cos \alpha) D_{cm}^2} \right]^{1,677}}{\left(\frac{D_{ct}}{d_{otv}} \right)^{0,71} \left(\frac{90 D_{ct}}{L} \right)^{0,5}}, \quad (3.2.1)$$

где:

q - расчетный расход стоков, m^3/c ;

α - угол присоединения диктуемого отвода к стояку, град;

D_{cm} - диаметр стояка, м;

d_{otv} - диаметр диктуемого поэтажного отвода, м;

L - рабочая высота стояка, м.

Примечания: 1. Рабочей высотой канализационного стояка называется его участок от точки присоединения наиболее высоко расположенного санитарно-технического при бора (или группы приборов) до нижнего сгиба стояка (точки перехода стояка в канализационный выпуск), т. е. участок стояка, по которому может транспортироваться сточная жидкость.

2. При $90D_{cm} > L$ следует принимать $90D_{cm} = L$.

3. Диктующим следует считать поэтажный отвод, присоединяющий к стояку диктующий санитарно-технический прибор.

3.2.4. Допускается при расчетной высоте гидравлических затворов $h_3 = 60$ мм конструкцию систем канализации зданий и сооружений с вентилируемыми стояками принимать:

- для систем из труб ПНД - по [табл. 3.2.1](#);
- для систем из поливинилхлоридных труб - по [табл. 3.2.2](#);
- для систем из полипропиленовых труб - по [табл. 3.2.3](#).

Примечание: При расчетной высоте гидрозатворов $h_3 = 50$ мм приведенные в табл. 3.2.1 - 3.2.3 значения пропускной способности стояков следует уменьшить на 10 %, при $h_3 = 70$ мм - увеличить на 10 %.

Таблица 3.2.1.

Пропускная способность стояков из ПВП труб

Наружный диаметр поэтажных отводов, мм	Угол присоединения поэтажных отводов к стояку, град	Пропускная способность, л/с, вентилируемых стояков из ПВП труб при диаметре, мм		
		50	90	110
50	45	1,07	5,1	8,4
	87,5	0,66	3,2	5,2
90	45	-	3,9	6,4
	87,5	-	2,4	3,95
110	45	-	-	5,9
	87,5	-	-	3,6

Таблица 3.2.2.

Пропускная способность стояков из ПВХ труб

Наружный диаметр поэтажных отводов, мм	Угол присоединения поэтажных отводов к стояку, град	Пропускная способность, л/с, вентилируемых стояков из ПВХ труб при наружном диаметре, мм	
		50	110
50	45	1,1	8,22
	87,5	0,69	4,83
110	45	-	5,85
	87,5	-	3,58

Таблица 3.2.3.

Пропускная способность стояков из ПП труб

Наружный диаметр поэтажных отводов, мм	Угол присоединения поэтажных отводов к стояку, град	Пропускная способность, л/с, вентилируемых стояков из ПП труб при наружном диаметре, мм	
		50	110
40	45	1,23	8,95
	87,5	0,76	5,5

	50	45 87,5	1,07 0,66	8,4 5,2
	110	45 87,5	- -	5,9 3,6

Пример расчета. Дано: 16-этажный жилой дом, оборудованный полным комплексом удобств: в каждой квартире установлены унитаз, ванна длиной 1500 мм, умывальник и мойка. Средняя заселенность квартиры - 4 чел. Минимальная высота гидрозатвора $h_3 = 50$ мм.

Требуется запроектировать надземную часть системы канализации здания.

Решение. Прежде всего, определяем расчетный секундный расход стоков, для чего воспользуемся [гл. 2](#) настоящих рекомендаций. В соответствии с [п. 2.3.1](#), следует определить секундный расход воды для водоразборной арматуры санитарно-технических приборов, присоединенных к расчетному канализационному стояку.

В соответствии с [п. 2.3.6](#), средний удельный часовой расход воды равен 10,4 л/ч. Число приборов на стояке $N = 16 \cdot 4 = 64$. По [Прил. 6](#) настоящих рекомендаций

$$q_{\text{ср}}^{\text{wt}} = 1,2 \text{ л/с}. \text{ Тогда}$$

$$q_s = 1,2 + 1,6 = 2,8 \text{ л/с} = 0,0028 \text{ м}^3/\text{с}$$

Прежде чем по [формуле \(3.2.1\)](#) рассчитывать величину разрежений в канализационном стояке, необходимо отметить следующее:

- Высота стояка в данном случае (16 этажей, около 50 м) превысит величину $90D_{CT}$, так как вероятный диаметр стояка будет не более 150 мм ($90D_{CT} = 13,5$ м).
- Так как в качестве q_{np}^S принят расход стоков от смывного бачка унитаза, диктующим поэтажным отводом является отвод от унитаза.
- Диаметр канализационного стояка конструктивно не может быть меньше внутреннего диаметра выпуска унитаза, который равен 85 мм.

С учетом этих замечаний принимаем:

$$\left(\frac{90D_{CT}}{L}\right)^{0,5} = 1;$$

$$\left(\frac{D_{CT}}{d_{ome}}\right)^{0,71} = 1;$$

Для расчетов примем следующую конструкцию надземной части системы канализации: стояк наружным диаметром 90 мм с толщиной стенки 3 мм из полиэтиленовых труб компании "Рострубпласт", диктующий поэтажный отвод из тех же труб, угол присоединения, диктующего поэтажного отвода к стояку $87,5^\circ$ ($\cos\alpha=0,0436$). При этих параметрах по [формуле \(3.2.1\)](#) $\Delta p = 72,32$ мм, что больше минимальной высоты гидравлических затворов, присоединяемых к расчетному стояку.

Этот результат становится очевиден также из [табл. 3.2.1](#): пропускная способность стояка наружным диаметром 90 мм при $d_{ome} = 90$ мм, $\alpha = 87,5^\circ$ и $h_3 = 50$ мм равна лишь $2,4 \times 0,9 = 2,16$ л/с.

По конструктивным соображениям применить в данном случае тройник 45° не представляется возможным, поэтому повторяем расчет для стояка наружным диаметром 110 мм, например, из полипропиленовых труб производства НПО «Стройполимер».

Диаметр отвода также равен 110 мм, $\alpha = 87,5^\circ$. Толщина стенки этих труб равна 2,7 мм, так что расчетный диаметр равен 104,6 мм.

При этих параметрах величина Ar по [формуле \(3.2.1\)](#) равна 34,65 мм, что меньше, чем $0,9h_3 = 45$ мм. Следовательно, надземная часть системы канализации 16-этажного типового жилого дома в рассмотренном случае включает стояк из полипропиленовых труб наружным диаметром 110 мм, к которому под углом $87,5^\circ$ присоединяется диктующий поэтажный отвод такого же диаметра.

Следует подчеркнуть, что с уменьшением диаметра поэтажного отвода, равно как и угла его присоединения к стояку, пропускная способность последнего увеличивается. Этот вывод следует из анализа [формулы \(3.2.1\)](#) и [табл. 3.2.1 - 3.2.3](#). При известном расчетном расходе сточной жидкости из этих таблиц становится ясна конструкция надземной части системы канализации, а именно: диаметры стояка и поэтажного отвода и угол присоединения отвода к стояку.

3.2.5. Величину разрежений, мм вод.ст., в невентилируемом канализационном стояке следует определять по формуле:

$$\Delta p = 0,31 \times V_{cm}^{4,3}, \quad (3.2.2.)$$

где:

V_{cm} - скорость водовоздушной смеси, м/с, определяемая по формуле:

$$V_{cm} = \frac{Q_s + q_r}{w}, \quad (3.2.3.)$$

здесь:

Q_e - эжектирующая способность воды, $\text{м}^3/\text{с}$, т. е. расход воздуха, увлекаемого в стояк движущейся в нем сверху вниз жидкостью;

$$w = \frac{\pi D_{cm}^2}{4} - \text{площадь живого сечения стояка, м}^2.$$

Величина Q_e определяется по формуле:

$$Q_e = \frac{18,3 \times q_s^{0,333} D_{cm}^{1,75} \left(\frac{D_{cm}}{d_{отв}} \right)^{0,12}}{\left(\frac{90 D_{cm}}{L} \right)^{0,5} (1 + \cos \alpha)^{0,177}}, \quad (3.2.4.)$$

где:

q_s - расчетный расход сточной жидкости, $\text{м}^3/\text{с}$;

$d_{отв}$ - диаметр поэтажного отвода, м;

L - рабочая высота стояка, м;

α - угол присоединения диктуемого поэтажного отвода к стояку, град.

Примечания: 1. См. [примечания к п 3.2.3](#). 2. Определение величин Δp по [формуле \(3.2.2\)](#) и Q_e по [формуле \(3.2.4\)](#) допускается по номограммам [рис. 3.2.2](#) и [3.2.3](#) соответственно.

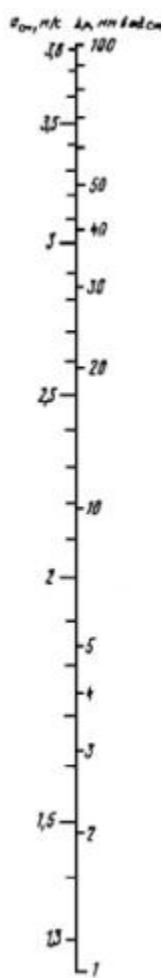


Рис. 3.2.2. Номограмма для определения величины разрежений в невентилируемом стояке

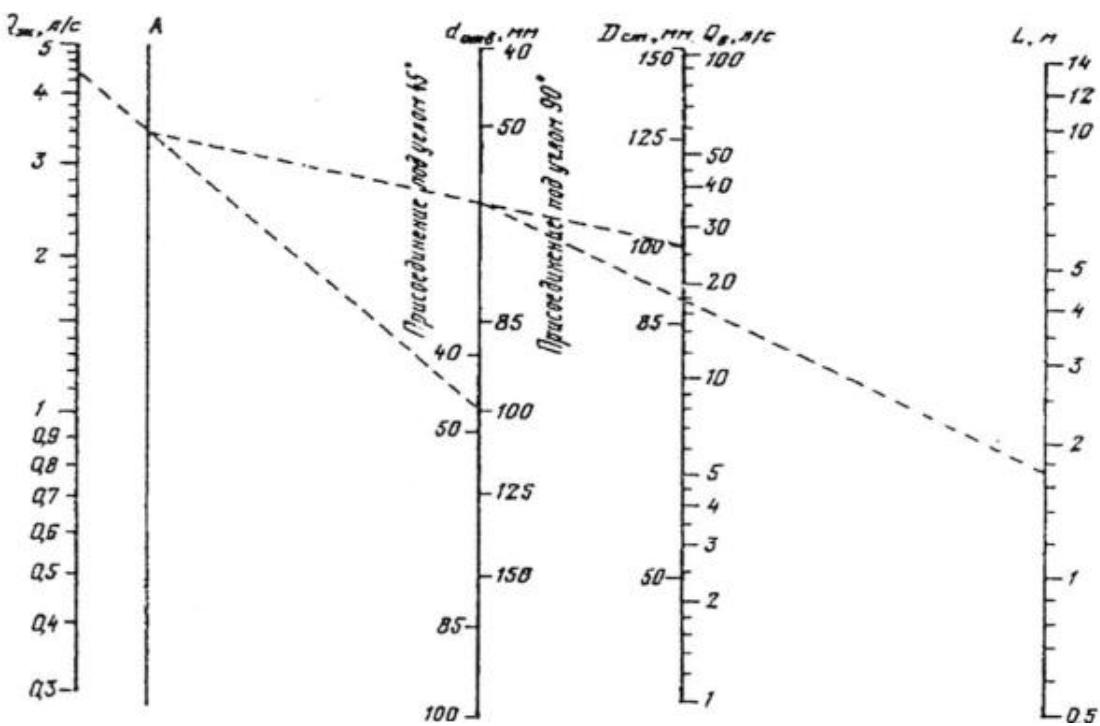


Рис. 3.2.3. Номограмма для определения величины эжектирующей способности жидкости

3.2.6. Допускается при расчетной высоте гидравлических затворов $h_3 = 60$ мм конструкцию систем с невентилируемыми канализационными стояками принимать:

для систем из труб ПВХ, ГШД и ПВД - по [табл. 3.2.4](#);

для систем из полипропиленовых труб - по [табл. 3.2.5](#)

Таблица 3.2.4.

Пропускная способность невентилируемых канализационных стояков из труб ПНД, ПВХ и ПВД

Рабочая высота стояка, м	Угол присоединения поэтажного отвода к стояку, град	Пропускная способность, л/с, невентилируемого стояка из труб ПНД и ПВХ при наружном диаметре, мм						Пропускная способность, л/с, невентилируемого стояка из труб ПВД при наружном диаметре, мм								
		50	90	110	50	90	110	при наружном диаметре поэтажных отводов, мм								
		50	50	90	50	110	50	50	90	50	110	50	50	90	50	110
1	45	1,8	6,5	7,1	9,5	10,6	1,8	6,0	6,5	8,8	9,8					
	87,5	1,65	5,76	6,3	8,4	9,5	1,65	5,3	5,8	7,8	8,7					
2	45	1,12	4,0	4,5	5,8	6,8	1,12	3,7	4,15	5,4	6,2					
	7,5	0,97	3,4	3,85	4,95	5,9	0,97	3,15	3,55	4,6	5,3					
3	45	0,8	2,75	3,2	4,0	5,0	0,8	2,5	3,0	3,7	4,5					
	87,5	0,65	2,25	2,6	3,3	4,1	0,65	2,0	2,45	3,0	3,7					
4	45	0,6	2,1	2,35	3,0	3,7	0,6	1,9	2,2	2,8	3,3					
	87,5	0,48	1,65	1,95	2,4	3,0	0,48	1,5	2,1	2,2	2,7					
5	45	0,6	1,57	1,9	2,25	3,0	0,6	1,42	1,8	2,1	2,65					
	87,5	0,48	1,27	1,5	1,85	2,4	0,48	1,15	1,4	1,7	2,65					
6	45	0,6	1,27	1,5	1,85	2,35	0,6	1,15	1,4	1,7	2,3					
	87,5	0,48	1,0	1.16	1,5	1.8	0,48	0,9	1,08	1,3	1,7					

y	45	0,6	1,05	1,3	1,55	2,0	0,6	0,95	1,16	1,4	1,7
	87,5	0,48	0,82	1,0	1,2	1,6	0,48	0,75	0,91	1,1	1,35
8	45	0,6	1,05	1,3	1,3	1,7	0,6	0,95	1,16	1,2	1,1
	87,5	0,48	0,82	1,0	1,0	1,4	0,48	0,75	0,91	0,9	1,15
9	45	0,6	1,05	1,3	1,1	1,15	0,6	0,95	1,16	1,1	1,1
	87,5	0,48	0,82	1,0	0,85	1,16	0,48	0,75	0,91	0,95	1,15

Таблица 3.2.5

Пропускная способность невентилируемых канализационных стояков из труб ПП

Рабочая высота стояка, м	Угол присоединения поэтажного отвода к стояку, град	Пропускная способность, л/с, невентилируемого стояка из ПП труб при наружном диаметре, мм				
		50		110		
		при наружном диаметре поэтажных отводов, мм				
		40	50	40	50	110
1	45	1,6	1,8	8,8	9,5	10,6
	87,5	1,44	1,65	8,0	8,4	9,5
2	45	0,96	1,12	5,4	5,8	6,8

	87,5	0,88	0,97	4,7	4,95	5,9
3	45	0,72	0,8	3,8	4,0	5,0
	87,5	0,58	0,65	3,2	3,3	4,1
4	45	0,5	0,6	2,8	3,0	3,7
	87,5	0,42	0,48	2,3	2,4	3,0
5	45	0,5	0,6	2,1	2,25	3,0
	87,5	0,42	0,48	1,77	1,85	2,4
6	45	0,5	0,6	1,77	1,85	2,35
	87,5	0,42	0,48	1,42	1,5	1,8
7	45	0,5	0,6	1,42	1,55	2,0
	87,5	0,42	0,48	1,07	1,2	1,6
8	45	0,5	0,6	1,2	1,3	1,7
	87,5	0,42	0,48	0,96	1,0	1,4
9	45	0,5	0,6	1,04	1,1	1,15
	87,5	0,42	0,48	0,8	0,85	1,15

Примечание. Таблицы к п. 3.2.4 рассчитаны для стояков высотой $L_{cm} > 90D_{cm}$ и гидравлических затворов высотой 60 мм. При $L_{cm} < 90D_{cm}$ табличные значения пропускной способности стояков следует увеличить в

$$\sqrt{\frac{90D_{cm}}{L_{cm}}}$$

раз, при высоте гидрозатворов 50 мм - уменьшить в 1,1 раза. Здесь D_{cm} - внутренний диаметр стояка, равный 0,1046 м (104,6 мм), 0,0464 м (46,4 мм) и 0,0367 м (36,7 мм) для труб наружными диаметрами 110, 50 и 40 мм

соответственно; L_{cm} - рабочая высота стояка, равная расстоянию от точки присоединения наиболее высоко расположенного в здании прибора (приборов) до нижнего гиба стояка, т.е. участок стояка, по которому транспортируется сточная жидкость.

3.2.7. Пропускная способность невентилируемого канализационного стояка высотой $L > 90D_{cm}$ равняется его пропускной способности при $L = 90D_{cm}$ и при дальнейшем увеличении высоты стояка не изменяется.

3.2.8. Пропускная способность полувентилируемого канализационного стояка из полипропиленовых труб наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 2,7 мм, оборудованного вентиляционным клапаном австрийской фирмы Hutterer and Lechner GmbH(HL), приведена в [таблице 3.2.6](#), заимствованной из [СП 40-107-2003](#).

Таблица 3.2.6.

Пропускная способность полувентилируемого стояка из полипропиленовых труб наружным диаметром 110 мм.

Диаметр поэтажного отвода, мм	Угол входа жидкости в стояк, град	Пропускная способность стояка, л/с	
		со вставкой А $= 1650\text{мм}^2$	без вставки А $= 3170\text{мм}^2$
50	45,0	5,85	7,7
	60,0	5,10	6,8
	87,5	3,57	4,54
110	45,0	4,14	5,44
	60,0	3,64	4,8
	87,5	2,53	3,2

Пример расчета системы канализации двухэтажного жилого коттеджа. Дано: двухэтажный жилой коттедж, в котором проживают 7 чел. Коттедж имеет два типовых санитарных узла, т.е. в каждом установлены унитаз с низкорасположенным

смывным бачком вместимостью 6,5 л, умывальник и ванна вместимостью 150 л, и оборудован централизованным горячим водоснабжением. Минимальная высота гидравлического затвора (у ванны) равна 50 мм. Высота потолков в коттедже - 2,7 м, толщина перекрытий - 0,3 м.

Требуется рассчитать и спроектировать систему канализации коттеджа.

Решение.

1. Определение расчетного расхода стоков для канализационного стояка выполняем в соответствии с главой 2 настоящих рекомендаций: $q_s = 2,32$ л/с.

2. Конструирование надземной части системы канализации коттеджа.

2.1. Диаметр стояка, к которому присоединяются унитазы, конструктивно не может быть меньше 90 мм (наружный диаметр выпуска унитаза). Поскольку в данном случае применяются трубы и фасонные части из полипропилена, диаметр канализационного стояка принимаем равным 110 мм (по сортаменту полипропиленовых труб - ближайший больший к 90 мм).

2.2. Рабочая высота стояка - участок стояка, по которому транспортируется сточная жидкость, равен расстоянию от точки присоединения унитаза на втором этаже до нижнего гиба стояка. Здесь возможны следующие варианты:

а) стояк переходит в канализационный выпуск непосредственно под потолком подвала:

$$L_{cm} = 0,3 + 2,7 + 0,3 = 3,3 \text{ м},$$

где:

0,3 м - толщина перекрытия;

2,7 м - высота потолка;

б) стояк переходит в канализационный выпуск над полом подвала:

$$L_{cm} = 0,3 + 207 + 0,3 + H_{подв},$$

где:

$H_{подв}$ - высота подвала, м;

в) стояк переходит в канализационный выпуск под полом подвала:

$$L_{cm} = 0,3 + 207 + 0,3 + H_{подв} + 0,3.$$

а) Вариант 2.2а. Секундный расход стоков $q_{cm} = 2,32$ л/с, $Z_{cm} = 3,3$ м, минимальная высота гидравлического затвора (у ванны) 50 мм. Учитывая, что рабочая высота стояка меньше 90 его диаметров (9,414 м), проверяем возможность устройства невентилируемого стояка, для чего используем данные [табл. 3.2.5](#). При этом в качестве расчетного принимаем диаметр поэтажного отвода, присоединяющегося к стояку расчетный прибор (унитаз на втором этаже), т. е. = 110 мм.

Интерполируя данные по [табл. 3.2.5](#) между $L_{cm} = 3$ и 4 м, получаем, что пропускная способность невентилируемого стояка диаметром 110 мм, к которому присоединяется поэтажный отвод также диаметром 110 мм, равна 4,61 или 3,77 л/с, если угол входа жидкости в стояк равен 45° или $87,5^\circ$, соответственно.

Поскольку табличные данные рассчитаны применительно к гидрозатворам высотой 60 мм, а расчетная высота гидрозатвора в нашем случае равна 50 мм, уменьшаем пропускную способность стояка в 1,1 раза и окончательно имеем:

$$4,61 \text{ л/с}:1,1 = 4,2 \text{ л/с}; 3,77 \text{ л/с}:1,1 = 3,43 \text{ л/с}.$$

Оба значения выше ожидаемого расхода стоков (2,32 л/с). Поэтому в коттедже возможно устройство невентилируемого канализационного стояка диаметром 110 мм, к которому присоединяются поэтажные отводы диаметром 110 мм под любым углом (45 или $87,5^\circ$).

При этом следует иметь в виду, что нижний гиб стояка должен располагаться под потолком подвала.

На втором этаже, на невентилируемом стояке устраивается прочистка, ревизия в этом случае на стояке не устанавливается.

б) Вариант 2.2б. Исходные данные соответствуют исходным данным варианта 2.2а, но нижний гиб стояка располагается над полом подвала (высота подвала 3 м).

Рабочая высота стояка в этом случае равна:

$$L = 0,3 + 2,7 + 0,3 + 3 = 6,3 \text{ м.}$$

По [табл. 3.2.5](#) проверяем возможность устройства невентилируемого стояка и убеждаемся, что это невозможно. В этом случае единственно возможный вариант - устройство вентилируемого стояка. Конструкция надземной части системы канализации выбирается по [табл. 3.2.3](#): диаметр стояка - 110 мм, диаметр расчетного отвода (от унитаза) - 110 мм, любой угол присоединения поэтажных отводов к стояку. Стояк выводится на 0,2 - 0,3 м выше кровли коттеджа и имеет свободное сообщение с атмосферой.

Устанавливать какие-либо дефлекторы в устье вытяжной части стояка запрещается.

3.3. Расчет безнапорных трубопроводов

3.3.1. Уклон i безнапорных самотечных трубопроводов следует определять по формуле

$$i = \frac{\lambda V^2}{2g4R}, \quad (3.3.1)$$

где:

λ - коэффициент сопротивления по длине трубопровода;

V - скорость течения сточной жидкости, м/с;

g - ускорение свободного падения, м/с²;

$$R = \frac{w}{\chi}$$

χ - гидравлический радиус, м (здесь w - площадь живого сечения потока сточной жидкости, м²; χ - смоченный периметр трубопровода, м).

Коэффициент сопротивления по длине трубопровода можно найти по формуле:

$$\lambda = 0,2 \left(\frac{K_3}{4R} \right)^a \left(\frac{V_0}{V} \right)^{2-a}, \quad (3.3.2)$$

где:

K_3 - коэффициент эквивалентной равномерно зернистой шероховатости

(«гидравлическая шероховатость») труб, равный 0,00002 м;

$V_0 = 1$ м/с;

a - показатель степени, зависящий от шероховатости материала труб,

равный:

$a = 0,314 \times K^{0,05}$, где K_3 выражено в мм. При $K_3 = 0,02$ мм, $a = 0,258$.

α - показатель степени, зависящий от режима течения жидкости.

При полном наполнении трубопровода:

$$\epsilon = 3 - \frac{\lg \text{Re}_{\text{нс}}}{\lg \text{Re}_{\phi}} = 3 - \frac{\lg \frac{500D}{K_s}}{\lg \frac{VD}{\nu}}, \quad (3.3.3.)$$

при неполном наполнении:

$$\epsilon = 3 - \frac{\lg \frac{500 \times 4R_n}{K_s}}{\frac{1+\alpha}{2} \lg \frac{R_n}{R_H} + \lg \frac{V4R_H}{\nu}}, \quad (3.3.3^a)$$

где:

$$\text{Re}_{\text{нс}} = \frac{500D}{K_s}$$

- число Рейнольдса, соответствующее началу квадратичной области гидравлических сопротивлений;

$$\text{Re}_{\phi} = \frac{VD}{\nu}$$

- фактическое число Рейнольдса, здесь:

D - расчетный внутренний диаметр трубопровода, м;

ν - кинематическая вязкость сточной жидкости, $\text{м}^2/\text{с}$.

Примечания:

При $v > 2$ следует принимать $v = 2$.

Значения R и w при различных наполнениях трубопровода приведены в [табл. 3.3.1](#).

Таблица 3.3.1.

Значения R и w при различных наполнениях трубопровода

Наполнение трубопровода h/d_p	R/D_p	w/D_p^2
0,3	0,1709	0,1982
0,4	0,2142	0,2934
0,5	0,25	0,3927
0,6	0,2776	0,492
0,7	0,2962	0,5872
0,8	0,3042	0,6736
0,9	0,298	0,7445
1,0	0,25	0,7854

3.3.2. С учетом того, что для пластмассовых труб $a = 0,258$,
скорость течения жидкости V_h при неполном наполнении
трубопровода равна

$$V_n = V_s \left(\frac{R_n}{R_p} \right)^{\frac{1+\alpha}{\epsilon}} = V_s \left(\frac{R_n}{R_p} \right)^{\frac{1.258}{\epsilon}}, \quad (3.3.4)$$

где:

V_n - скорость течения при полном наполнении, м/с;

R_n, R_p - гидравлические радиусы при неполном ("н") и полном ("п") наполнениях трубопровода, м.

Расход жидкости, $\text{м}^3/\text{с}$, равен

$$Q_n = V_n w_n, \quad (3.3.5)$$

где:

V_n и w_n - скорость течения, м/с, и площадь живого сечения, м^2 , при данном наполнении трубопровода.

3.3.3. Диаметр самотечного трубопровода D , м, следует определять:

- при наполнении трубопровода от 0,1 до 0,62 включительно - по формуле:

$$D = \frac{\sqrt{w_n}}{(h/D)^{0.7}}; \quad (3.3.6)$$

- при наполнении трубопровода $>0,62$ - по формуле:

$$D = \frac{\sqrt{w_x}}{(h/D)^{0,4}}, \quad (3.3.7)$$

где:

$$w_x = \frac{q}{V_1}$$

V_1 - площадь живого сечения потока

Примечание. Для упрощения расчетов по [формулам \(3.3.6\) и \(3.3.7\)](#) рекомендуется пользоваться номограммой на [рис. 3.3.1](#)

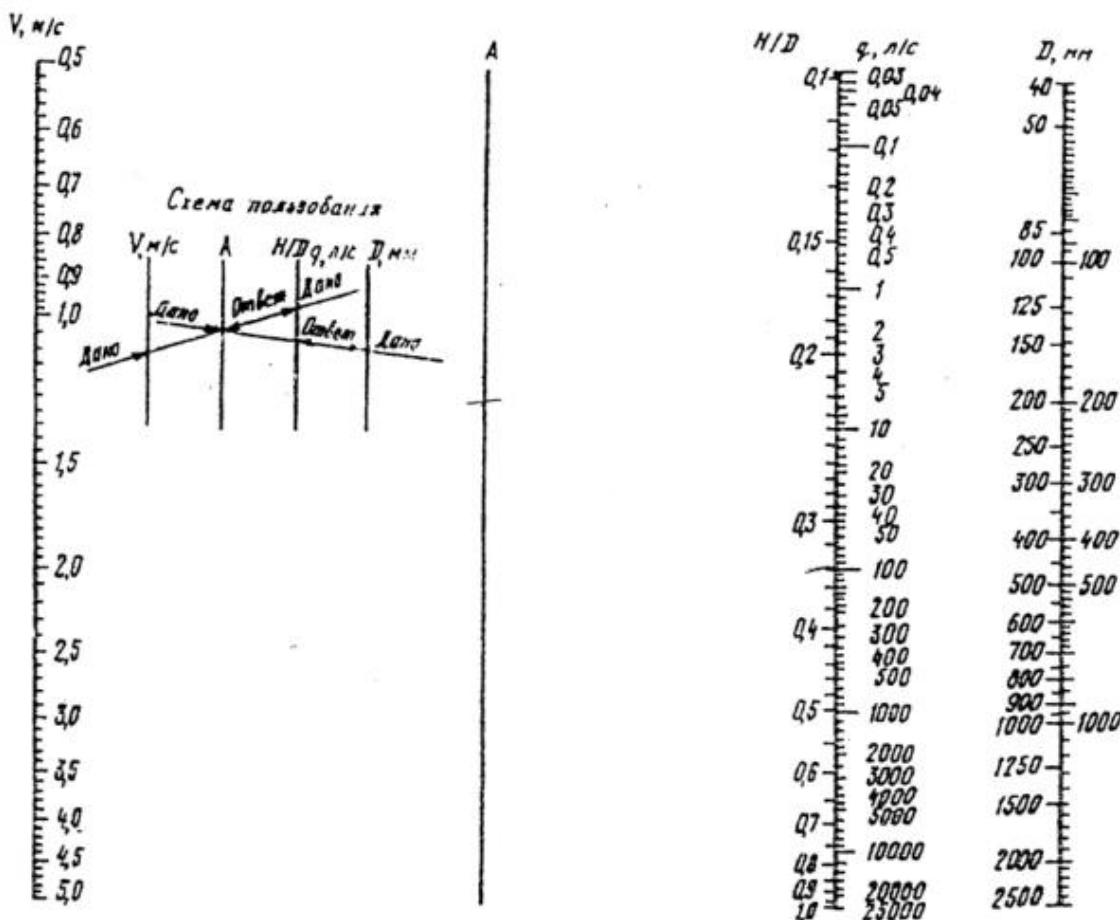


Рис. 3.3.1. Номограмма для определения диаметра канализационных трубопроводов

При пользовании номограммой результат достигается двумя наложениями линейки: сначала прямой линией соединяются точки со значениями скорости V (на шкале V) и наполнения h/D (на шкале h/D) и на немой шкале I делается засечка. Затем эта засечка соединяется прямой линией с точкой расхода q (на шкале q). Эта прямая линия продолжается до пересечения со шкалой диаметров D , где и читается ответ.

Вполне вероятно, что полученное значение диаметра не будет соответствовать сортаменту труб, из которых проектируется трубопровод. В таком случае по сортаменту выбирается ближайший больший или меньший диаметр и по номограмме уточняются параметры течения жидкости, т. е. ее скорость и наполнение трубопровода, поскольку расход жидкости на объекте не меняется. Следует точку на шкале D с уточненным по сортаменту значением диаметра соединить прямой линией с точкой на шкале q , соответствующей значению расчетного

расхода, продлить эту линию до пересечения с немой шкалой I и сделать на ней новую засечку. Далее, приложив к этой точке край линейки (так, чтобы соединить между собой шкалы V и h/D) и вращая ее вокруг этой точки, выбираем новые значения скорости течения и наполнения трубопровода. При этом следует помнить, что в соответствии с требованиями [СНиП 2.04.01-85](#) скорость течения должна быть не менее 0,7 м/с, а наполнение трубопровода - не менее 0,3 его диаметра.

Пример 1. Дано: $q_s = 5 \text{ л/с}$; $V = 0,7 \text{ м/с}$; $h/D_p = 0,5$.

Требуется: по номограмме на [рис. 3.2.1](#) определить диаметр трубопровода, соответствующий сортаменту труб ПНД по [ГОСТ 18599-83](#).

Решение. Прямой линией соединяем точки со значениями $F = 0,7 \text{ м/с}$ и $h/D_p = 0,5$ и на немой шкале I делаем засечку. Затем эту засечку соединяем прямой линией с точкой $q = 5 \text{ л/с}$ на шкале q и продолжаем эту прямую линию до пересечения со шкалой D , где читаем ответ $D=133 \text{ мм}$. Отметим, что это расчетный, т. е. внутренний диаметр трубы, а в [ГОСТ 18599-2001](#)дается наружный диаметр и толщина стенки. Чтобы получить номинальное значение расчетного диаметра, нужно из значения наружного диаметра вычесть две толщины стенки.

По [ГОСТ 18599-2001](#) имеются трубы ГШД "Л" наружным диаметром 140 мм с толщиной стенки 3,5 мм, т.е. эти трубы в точности соответствуют результатам расчета: $140 - 2 \cdot 3,5 = 133 \text{ мм}$.

Предположим, однако, что толщина стенки этих труб недостаточна для их подземной прокладки и нам требуются трубы с толщиной стенки не менее 5 мм. По [ГОСТ 18599-83](#) этому условию отвечают трубы ПНД "СЛ" наружным диаметром 100 мм с толщиной стенки 5,4 мм. Расчетный диаметр этих труб равен: $140 - 2 \cdot 5,4 = 129,2 \text{ мм}$, следовательно, нужно уточнить параметры течения сточной жидкости. С этой целью соединяем прямой линией (на [рис. 3.3.1](#)- пунктирная линия) точку со значением $D=129,2 \text{ мм}$ на шкале D с точкой $q=5 \text{ л/с}$ на шкале q и продолжаем эту прямую до пересечения с немой шкалой I , где делаем новую засечку. Прикладываем край линейки к точке, соответствующей новой засечке на немой шкале I , соединяя между собой шкалы V и h/D , и при пересечении линейки с этими шкалами получаем значения V и h/D .

Например, оставляя неизменным первоначально выбранное значение скорости $F = 0,7$ м/с, получаем новое значение наполнения трубопровода $h/D = 0,55$ ([на рис. 3.3.1](#) -прямая линия). Оставляя же неизменным первоначально выбранное наполнение ($h/D = 0,5$), получаем новое значение скорости ($F = 0,8$ м/с). Вообще, вращая линейку вокруг засечки на немой шкале I, можно выбрать оптимальные параметры V и h/D . Оптимальным следует считать такое соотношение V и h/D , при котором обеспечивается максимальное значение произведения

$$V\sqrt{h/D}.$$

Пример 2. Рассчитанные значения D , V и h/D являются исходными параметрами для определения уклона трубопровода по формулам [\(3.3.1\)](#) - [\(3.3.3\)](#).

Например, принят первый вариант: $D = 129,2$ мм = 0,1292 м; $V = 0,7$ м/с, $h/D = 0,55$. По [формуле \(3.3.3^a\)](#) определяем параметр ε :

$$\varepsilon = 3 - \frac{\lg \frac{500 \times 0,1292}{0,00002}}{1,258 \lg \frac{0,25}{0,2649} + \lg \frac{0,7 \times 0,1292}{1,49 \times 10^{-6}}} = 1,6361 ;$$

$$\bar{u} = 0,2 \left(\frac{0,00002}{4 \times 0,2649 \times 0,1292} \right)^{0,258} \left(\frac{1}{0,7} \right)^{0,3639} = 0,0234 ;$$

$$i = \frac{0,0234 \times 0,7^2}{19,62 \times 4 \times 0,2649 \times 0,1292} = 0,00435$$

По второму варианту при $D = 129,2$ мм = 0,1292 м; $V = 0,8$ м/с, $h/D = 0,5$

$$\epsilon = 3 - \frac{\lg \frac{500 \times 0,1292}{0,00002}}{\frac{1,258}{2} \lg \frac{0,25}{0,25} + \lg \frac{0,8 \times 0,1292}{1,49 \times 10^{-6}}} = 1,6554$$

$$\bar{u} = 0,2 \left(\frac{0,00002}{4 \times 0,25 \times 0,1292} \right)^{0,258} \left(\frac{1}{0,7} \right)^{0,3446} = 0,02352$$

$$i = \frac{0,02352 \times 0,8^2}{19,62 \times 4 \times 0,25 \times 0,1292} = 0,005938$$

Отметим, что некоторое увеличение скорости течения жидкости (с 0,7 до 0,8 м/с) может быть обеспечено только при увеличении уклона трубопровода (в данном случае, с 0,00435 до 0,005938).

3.3.4. При известных значениях диаметра и уклона самотечного трубопровода скорость течения жидкости V_P при его полном наполнении определяется следующим образом:

формулы (3.3.1) и (3.3.2) преобразовываются к виду:

$$i = \frac{\lambda V^2}{2g4R} = \frac{\lambda_1 V_n^2}{2gD} \quad (3.3.1^a)$$

$$\lambda_1 = 0,2 \left(\frac{K_s}{4R_n} \right)^2 = \left(\frac{K_s}{D} \right)^2 \quad (3.3.2^a)$$

по формуле (3.3.2^a) рассчитывается коэффициент λ_1 :

из формулы (3.3.1^a) определяется параметр

V_n^2 :

$$V_n^2 = \frac{2gD_i}{\lambda_1}; \quad (3.3.8)$$

путем подбора скорости V_n из [формулы \(3.3.3\)](#) определяется значение параметра v таким образом, чтобы значение

V_n^2 равнялось значению

V_n^2 в [формуле \(3.3.8\)](#).

Пример 3. Дано: труба ПНД "СЛ" наружным диаметром 140 мм (расчетный диаметр $D = 129,2$ мм), ее уклон $i = 0,006$ ($K_{\vartheta} = 0,00002$ м, $a = 0,258$).

Требуется определить скорости течения и расходы жидкости при наполнениях трубопровода 0,3-1.

Решение. По [формуле \(3.3.2^a\)](#) определяем коэффициент λ_1 :

$$\lambda_1 = 0,2 \left(\frac{0,00002}{0,1292} \right)^{0,258} = 0,0208$$

Из [формулы \(3.3.2a\)](#) определяем параметр V_n^{ε} :

$$V_n^{\varepsilon} = \frac{12,62 \times 0,1292 \times 0,0}{0,0208} = 0,7312$$

Задаемся значением V_n (для первой итерации следует взять

$\sqrt{V_n^{\varepsilon}} = \sqrt{0,7312} = 0,8551$). Подставляем это значение V_n в знаменатель [формулы \(3.3.3\)](#), имеем:

$$\varepsilon = 3 - \frac{\lg \frac{500 \times 0,1292}{0,00002}}{\lg \frac{0,8551 \times 0,1292}{1,49 \times 10^{-6}}} = 3 - \frac{6,5092}{4,87} 1,6634$$

Вводим принятное значение V_n (0,8551) в степень " ν " (1,6634):

$$V_n^\nu = 0,7707$$

и сравниваем со значением

V_n^ν , полученным из [формулы \(3.3.8\)](#). Поскольку они не совпадают, повторим расчеты, приняв $V_n = 0,83$ м/с, имеем:

$$\nu = 3 - \frac{6,5092}{\lg \frac{0,83 \times 0,1292}{1,49 \times 10^{-6}}} = 1,65987$$

$$V_n^\nu = 0,83^{1,65987} = 0,734$$

Теперь оба параметра

V_n^ν совпадают достаточно близко (относительная ошибка не превышает 0,5 %). Поэтому для расчетов принимаем: $V_n = 0,83$ м/с, $\nu = 1,65987$. Расход жидкости при полном заполнении равен:

$$q_{\text{н}} = 1,83 \times 0,785 \times 0,1292^2 = 0,01088 \text{ м}^3/\text{s} = 10,88 \text{ л/s},$$

где: $0,785 \times 0,1292^2 = 0,0131 \text{ м}^2$ - площадь сечения трубы.

Скорости течения жидкости при любых наполнениях трубопровода рассчитываем по [формуле \(3.3.4\)](#), а расходы - по [формуле \(3.3.5\)](#):

$$V_n = V_n \left(\frac{R_n}{R_n} \right)^{\frac{1,258}{e}} = 0,83 \left(\frac{R_n}{R_n} \right)^{0,7579}.$$

Для удобства расчетов представим отношения

$$\frac{R_n}{R_n} \text{ и}$$

$$\frac{w_n}{w_n} \text{ табл.3.3.2.}$$

Таблица 3.3.2.

Значения R_h/R_n и w_h/w_n

Наполнение h/D	R_h/R_n	w_h/w_n	Наполнение h/D	R_h/R_n	w_h/w_n
0,3	0,6836	0,2523	0,7	1,1848	0,7476
0,4	0,8568	0,37357	0,8	1,2168	0,85765
0,5	1	0,5	0,9	1,192	0,9479

0,6	1,1104	0,6264	1	1	1
-----	--------	--------	---	---	---

Результаты расчетов по определению V_H и q_s заносим в [табл. 3.3.3.](#)

Таблица 3.3.3.

Значения скорости V_H и расхода q_s

Наполнение h/D	V_H , м/с	q_s , л/с	Наполнение h/D	V_H , м/с	q_s , л/с
0,3	0,622	2,055	0,7	0,944	9,245
0,4	0,738	3,61	0,8	0,963	10,82
0,5	0,83	5,44	0,9	0,948	11,77
0,6	0,8985	7,37	1	0,83	10,88

Пример 4. Дано: труба ПВХ «С» диаметром 225 мм, ее уклон $i = 0,008$.

Требуется определить скорость течения и расход жидкости при наполнении $h/D = 0,7$.

Решение. По сортаменту труб ПВХ ([ГОСТ Р 51613-2000](#)) определяем, что номинальная толщина стенки у трубы среднего типа равна 6,6 мм, т. е. расчетный диаметр $D = 225 - 2 \cdot 6,6 = 211,8$ мм = 0,2118 м.

По [формуле \(3.3.2^a\)](#) определяем коэффициент λ_1 :

$$\lambda_1 = 0,2 \left(\frac{0,00002}{0,2118} \right)^{0,258} = 0,0183$$

По [формуле \(3.3.1^a\)](#) определяем параметр

$$V_n^e:$$

$$V_n^e = \frac{19,62 \times 0,2118 \times 0,008}{0,0183} = 1,8166$$

Задаемся значением

$V_n = \sqrt{1,8166} = 1,3478$ и, подставляя его в знаменатель [формулы \(3.3.3\)](#), имеем:

$$\epsilon = 3 - \frac{\lg \frac{500 \times 0,2118}{0,00002}}{\lg \frac{1,3478 \times 0,2118}{1,49 \times 10^{-6}}} = 3 - \frac{6,7239}{5,292} 1,7294$$

Возводим V_n в степень " ϵ ": $1,3478^{1,7294} = 1,6756$ и, сравнивая это значение со значением

V_n^e , определенным из [формулы \(3.3.1a\)](#), видим, что они не совпадают. Принимаем новое значение V_n , например, $V_n = 1,41$ м/с. Тогда:

$$\varepsilon = 3 - \frac{6,7239}{\lg \frac{1,41 \times 0,2118}{1,49 \times 10^{-6}}} = 1,7318$$

;

Для расчетов принимаем $V_n = 1,41$ м/с, $\varepsilon = 1,7318$,

$$\frac{1+\alpha}{\varepsilon} = \frac{1+0,258}{1,7318} = 0,7264$$

.

Используя [формулу \(3.3.4\)](#) и [табл. 3.3.2](#), получим:

$$V_{0,7} = 1,41 \times 1,1848^{0,7264} = 1,595 \text{ м/с},$$

$$q_{0,7} = (0,7476 \times 0,785 \times 0,2118^2) \times 1,595 = 0,042 \text{ м}^3/\text{с} = 42 \text{ л/с}.$$

Примечание. Для облегчения расчетов в [Прил. 8-11](#) приведены таблицы для гидравлических расчетов безнапорных трубопроводов из труб ПП, ПВХ, ПНД и ПВД.

Глава 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ВЫТЯЖНЫХ ЧАСТЕЙ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СТОЯКОВ

4.1. Причины обмерзания вытяжных частей канализационных стояков

Ранее уже указывалось, что через вытяжную часть осуществляется приток воздуха из атмосферы в процессе движения жидкости по стояку. Это способствует снижению в нем

дефицита воздуха. В часы минимального водоотведения через вытяжную часть в атмосферу выходит загрязненный воздух из наружной канализационной сети. Таким образом, обеспечивается воздухообмен в последней.

Сравнение пропускной способности вентилируемых и невентилируемых канализационных стояков (см. [табл. 3.2.1 - 3.2.5](#)) дает возможность сделать вывод о том, что невентилируемый стояк, рабочая высота которого превышает $D_{ст}$, пропускает значительно меньшие расходы жидкости.

Вытяжная часть стояка выводится выше кровли здания и, следовательно, подвержена воздействию атмосферных условий. Известно, что в зимнее время вытяжные части стояков в большой степени подвержены обмерзанию. При этом канализационные стояки выходят из строя, резко снижается комфортность зданий и нарушается режим вентиляции наружных сетей канализации. Поэтому изучение причин снегообразования на внутренней поверхности труб вытяжных частей стояков и разработка способа борьбы с этим нежелательным явлением являются весьма важными задачами.

Замеры относительной влажности воздуха, выходящего из труб вытяжных частей стояков, показывают, что она составляет, как правило, 100 %. Таким образом, если температура внутренней поверхности трубы становится ниже температуры точки росы, избыточная влага из воздуха, соприкасающегося с этой поверхностью, находится в капельно-жидком состоянии и выпадает в виде конденсата. Очевидно, что при отрицательных температурах эта влага замерзает, превращаясь в иней. Иней смачивается влагой и превращается сначала в рыхлый снег, затем в плотный и, наконец, в лед, а внутри вытяжной части стояка образуются кольцевые слои снега и льда.

Температурный режим в вытяжных частях одиночных стояков, т. е. стояков с самостоятельным выходом на кровлю здания, имеет аналогичный характер в различных климатических условиях ([рис. 4.1.1](#)).

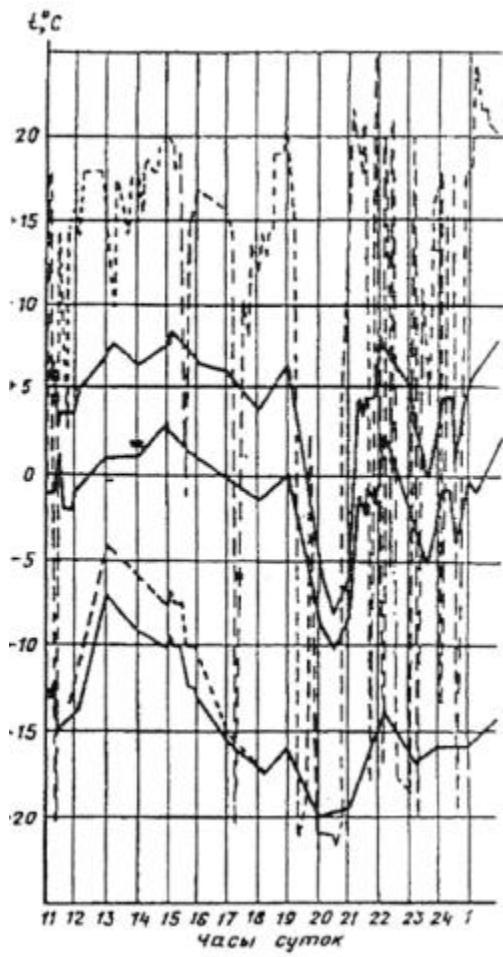


Рис. 4.1.1. Зависимость температуры воздуха, внутренней и внешней поверхностей труб вытяжных частей одиночных стояков от режима водоотведения

Сплошными линиями на графике показаны температуры внутренней и наружной поверхностей труб: верхние линии -на чердаке, средние - на границе кровли и чердака, нижние - выше кровли. Независимо от материала труб и толщины их стенки температура внутренней и внешней поверхностей отличается не более чем на $1^\circ C$ (поэтому на графиках показаны одной линией). Пунктирные линии -изменения температур воздуха в вытяжной части стояка. Температурный режим в стояке в течение суток постоянно и резко изменяется, относительно стабильным он становится лишь в ночные часы. При транспортировании жидкости по стояку в вытяжную часть устремляется воздух из атмосферы, что особенно характерно для часов максимального водоотведения. Эжекция наружного воздуха в стояк способствует быстрому охлаждению внутренней поверхности трубы.

Совершенно очевидно, что теплоизоляция труб при этих условиях неэффективна.

При проведении экспериментов в климатических условиях Москвы семь из восьми вытяжных частей из чугунных труб диаметром 150 мм, выполненных в соответствии с требованиями СНиП II-Г.4-70, полностью замерзли при температурах наружного воздуха до минус 25°C, после чего они были заменены экспериментальными трубами тех же и меньших диаметров из других материалов. При том же температурном режиме эти трубы также полностью замерзли. Следовательно, материал труб не оказывает практического влияния на процесс обмерзания.

Одновременно установлено, что интенсивность снегообразования прямо пропорциональна диаметру вытяжной части стояка.

Образование снегового слоя на внутренней поверхности труб вытяжных частей, не уменьшая площади теплопередающей поверхности трубы, изменяет теплопроводность труб. В этом случае интенсивность снегообразования отклоняется от линейного закона. В связи с тем, что интенсивность снегообразования зависит от ряда факторов (например, толщина снегового слоя, его состояние - иней, рыхлый снег, плотный снег, лед), учесть которые практически невозможно, определение ее значительно усложняется. Однако на основании экспериментальных данных можно сделать вывод о том, что наличие снегового слоя снижает интенсивность снегообразования.

Увеличение интенсивности снегообразования в трубе большего диаметра объясняется большей площадью ее теплопередающей поверхности, поскольку количество тепла, проходящее через стенку в единицу времени при установившемся тепловом потоке, увеличивается с увеличением площади поверхности трубы.

На основании экспериментальных исследований сделаны следующие выводы:

1. При одинаковых абсолютных значениях температур наружного t_n и выходящего из вытяжной части стояка t_θ воздуха

$$\left(\frac{|t_n|}{t_\theta} \right) = 1$$

интенсивность снегообразования прямо пропорциональна диаметру вытяжной части стояка.

2. При

$$\left(\left| \frac{t_{\text{н}}}{t_{\text{в}}} \right| \right) < 1$$

происходит стаивание снега с внутренней поверхности труб вытяжных частей стояков.

3. При

$$1 < \left(\left| \frac{t_{\text{н}}}{t_{\text{в}}} \right| \right) < 2$$

происходит то образование снегового слоя определенной толщины, то его стаивание.

4. При

$$\left(\left| \frac{t_{\text{н}}}{t_{\text{в}}} \right| \right) > 2$$

начинается стабильный процесс снегообразования который протекает тем интенсивнее, чем больше это отношение

5. Эжекция холодного воздуха из атмосферы в стояк движущейся в нем жидкостью способствует процессу снегообразования.

Следует указать, что флюгарка - круглый колпак из кровельной жести, который жестко крепится к вытяжной части стояка (по терминологии, принятой в вентиляции, он носит название дефлектор-простой колпак), также способствует ее обмерзанию. До 1970 г. установка флюгарок была обязательной. Считалось, что устройство флюгарки необходимо для предотвращения попадания в канализационный стояк атмосферных осадков и посторонних предметов. Кроме того, предполагалось, что, как и всякий дефлектор, колпак способствует повышению интенсивности вентиляции внутридомовой канализационной сети.

По формулам, применяемым при расчете внутренних водостоков, можно определить количество осадков, л/с, попадающих в открытый сверху канализационный стояк:

$$Q_{\text{рас}} = F_{\text{кр}} q_{20} / 10000,$$

где:

$F_{\text{кр}}$ - водосборная площадь кровли (площадь живого сечения вытяжной части канализационного стояка), м^2 ;

q_{20} - интенсивность дождя, л/с с 1 га, для данной местности продолжительностью 20 мин при периоде однократного превышения расчетной интенсивности, равном 1 году (для

Москвы $q_{20} \approx 81$) Максимальное количество осадков (в условиях Москвы), попадающих в 10 000 вытяжных частей стояков диаметром 150 мм, составит 1,43 л/с. Иными словами, в 10 000 канализационных стояков диаметром 150 мм будет поступать расход, равный максимальному секундному расходу жидкости от одного смывного бачка унитаза. Такой небольшой расход не может повлиять на работу наружной канализационной сети.

Для работы колпака как дефлектора необходимо, чтобы расстояние между обрезом трубы и колпаком составляло 0,4 диаметра трубы, т. е. в рассматриваемом случае - 60 мм.

Очевидно, что при указанном зазоре поступление осадков в трубу не прекратится. При уменьшении же этого зазора с 0,4 до 0,1 диаметра трубы увеличивается сопротивление выходящему потоку воздуха в 4 раза. В то же время колпак, являясь значительным местным сопротивлением на пути выходящего из стояка воздуха и дополнительной поверхностью для снегообразования, способствует обмерзанию вытяжной части.

Следует указать, что открытая труба также является дефлектором. При этом сравнение характеристик дефлектора - простой колпак и дефлектора - открытая труба доказывает преимущество второго при направлении ветра, перпендикулярном оси трубы, и при расходах воздуха, характерных для вытяжной части стояков (из стояка выходит не более $150 \text{ м}^3/\text{ч}$ воздуха). Вытяжная часть без колпака обмерзает в значительно меньшей степени (при прочих равных условиях).

4.2. Рекомендации по устройству вытяжных частей канализационных стояков

Для устранения причин обмерзания вытяжных частей стояков наиболее очевидным представляется увеличение температуры

поверхности труб вытяжек с тем, чтобы обеспечить условие

$$\left| \frac{t_n}{t_e} \right| \leq 1$$

. Однако обогрев этих труб (например, электрообогрев) из-за большого числа вытяжных частей оказывается экономически нецелесообразным.

Задача могла бы быть решена при снижении влажности воздуха в вытяжной части стояка. Для этого необходимо не допустить поступления загрязненного воздуха из наружной сети канализации в вытяжные части стояков, что достигается устройством гидравлического затвора на канализационном выпуске из здания. Однако при этом повышается вероятность образования засоров в канализационных выпусках и, кроме того, не обеспечивается вентиляция наружной сети.

Наиболее простым мероприятием по ликвидации обмерзания вытяжных частей является уменьшение их теплопередающей поверхности, что достигается уменьшением высоты вытяжных частей над кровлей здания.

Для того чтобы вытяжная часть не работала как водосточная воронка и для соблюдения условий качественной заделки рулонной кровли, высота вытяжной части должна быть не менее 150-200 мм. Устройство укороченных вытяжных частей стояков нельзя рекомендовать для зданий с эксплуатируемыми кровлями, на которых канализационные газы должны быть удалены из зоны дыхания людей. В соответствии с требованиями [СНиП 2.04.01-85*](#) высота вытяжной части на эксплуатируемых кровлях должна быть 3 м, однако вытяжная часть такой высоты имеет чрезмерно большую теплопередающую поверхность.

Следует отметить, что большое число вытяжных частей ухудшает техническое состояние кровли зданий. В некоторых проектах лечебных зданий на кровле длиной 70 м бывает сосредоточено до 50 вытяжных частей канализационных стояков. Объединение поверху нескольких стояков одной вытяжной частью может исключить поступление наружного воздуха в стояк. Этот вывод основывается на малой вероятности одновременного транспортирования жидкости сразу по всем стоякам, входящим в объединяемую группу. Анализ с помощью закономерностей теории вероятности позволяет сделать вывод о том, что вероятность одновременной работы трех канализационных

стояков весьма мала и практически равна нулю при объединении пяти и более стояков одной вытяжной частью. При этом амплитуда отклонения минимальных температур воздуха от средних значений будет тем меньше, чем большее число стояков объединяется одной вытяжной частью. Иными словами, при увеличении числа объединяемых поверху канализационных стояков стабильнее становится температурный режим в объединяющей их вытяжной части, в которой температура воздуха будет стремиться к температуре воздуха в помещении (18-20°C).

Это подтверждается результатами экспериментальных исследований ([рис. 4.2.1](#)). При этом следует подчеркнуть, что графики для всех экспериментальных вытяжных частей, объединяющих группы стояков, носят аналогичный характер. На этих графиках отсутствуют пики, соответствующие отрицательным температурам, которые характерны для графиков изменения температур воздуха в вытяжных частях одиночных стояков ([см. рис. 4.2.1](#)). Приведенные графики свидетельствуют о стабильности температурного режима воздуха в экспериментальной вытяжной части. Снегообразования в экспериментальных вытяжных частях не наблюдалось.

Надежная работа экспериментальных систем канализации подтверждает положение о том, что вероятность одновременного транспортирования жидкости сразу по всем объединяемым стоякам очень мала. Следовательно, расход воздуха, необходимый для компенсации эжектирующей способности жидкости, поступает вслед за этой жидкостью не из атмосферы, а из стояков, которые в данный момент свободны от жидкости. Отсюда следует вывод, что вытяжная часть, объединяющая группу стояков, служит только целям вентиляции наружной сети, и, таким образом, система канализации со стояками, объединенными поверху, может нормально функционировать без вытяжной части.

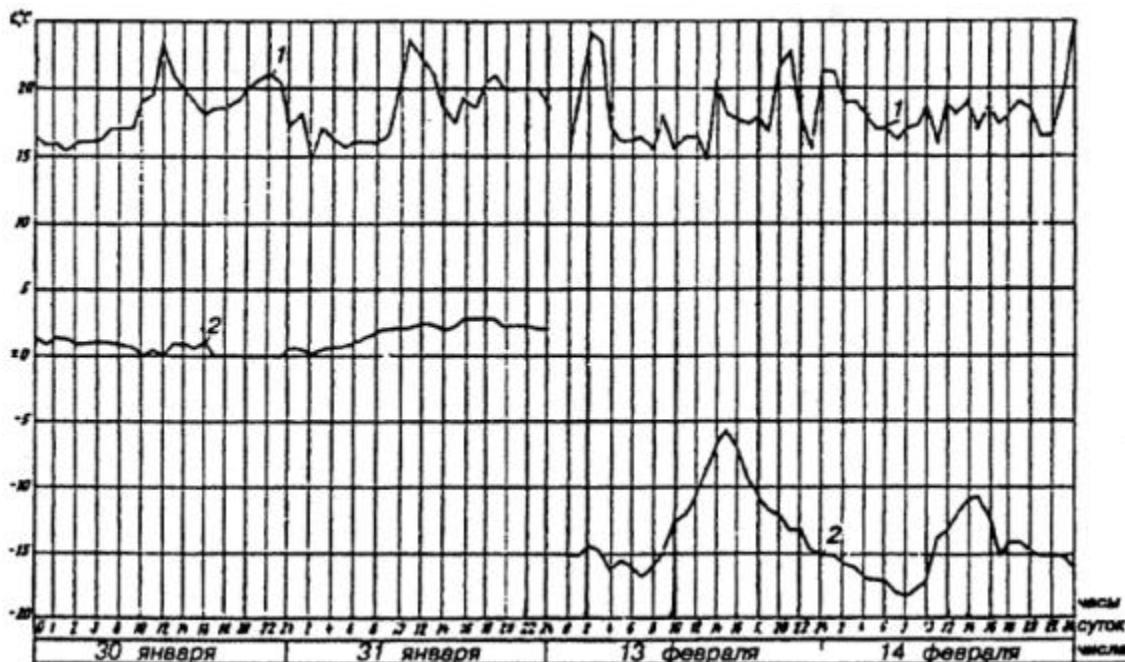


Рис. 4.2.1. Температурный режим в вытяжной части, объединяющей 11 канализационных стояков

кривые: 1 - температуры воздуха на выходе из вытяжной части; 2 - температуры наружного воздуха

Для подтверждения этого вывода были проведены в двух режимах экспериментальные исследования пропускной способности одного из 11 объединенных стояков системы канализации: при открытой и при закрытой вытяжной части, в том числе в режиме длительной эксплуатации - 10 и 8 сут. Результаты этих исследований полностью подтвердили все предположения.

На основании результатов исследований можно рекомендовать конструкцию без вытяжной части: для группы объединяемых поверху стояков в зданиях с эксплуатируемыми кровлями; в зданиях каскадной конструкции, когда кровля одной секции расположена под открываемыми окнами и балконными дверями другой, а также в тех случаях, когда невозможно устройство вытяжной части стояка.

Вытяжные части следует устраивать для обеспечения вентиляции наружных сетей канализации. При объединении группы стояков одной вытяжной частью практически исключается возможность ее обмерзания, но даже если такую возможность допустить, надежность системы канализации не уменьшается.

Следует подчеркнуть, что объединению подлежат не менее четырех-пяти стояков; при увеличении их числа надежность систем канализации повышается.

При объединении поверху группы стояков одной вытяжной частью необходимо определить диаметры участков сборного трубопровода, а также выбрать место расположения единой вытяжной части, объединяющей эту группу. Кроме того, дополнительно следует определить влияние такого решения на режим вентиляции наружной канализационной сети.

Вопрос об определении диаметров отдельных участков сборного трубопровода решается следующим образом. Каждый рассматриваемый участок этого трубопровода должен пропустить количество воздуха, необходимое для удовлетворения эжектирующей способности жидкости, движущейся на расчетном участке системы канализации здания. Исходя из этих условий, диаметр участков сборного трубопровода, мм, зависит от расчетного расхода сточной жидкости и условий ее входа в канализационные стояки и может быть определен по формуле:

$$D = k \sqrt{q_{ж}}, \quad (4.2.1)$$

где:

$q_{ж}$ - расход сточной жидкости на расчетном участке, л/с;

k - коэффициент, зависящий от угла входа жидкости в стояк; при угле 90° $k = 53$; при 60° $k = 44$; при 45° $k = 40$.

Диаметр вытяжной части может быть без расчета принят равным наибольшему диаметру одного из участков сборного трубопровода.

При объединении одной вытяжной частью группы объединяемых поверху стояков необходимо обеспечивать доступ воздуха по кратчайшему пути в любой стояк. Очевидно, что оптимальным вариантом при этом является кольцевание группы стояков сборным трубопроводом. При невозможности кольцевания

сборного трубопровода стояки следует объединять в линию и единую вытяжную часть устраивать в центре этой линии. При этом к вытяжной части будет поступать одинаковое количество воздуха с обеих ее сторон, что будет способствовать снижению потерь давления воздуха. Для обеспечения стока конденсата участки сборного трубопровода следует прокладывать с уклоном в сторону канализационных стояков.

При устройстве большого числа невентилируемых канализационных стояков необходимо определить степень вентиляции трубопроводов наружной сети канализации на участке, к которому присоединяются канализационные выпуски зданий и сооружений с этими стояками.

Располагая данными о расходе воздуха, выходящего из вытяжных частей различных конструкций, можно определить число стояков, обеспечивающих с любой кратностью воздухообмен в наружной канализационной сети.

Емкость вентилируемого участка сети с расположенным на нем канализационными колодцами находится из выражения:

$$W = k \left(\frac{\pi D_{1c}^2}{4} l_{1c} + \frac{\pi D_{2c}^2}{4} l_{2c} + \dots + \frac{\pi D_{nc}^2}{4} l_{nc} + \dots + \frac{\pi D_{1k}^2}{4} l_{1k} + \frac{\pi D_{2k}^2}{4} l_{2k} + \dots + \frac{\pi D_{nk}^2}{4} l_{nk} \right), \quad (4.2.2)$$

где:

D_{1c}, D_{2c}, D_{nc} , l_{1c}, l_{2c}, l_{nc} - диаметры и протяженность различных участков вентилируемой сети, м;

D_{1k}, D_{2k}, D_{nk} , h_{1k}, h_{2k}, h_{nk} - диаметры и высота канализационных колодцев, расположенных на вентилируемых участках, м;

k - коэффициент кратности воздухообмена в сети.

Для обеспечения вентиляции расчетного участка сети число вытяжных частей стояков находят по формуле:

$$n = W/Q, \quad (4.2.3)$$

где:

Q - производительность одной вытяжной части данной конструкции, $\text{м}^3/\text{сут.}$

Очевидно, что для расчетов следует принимать минимальную производительность вытяжных частей. Для одиночных стояков Q принимается равной $18\text{-}20 \text{ м}^3/\text{ч}$; для группы из трех стояков - $35 \text{ м}^3/\text{ч}$; из четырех - $60 \text{ м}^3/\text{ч}$; из пяти - $120\text{-}155 \text{ м}^3/\text{ч}$ и из 11 стояков - $240\text{-}280 \text{ м}^3/\text{ч}$. При этом нужно учитывать, что одиночные стояки примерно 16 ч в сутки работают на выброс воздуха в атмосферу и 8 ч в сутки - на приток, а вытяжные части, объединяющие группу стояков, круглосуточно работают в режиме вентиляции сети. Отсюда суточный расход воздуха составляет: для одиночных стояков - $320 \text{ м}^3/\text{сут.}$, для группы из трех-четырех стояков - $800\text{-}1500 \text{ м}^3/\text{сут.}$; для группы из пяти стояков и более - $2000 \text{ м}^3/\text{сут.}$

В [формуле \(4.2.2\)](#) неизвестной величиной является коэффициент суточной кратности воздухообмена k . Если принять $k = 100$, нетрудно рассчитать, что для вентиляции сети диаметром 500 мм, длиной 1000 м, на которой расположены 10 колодцев диаметром 1000 мм и высотой 2 м, нужно 12 вытяжных частей одиночных стояков. Этот расчет до известной степени условен. Однако он дает возможность понять, что даже 100-кратный суточный воздухообмен в наружной сети обеспечивается относительно небольшим числом канализационных стояков.

В городских условиях при высокой плотности застройки отказ от устройства вытяжной части (например, в системах с невентилируемыми стояками) при объединении группы стояков без вытяжной части в системах канализации отдельных зданий не может существенно повлиять на вентиляцию наружной сети. В сельских населенных местах, где преобладает малоэтажная застройка и возможно применение только невентилируемых канализационных стояков, необходимо предусматривать меры по вентиляции канализационной сети. Проще всего в этом случае в каждом типовом здании устраивать по одному стояку, сообщающемуся с атмосферой.

Глава 5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ ДЛЯ ЗДАНИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И МИКРОРАЙОНОВ

5.1. Проектирование систем внутренней канализации

5.1.1. Проектирование трубопроводных систем канализации из пластмассовых труб для зданий различного назначения следует выполнять в соответствии со [СНиП 2.04.01-85*](#) «Внутренний водопровод и канализация зданий» и [СП 40-102-2000](#) «Проектирование трубопроводов и монтаж систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования».

Примечание. Запрещается применение пластмассовых труб для транспортирования жидкостей и газов, к которым пластмассовые трубы и уплотнители стыковых соединений химически нестойки.

5.1.2. Расход сточных вод для указанных объектов следует определять в соответствии с положениями гл. 2 настоящих рекомендаций.

5.1.3. Конструкцию надземной части систем канализации зданий следует рассчитывать в соответствии с положениями [гл. 3](#) настоящих рекомендаций.

5.1.4. Конструкцию вытяжных частей стояков следует выбирать в соответствии с положениями [гл. 4](#) настоящих рекомендаций. Рекомендуется объединение поверху канализационных стояков в одну вытяжную часть. С увеличением числа объединяемых стояков увеличивается вероятность незамерзания единой вытяжной части. В зданиях с эксплуатируемыми кровлями допускается не устраивать вытяжную часть при условии объединения поверху не менее четырех канализационных стояков.

5.1.5. Для обеспечения самоочищающей способности потока сточных вод в количестве q в отводных канализационных трубопроводах необходимо обеспечивать следующие параметры течения:

$$V\sqrt{h/D} \geq 0,5, \quad (5.1.1)$$

где:

V - скорость течения, м/с;

h/D - наполнение трубопровода.

При этом скорость течения должна быть не менее 0,7 м/с, а наполнение - не менее 0,3. Гидравлический расчет безнапорных канализационных трубопроводов зданий и микрорайонов следует выполнять в соответствии с [гл. 3](#) настоящих рекомендаций.

5.1.6. Увеличение значения

$V\sqrt{h/D}$ возможно в трех случаях:

- увеличение расхода стоков;
- уменьшение длины отводных трубопроводов;
- уменьшение диаметра отводных трубопроводов.

При прочих равных условиях увеличение расхода стоков может быть обеспечено присоединением возможно большего числа санитарно-технических приборов и стояков к одному отводному трубопроводу; уменьшение длины отводных трубопроводов обеспечивается объединением понизу всех канализационных стояков в здании в один выпуск без устройства дворовой сети. При этом единый выпуск следует располагать, возможно, ближе к основанию стояков.

Уменьшение диаметра отводного трубопровода достигается за счет увеличения его наполнения при расчетах.

Примечание. Диаметр отводного трубопровода не может быть меньше наибольшего из диаметров канализационных стояков, объединяемых этим отводным трубопроводом.

5.1.7. Трубопровод, в котором невозможно обеспечить выполнение условия (5.1.1), считается безрасчетным и может быть проложен с безрасчетным уклоном.

При невозможности обеспечить самоочищающий режим течения сточной жидкости в канализационном выпуске из здания следует в основании каждого стояка устанавливать специальное устройство из полиэтилена, в конструкцию которого входит емкость (18 л), опорожняющаяся в течение 10 с и промывающая трубопровод (рис. 5.1.1). Во избежание передачи воздействия веса устройства на пластмассовый стояк оно должно быть жестко закреплено (на стене, колонне и т.д.).

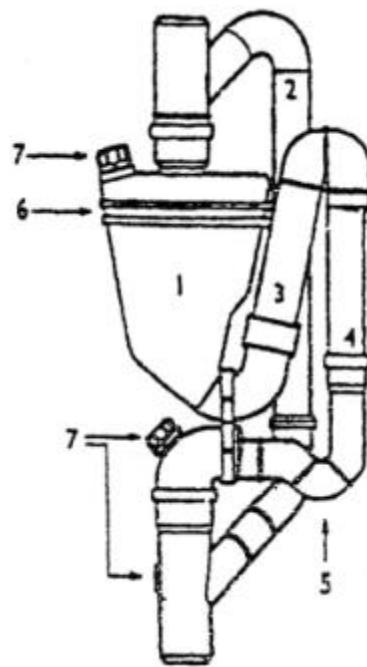


Рис. 5.1.1. Промывочное устройство

1 - емкость; 2 - вентиляционный стояк; 3 - подъемная труба; 4 - вакуумная труба; 5 - водяной замок; 6 - крепежная лента; 7 - прочистка

5.1.8. Прокладку внутренних канализационных сетей надлежит рассматривать:

открыто - в подпольях, подвалах, цехах, подсобных и вспомогательных помещениях, коридорах, технических этажах и в специальных помещениях, предназначенных для размещения

сетей, с креплением к конструкциям зданий (стенам, колоннам, потолкам, фермам и др.), а также на специальных опорах;

скрыто - с заделкой в строительные конструкции перекрытий, под полом (в земле, каналах), панелях, бороздах стен, под облицовкой колонн (в приставных коробах у стен), в подшивных потолках, в санитарно-технических кабинах, в вертикальных шахтах.

Допускается прокладка канализации из пластмассовых труб в земле, под полом с учетом возможных нагрузок.

В многоэтажных зданиях различного назначения при применении пластмассовых труб для систем внутренней канализации необходимо соблюдать следующие условия:

- а) прокладку канализационных стояков предусматривать скрыто в монтажных коммуникационных шахтах, штрабах, каналах и коробах, ограждающие конструкции которых, за исключением лицевой панели, обеспечивающей доступ в шахту, короб и т.п., должны быть выполнены из несгораемых материалов;
- б) лицевую панель изготавлять в виде открывающейся двери из сгораемого материала- при применении труб из поливинилхlorида и трудно сгораемого материала - при применении труб из полиэтилена и полипропилена.

Примечание. Допускается применять сгораемый материал для лицевой панели при использовании полиэтиленовых и полипропиленовых труб. В этом случае дверь должна быть неоткрывающейся, а для доступа к арматуре и ревизиям необходимо предусматривать устройство открывающихся люков площадью не более 0,1 м² с крышками;

- в) в подвалах зданий при отсутствии в них производственных, складских и служебных помещений, а также на чердаках и в санузлах жилых зданий прокладку канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов допускается предусматривать открыто;
- г) места прохода стояков через перекрытия должны быть заделаны цементным раствором на всю толщину перекрытия;
- д) участок стояка выше перекрытия на 8-10 см (до горизонтального отводного трубопровода) следует защищать цементным раствором толщиной 2-3 см;
- е) перед заделкой стояка раствором трубы следует оберывать рулонным гидроизоляционным материалом без зазора.

5.1.9. Расстановка креплений на канализационных трубопроводах должна отвечать требованиям, изложенным в [разделе 1.3](#) настоящих рекомендаций.

Примечание. Применяемые конструкции креплений, опор и подвесок приведены в [гл. 1](#) настоящих рекомендаций. Допускается применять крепления и опоры других конструкций.

5.1.10. При пересечении трубопроводов из полимерных материалов с неизолированными трубами отопления или горячего водоснабжения расстояние в свету между ними должно быть не менее 50 мм, а при параллельной прокладке - не менее 100 мм. При пересечении с изолированными трубопроводами прокладку можно осуществлять без зазора ([рис. 5.1.2](#)).

Расстояние в свету между канализационными трубами из полипропилена и нетепло-изолированными стальными и пластмассовыми трубопроводами горячего водоснабжения и отопления должно быть не менее 50 мм при их параллельной прокладке и не менее 25 мм - при пересечении; теплоизолированные трубопроводы допускается прокладывать без зазора. При этом канализационные трубопроводы должны быть расположены ниже труб отопления и горячего водоснабжения.

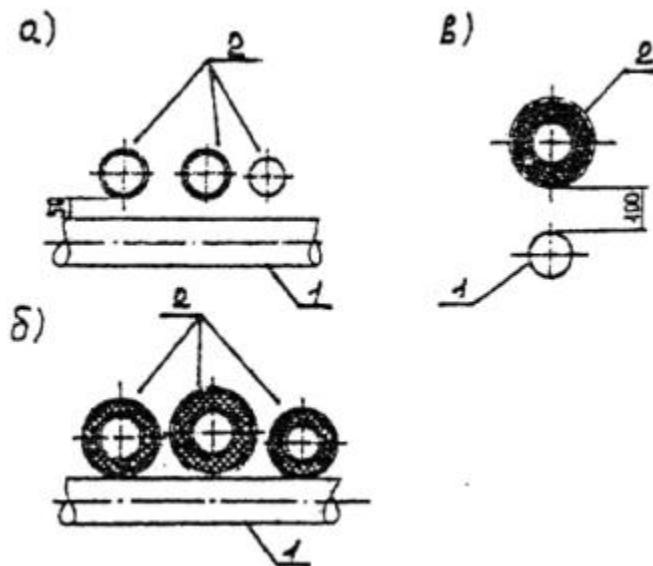


Рис. 5.1.2. Варианты прокладки канализационного трубопровода с трубами отопления и горячего водоснабжения

а - без изоляции; б - в изоляции; в - параллельная прокладка; 1 - пластмассовый трубопровод; 2 - трубопроводы отопления и горячего водоснабжения

5.1.11. Переход стояка в горизонтальный трубопровод следует монтировать не менее чем из двух отводов 45° ([рис. 5.1.3](#)). Узел поворота стояка в горизонтальный трубопровод запрещается выполнять с использованием отвода $87^\circ 30'$

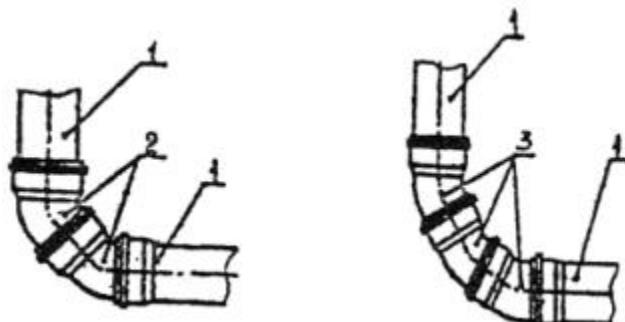


Рис. 5.1.3. Варианты узлов перехода канализационного стояка в горизонтальный трубопровод (с компенсационным патрубком)

1 - труба (патрубок); 2 - отвод 45° ; 3 - отвод 30°

5.1.12. Переход канализационного стояка в горизонтальный трубопровод в подвале рекомендуется выполнять с использованием узла с компенсационным патрубком. Изменяя глубину вдвигания расположенного выше патрубка в удлиненный растрub компенсатора, можно более точно обеспечить проектный уклон горизонтального трубопровода ([рис. 5.1.4](#))

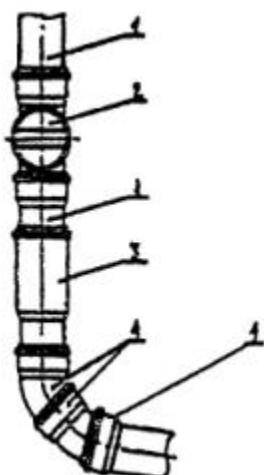


Рис. 5.1.4. Узел перехода канализационного стояка в горизонтальный трубопровод (с компенсационным патрубком).

1 - труба (патрубок); 2 - ревизия; 3 - патрубок компенсационный; 4 - отвод

5.1.13. Запрещается присоединение стояков к горизонтальным трубопроводам с помощью тройника $87^{\circ}30'$. Допустимый вариант врезки стояка показан на [рис. 5.1.5](#).

Иключение составляют трубопроводы на чердаках зданий, где узлы врезок и поворотов могут выполняться с использованием тройников и отводов $87^{\circ}30'$

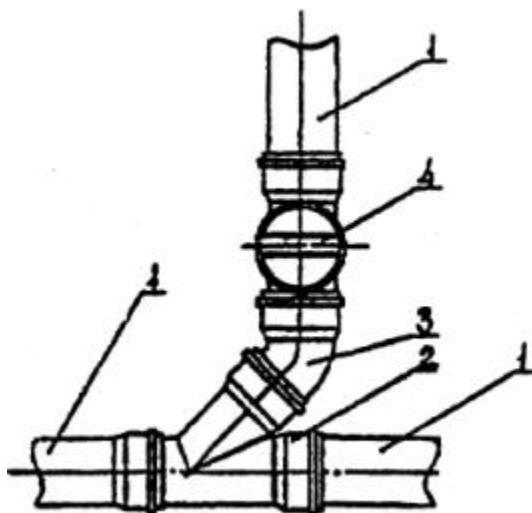


Рис. 5.1.5. Вариант врезки стояка в горизонтальный трубопровод

1 - труба (патрубок); 2 - тройник 45° ; 3 - отвод 45° ; 4 - ревизия

5.1.14. Узлы поворотов и врезок самотечных трубопроводов в горизонтальной плоскости следует выполнять не менее чем из двух фасонных частей: два (или более) отвода, тройник 45° + отвод 45° .

Допускается выполнять узел поворота горизонтального трубопровода с использованием ревизии ([рис 5.1.6](#)), которая может устанавливаться между отводами 45°

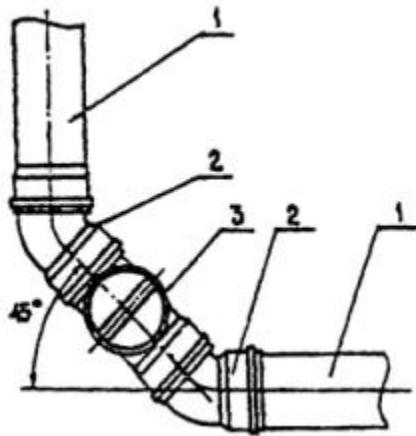


Рис. 5.1.6. Узел поворота горизонтальной канализационной трассы с ревизией вместо прочистки (подвал)

1 - труба (патрубок); 2 - отвод 45°; 3 - ревизия

5.1.15. На каждом канализационном этаже стояке санитарно-технических кабин и шахт-пакетов следует предусматривать компенсационный патрубок, позволяющий облегчать монтаж стояков и их разборку при ремонте.

5.2. Проектирование микрорайонной канализационной сети

5.2.1. Определение расчетного расхода сточных вод следует выполнять в соответствии регламентами [гл. 2](#) настоящих рекомендаций; гидравлический расчет самотечных трубопроводов - в соответствии с [гл. 3](#).

5.2.2. Гидравлический расчет напорных трубопроводов канализации следует выполнять в соответствии с регламентами [СП 40-102-2000](#).

5.2.3. Проход пластмассовых трубопроводов сквозь строительные конструкции выполняется с помощью гильз из жесткого материала (кровельная сталь, трубы и т.п.); внутренний диаметр гильз должен превышать наружный диаметр пластмассового трубопровода на 10-15 мм. Межтрубное пространство заделывается мягким негорючим материалом с таким расчетом, чтобы не препятствовать осевому перемещению трубопровода при его линейных температурных деформациях. Допускается также вместо жестких гильз оберывать пластмассовые трубы двумя слоями рубероида, пергамина, толя с последующей перевязкой их

шпагатом или другим аналогичным материалом. Длина гильзы должна на 20 мм превышать толщину строительной конструкции.

5.2.4. Прокладку сетей канализации из пластмассовых труб следует предусматривать, как правило, подземной. Надземная и наземная прокладка канализационных пластмассовых трубопроводов на территории населенных пунктов не допускается. Расстояние от наружной поверхности канализационных труб до сооружений и инженерных сетей в плане и при пересечениях следует принимать согласно СНиП на генеральные планы.

5.2.5. При параллельной прокладке участки канализационных трубопроводов из пластмассовых труб следует проектировать ниже водопроводных линий (в том числе и из пластмассовых труб), при этом расстояние между ними должно определяться удобством выполнения монтажных работ и составлять не менее 0,5 м в свету.

5.2.6. Канализацию из пластмассовых труб при пересечении с теплопроводами и кабелями, а также с железными, автомобильными дорогами и трамвайными путями следует прокладывать в футлярах в соответствии со [СНиП 2.04.03-85](#). Длина концов футляра, выступающих за пределы пересекаемого сооружения, должна быть больше наружного диаметра трубы на 200 мм. Зазор между пластмассовой трубой и футляром рекомендуется заполнять цементно-песчаным раствором.

5.2.7. Ширина траншеи по дну при прокладке отдельных линий канализации из пластмассовых труб должна приниматься в соответствии со [СНиП 2.04.03-85](#).

5.2.8. Допустимая глубина заложения канализационных труб из ПНД и ПВХ приведена в [табл. 5.2.1](#) и [5.2.2](#).

Таблица 5.2.1.

Глубина заложения канализационных труб из ПНД (при колесной нагрузке НК-80)

Наружный диаметр, мм	Тип труб	Глубина заложения, м, в грунт		Вид уплотнения грунта
		песчаный ($\rho=0,017 \text{ кг}/\text{см}^3$)	Глинистый ($\rho=0,021 \text{ кг}/\text{см}^3$)	
225	СЛ	+	3,5	В
250	СЛ	+	4,0	В
280	СЛ	+	4,0	В
315	СЛ	+	3,0	В

Примечания: 1. В таблице приняты следующие условные обозначения:
плюс - трубы можно укладывать на глубину до 8 м; В - уплотнение грунта
вручную (коэффициент уплотнения - не менее 0,92).

2. Без специального уплотнения грунта допустима укладка труб из ПНД типа «СЛ» в песках средней крупности на глубину до 6 м и типа «С» в сухих глинистых грунтах на глубину до 4 м.

3. ρ - плотность грунта.

Таблица 5.2.2.

Глубина заложения канализационных труб из ПВХ

Наружный диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Глубина заложения, м, в грунт					
		песчаный ($\rho = 0,0017 \text{ кг}/\text{см}^3$)			супесчаный ($\rho = 0,0019 \text{ кг}/\text{см}^3$)		
		естественное уплотнение $\varphi \approx 30^\circ$; $K_z = 0,8$	нормальное уплотнение $\varphi \approx 35^\circ$; $K_z = 2$; $K = 0,92 \div 0,95$	механическое уплотнение $\varphi \approx 40^\circ$; $K_z = 5$; $K \geq 0,95$	естественное уплотнение $K_z = 0,8$	нормальное уплотнение $K = 0,92 \div 0,95$; $K_z = 2$	механическое уплотнение $K \geq 0,95$

При укладке на естественное основание с нормативным сопротивлением грунта $\geq 0,15$ МПа							
110	3,2	3,0	4,4	6,5	2,9	3,2	4,
	3,6	-	3,6	6,1	-	3,2	5,
160	4,7	2,5	5,7	8,4	2,3	5,1	7,
	4,5	2,7	4,1	7,3	2,4	3,7	6,
200	5,9	4,8	6,3	9,8	4,3	4,7	5,
При укладке на естественное основание с нормативным сопротивлением грунта $> 0,15$ МПа (транспортной нагрузке НК-30)							
110	3,2	2,5	3,0	4,7	2,2	2,7	4,
	3,6	2,0	2,5	5,2	1,8	3,2	4,
160	4,7	2,5	3,5	6,3	2,2	3,1	5,
	4,5	2,2	3,1	6,1	1,9	2,8	5,
200	5,9	2,8	4,0	7,5	2,5	3,6	6,
При укладке на искусственное основание с нормативным сопротивлением грунта 0,1 -							
110	3,2	2,5	3,0	4,7	1,9	2,7	4,
	3,6	2,0	2,5	5,2	1,8	2,4	4,

160	4,7	2,5	3,5	6,3	1,9	3,1	5,
	4,5	2,2	3,0	6,1	2,0	2,8	5,
200	5,9	2,8	4,0	7,5	2,5	4,1	6,

При укладке на искусственное основание с нормативным сопротивлением грунта 3,1 - 6,0

110	3,2	2,2	3,0	4,3	2,0	2,7	3,
	3,6	2,0	2,6	4,9	1,8	2,3	4,
160	4,7	2,6	3,0	5,4	2,3	2,7	4,
	4,5	2,3	3,3	6,0	2,0	3,0	5,
200	5,9	2,7	3,3	7,6	2,4	3,0	6,

Примечание. В таблице приняты следующие условные обозначения:

ρ - плотность грунта; ср - угол внутреннего трения песчаного грунта; K_z - коэффициент нормального упругого отпора грунта; K - коэффициент уплотнения грунта (при относительном укорочении вертикального диаметра $w_{np} = 5\%$).

5.2.9. При плотных и твердых грунтах на дне траншеи (до укладки труб) следует устраивать «постель» толщиной 10 см из насыпного грунта, не содержащего крупных (более 20 мм) включений в виде кирпича, камня, щебня и т.п.; на искусственном (бетонном, железобетонном) основании требуется устройство песчаной «постели» толщиной около 10 см.

5.2.10. Вариант прохода канализационного трубопровода сквозь стенки канализационных колодцев, фундаментов зданий и т.п. с помощью эластичной манжеты из полиуретана конструкции НПО

«Стройполимер» показан на [рис. 5.2.1](#); варианты, предложенные институтом СоюзводоканалНИИпроект, - [рис. 5.2.2 - 5.2.7](#)

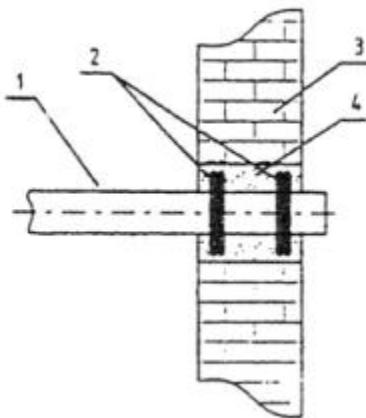


Рис. 5.2.1. Проход пластмассовой трубы сквозь ограждающие конструкции

1 - труба; 2 - манжета; 3 - ограждающая конструкция; 4 - заделка цементным раствором

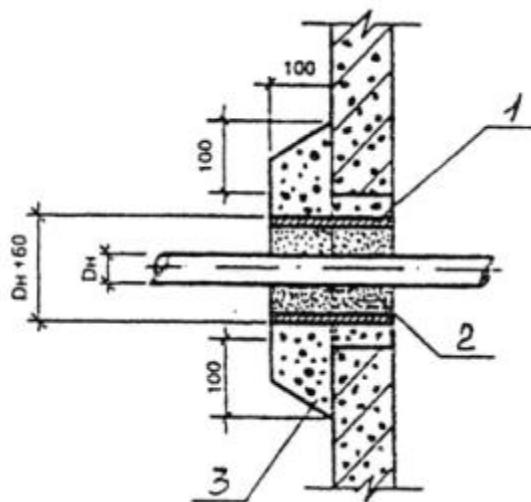


Рис. 5.2.2. Заделка пластмассовых труб в сборных железобетонных канализационных колодцах в сухих грунтах (для труб $D_H = 160$ мм)

1 - футляр из стальной трубы; 2 - асбестоцементный раствор; 3 - бетон М1 50

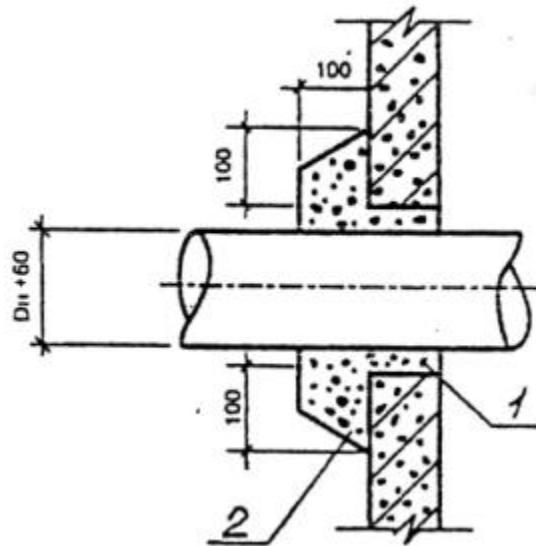


Рис. 5.2.3. Заделка пластмассовых труб в сборных железобетонных канализационных колодцах в сухих грунтах (для труб $D_n > 160$ мм)

1 - отверстие в стене; 2 - бетон М150

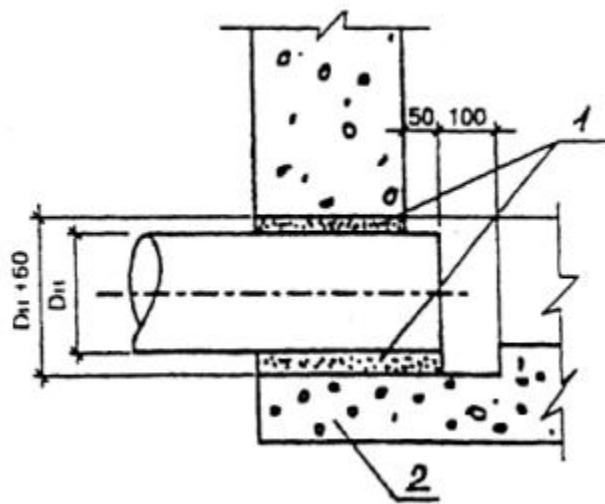


Рис. 5.2.4. Заделка пластмассовых труб в лотковой части канализационных колодцев из кирпича и бетона в сухих грунтах

1 - асбестоцементный раствор; 2 - бетон М150

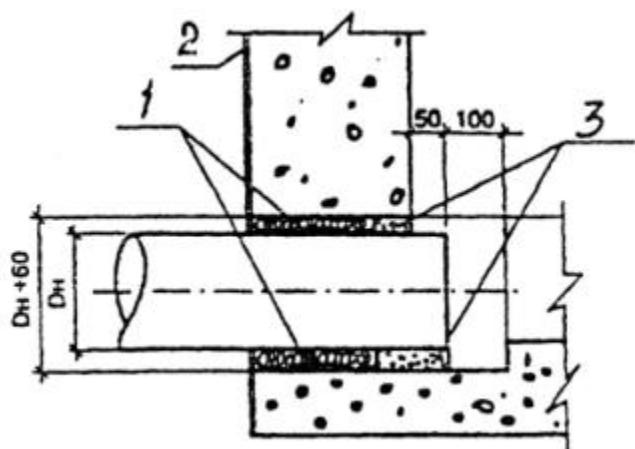


Рис. 5.2.5. Заделка пластмассовых труб в лотковой части канализационных колодцев из кирпича и бетона в мокрых грунтах

1 - пакля, пропитанная в жидким полизобутилене; 2 - гидроизоляция; 3 - асбестоцементный раствор; 4- бетон М150

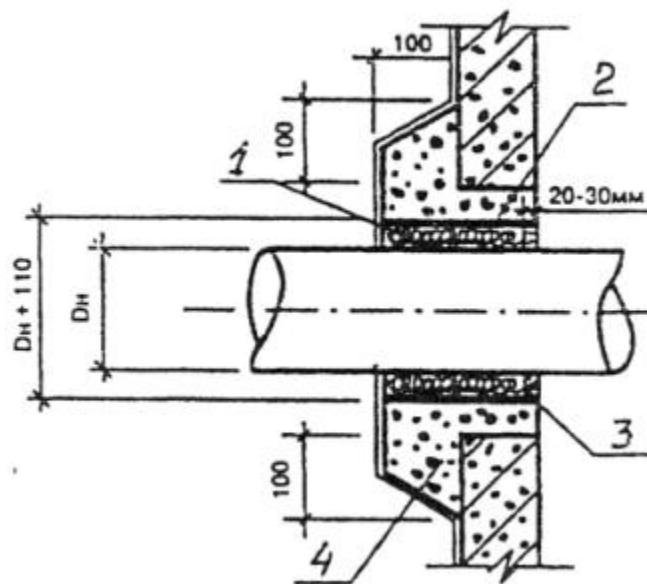


Рис. 5.2.6. Заделка пластмассовых труб в сборных канализационных железобетонных колодцах в обводных грунтах

1 - пакля, пропитанная в жидким полизобутилене; 2 - футляр из стальной трубы; 3 - отверстие в стене

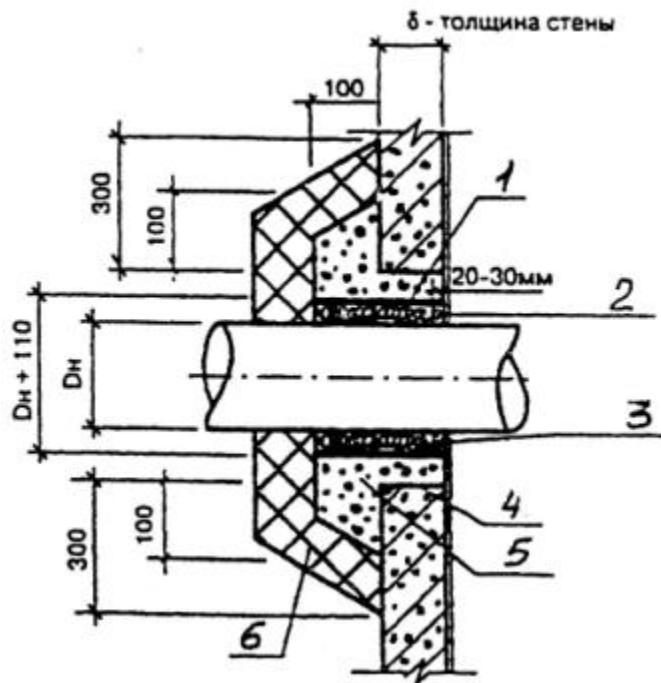


Рис. 5.2.7. Заделка пластмассовых труб в сборных железобетонных канализационных колодцах в просадочных грунтах

1 - футляр из стальной трубы; 2 - асбестоцементный раствор; 3 - пакля, пропитанная в жидким полизобутилене; 4 - отверстие в стене; 5 - бетон М150; 6 - водоупорный замок

Глава 6. МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ

КАНАЛИЗАЦИИ ЗДАНИЙ И МИКРОРАЙОНОВ

6.1. Технология сборки соединений

6.1.1. Сборка раструбных соединений канализационных труб и фасонных частей из ПВХ, ПП, ПНД и ПВД производится путем введения гладкого конца трубы или хвостовика фасонной части в раструб второй трубной детали до монтажной метки, определяющей глубину вдвигания. Установка гладкого конца трубы до метки обеспечивает между торцом гладкого конца трубы и упорной поверхностью раструба зазор, используемый для компенсации температурных удлинений трубопровода.

Рекомендуемые расстояния от торца гладкого конца трубы или хвостовика фасонной части до монтажной метки приведены в [табл. 6.1.1.](#)

Таблица 6.1.1

Расстояние до монтажной метки для канализационных труб и фасонных частей отечественного производства

Материал	Нормативная документация	Диаметр, мм	Расстояние до метки, мм
ПВХ	ТУ 6-19-307-86, ТУ 6-49-33-92	50	36
		110	47
ПП	ТУ 4926-005-41989945-97, ТУ 4926-010-42943419-97, ТУ 4926-010-41989945-98	50	36
ПНД, ПВД	ГОСТ 22689.0-89 - ГОСТ 22689.2-89	110	47
		50	32
		90	62
		110	62

Метки на трубах и патрубках наносят маркировочным карандашом, грифелем и т.п. Фасонные части из ПВХ (ТУ 6-49-33-92) имеют метки, оформленные в процессе изготовления деталей. На фасонных частях из ПП (ТУ 4926-010-42989945-98) обозначение меток в процессе производства не предусмотрено. При отсутствии меток заводского изготовления их необходимо нанести.

6.1.2. На внешней поверхности гладкого конца труб, используемых при сборке раструбных соединений, должна быть снята фаска под углом 15°, фаски на хвостовиках изготавливаются при литье фасонных частей.

6.2.3. При монтаже труб, патрубков и фасонных частей из ПВХ, ПНД и ПВД раstrубное соединение с резиновым кольцом круглого поперечного сечения собирают в следующем порядке:

- а) ветошью или мягкой бумагой очищают от загрязнения наружную поверхность гладкого конца трубы (или хвостовика фасонной части) и внутреннюю поверхность раstrуба ответной детали, при этом с особой тщательностью очищают желобок;
- б) очищают резиновое уплотнительное кольцо, в случае необходимости снимают выпрессовку (избыточное количество резины, не удаленной с кольца после вулканизации);
- в) вкладывают резиновое кольцо в желобок раstrуба;
- г) на гладкий конец трубы кистью или чистой тряпкой наносят смазку (на внутреннюю поверхность желобка смазка не наносится); в качестве монтажной смазки может быть использован глицерин (ГОСТ 6823-77*) или раствор мыла. Смазку на основе нефтепродуктов (машичные масла, солидол и т.п.) применять нельзя;
- д) вручную или при помощи специальных монтажных приспособлений (см. далее [п. 6.3.36](#)) производят сборку соединения, при этом с небольшим вращением гладкий конец одной трубной детали устанавливают в раstrуб другой детали до монтажной метки (либо раstrуб надвигают на гладкий конец трубы с фаской). Можно соединять детали до упора, а затем раздвигать их на величину, предусмотренную для компенсации температурных изменений длины монтируемых изделий;
- е) проверяют качество сборки, проворачивая одну из деталей раstrубного соединения относительно другой (если кольцо не выдавлено, летать легко проворачивается).

6.1.4. На строительные объекты трубы и фасонные части из ПП поставляют в сборе с резиновыми кольцами манжетного типа, вследствие чего очистку от загрязнений внутренней поверхности раstrуба проводят одновременно с очисткой внутренней поверхности кольца, не извлекая его из желобка трубной детали. Затем последовательно выполняют операции, указанные в пп. г), д) и е).

6.1.5. Растворные соединения, для которых не предусмотрена компенсация температурных удлинений, могут собираться путем вдвигания гладкого конца трубы в раствор до упора.

6.1.6. Склейивание канализационных труб из ПВХ между собой и с фасонными частями выполняют с использованием имеющихся на трубных изделиях растворов с желобками ([рис. 6.1.1](#), а) или отформованных на концах труб или патрубков гладких растворов ([рис. 6.1.1](#), б). Склейивание труб встык или «в ус» не допускается.

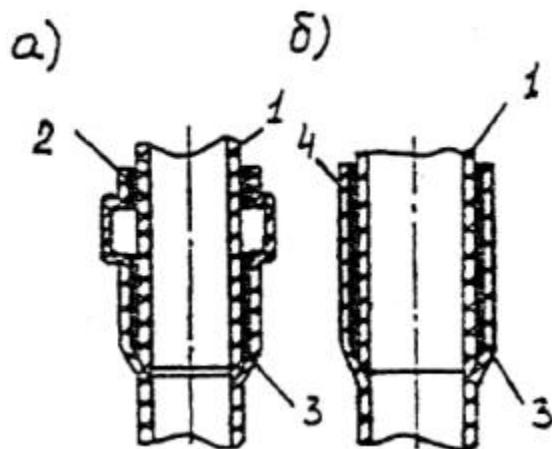


Рис. 6.1.1. Клеевые соединения трубных элементов из ПЗХ, выполненные с использованием

а) раствора с желобком; б) гладкого раствора;

1 - гладкий конец трубы (хвостовик фасонной части); 2 - раствор с желобком; 3 - kleевой шов; 4 - гладкий раствор

Для получения kleевых соединений канализационных труб и фасонных частей из ПВХ используют зазорозаполняющие клеи, применение которых не требует предварительной калибровки концов труб.

Зазорозаполняющие клеи используются при зазорах от 0,6-0,8 мм, реже - до 0,8-1,0 мм.

6.1.7. Из kleев отечественного производства в качестве зазорозаполняющего может быть использован клей ГИПК-127А (ТУ 6-05-251-95-87). По внешнему виду клей представляет собой однородную жидкость от белого до серого цвета с присутствием небольшого количества осадка наполнителя, который исчезает после перемешивания.

6.1.8. При склеивании канализационных трубных изделий из ПВХ с использованием раstrубов с желобком резиновые кольца не устанавливают и клей на поверхность желобков не наносят.

За длину нахлестки принимают всю длину раstrуба. Наличие не склеенной зоны (в желобке) между двумя склеенными лишь незначительно снижает прочность соединения.

6.1.9. Для создания упорных поверхностей, предназначенных для фиксации крепеж элементов, на трубу из ПВХ могут быть наклеены кольца, представляющие собой разрезанные вдоль оси патрубки длиной 10-12 мм из ПВХ того же диаметра, что и сама труба. Если необходимо обеспечить перемещение трубопровода только в одном направлении, достаточно наклеить кольцо с одной стороны ([рис. 6.1.2](#)).

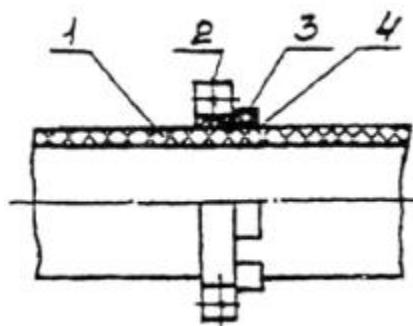


Рис. 6.1.2. Наклеенное на трубу из ПВХ упорное кольцо для фиксации крепления

1 - труба из ПВХ; 2 - крепление; 3 - упорное кольцо из ПВХ; 4 - kleевой шов

6.1.10. Склейивание труб и фасонных частей из ПВХ состоит из следующих операций: подготовка концов и раstrубов трубных изделий под склейивание, подготовка клея и его нанесение, сборка и отверждение соединений.

Подготовка концов и раstrубов трубных изделий предусматривает очистку склеиваемых поверхностей от пыли и других загрязнений (чистой ветошью, не ворсистой бумагой) и обезжиривание.

Для обезжиривания склеиваемых поверхностей следует применять метиленхлорид (ГОСТ 9968-86*) или ацетон ([ГОСТ 2768-84](#)).

После обезжиривания до нанесения клея на наружной поверхности гладкого конца трубы (или хвостовика фасонной части) на расстоянии от торца, равном длине раструба, наносится метка.

6.1.11. При склеивании (одним слоем при зазоре до 0,4 мм, двумя слоями - при зазоре более 0,4 мм) клей следует наносить сначала тонким слоем на всю длину раструба, а затем более толстым слоем на конец трубы в осевом направлении. После нанесения первого слоя клея делается открытая выдержка в течение 1-1,5 мин, затем наносится второй слой клея.

Для зазорозаполняющих kleев время между началом нанесения второго слоя клея и соединением деталей должно составлять не более 3 мин при температуре окружающего воздуха до 25°C и не более 2 минут - при температуре выше 25°C.

Клей перед употреблением необходимо тщательно перемешать. При нормальной вязкости клей медленно стекает с кисти или стержня для перемешивания с образованием «хвоста».

После нанесения клея трубу в раструб вдвигают без вращения на всю длину раструба. Соединение необходимо выдерживать под осевым усилием в течение 1-2 мин для исключения отжима торца трубы из раструба и фиксации соединения. Лишний клей, вытесняемый из пространства между склеенными поверхностями, удаляют чистыми тряпками или мягкой бумагой.

6.2. Изделия индустриальной подготовки, используемые при монтаже трубопроводов систем внутренней канализации

6.2.1. В настоящее время на строительных объектах монтаж канализационных трубопроводов из отдельных труб и фасонных частей, как правило, не выполняют, а используют методы, предусматривающие применение изделий индустриальной подготовки (укрупненные узлы, санитарно-технические кабины, шахт-пакеты), что позволяет значительную часть работ перенести с монтажной площадки в заводские условия, повысить качество сборочных работ, сократить отходы и потери материалов. При этом уменьшаются общие сроки строительства, снижается трудоемкость монтажных работ и возрастает производительность труда.

6.2.2. Укрупненные узлы для канализационных трубопроводов изготавливают на трубозаготовительных заводах или в специализированных цехах

6.2.3. Сборка укрупненных узлов в условиях трубозаготовительных предприятий производится с использованием клеевых, сварных и раструбных соединений под резиновое уплотнительное кольцо.

6.2.4. Для монтажа узлов используется трубная продукция, перечень которой приведен в [табл. 1.1.2](#) и [табл. 1.1.4](#), а также изделия, изготавляемые на трубозаготовительных предприятиях (трубы из ПЭ с приваренными раструбными патрубками, патрубки с формованным гладким раструбом и раструбом под резиновое кольцо, клевые соединения отдельных деталей из ПВХ между собой и др.).

6.2.5. В условиях трубозаготовительного производства могут выполняться следующие операции:

- отрезка;
- торцовка;
- снятие фаски;
- формование раструбов (гладких и с желобками);
- сварка;
- склеивание;
- запрессовка стальных патрубков;
- нанесение меток;
- сборка укрупненных узлов.

Примечание: Резка и укорачивание фасонных частей не допускаются.

6.2.6. Конструкция, размеры и качество отформованных на трубозаготовительных предприятиях раструбных патрубков должны в полной мере отвечать требованиям нормативных документов на соответствующий вид трубной продукции.

6.2.7. Поверхность труб и фасонных частей, используемых для изготовления узлов, должна быть ровной и гладкой. На трубных изделиях не допускаются сколы, трещины, раковины, вздутия, утяжини и посторонние включения, следы разложения материала, видимые без применения увеличительных приборов, а также изменение цвета. Высота выступов на фасонных частях после удаления литников не должна превышать 1 мм.

6.2.8. Поверхность резиновых уплотнительных колец, манжет и прокладок должна быть ровной, гладкой, без раковин и заусенцев. На рабочей поверхности резиновых колец и манжет не допускаются:

- смещение пресс-формы по месту разъема более $\pm 0,3$ мм;
- выпрессовка высотой более 0,5 мм;
- более трех выступов (или вмятин) высотой (или глубиной) более 1 мм и диаметром более 3 мм.

6.2.9. Торцы труб после перерезки должны быть перпендикулярны продольной оси изделия и очищены от заусенцев.

6.2.10. На концах труб и патрубков после отрезки и торцовки необходимо снять фаску под углом 15° .

6.2.11. Линейные размеры узлов должны соответствовать размерам, указанным в чертежах и эскизах. Отклонения линейных размеров деталей трубопроводов от заданных не должны превышать ± 2 мм, а узлов - ± 5 мм на 1 м длины.

6.2.12. Оси отдельных элементов систем канализации, изготовленных методом сварки, должны совпадать и не иметь переломов более 2° . Соосность свариваемых отдельных прямых участков трубопроводов обеспечивается сварочным оборудованием.

Наружный валик сварного шва (грат) у кромки раstrуба должен быть симметричным и равномерным, высотой не более 2,5 мм.

6.2.13. На наружной поверхности гладких концов труб, патрубков и хвостовиков фасонных частей, монтируемых при сборке укрупненных узлов с помощью раstrубных соединений, уплотняемых резиновыми кольцами, наносятся монтажные метки, указывающие глубину вдвигания деталей в раstrубы.

6.2.14. Соединения труб, патрубков и фасонных частей, выполненные как методом сварки, так и с использованием kleевой технологии, должны быть герметичны при испытании внутренним гидростатическим давлением 0,1 МПа (1 кгс/см²).

Соединения труб и фасонных частей с резиновыми кольцами должны быть герметичны при испытании гидростатическим давлением 0,1 МПа (1 кгс/см²) с одновременным изменением угла на 2° между осями соединенных деталей.

6.2.15. После испытаний готовые элементы и узлы пластмассовых трубопроводов маркируют, укомплектовывают необходимыми деталями и транспортируют на объекты строительства.

6.2.16. Установка резиновых колец в желобки раструбов труб, патрубков и фасонных частей из ПП производится на заводах-изготовителях трубной продукции; резиновые кольца для труб и фасонных частей из ПВХ, ПНД и ПВД поставляются отдельно.

6.2.17. К каждой партии заготовок прилагается паспорт, содержащий наименование завода-изготовителя, обозначение заготовки, объем партии, дату выпуска, гарантийный срок изделий и отметку ОТК.

6.3. Монтаж трубопроводов систем внутренней канализации

6.3.1. Монтаж систем внутренней канализации выполняют в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, действующими федеральными, отраслевыми и ведомственными нормативно-техническими документами.

6.3.2. В зданиях из крупноразмерных элементов монтаж санитарно-технических систем производят, как правило, параллельно (с совмещением по времени) с монтажом конструкций. На небольших объектах монтаж обычно выполняют последовательно после окончания основных строительно-монтажных работ на захватке или по всему зданию. Начало работ по укладке трубопроводов регламентируется [СНиП 3.05.01-85](#) «Внутренние санитарно-технические системы» при обеспечении строительной готовности объекта (захватки) в следующих объемах:

- для зданий выше пяти этажей: пять этажей одной или нескольких секций;
- для зданий до пяти этажей: отдельное здание, одна или несколько секций.

6.3.3. До начала монтажа санитарно-технических устройств должны быть выполнены следующие работы:

- в помещениях, расположенных выше нулевой отметки:

устроены междуэтажные и чердачные перекрытия, лестничные марши, перегородки; оставлены или пробиты отверстия и борозды в строительных конструкциях для прокладки трубопроводов; оставлены монтажные проемы в стенах, перекрытиях и перегородках, предусмотренные проектом производства работ; при необходимости установлены в строительных конструкциях закладные детали для крепления трубопроводов; сделана подготовка под покрытие пола; на стенах нанесены несмываемой краской вспомогательные отметки, равные проектным отметкам чистого пола плюс 500 мм; оштукатурены и огрунтованы стены и ниши, перегородки в местах установки санитарно-технических приборов; остеклены помещения; очищены от строительного мусора места производства работ и обеспечен свободный доступ к ним; сооружены леса, подмостки, настилы для работы на высоте более 1,5 м; освещены места производства работ и предусмотрена возможность подключения к сети электрифицированного инструмента;

- в помещениях, расположенных ниже нулевой отметки:

кроме перечисленных выше работ, подготовлены траншеи для выпусков канализации до первых от здания колодцев, проложены участки наружных трубопроводов от колодцев, выполнены подпольные каналы, бетонные или кирпичные опоры;

- в санитарно-технических узлах и кухнях:

до прокладки трубопроводов - поставлены перегородки, оштукатурены стены и потолки, сделана подготовка под покрытие пола;

до установки санитарно-технических приборов - произведена гидроизоляция полов, выполнены покрытия полов, стены

облицованы плиткой, окрашены стены и потолки, установлены двери.

6.3.4. Согласно [СНиП 3.05.01-85](#) при производстве монтажных работ в осенне-зимний период генподрядчик обязан утеплить помещения.

6.3.5. При возведении зданий типовых серий монтаж систем внутренней канализации из пластмассовых труб осуществляется индустриальными методами с использованием укрупненных узлов, собранных и испытанных в условиях трубозаготовительного производства, санитарно-технических кабин, оснащение которых производится на кабиностроительных заводах, а также шахт-пакетов, каждый из которых снабжен канализационным и водопроводными стояками.

6.3.6. На небольших объектах и при строительстве зданий индивидуального назначения сборка канализационных трубопроводов может выполняться как с использованием готовых узлов, так и из отдельных труб, патрубков и фасонных частей (монтаж «россыпью»).

3.3.7. Вследствие специфических особенностей труб и фасонных частей из полимерных материалов и жестких требований, предъявляемых к качеству монтажа канализационных трубопроводов, работы по устройству систем внутренней канализации зданий должны производиться рабочим и техническим персоналом, обученным методам монтажа и ознакомленным со свойствами трубной продукции. Рабочие, осуществляющие монтаж пластмассовых канализационных трубопроводов, должны быть предупреждены о снижении сопротивляемости трубных изделий ударным и изгибающим нагрузкам при понижении температуры и о необходимости осторожного обращения с ними.

6.3.8. Монтаж трубопроводов из ПВХ, ПП и ПЭ, а также санитарно-технических кабин и шахт-пакетов с трубами из этих материалов разрешается производить в зимнее время при температуре соответственно до (-15)°C, (-10)°C и (-25)°C , а их перевозку - при температуре не ниже (-25)°C, (-20)°C и (-35)°C.

6.3.9. Поступающие на монтаж трубы, патрубки и фасонные части должны иметь маркировку, которая наносится на наружную поверхность изделия в процессе изготовления. Маркировка включает товарный знак или наименование предприятия-

изготовителя и условное обозначение изделия без слова «труба» или «патрубок». Пример маркировки труб из полипропилена для канализации наружным диаметром 110 мм, толщиной стенки 2,7 мм, длиной 2000 мм производства ЗАО НПО «Стройполимер»: НПО «Стройполимер» ПП К110×2,7×2000 ТУ 4926-005-41989945-97.

Маркировка фасонных частей наносится в процессе литья под давлением и включает товарный знак или наименование предприятия-изготовителя и условное обозначение изделия. Пример маркировки канализационных отводов 45° из полипропилена диаметром 50 мм, выпускаемых ЗАО НПО «Стройполимер»: НПО «Стройполимер» отвод ПП К 50-45° ТУ 4926-010-41989945-98.

6.3.10. На концах труб, патрубков и фасонных частей должны быть нанесены монтажные метки. При отсутствии меток заводского изготовления их наносят на гладкие концы труб фасонных частей маркировочным карандашом, грифелем и т.п. на расстоянии от торца детали, указанном в [табл. 6.1.1](#).

6.3.11. При выполнении монтажных работ запрещается использование канализационных труб, патрубков и фасонных частей из материалов, не предусмотренных в проекте. При необходимости замены отдельных элементов может быть произведена только после согласования с организацией, разработавшей проект, и оформления произведенного согласования в установленном порядке. Но и в этом случае недопустимо применение менее теплостойких деталей взамен более теплостойких. Например, при монтаже системы внутренней канализации из полипропиленовых труб, предназначенных для транспортирования постоянных стоков с температурой до 80°C, запрещается замена отдельных трубных изделий на детали из ПВХ, предусмотренные для отвода постоянных стоков с температурой 60°C

6.3.12. Конструкция и размеры используемых резиновых колец должны соответствовать требованиям нормативной и проектной документации. Не допускается их замена на уплотнители, предназначенные для трубной продукции, изготовленной из другого полимерного материала.

6.3.13. При входном контроле качества, а также в процессе проведения работ по монтажу пластмассовых трубопроводов подлежат выбраковке:

- все трубы, патрубки и фасонные части, имеющие сколы, трещины, надрезы и другие дефекты;
- фасонные части, имеющие внутренний облой с острыми кромками;
- резиновые кольца и уплотнительные манжеты, имеющие разрывы, раковины и не удаленную выпрессовку, а также кольца, в которых отсутствуют предусмотренные конструкцией распорные вкладыши;
- металлические крепления, элементы которых имеют острые заусенцы в местах сопряжения с пластмассовыми трубами и фасонными частями.

6.3.14. Погрузочно-разгрузочные работы, транспортирование и складирование трубных изделий, санитарно-технических кабин и шахт-пакетов следует производить с соблюдением мер, исключающих возможность их повреждения.

Для доставки на объект строительства трубы формируют в транспортные пакеты, при укладке которых соблюдаются чередование с каждой стороны пакета раструбного конца трубы и конца трубы без раstrуба.

Сохранность патрубков, фасонных частей и резиновых уплотнителей при перевозке обеспечивается упаковкой их в специальную тару (контейнеры, ящики, короба).

На каждое грузовое место крепится ярлык из картона или фанеры, содержащий наименование предприятия-изготовителя, условное обозначение изделия, номер партии и дату изготовления, количество изделий в упаковке (в штуках или б метрах), данные об упаковщике.

При упаковке в одну тару нескольких партий изделий число ярлыков должно быть равно числу упакованных партий.

Для погрузочно-разгрузочных работ применяют грузоподъемные механизмы. При разгрузке транспортные пакеты и упаковки с трубными элементами запрещается сбрасывать с транспортных средств. Не допускается перемещение труб и узлов волоком.

6.3.15. На строительной площадке трубную продукцию из пластмасс, предназначенную для монтажа канализационных

трубопроводов, следует хранить на горизонтальных площадках под навесами или на складах в условиях, исключающих воздействие солнечных лучей, деформаций и ударных нагрузок. При хранении на складах трубы и фасонные части должны находиться на расстоянии более 1 м от нагревательных приборов.

Санитарно-технические кабины хранятся на при объектном складе в зоне действия башенного крана на специально отведенных спланированных горизонтальных площадках. Кабины на складе устанавливают в рабочем положении на деревянные бруски, уложенные на плотное основание и расположенные в местах, указанных в рабочих чертежах. Выступающие вниз детали должны находиться на расстоянии не менее 2 см от поверхности основания, на котором установлены кабины. Фасонные части, находящиеся в нижней части стояка санитарно-технической кабины, закрывают пленкой, рубероидом или другими материалами.

Резиновые кольца и манжеты рекомендуется хранить в закрытом помещении при температуре от (-25)°С до (+35)°С на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При складировании уплотнителей воздействие солнечных лучей и веществ, разрушающих резину (нефтепродуктов), должно быть исключено. Допускается хранение резиновых колец и манжет при температуре до (-40°С) при отсутствии деформации и ударных нагрузок.

Резиновые уплотнители после нахождения при температуре ниже (-25)°С перед монтажом должны быть выдержан при положительной температуре не менее 24 ч.

6.3.16. Клеевые материалы следует хранить на складе в герметичной таре в помещениях, оборудованных вентиляцией и защищенных от действия солнечных лучей, на расстоянии не менее 2 м от приборов отопления

6.3.17. Канализационные трубопроводы в здании монтируют в такой последовательности: от выпуска прокладывают горизонтальные и вертикальные участки трубопроводов по подвалу, затем - стояки и горизонтальные отводные линии на этажах, далее - трубопроводы вытяжной части канализации на чердаке.

6.3.18. Тщательный контроль глубины вдвигания трубных изделий в раструбы, выполняемый в условиях монтажа, позволяет

избежать термоупругих напряжений, возникающих при отсутствии компенсации тепловых удлинений трубопровода и способных привести к разрушению пластмассовых деталей и разгерметизации соединений.

6.3.19. При использовании готовых узлов, собранных в заводских условиях, следует проверять правильность монтажа раstrубных соединений и в случаях нарушения точности сборки, возникшей при транспортировании изделий или при их перемещении на строительной площадке, необходимо произвести установку деталей до монтажной метки.

6.3.20. Монтаж системы канализации включает операции по разметке осей монтируемых трубопроводов и мест расположения креплений, установке креплений, размещению в креплениях готовых узлов, собранных из труб, патрубков и фасонных частей, соединению узлов между собой и с отдельными элементами трубопровода, проверке правильности расположения горизонтальных и вертикальных участков и затяжке их в хомутах крепления.

После сборки трубопровода вторично проверяют его положение на соответствие проектным требованиям.

6.3.21. Раstrубы труб и фасонных частей, за исключением двухраstrубных муфт, а также отдельных фасонных частей из полиэтилена (ТУ 10-РФ-13.01-92), имеющих раstrубы с обеих сторон, на вертикальных и горизонтальных участках трубопроводов должны быть направлены навстречу течению стоков.

6.3.22. Не допускается расположение раstrубных соединений трубопроводов в местах прохода через строительные конструкции.

6.3.23. Канализационные трубопроводы прокладывают прямолинейно, не допуская изменения уклона на участках отводных горизонтальных линий.

6.3.24. Монтаж вертикальных трубопроводов производится снизу вверх. Стояки недолжны отклоняться от вертикали более, чем на 2 мм на 1 м длины.

6.3.25. Для присоединения отводных труб диаметром 40 мм от пластмассовых сифонов умывальников, моек и других санитарных приборов к трубопроводам диаметром 50 мм ([рис. 6.3.1](#))

применяют специальные резиновые переходные детали - манжеты (рис. 6.3.2).

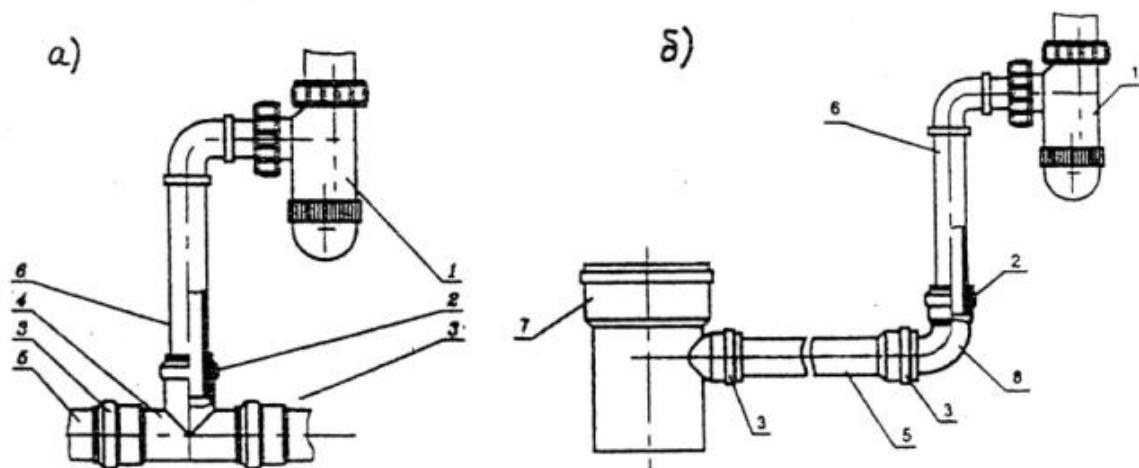


Рис. 6.3.1. Узлы соединения отводных труб от пластмассовых сифонов умывальников

(а) и моек (б) с трубопроводами из ПВХ, ПП и ПЭ

1 - сифон; 2 - резиновая манжета; 3 - соединение с резиновым кольцом; 4 - тройник 50×50 мм; 5 - патрубок диаметром 50 мм; 6 - отводная труба диаметром 40 мм; 7- тройник 110×50 мм; 8 - отвод 50 мм

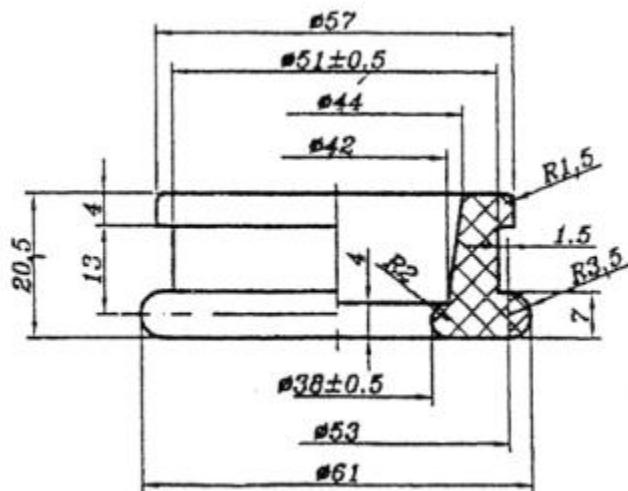


Рис. 6.3.2. Резиновая манжета для подсоединения отводной трубы диаметром 40 мм от пластмассового сифона

6.3.26. Выпуски унитазов соединяют с пластмассовыми трубами с помощью литьевых или формованных приборных патрубков ([рис. 6.3.3](#), а) или литьевых приборных отводов ([рис. 6.3.3](#), б) и резиновых манжет ([рис. 6.3.4](#)). Приборные патрубки и отводы изготавливаются с гладкими раструбами. Использование патрубков 5 (см. [рис. 6.3.3](#), а) или 8 (см. [рис. 6.3.3](#), б) требуемой длины позволяет регулировать расстояние от унитаза до оси канализационного стояка. Монтаж трубных изделий из ПП или ПЭ (см. [рис. 6.3.3](#), а) выполняется на резиновых кольцах; для трубопроводов из ПВХ сборка отвода 4 с патрубками 3 и 5 может производиться при помощи как соединений с резиновыми кольцами (см. [рис. 6.3.3](#), а), так и kleевых. На [рис. 6.3.3](#), б показан узел соединения выпуска унитаза с трубопроводом из ПВХ, предусматривающий установку патрубка 5 в раструбе приборного отвода 7 на kleю

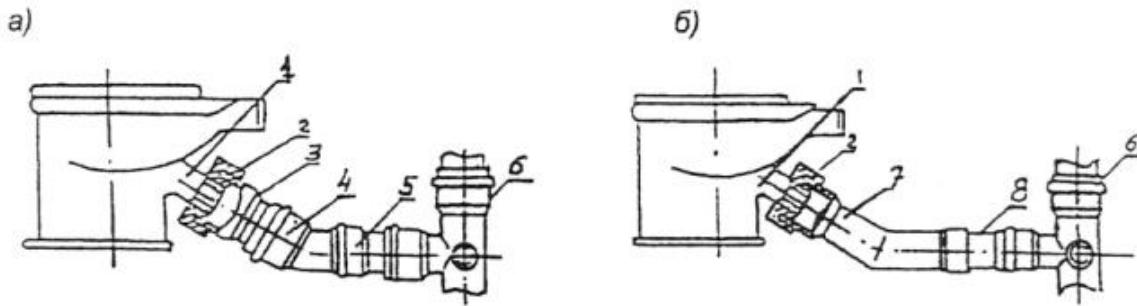


Рис. 6.3.3. Узлы соединения выпуска унитаза

а - с трубопроводом из ПВХ, ПП или ПЭ при помощи приборного патрубка с гладким раструбом и резиновой манжеты; б - с трубопроводом из ПВХ при помощи отвода приборного и резиновой манжеты; 1 - выпуск унитаза; 2 - резиновая манжета; 3 - приборный патрубок; 4 - отвод 110-30°; 5 - патрубок диаметром 110 мм с раструбом под резиновое кольцо; 6 - двухплоскостная крестовина 110×110×50 мм; 7 - отвод приборный 110 мм; 8 - вклеиваемый патрубок диаметром 110 мм

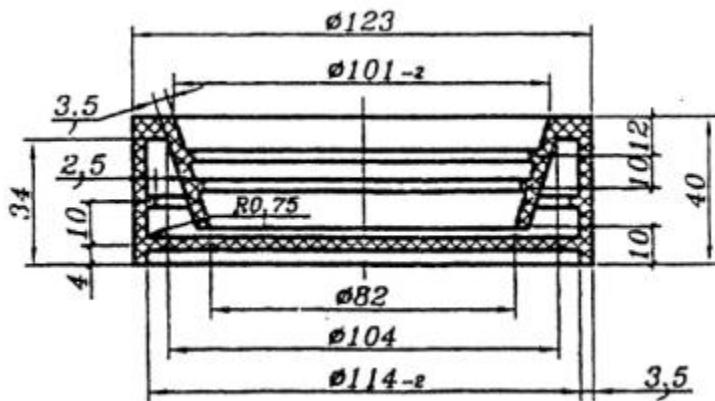


Рис. 6.3.4. Резиновая манжета для подсоединения выпуска унитаза

6.3.27. Сифон из ПП или ПЭ ванн и душевых поддонов соединяется с пластмассовым трубопроводом при помощи резиновой манжеты (см. [рис. 6.3.2](#)), чугунный сифон - с использованием литьевого резьбового патрубка из ПП или ПЭ ([рис. 6.3.5](#)).

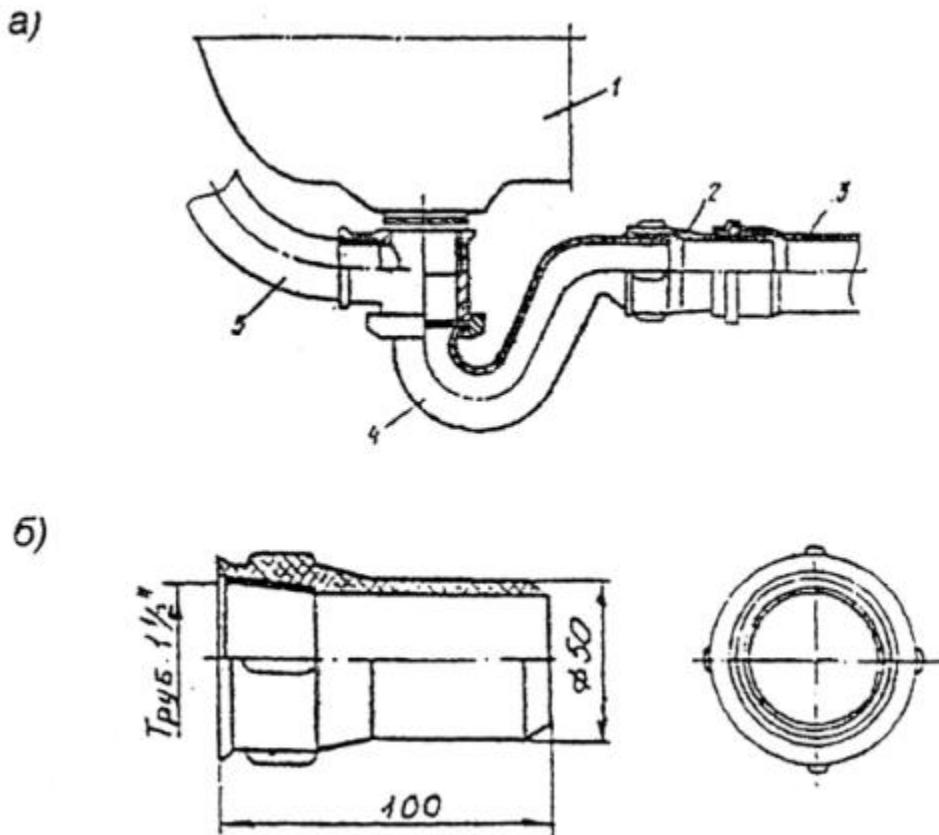


Рис. 6.3.5. Узел соединения чугунного сифона ванны с пластмассовыми трубами (а) с помощью резинового патрубка из ПП или ПЭ (б)

1 - ванна; 2 - резьбовой патрубок; 3 - пластмассовая труба диаметром 50 мм; 4 - чугунный сифон; 5 - переливная труба

6.3.28. Перепуск стоков от гидрозатвора системы водостоков в систему канализации может выполняться с использованием стальной трубы $D_y = 32$ мм, подсоединяемой к пластмассовому тройнику 110×50 мм ([рис. 6.3.6](#)), и резиновой манжеты (см. [рис. 6.3.2](#))

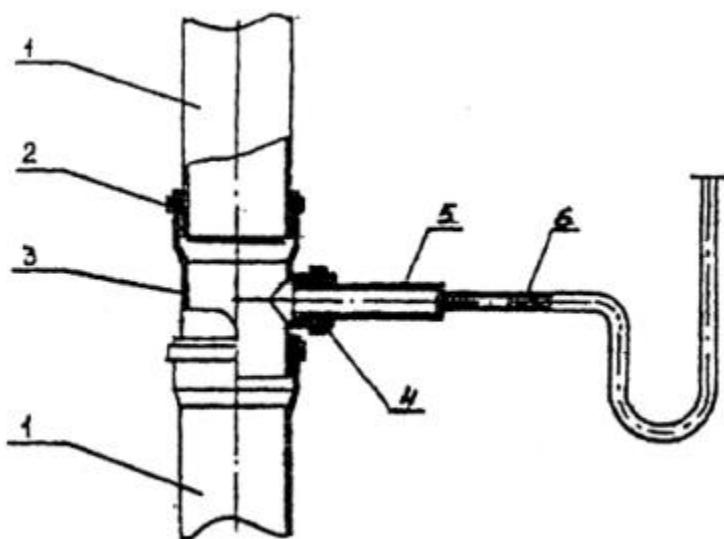


Рис. 6.3.6. Узел перепуска от гидрозатвора

1 - пластмассовая труба (патрубок); 2 - резиновое кольцо; 3 - тройник $110 \times 50-87^\circ 30'$; 4 - резиновая манжета; 5 - стальная труба $D_y = 32$ мм; 6 - стальная труба $D_y = 15$ мм

6.3.29. Устанавливаемые в мусоросборных камерах, банях, прачечных, общественных туалетах и других помещениях трапы из ПЭ или ПП с диаметрами выпуска $D_y = 100$ и 50 мм подсоединяются к пластмассовым трубопроводам при помощи раструбных соединений с резиновыми кольцами.

Для монтажа выпуска $D_y = 100$ мм чугунного трапа может быть использован сборный узел, включающий патрубок, изготовленный из стальной трубы диаметром 108 мм, резиновую манжету (см. [рис. 6.3.4](#)) и пластмассовый приборный патрубок с гладким раструбом.

6.3.30. Гладкий конец пластмассовой детали диаметром 110 мм соединяется с раструбом детали чугунного трубопровода, например, прокладываемого в подвале, с помощью круглого уплотнительного кольца внутренним диаметром 106 мм и диаметром сечения 9 мм с последующим заполнением раструба, расширяющимся цементом. Для соединения следует использовать чугунные детали без углублений и раковин на внутренней поверхности раструба.

При отсутствии колец допускается применение соединений с заделкой раструба просмоленной прядью и раствором расширяющегося цемента, при этом внутрь гладкого конца пластмассовой детали запрессовывается в нагретом состоянии отрезок стальной трубы. Затем поверхность гладкого конца трубы их ПВХ на расстоянии, равном длине раструба, нужно очистить растворителем, покрыть слоем клея и обсыпать песком, а поверхность деталей из ПВД, ПНД и ПП следует оплавить, после чего также покрыть песком.

6.3.31. Для пластмассовых канализационных трубопроводов применяют подвижные и неподвижные крепления.

Установка подвижных креплений выполняется посредством неплотной затяжки трубы в полуходутах.

Неподвижное крепление обеспечивается путем установки хомута между двумя ребрами (упорами) на поверхности трубного элемента. Такие ребра имеются на раструбах фасонных частей из ПП, выпускаемых НПО «Стройполимер», и на фасонных частях импортного производства (фирма «Valsir» и др.). При этом плотная затяжка крепления не требуется.

Упорные кольца для неподвижного крепления могут быть также выполнены с помощью приваренных (для ПЭ и ПП) или приклеенных (для ПВХ) к телу труб колец.

Неподвижные крепления канализационных трубопроводов диаметрами 50-110 мм допускается выполнять без установки упорных колец путем плотного обжатия гладкой части трубы хомутом.

6.3.32. При монтаже канализационных трубопроводов необходимо строго выполнять требования проекта, касающиеся мест расположения подвижных и неподвижных креплений

6.3.33. Фиксация пластмассовых канализационных труб чаще всего производится при помощи металлических крепежных хомутов ([рис. 6.3.7](#)), изготовленных из стали Ст.3 по [ГОСТ 380-94](#) и имеющих антикоррозионное покрытие. Между хомутами и трубами укладывают полиэтиленовые ленточные прокладки толщиной 1,5 мм с буртиками ([ГОСТ 22689.0-89 - ГОСТ 22689.2-89](#)).

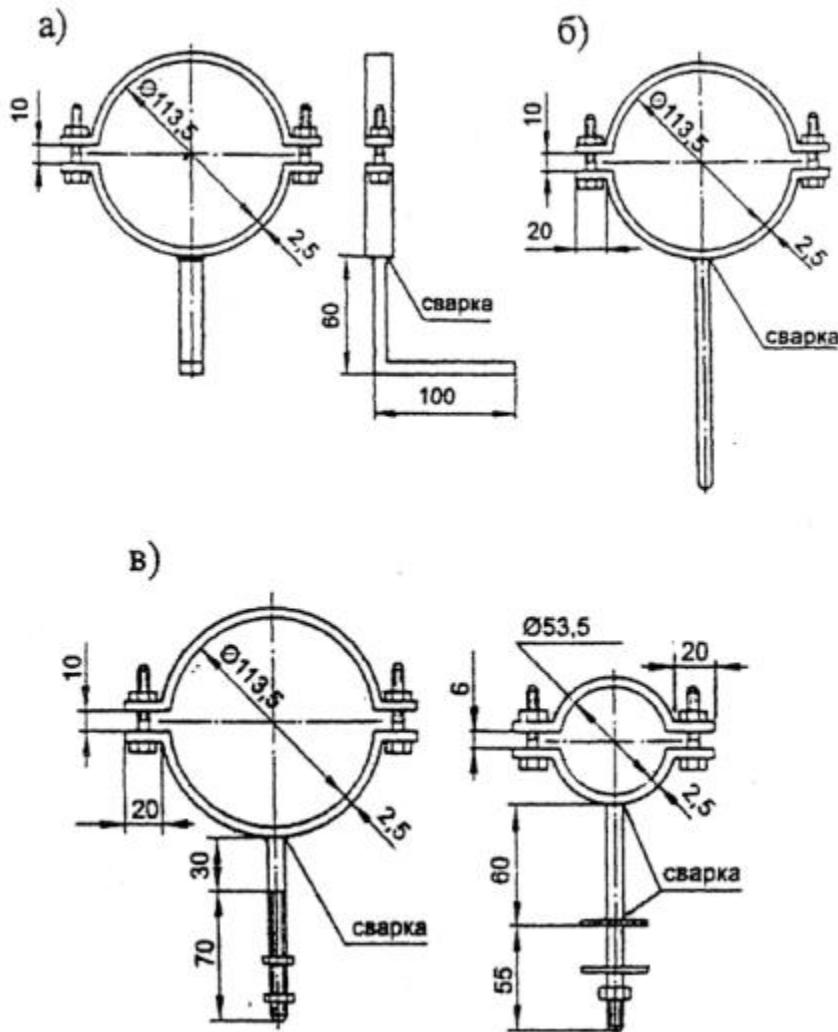


Рис. 6.3.7. Крепления для пластмассовых канализационных труб а - под пристрелку; б - под забивку; в - под винтовое соединение

Крепление стоек хомутов к строительным конструкциям осуществляется путем пристрелки, забивки или с помощью винтовых соединений.

Для канализационных трубопроводов, прокладываемых по полу в технических подпольях зданий, рекомендуется использовать

керамзитобетонные блоки высотой 8-10 см, к которым пристреливаются или привариваются (к закладным деталям) стальные кронштейны. На кронштейнах устанавливаются передвижные стойки, позволяющие перемещать хомуты креплений по высоте на 10-40 см для обеспечения необходимого уклона трубопровода ([рис. 6.3.8](#)).

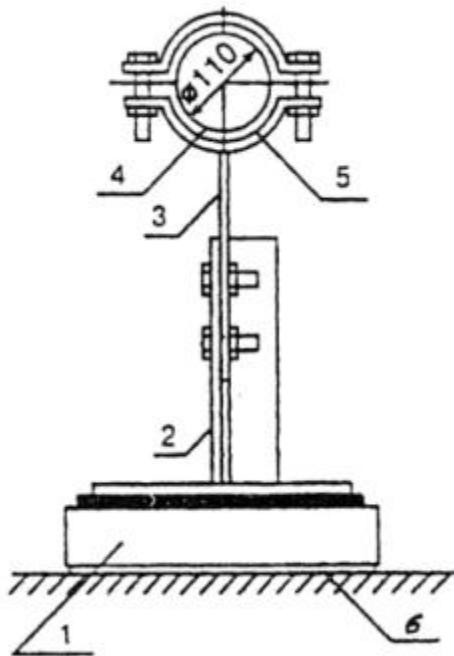


Рис. 6.3.8. Крепления с передвижной стойкой для пластмассовых труб

1 - опора; 2 - кронштейн; 3 - стойка; 4 - пластмассовая труба; 5 - полиэтиленовая прокладка; б - цементный раствор

В нижней части канализационного этаже стояка, где соединяются двухплоскостная крестовина $110 \times 110 \times 50$ мм, тройник 110×50 мм и компенсационный патрубок 110 мм, рекомендуется устанавливать единое крепление с двумя хомутами ([рис. 6.3.9](#)).

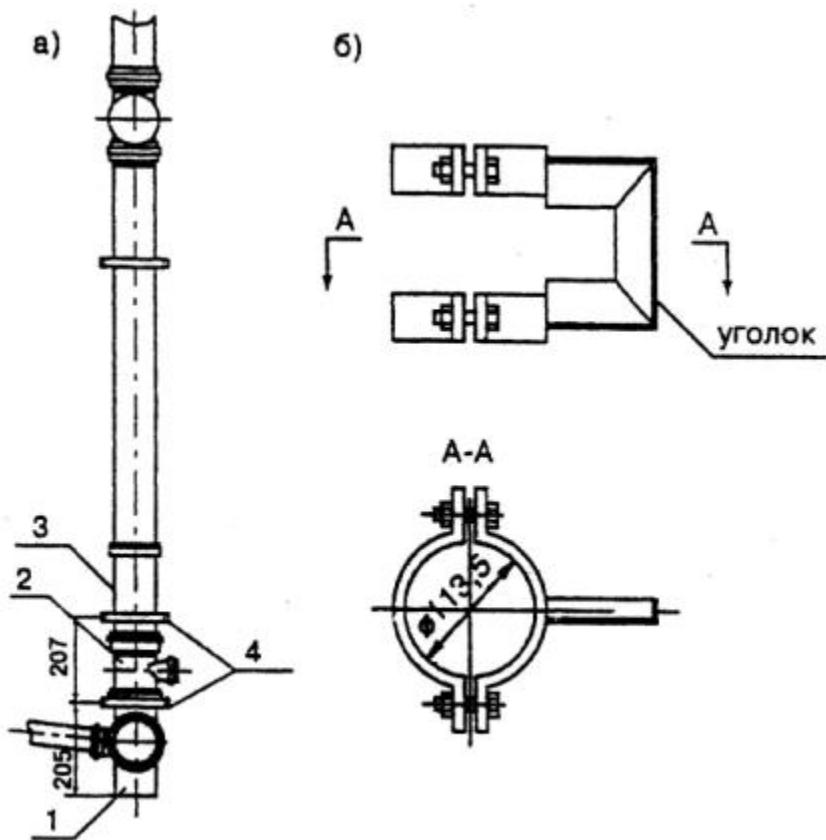


Рис. 6.3.9. Фиксация этажстояка при помощи крепления с двумя хомутами

а - установка стояка в креплении; б - конструкция крепления; 1 - двухплоскостная крестовина $110 \times 110 \times 50$ мм; 2 - тройник 110×50 мм; 3 - компенсационный патрубок 110 мм; 4 - крепление с двумя хомутами

6.3.34. Компенсационные патрубки выпускают с литым ребром жесткости на поверхности удлиненного раstrуба. Крепление на этих патрубках нужно располагать над ребром жесткости, что обеспечит нормальное выдвигания из раstrубов компенсационных патрубков междуэтажных вставок.

6.3.35. Канализационные стояки следует монтировать со строгим соблюдением соосности. Несоосное соединение нарушает условия, необходимые для компенсации температурных удлинений трубных элементов.

6.3.36. Для сборки раstrубных соединений рекомендуется использовать устройство ([рис. 6.3.10](#)), состоящее из сегментов, соединенных между собой шарнирами. Все сегменты имеют

швеллерное сечение и снабжены резиновыми прокладками, предохраняющими трубы от механических повреждений. Фиксация устройства на трубе осуществляется стяжкой сегментов рукояткой, после чего возможно плавное осевое перемещение, обеспечивающее сборку изделий с минимальным перекосом. Такое устройство может быть также использовано для разборки раструбных соединений с резиновыми кольцами при демонтаже трубопроводов.

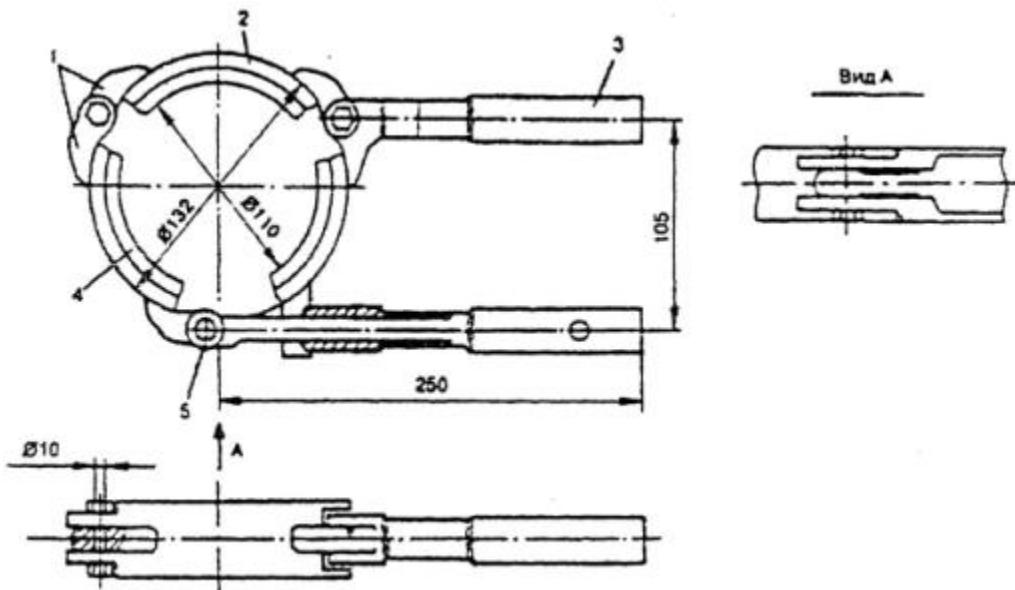


Рис. 6.3.10. Приспособление для монтажа пластмассовых труб диаметром 110 мм

1 - ушко; 2 - сегмент; 3 - рукоятка; 4 - прокладка; 5 - болт

6.3.37. Монтаж санитарно-технических кабин сводится к подъему на перекрытия и установке их на выверенное по уровню основание с последующим поэтажным соединением всех стояков.

Кабина первого этажа монтируется со строгой привязкой в плане. Санитарно-технические кабины верхних этажей необходимо устанавливать, соблюдая соосность канализационных стояков. После установки каждой кабины на перекрытие дополнительно проверяют соосность стояков по отвесу.

6.3.38. При монтаже канализационных этажестояков из пластмассовых труб, установленных в санитарно-технических кабинах и шахт-пакетах ([рис. 6.3.11](#)), междуэтажную вставку 4, состоящую из патрубков 2 и 3, выдвигают из компенсационного

патрубка 5 и соединяют с двухплоскостной крестовиной 1 расположенной выше кабины. При этом рекомендуется выполнять следующие операции:

- проверить наличие резинового уплотнительного кольца в желобке растрuba патрубка 2;
- нанести на гладкий конец двухплоскостной крестовины 1 расположенной выше кабины смазку (глицерин, мыльный раствор);
- установить на патрубок 3 междуэтажной вставки 4 монтажное приспособление;
- ослабить крепления 6 и 7 для свободного перемещения вставки;
- при помощи монтажного приспособления с небольшим вращением надвинуть междуэтажную вставку 4 на хвостовик двухплоскостной крестовины 7;
- установить каждый элемент вставки 4 в проектное положение (до монтажной метки);
- затянуть болты крепежных хомутов и снять со стояка монтажное приспособление.

Примечание. Поэтажная сборка канализационных стояков с ревизиями производится аналогичным образом.

6.3.39. Для монтажа пластмассовых сифонов, переливов и выпусков следует применять торцевые и накидные ключи, которые так же, как и монтажное приспособление (см. [рис. 6.3.10](#)), включены в комплект инструментов, разработанный НИИМосстроем и СКБМосстрой (проект № 1030) и предназначенный для сборки и разборки соединений канализационных трубопроводов и водосливной арматуры из полимерных материалов.

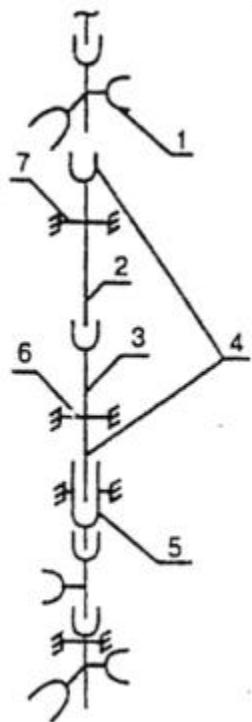


Рис. 6.3.11. Схема поэтажной сборки канализационных этажестояков в санитарно-технических кабинах и шахт-пакетах

1 - двухплоскостная крестовина $110 \times 110 \times 50$ мм; 2, 3 - патрубки диаметром 110 мм; 4 - междуэтажная вставка; 5 - компенсационный патрубок 110 мм; 6,7 - крепление (два полухомута, скрепленные болтами)

6.3.40. При выполнении операций по склеиванию не допускается попадание на подготовленные поверхности атмосферных осадков, пыли, строительной грязи. Банки с kleями и сосуды с растворителями должны иметь герметичные крышки и пробки.

Для нанесения клея используют плоские кисти шириной: для труб диаметром 50 мм -25 мм, диаметром 110 мм - 50 мм.

6.3.41. Потребность в материалах для склеивания труб и фасонных частей из ПВХ (по данным НИИМосстроя) приведена в [табл. 6.3.1](#)

Таблица 6.3.1

Потребность в материалах для склеивания труб и фасонных частей из ПВХ (на 100 соединений)

Наружный диаметр, мм	Расход метиленхлорида для очистки и обезжиривания соединения				Расход клея, кг, для соединения	
	с формованными раструбами		с литьевыми фасонными частями		с формованными раструбами	с литьевыми фасонными частями
	л	кг	л	кг		
50	1,2	1,6	0,75	1,0	2,0	1,6
110	3,9	5,2	1,45	1,9	7,0	6,3

6.3.42. Формирование клеевого шва происходит при обычной температуре в результате испарения растворителя. Стыки, склеенные при нормальных температурных условиях, в течение 5 мин не должны подвергаться механическим воздействиям. При температуре склеивания ниже 10°C это время увеличивается до 15 мин. Гидравлические испытания трубопровода следует проводить не ранее, чем через 24 ч после склеивания.

Склейивание труб и фасонных частей из ПВХ должно производиться при температуре не ниже 5°C.

6.3.43. На строительной площадке в необходимых случаях допускается механическая обработка труб и патрубков (резка и снятие фаски). Резка фасонных частей запрещается.

Для резки труб используют ручные ножовки для металла с обычными полотнами, столярные ножовки, а также мелкоузубые плотницкие пилы. Предпочтительны ручные пилы со следующими характеристиками: высота зубьев - 2,5-3 мм, шаг зубьев - 2-3 мм, развод зубьев - 0,5-0,7 мм, толщина полотна - 0,8-1,0 мм. Разрезать трубы необходимо строго перпендикулярно их оси. При резке рекомендуется применять шаблон, изготовленный из сухих досок или многослойной фанеры. Образующиеся при резке стружка и заусенцы снимаются шабером.

Для снятия фаски с наружной стороны торца трубы используют напильники с крупными насечками; предпочтительны плоские и плоские остроносые напильники с длиной рабочей части 250-315 мм, максимальной толщиной 7-8 мм, с номерами насечек 1 и 2.

6.3.44. В соответствии со [СНиП 3.05.01-85](#) испытания смонтированных систем внутренней канализации из пластмассовых труб выполняют методом пролива воды путем одновременного открытия 75 % санитарных приборов, подключенных к проверяемому участку. Время пролива не регламентируется, оно должно быть достаточным для осмотра испытываемой системы. Выдержанной испытание считается система, если при ее осмотре в трубах, фасонных частях и местах соединений не обнаружено течи.

Испытания отводных трубопроводов канализации, проложенных в земле или подпольных каналах, необходимо выполнять до их закрытия наполнением водой до уровня пола первого этажа. Испытания участков, заделываемых в строительные конструкции или закрываемых наглухо при последующих строительных работах, должны выполняться проливом воды до их закрытия с составлением акта освидетельствования скрытых работ.

Гидравлические испытания должны производиться до начала отделочных работ.

После окончания испытаний трубопроводов места прохода стояков из пластмассовых труб через перекрытия должны быть заделаны цементным раствором на всю толщину перекрытия. Участок стояка выше перекрытия на 8-10 см (до горизонтального отводного трубопровода) следует защищать цементным раствором толщиной 2-3 см ([рис. 6.3.12](#)). Для облегчения демонтажа трубопроводов при ремонте и обеспечения возможности компенсации температурных удлинений при эксплуатации участки стояка в местах прохода через перекрытия перед заделкой цементным раствором необходимо обернуть рулонным гидроизоляционным материалом и обвязать шпагатом или мягкой проволокой.

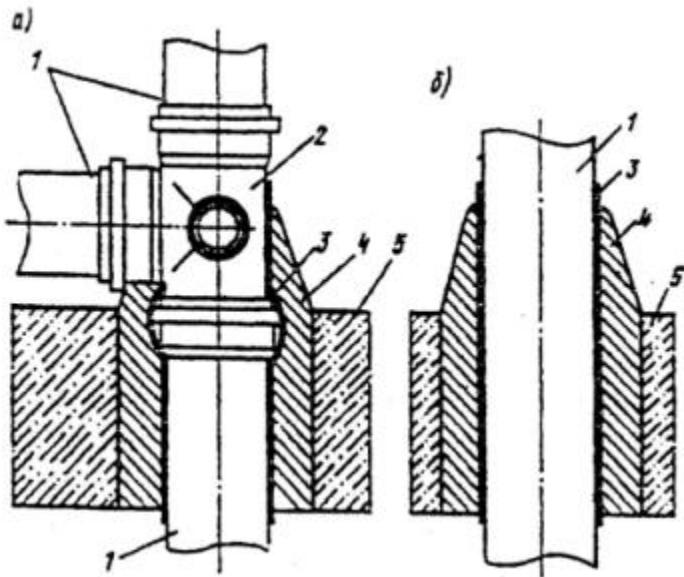


Рис. 6.3.12. Узлы прохода пластмассовых труб через междуетажные перекрытия

а - в сборе с фасонными частями; б - без них; 1 - пластмассовые трубы; 2 - фасонная часть; 3 - рулонный гидроизоляционный материал; 4 - заделка строительным раствором; 5 - междуетажное перекрытие

6.3.46. В технических подпольях места пересечения проходов с горизонтальными трубопроводами из пластмассовых труб следует обустраивать деревянными мостками аналогично тому, как показано на [рис. 6.3.13](#)

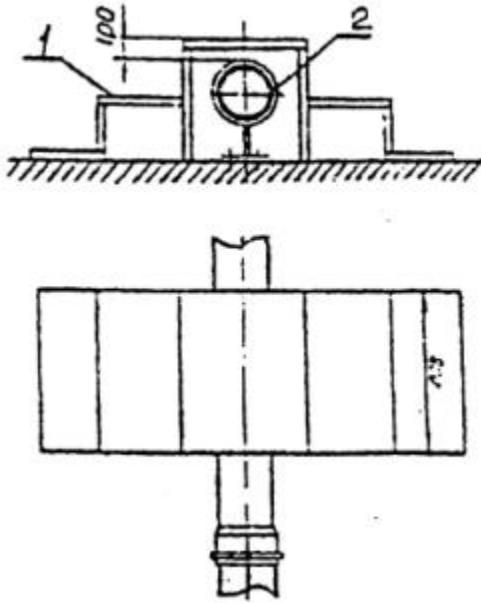


Рис. 6.3.13. Узел пересечения пластмассового трубопровода в техническом подполье

1 - переходный мостик; 2 - пластмассовый трубопровод

6.4. Монтаж трубопроводов систем канализации микрорайонов

6.4.1. Монтаж трубопроводов систем канализации следует осуществлять в соответствии с действующими нормами ([СНиП 3.05.04-85*](#), [СП 40-102-2000](#)).

6.4.2. Подготовку траншей под монтаж трубопроводной системы канализации необходимо выполнять в соответствии с проектом. Ширина траншеи по дну должна быть не менее чем на 40 см больше наружного диаметра трубопровода.

6.4.3. Трубы безнапорной канализации с разъемными соединениями монтируются на дне траншеи, с неразъемными, как правило, на бровке.

6.4.4. Сборку раструбных соединений диаметром до 110 мм осуществляют вручную, большего диаметра - с помощью натяжных приспособлений.

6.4.5. Монтаж трубопроводов следует вести при температурах наружного воздуха, указанных в [п. 6.3.8](#).

6.4.6. Компенсацию линейных удлинений трубопроводов, соединяемых на kleю, сваркой или на фланцах, следует обеспечивать устройством необходимого числа соединений, допускающих изменение длины трубопровода.

6.4.7. В соответствии со [СНиП 3.05.04-85*](#) гидравлические испытания самотечных канализационных сетей из пластмассовых труб следует производить дважды: без колодцев (предварительное) и совместно с колодцами (окончательное). Если колодцы не имеют внутренней и наружной гидроизоляции, то испытание трубопроводов совместно с колодцами не проводится.

Предварительные испытания трубопроводов канализации надлежит выполнять участками между колодцами выборочно, по указанию заказчика (один из пяти участков). Если результаты выборочного испытания неудовлетворительны, то испытаниям подлежат все участки трубопровода. Предварительные испытания следует проводить при незасыпанной траншее под гидравлическим давлением 0,05 МПа с выдержкой в течение 15 мин. При отсутствии видимых утечек в стыковых соединениях при падении давления допускается поддерживать испытательное давление подкачкой воды.

Окончательное испытание трубопровода канализации совместно с колодцами также следует производить выборочно (два смежных из пяти участков). При этом испытывают два смежных участка с промежуточным колодцем и колодцами по концам трубопровода. Участок

для окончательных испытаний выбирается по указанию заказчика. При окончательном испытании на плотность гидравлическое давление создается заполнением водой верхнего колодца (концы испытываемых участков трубопровода в верхнем и нижнем колодцах закрывают заглушками). Согласно [СНиП 3.05.04-85*](#) испытываемый участок трубопровода считается выдержавшим испытание на плотность, если объем добавленной воды будет меньше или равен допускаемой утечке воды, принимаемой на 1 м длины бетонных и железобетонных труб, диаметр которых равен внутреннему диаметру колодцев.

Пневматические испытания пластмассовых трубопроводов допускается производить при наземной и надземной прокладке в следующих случаях: температура окружающего воздуха - ниже 0°C; опорные конструкции не рассчитаны на заполнение трубопровода водой; применение воды не допустимо по

техническим причинам; отсутствие воды - в необходимом для испытаний количестве.

Порядок проведения пневматических испытаний пластмассовых трубопроводов и требования техники безопасности устанавливаются проектом.

Предварительные испытания проводят до окончательной засыпки траншеи (сварные соединения грунтом не засыпают).

Испытательное давление сжатого воздуха должно составлять 0,05 МПа и поддерживаться в трубопроводе в течение 15 мин. При этом осматривают сварныестыки и выявляют неплотности по звуку просачивающегося воздуха и по пузырям, образующимся в местах утечки воздуха при нанесении на стыковые соединения и другие места трубопровода мыльной эмульсии. Эмульсия готовится из мыльного раствора с добавкой глицерина (на 1 л воды - 40 г мыла и до 10 г глицерина). При пневматических испытаниях пластмассовых трубопроводов в зимний период (температура до -15°C) мыльная эмульсия готовится по следующему рецепту: глицерин технический - 450 г, вода - 515 г, мыльный порошок-35 г.

Окончательные испытания пневматическим способом проводят, когда уровень грунтовых вод в середине испытуемого трубопровода менее 2,5 м. Окончательным пневматическим испытаниям подвергают участки длиной 20-100 м, при этом перепад давлений между наиболее высокой и низкой точками трубопровода не должен превышать 2,5 м. Пневматические испытания проводят через 48 ч после засыпки трубопровода. Значения испытательных избыточных давлений сжатого воздуха приведены в [табл. 6.4.1](#).

Таблица 6.4.1

Значения испытательных давлений, МПа, самотечных канализационных трубопроводов из ПНД

Уровень грунтовых вод h_B , м	Испытательное давление		Перепад давления $p-p\phi$
	избыточное p	конечное $p\phi$	
0	0,01	0,007	0,003
$0 < h_B \leq 0,5$	0,0155	0,0124	0,0031
$0,5 < h_B \leq 1$	0,021	0,0177	0,0033
$1 < h_B \leq 1,5$	0,0265	0,0231	0,0034
$1,5 < h_B \leq 2$	0,032	0,0284	0,0036
$2 < h_B \leq 2,5$	0,0375	0,0338	0,0037

Пневматические испытания проводят в следующем порядке:

- с помощью компрессора в трубопроводе создается давление воздуха p (см [табл. 6.4.1](#)) и проверяется герметичность заглушек и запорной арматуры;
- указанное давление поддерживается в течение 10 мин;
- закрывается вентиль подачи воздуха и через 2 мин замеряется время падения давления воздуха в трубопроводе до уровня $p\phi$.

Трубопровод считается выдержавшим пневматические испытания, если время, в течение которого испытательное давление понизится с уровня p до уровня p' , будет не менее 7 мин.

6.5. Основные правила техники безопасности при монтаже

6.5.1. При производстве работ по монтажу канализационных трубопроводов из полимерных материалов должны выполняться требования [СНиП III-4-80*](#) «Техника безопасности в

строительстве», [СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве»](#) и отраслевых инструкций по технике безопасности.

6.5.2. К работам по прокладке трубопроводов допускаются слесари-сантехники, ознакомленные со свойствами пластмассовых труб и технологией их монтажа, прошедшие курс обучения безопасным методам труда и пожарной безопасности по утвержденной типовой программе (с последующей ежегодной проверкой их знаний), а также после инструктажа, проведенного на рабочем месте, и соответствующей записи в регистрационном журнале производственного инструктажа по технике безопасности. Повторный инструктаж по безопасности труда проводится для всех рабочих не реже одного раза в три месяца.

Операции по склеиванию трубных изделий из ПВХ выполняют рабочие, прошедшие специальное обучение по технике безопасности при работе с kleями и растворителями, ознакомленные с технологией применения kleевых веществ, мерами пожарной безопасности и безопасности труда.

Производство монтажных и kleевых работ осуществляется под руководством и наблюдением ответственного лица, назначенного из числа ИТР, прошедшего специальный инструктаж по технике безопасности у главного инженера.

6.5.3. Рабочие и инженерно-технические работники, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски.

6.5.4. Места производства работ должны быть очищены от строительного мусора и посторонних предметов.

6.5.5. Эксплуатация ручных электрических машин осуществляется в соответствии со [СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве»](#), а также инструкциями заводов-изготовителей этих устройств. Ручные электрические машины должны отвечать требованиям [ГОСТ 12.2.013.0-91 «Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний»](#). К работе с ними допускаются лица, прошедшие обучение и инструктаж по безопасным методам и приемам производства работ, имеющие первую группу по электробезопасности, подтверждаемую ежегодно, и обеспеченные средствами индивидуальной защиты - очками, диэлектрическими перчатками, ковриками, галошами или ботами.

При каждой выдаче машины для работы проверяется комплектность устройства, надежность крепления деталей, исправность кабеля и защитного кожуха. До начала работы следует проверить исправность выключателя и машины на холостом ходу. При перерывах в работе, по ее окончании, а также при очистке, смене рабочего инструмента и т.п. ручные машины должны быть выключены и отсоединенны от электрической сети.

6.5.6. При забивке дюбелей следует работать только с исправным монтажно-поршневым пистолетом, выполнять меры безопасности согласно паспорту на него, применять индивидуальные защитные средства (очки, противошумные наушники, перчатки, каску), соблюдать правила безопасности в зоне производства работ. Рабочим, не осуществляющим пристрелку дюбелей, запрещается находиться в помещениях, где производятся работы с монтажно-поршневым пистолетом. При работе на высоте пистолет крепят к поясу на специальном ремне.

Перед началом работ оператору совместно с мастером (прорабом) необходимо ознакомиться с конкретным расположением мест пристрелки, оформить наряд-допуск на работу с монтажным пистолетом и получить инструктаж на рабочем месте.

6.5.7. При выполнении операций по механической обработке пластмассовых труб следует пользоваться защитными очками.

6.5.8. Работа с трубами из полимерных материалов требует соблюдения правил пожарной безопасности.

Производственные и складские территории должны быть оборудованы средствами пожаротушения, средствами контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации. Противопожарное оборудование необходимо содержать в исправном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть свободны и обозначены соответствующими знаками.

6.5.9. В случае возникновения пожара необходимо вызвать пожарную охрану и принять меры по ликвидации огня и его распространению имеющимися средствами пожаротушения (распыленная вода и пена, песок, кошма и т.п.). Тушение пластмассовых труб в закрытых помещениях следует производить в противогазах.

6.5.10. В помещениях, где выполняются работы с клеевыми составами, являющимися по своим свойствам огнезрывоопасными материалами, и трубными изделиями из пластмасс, а также рядом с зонами их складирования запрещается в радиусе 50 м разводить огонь, производить электро- и газосварочные работы и хранить легковоспламеняющиеся вещества. В местах, где используются и хранятся клеевые составы, должны быть удалены все устройства, которые могут стать источниками искр и пламени; в этих помещениях не допускается курение и применение электронагревательных приборов.

Рабочие, выполняющие склеивание труб из ПВХ, обеспечиваются респираторами. Места производства работ по склеиванию следует проветривать.

6.5.11. Транспортирование клеев и растворителей должно производиться в герметичной таре с соблюдением действующих правил перевозок легковоспламеняющихся материалов.

Разгрузку клеевых составов допускается выполнять не ближе 50 м от источника огня. Сбрасывать тару с kleями и растворителями, а также подвергать ее ударам не разрешается.

6.5.12. Подогревать клеи и растворители запрещается. Для исключения искрообразования вскрытие тары с kleем и растворителем должно производиться пластмассовыми или деревянными шпателями. При использовании kleев и растворителей надлежит применять минимальное их количество, необходимое для выполнения разового задания. Банки с указанными материалами следует открывать непосредственно перед началом работы, а по окончании - плотно закрывать.

6.5.13. Для исключения прямого контакта клеевых материалов с кожей рекомендуются следующие меры: руки необходимо защищать резиновыми перчатками или смазывать их предохранительными пастами или мазями; при случайному попадании kleя на кожный покров надо удалить его бумажной салфеткой и вымыть загрязненное место теплой водой с мылом.

6.5.14. Испытание системы канализации следует производить под руководством мастера или прораба. Устранение дефектов, обнаруженных во время испытания наливом труб, проложенных в земле или подпольных каналах, выполняется после спуска воды из трубопроводов.

6.5.15. Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (тряпки, стружки и отходы пластмасс), их следует хранить в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте.

6.5.16. После монтажа трубопроводов обрезки пластмассовых труб и другие отходы требуется собрать для последующего вывоза в места свалки, согласованные с органами санитарно-эпидемиологического надзора, и защиты природы.

Глава 7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ БЕЗНАПОРНЫХ СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИИ ЗДАНИЙ И МИКРОРАЙОНОВ

7.1. Методические основы эксплуатации безнапорных систем канализации зданий и микрорайонов

Правила эксплуатации систем канализации зданий и микрорайонов основаны на специфических особенностях, как самих систем, так и пластмассовых труб.

В [гл. 3](#) отмечалось, что надежность систем канализации как таковых характеризуется двумя параметрами: устойчивостью против срыва гидравлических затворов и незасоряемостью трубопроводов. В связи с этим службам эксплуатации необходимо знать, в каких случаях и по каким причинам следует ожидать нарушений нормальной работы системы канализации в здании или микрорайоне.

К специфике работы системы канализации здания, независимо от материала труб, из которых эта система смонтирована, следует отнести возможность срыва гидравлических затворов у санитарно-технических приборов, установленных в этом здании. Следует помнить, что срыв затвора всегда происходит у прибора, ближе других по вертикали присоединенного к «сжатому» сечению стояка. Отсюда следует, что если постоянно срывает затвор у прибора, например, на восьмом этаже, значит, «сжатое» сечение находится между восьмым и девятым этажами. Как правило, сужение сечения стояка происходит из-за образования частичного засора и, следовательно, в таком случае следует прочистить участок стояка между восьмым и девятым этажом.

Если постоянно срывает затвор у одного из приборов, установленных на последнем этаже, то это означает, что «сжатое» сечение образовалось в вытяжной части стояка. Как правило, это происходит в холодное время года и объясняется перемерзанием вытяжки. Рекомендации по устройству незамерзающих вытяжных частей приведены в [гл. 4](#) настоящих рекомендаций.

Если же такое явление происходит в теплое время года, то можно полагать, что в вытяжную часть попал какой-то предмет (ветка, тряпка, камень и т.п.), который нужно оттуда удалить. Если же постоянно срывает затворы у приборов, присоединенных к стояку на разных этажах (то на одном, то на другом, то на третьем), то это означает, что неправильно рассчитан диаметр стояка: он не пропускает расчетного расхода жидкости. В этом случае следует обратиться за консультацией в специализированную организацию.

Службы эксплуатации должны знать, что при комнатной температуре (18-20°C) и относительной влажности воздуха 60 % вода, заполняющая гидравлический затвор, испаряется со скоростью 1 мм в сутки. Поскольку в процессе эксплуатации системы канализации гидравлические затворы бывают заполнены лишь на 25-30 мм, месячный перерыв в использовании санитарно-технического прибора приводит к полному высыханию воды в его гидрозатворе. Это особенно актуально для таких зданий, как учебные заведения, спортивные сооружения, театры и т.п., где большое количество санитарно-технических приборов не эксплуатируется в течение двух-трех месяцев (каникулы, закрытие сезона и т.д.).

К специфике пластмассовых трубопроводов следует отнести значительный коэффициент их линейного удлинения, следствием чего является необходимость компенсации этих удлинений и грамотная расстановка подвижных и неподвижных креплений, опор, подвесок. Это особенно важно на горизонтальных участках канализационной сети, где не допускаются прогибы трубопровода.

В отличие от труб из других материалов пластмассовые трубы категорически запрещается греть открытым огнем, например, для ускорения таяния ледяной пробки допускается отогревать трубу горячим воздухом либо пропускать по ней горячую воду с температурой не более 60°C для полиэтилена и поливинилхлорида и не более 80°C - для полипропилена.

Знание возможных причин нарушения нормальной работы систем канализации зданий и микрорайонов и приемов устранения этих

причин позволит предотвратить или быстро устранить эти нарушения.

7.2. Правила эксплуатации и ремонта канализационных трубопроводов

7.2.1. Надежная и долговременная работоспособность систем внутренней канализации, помимо других факторов, определяется качеством выполнения эксплуатационных требований, учитывающих особенности трубопроводов из полимерных материалов.

7.2.2. Работы по обслуживанию канализационных систем из полиэтилена высокого и низкого давления, поливинилхлорида и полипропилена должны осуществляться рабочим и техническим персоналом специализированных диспетчерских служб, ознакомленным со свойствами трубной продукции и правилами эксплуатации трубопроводов и обученным методам и приемам их ремонта.

7.2.3. Жильцы домов и обслуживающий персонал зданий должны быть предупреждены об особенностях эксплуатации канализационных трубопроводов из пластмасс и о необходимости осторожного обращения с ними.

Прежде всего следует знать, что трубопроводы из ПВД, ПНД и ПВХ предназначены для транспортирования постоянных стоков с максимальной температурой 60°C и кратковременных стоков (продолжительностью не более 1 мин) с температурой до 95°C; трубопроводы из ПП могут использоваться для отвода постоянных стоков с температурой не выше 80°C. Температура кратковременных стоков, регламентируемая для полипропиленовых трубопроводов, так же, как для труб из ПВД, ПНД и ПВХ, не должна превышать 95°C.

Полиэтилен и полипропилен являются горючими материалами, способными гореть как в зоне пламени, так и вне ее. Поливинилхлорид относится к группе трудногорючих материалов, вне пламени он гаснет.

В связи со способностью пластмассовых труб и фасонных частей к возгоранию не допускается хранение в непосредственной близости от них тары с легковоспламеняющимися веществами (бензином, ацетоном и т.п.). В монтажной шахте санитарно-

технических кабин и внутри ограждения шахт-пакетов нельзя устанавливать хозяйственные полки, хранить сгораемые вещества и бытовые принадлежности.

Запрещается выполнять ремонтные работы канализационных трубопроводов из полимерных материалов с использованием сварки и нагрева открытым пламенем.

Пластмассовые трубы и фасонные части следует берегать от сколов, надрезов, царапин, проколов и смятия. Не разрешается стучать по ним, а также дополнительно нагружать трубопроводы, располагая на них посторонние предметы, приставляя лестницы или оттягивая от стен.

В процессе эксплуатации не допускается ослаблять металлические крепления, фиксирующие положение трубопроводов.

Очистку поверхности пластмассовых труб, фасонных частей, сифонов, выпусков и переливов следует производить, используя моющие средства, не содержащие крупных абразивных составляющих, и мягкие тряпки. Не разрешается применение для этой цели металлических щеток.

В случае перерыва в эксплуатации санитарных приборов, превышающего 25 суток, во избежание испарения воды, заполняющей гидравлические затворы, и проникновения в помещения квартир канализационных запахов, следует один раз за этот период времени наполнять сифоны водой.

7.2.4. При обнаружении жильцами каких-либо повреждений трубопроводов и санитарных приборов необходимо обращаться в диспетчерскую службу эксплуатационной организации.

В обязанности технического персонала диспетчерских служб входит проведение профилактических осмотров, при которых проверяется герметичность трубопроводов, отсутствия засоров, надежность крепления труб, выполнение правил эксплуатации канализационных систем и т.п., и проведение ремонтных работ, включающих прочистку засоров, замену поврежденных труб, фасонных частей, водосливной арматуры и ее элементов, установку дополнительных креплений, устранение неисправностей санитарных приборов и др. работы.

7.2.5. Прочистка канализационных трубопроводов производится при помощи пластмассовых труб или стеклопластиковых прутков диаметром 15-20 мм, а также жестких резиновых жгутов или шлангов. Применять для этой цели металлическую проволоку не рекомендуется, так как ее можно повредить тонкостенные трубы и фасонные части их полиэтилена, поливинилхлорида или полипропилена.

7.2.6. При срыве гидравлического затвора у санитарного прибора, установленного на одном из промежуточных этажей здания, следует прочистить участок трубопровода над точкой присоединения к стояку горизонтальной отводной линии от этого прибора.

При срыве затвора у прибора, расположенного на последнем этаже, проверяется состояние вытяжной части стояка: ее сечение должно быть свободно от льда и посторонних предметов.

7.2.7. Время опорожнения ванны вместительностью 150-170 л составляет 150-170 с, мойки и умывальника - 10-12 с. Увеличение времени опорожнения санитарных приборов указывает на начало образования засора в трубопроводах и необходимости их промывки или прочистки.

В случае, если вода, поступающая от смывного бачка, задерживается в унитазе, заполняя его чашу, также требуется прочистка трубопровода.

7.2.8. В процессе эксплуатации может возникнуть необходимость в разборке соединений канализационных трубопроводов для замены трубных деталей или резиновых уплотнителей. Демонтаж труб диаметрами 110 и 90 мм достаточно трудоемок и требует приложения значительных усилий. Для облегчения ремонтных работ рекомендуется использовать монтажные приспособления (см. [п. 6.3.36](#) и [рис. 7.2.1](#), д, е).

Для разборки раструбного соединения, одна из деталей которого зафиксирована в неподвижном креплении (т.е. в креплении, не допускающем перемещения трубопровода в осевом направлении), достаточно одного приспособления, которое устанавливается на незакрепленном трубном элементе; если обе детали соединения не закреплены, то используют два приспособления.

7.2.9. При засорении бутылочного сифона умывальника или мойки необходимо отвернуть отстойник (нижнюю часть сифона),

очистить его от загрязнений, промыть и установить на прежнее место, следя при этом за правильным расположением уплотняющей прокладки.

Течи в резьбовых соединениях сифонов устраниют подтягиванием отстойника или гаек, для чего используют накидные ключи, предохраняющие пластмассовые детали от поломок (рис. 7.2.1). Если течь не прекращается, следует установить новую резиновую прокладку.

При смене пластмассовых выпусков ванн, моец и умывальников также рекомендуется пользоваться специальным торцевым ключом (см. [рис. 7.2.1](#)).

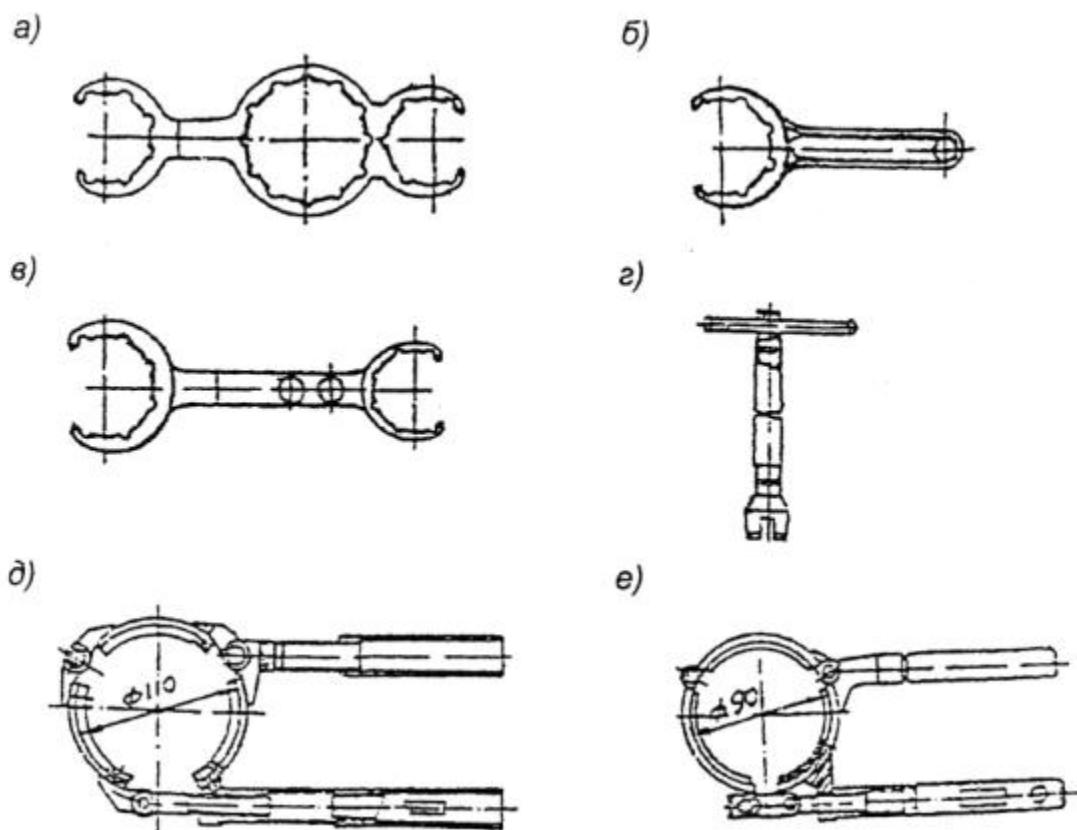


Рис. 7.2.1. Комплект монтажных инструментов

а-в - ключи для монтажа пластмассовых сифонов; г - торцевый ключ для монтажа выпусков санитарных приборов; д, е - приспособление для сборки и разборки раструбных соединений пластмассовых труб соответственно диаметрами 110 и 90 мм

7.2.10. При наличии отступа или перекидки на канализационном стояке во избежание выброса сточной жидкости в чашу санитарно-технического прибора, присоединенного к этому стояку непосредственно над первой (по ходу движения стояков) точкой его перегиба, и срыва затвора у санитарно-технического прибора, присоединенного к стояку непосредственно под второй точкой его перегиба, следует соединить между собой петлеобразным трубопроводом диаметром 50 мм участки стояка, расположенные выше первой и ниже второй точек перегиба.

7.2.11. При невозможности обеспечить самоочищающий режим течения в отводном трубопроводе от стояка рекомендуется в основании этого стояка установить промывочную деталь (см. [рис. 5.1.1](#)).

7.2.12. Участки отводных трубопроводов (канализационные выпуски из зданий, дворовая и микрорайонная сети) следует промывать или прочищать в порядке профилактики с периодичностью, достаточной для предотвращения засора.

7.2.13. При ремонте канализационных трубопроводов из ПВД, ПНД, ПВХ и ПП с заменой отдельных труб, патрубков или фасонных частей должна быть обеспечена установка новых элементов требуемого типоразмера, изготовленных из соответствующего полимерного материала. Не допускается применение чугунных труб и фасонных частей взамен демонтированных изделий из пластмасс.

7.2.14. Монтаж новых деталей трубопроводов производится при помощи раструбных соединений с резиновыми уплотнителями. При этом для трубных изделий из ПП применяются кольца манжетного типа с пластмассовым распорным вкладышем, а для изделий из ПВД, ПНД и ПВХ - кольца круглого поперечного сечения.

7.2.15. Необходимо иметь в виду, что в отдельных случаях при сборке раструбных соединений труб и фасонных частей диаметром 110 мм может произойти частичное выталкивание колец круглого поперечного сечения в раструбную щель между двумя соединяемыми деталями, что приведет к нарушению герметичности при эксплуатации трубопровода. Проверка путем проворота одной трубной детали относительно другой, выполняемая сразу же после монтажа соединения, позволяет своевременно контролировать качество сборки стыка. В случае выталкивания уплотнителя из желобка раstrуба, проворот

деталей практически невозможен. Такое соединение следует разобрать и смонтировать вновь.

7.2.16. После замены поврежденных трубных деталей необходимо вновь затянуть крепления трубопроводов, ослабленные при проведении восстановительных работ.

7.2.17. Ремонт участка трубопровода, одним из элементов которого является компенсационный патрубок, может быть выполнен следующим образом. Рассмотрим вариант ремонта канализационного стояка с заменой тройника ([рис. 7.2.2](#)).

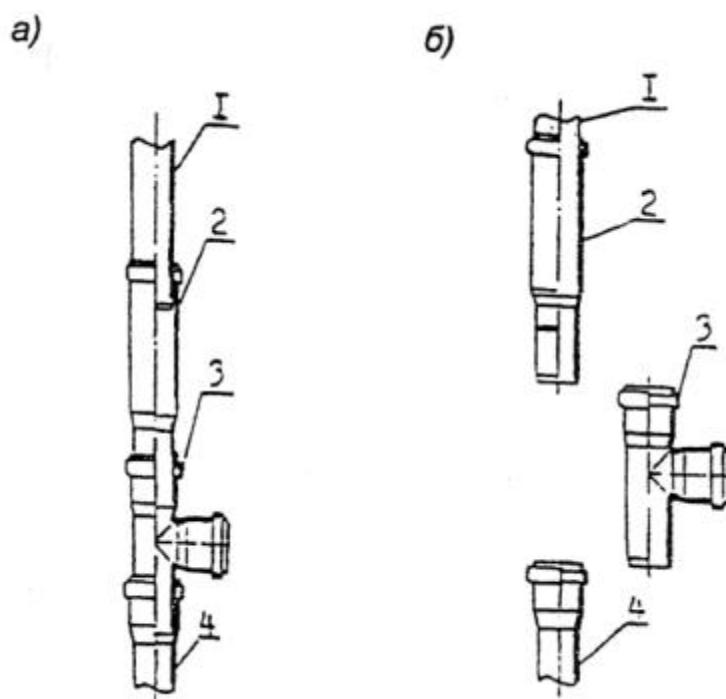


Рис. 7.2.2. Схема ремонта канализационного стояка с заменой поврежденной фасонной части:

а) до ремонта; б) после ремонта 1,4- детали стояка; 2 - компенсационный патрубок; 3 - поврежденная фасонная часть (тройник)

На гладкий конец патрубка 1 надвигают до упора раструб компенсационного патрубка 2, выводя хвостовик последнего из соединения с поврежденным тройником 3. Затем освобождают тройник 3, заменяют на новый и устанавливают его в раструб детали 4, после чего опускают хвостовик компенсационного патрубка 2 в раструб новой фасонной части 3.

При выполнении работ необходимо следить за тем, чтобы сборка обычных раstrубных соединений выполнялись строго до монтажной метки, определяющей глубину вдвигания одной трубной детали в раstrуб другой.

Раstrубные соединения трубных изделий монтируются с обязательным использованием смазки.

Разборка других трубных элементов этого участка трубопровода может производиться также с использованием компенсационного патрубка. Например, если поврежден патрубок 1, его освобождают из соединения с расположенным выше элементом, вдвигая в удлиненный раstrуб компенсационного патрубка 2 до упора. Затем поднимают компенсационный патрубок и выводят его хвостовик из раstrуба тройника 5; убирают демонтированный узел, со стоящий из деталей 7 и 2; разбирают его, заменяют поврежденный элемент на новый и соединяют его с компенсационным патрубком. После этого производят установку узла на прежнее место, обеспечивая его соединение со смежными деталями трубопровода.

7.2.18. В процессе ремонтных работ при монтаже новых деталей не допускается использование резиновых колец, бывших в эксплуатации. Рекомендуется одновременно производить и замену уплотнителей в раstrубах соседних деталей, например, при замене тройника 3 новое резиновое кольцо следует установить и в раstrубе детали 4, а при замене патрубка 1 - в раstrубах компенсационного патрубка 2 и тройника 3.

7.2.17. Участки трубопроводов, не имеющие компенсационного патрубка, могут быть отремонтированы при помощи сборных узлов путем полной или частичной замены поврежденной трубы или демонтажа дефектной фасонной части. При этом предусматривается установка дополнительных креплений, которая производится следующим образом:

- при замене трубы с креплением на два патрубка следует закреплять каждый из них;
- при замене трубы без крепления на два патрубка закрепляют только один из них;
- при использовании двухраstrубных надвижных муфт их необходимо закрепить;

- при ремонте вертикального трубопровода с использованием сборного узла, включающего компенсационный патрубок, трубу, установленную над ним, следует закрепить.

7.2.20. Полная замена поврежденной трубы или патрубка ([рис. 7.2.3](#)) выполняется при помощи сборного узла, состоящего из компенсационного патрубка 4 и патрубка с обычным раструбом 5. Такой вариант ремонта предусматривает выполнение следующих операций:

- ручной пилой вырезают участок дефектного патрубка 2, после чего демонтируют две оставшиеся его части;
- производят установку одного или двух дополнительных креплений;
- в желобки раструбов 4 и 5 помещают резиновые кольца, смазывают гладкий конец патрубка 5 и выполняют сборку ремонтного узла, вдвигая патрубок 5 в удлиненный раструб до упора;
- в желобок раструба патрубка 1 устанавливают новое кольцо, на концы трубных деталей 3 и 4 наносят смазку;
- ремонтный узел располагают соосно с канализационным трубопроводом;
- соединяют раструб патрубка 5 с гладким концом детали 3;
- сдвигают компенсационный патрубок 4, устанавливая его хвостовик в раструб детали 1;
- выполняют крепление сборного узла.

7.2.21. Частичная замена поврежденной трубы или патрубка ([рис. 7.2.4](#)) осуществляется с использованием сборного узла, состоящего из патрубка без раструба 4 и двух надвижных муфт 5

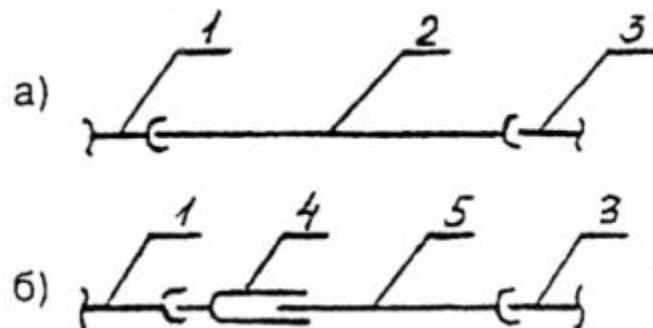


Рис. 7.2.3. Схема ремонта трубопровода с заменой поврежденного патрубка:

a) до ремонта; *б)* после ремонта

1, 3 - детали трубопровода; 2 - поврежденный патрубок; 4 - компенсационный патрубок; 5 - патрубок с обычным раструбом

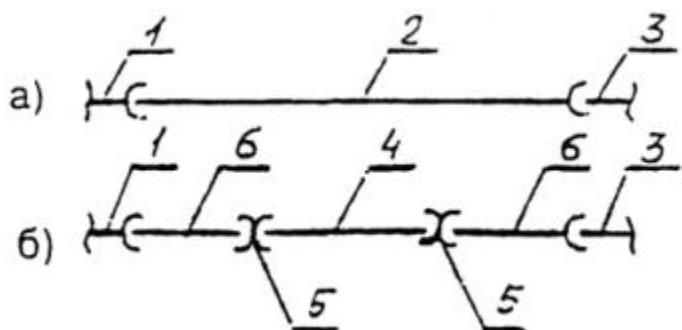


Рис. 7.2.4. Схема ремонта трубопровода с заменой участка поврежденного патрубка: *а)* до ремонта; *б)* после ремонта

1, 3 - детали трубопровода; 2 - поврежденный патрубок; 4 - патрубок без раструба; 5 - надвижная муфта; 6 - неповрежденный участок патрубка 2

Ремонт трубопровода с заменой участка поврежденного патрубка (или трубы) производится в такой последовательности:

- вырезают дефектный участок патрубка 2, обеспечивая при этом перпендикулярность линий реза продольной оси трубопровода с помощью шаблона;
- с обеих сторон патрубка 4 и на свободных концах оставшихся участков 6 ремонтируемого патрубка напильником снимают фаску под углом 15°;

- в желобки раstrубов надвижных муфт помещают резиновые кольца, смазывают концы патрубка 4 и производят сборку ремонтного узла;
- устанавливают дополнительные крепления для фиксации надвижных муфт;
- полностью сдвигают обе надвижные муфты на патрубок 4;
- наносят смазку на свободные концы патрубков 6;
- располагают ремонтный узел соосно с канализационным трубопроводом и надвигают муфты 5 на гладкие концы патрубков 6;
- фиксируют надвижные муфты в креплениях.

7.2.22. Замена поврежденной фасонной части может быть выполнена двумя способами. Первый из них предполагает использование для ремонта сборного узла ([рис. 7.2.5](#)), состоящего из новой фасонной части 4, двух надвижных муфт 5, патрубка с раstrубом 6 и гладкого патрубка 7. В этом случае разборка трубопровода осуществляется путем перерезки патрубков 1 и 3, отсоединения вертикального участка и удаления поврежденной фасонной части 2, соединенной с отрезками патрубков 1 и 3. После этого в последовательности, приведенной в предыдущем варианте, производится установка сборного ремонтного узла.

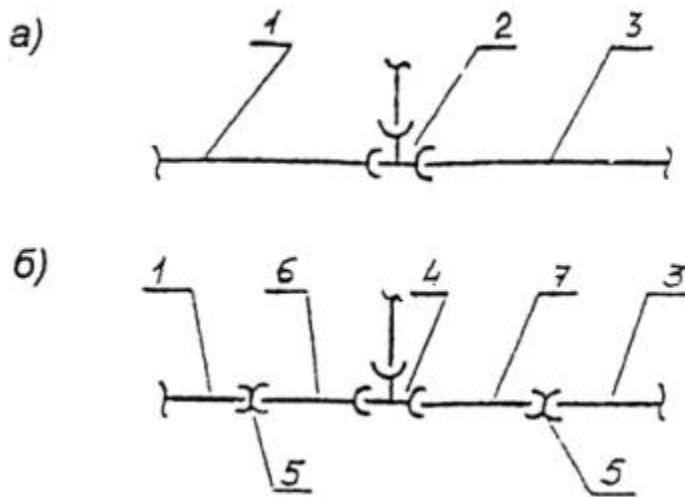


Рис. 7.2.5. Схема ремонта трубопровода с заменой поврежденной фасонной части:

а) до ремонта; б) после ремонта

1, 3 - патрубок; 2 - поврежденная фасонная часть; 4 - фасонная часть, установленная взамен поврежденной; 5 - надвижная муфта; 6 - патрубок с раструбом; 7 - патрубок без раструба

Второй способ ремонта предусматривает замену поврежденной фасонной части с одновременной установкой дополнительной детали - компенсационного патрубка ([рис. 7.2.6](#)). Для этого сначала вырезают участок патрубка 3, демонтируют одну его часть и поврежденную деталь 2. Затем на вторую часть патрубка 3 (предварительно сняв фаску и нанеся смазку) до упора надвигают раструб компенсационного патрубка 5, после чего устанавливают хвостовик новой фасонной части 4 в раструб патрубка 1, сдвигают компенсационный патрубок, соединяя его с фасонной частью 4, и фиксируют его в дополнительном креплении.

Примечание. Между неподвижными креплениями допускается наличие не более двух соединений, используемых в качестве компенсаторов.

7.2.23. Замена поврежденного элемента горизонтальной разводки от кухонной мойки может быть выполнена путем отсоединения отводного патрубка сифона, после чего становится возможной разборка деталей канализационного трубопровода.

7.2.24. В аварийных случаях допускается ремонтировать трубопровод при помощи накладки на поврежденный участок трубы или патрубка манжеты в виде резиновой ленты с последующей установкой бандажа, затягиваемого болтами, проволокой или хомутом.

Этот способ ремонта является временной мерой устранения течи. Для обеспечения долговременной работоспособности трубопровода необходимо в короткий срок выполнить ремонтные работы по замене поврежденной трубной детали.

Для своевременного и качественного ремонта трубопроводов организациям, осуществляющим обслуживание канализационных систем в зданиях, рекомендуется располагать определенным запасом труб, фасонных частей, резиновых уплотнителей и креплений, необходимых для ликвидации повреждений.

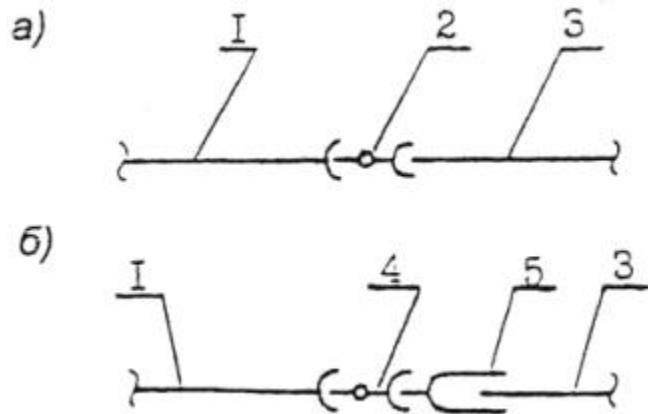


Рис. 7.2.6. Схема ремонта трубопровода с заменой поврежденной фасонной части и установкой компенсационного патрубка: а) до ремонта; б) после ремонта

1, 3 - патрубок; 2 - поврежденная фасонная часть; 4 - фасонная часть, установленная взамен поврежденной; 5 - компенсационный патрубок

7.2.25. Общие положения по надзору, эксплуатации и ремонту наружных канализационных сетей приведены в «Правилах технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации».

7.2.26. Засоры трубопроводов наружной канализационной сети из пластмассовых труб ликвидируют путем размыва засора струей воды высокого давления из шланга с наконечником.

7.2.27. При необходимости выполнения ремонтных работ на канализационных трубопроводах следует обеспечить отведение поступающих сточных вод в обход поврежденного участка, отключение поврежденного участка, проведение ремонтных работ с уведомлением диспетчерской службы.

7.2.28. Локальный ремонт подземных безраструбных полиэтиленовых трубопроводов выполняется с помощью муфт с закладной электроспиралью, а раструбных из ПВХ и ПП - с использованием двухраструбных ремонтных муфт.

Приложение 1

Расчетные удельные средние за год суточные расходы

воды (стоков) для жилых зданий в I и II климатических районах

Потребители	Удельный расход воды, л/сут, на 1 жителя	
	общий	в том числе горячей
Жилые дома квартирного типа с водопроводом и канализацией без ванн	100	45
То же, с газоснабжением	120	55
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями на твердом топливе	150	70
То же, с газовыми водонагревателями	210	95
Жилые дома квартирного типа с централизованным горячим водоснабжением и сидячими ваннами	230	105
Жилые дома квартирного типа с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками и ваннами длиной более 1500 мм	250	115

Приложение 2

Расчетные удельные средние за год суточные расходы воды (стоков) для жилых зданий в III и IV климатических районах

Потребители	Удельный расход воды, л/сут, на 1 жителя	
	общий	в том числе горячей
Жилые дома квартирного типа с водопроводом и канализацией без ванн	110	50
То же, с газоснабжением	135	60
Жилые дома квартирного типа с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями на твердом топливе	170	130
То же, с газовыми водонагревателями	235	105
Жилые дома квартирного типа с централизованным горячим водоснабжением и сидячими ваннами	260	115
Жилые дома квартирного типа с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками и ваннами длиной более 1500 мм	285	130

Приложение 3.

Расчетные удельные средние за год суточные расходы воды (стоков) для различных типов потребителей

Потребители	T, ч	Измеритель	Удельные расходы, л/сут		Коэффициент неравномерности K_k
			tot	h	
Общежития:					
с общими душевыми	24	1 житель	90	50	1,1
с душами при всех жилых комнатах	24	То же	140	80	1,15
Гостиницы, пансионаты, мотели:					
с общими ваннами и душами	24	1 житель	120	70	1,1
с душами во всех номерах	24	То же	230	140	1,15
с ваннами во всех номерах	24	-<<-	300	180	1,15
Больницы:					
с общими ваннами и душевыми	24	1 койка	120	75	1,15
	24	То же	200	90	1,1
с санитарными узлами, приближенными к палатам					
инфекционные	24	-<<-	240	110	1,1
Санатории и дома отдыха:					
с общими душами	24	1 койка	130	65	1,15

с душами при всех жилых комнатах	24	То же	150	75	1,15	
с ваннами при всех жилых комнатах	24	-«-	200	100	1,15	
Детские оздоровительные лагеря:						
со столовыми, работающими на полуфабрикатах, и без стирки белья в централизованных прачечных	24	1 койка	60	30	1,15	
со столовыми, работающими на сырье, и прачечными	24	1 место	200	100	1,1	
Детские ясли-сады и школы-интернаты:						
а) с дневным пребыванием детей:						
со столовыми, работающими на полуфабрикатах	10	1 ребенок	40	20	1,1	
со столовыми, работающими на сырье, и прачечными	10	То же	75	30	1,15	
б) с круглосуточным пребыванием детей:						
со столовыми на полуфабрикатах	24	1 ребенок	60	30	1,1	
со столовыми, работающими на сырье, и прачечными	24	То же	100	40	1,15	
Учебные заведения с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах	8	1 учащийся и 1 преподаватель в смену	20	8	U	

Административные здания	8	1 работающий	15	6	1,2	
Предприятия общественного питания для приготовления пищи, реализуемой в обеденном зале	-	1 блюдо в час	12	4	1,0	
Магазины:						
продовольственные (без холодильных установок)	8	1 рабочее место или 20 м ² площади зала	250	65	1,1	
промтоварные	8	1 работающий в смену	20	8	1,1	
Поликлиники и амбулатории	10	1 больной в смену	10	4	1,1	
	10	1 работающий	30	12	1,1	
Аптеки:						
торговый зал и подсобные помещения	8	1 работающий	30	12	1,0	
лаборатории приготовления лекарств	8	То же	310	55	1,0	
Парикмахерские	8	1 рабочее место	56	33	1,1	
Кинотеатры, клубы, театры:						
для зрителей	4	1 место	8	3	1,0	
для артистов	8	1 человек	40	25	1,0	
Стадионы и спортзалы:						
для зрителей	4	1 место	3	1	1,0	
для физкультурников (с учетом приема душа)	11	1 физкультурник	50	30	1,0	

для спортсменов (с учетом приема душа)	11	1 спортсмен	100	50	1,15	
Плавательные бассейны:						
для зрителей	6	1 место	3	1	1,0	
для спортсменов (физкультурников)	8	1 человек	100	60	1,0	
на наполнение бассейна	8	% вместимости	10	-	1,0	
Бани:						
для мытья в мыльной и ополаскивания в душе	3	1 посетитель	180	120	1,0	
то же, с приемом оздоровительных процедур	3	То же	290	190	1,0	
душевая кабина	3	-<<-	360	240	1,0	
ванная кабина	3	-<<-	540	360	1,0	
Прачечные:						
немеханизированные	-	1 кг сухого белья в час	40	15	1,0	
механизированные	-	То же	75	25	1,0	
Производственные цехи:						
с тепловыделениями более 84 кДж на 1 м ² /ч	6	1 человек в смену	45	24	1,15	
обычные	8	То же	25	11	1,15	
Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий	-	1 сетка	500	270	1,1	

Приложение 4.

Средние удельные часовые расходы воды,

**$q_{\text{н}}^{\text{tot}}, q_{\text{н}}^{\text{h}}, q_{\text{н}}^{\text{c}}$ л/ч, отнесенные к одному
прибору, в зависимости от
средней заселенности
квартир (только для жилых
зданий)**

Заселенность, чел.	Ванна			Раковина			Умывальник			Унитаз			Биде		
	<i>tot</i>	<i>c</i>	<i>h</i>	<i>tot</i>	<i>h</i>	<i>c</i>									
2,0	16,0	8,0	8,0	3,8	1,5	2,3	2,4	0,8	1,6	3,0	-	3,0	1,0	0,5	0,5
2,5	17,0	8,5	8,5	4,4	1,8	2,6	2,8	1,0	1,8	3,5	-	3,5	1,2	0,6	0,6
3,0	18,0	9,0	9,0	5,0	2,0	3,0	3,2	1,2	2,0	4,0	-	4,0	1,4	0,7	0,7
3,5	19,0	9,5	9,5	5,6	2,2	3,4	3,6	1,4	2,2	4,5	-	4,5	1,6	0,8	0,8
4,0	20,0	10,0	10,0	6,2	2,5	3,7	4,0	1,6	2,4	5,0	-	5,0	1,8	0,9	0,9
4,5	21,0	10,5	10,5	6,8	2,8	4,0	4,4	1,8	2,6	5,5	-	5,5	2,0	1,0	1,0
5,0	22,0	11,0	11,0	7,4	3,0	4,4	4,8	2,0	2,8	6,0	-	6,0	2,2	1,1	1,1
5,5	23,0	11,5	11,5	8,0	3,2	4,8	5,2	2,2	3,0	6,5	-	6,5	2,4	1,2	1,2
6,0	24,0	12,0	12,0	8,6	3,5	5,1	5,6	2,4	3,2	7,0	-	7,0	2,6	1,3	1,3
6,5	25,0	12,5	12,5	9,2	3,8	5,4	6,0	2,6	3,4	7,5	-	7,5	2,8	1,4	1,4

7,0	26,0	13,0	13,0	9,8	4,0	5,8	6,4	2,8	3,6	8,0	-	8,0	3,0	1,5

Приложение 5.

Коэффициенты суточной неравномерности K_d

N или U	Значения K_d при $q_{\text{ш}}^{\text{tot}}$ или $q_{\text{н}}^{\text{tot}}$, л/ч					
	<10	10-15	15	20	30-80	>80
Менее 50	1,77	1,61	1,53	1,41	1,17	1,10
50-200	1,53	1,44	1,36	1,28	1,13	1,10
201-500	1,53	1,38	1,31	1,24	1,13	1,10
501-1000	1,51	1,36	1,27	1,22	1,12	1,10
1001-5000	1,47	1,32	1,26	1,20	1,12	-
5001-10000	1,45	1,31	1,25	1,19	-	-
10001-50000	1,40	1,28	1,23	1,18	-	-
50001-200000	1,36	1,26	1,21	1,17	-	-
Свыше 200000	1,31	1,23	1,19	-	-	-

Приложение 6.

**Расчетные расходы горячей/общий и холодной воды
секундные, л/с, и часовые, м3/ч, в зависимости от удельных**

расходов, л/ч, и числа приборов N (обеспеченность расходов

0,997 в час максимального водопотребления)

N	Расчетные расходы воды		Значение расчетных расходов при удельных часовых расходах воды									
	тип	вид	4	6	8	10	12	14	16	18	20	23
1	Гор. и общ.	с	0,22	0,28	0,33	0,39	0,45	0,50	0,55	0,60	0,65	0,71
		ч	0,12	0,15	0,17	0,20	0,23	0,26	0,29	0,31	0,33	0,36
	Хол.	с	0,17	0,21	0,26	0,30	0,34	0,39	0,43	0,47	0,50	0,55
		ч	0,09	0,11	0,13	0,15	0,18	0,20	0,22	0,24	0,26	0,28
2	Гор. и общ.	с	0,23	0,29	0,34	0,40	0,46	0,52	0,57	0,62	0,66	0,73
		ч	0,18	0,21	0,25	0,30	0,34	0,38	0,42	0,45	0,49	0,53
	Хол.	с	0,18	0,22	0,26	0,31	0,36	0,40	0,44	0,48	0,51	0,56
		ч	0,13	0,16	0,19	0,23	0,26	0,29	0,32	0,35	0,38	0,41
3	Гор. и общ.	с	0,25	0,30	0,36	0,42	0,48	0,54	0,60	0,65	0,70	0,76
		ч	0,22	0,27	0,32	0,37	0,42	0,47	0,52	0,57	0,61	0,66
	Хол.	с	0,19	0,23	0,28	0,33	0,37	0,42	0,46	0,50	0,54	0,59
		ч	0,17	0,20	0,24	0,28	0,32	0,36	0,40	0,44	0,47	0,52
4	Гор.и общ.	с	0,26	0,32	0,38	0,44	0,51	0,57	0,62	0,68	0,73	0,80
		ч	0,26	0,31	0,37	0,43	0,49	0,55	0,61	0,66	0,71	0,78
	Хол.	с	0,20	0,24	0,29	0,34	0,39	0,44	0,48	0,53	0,57	0,62
		ч	0,20	0,24	0,29	0,33	0,38	0,43	0,48	0,52	0,56	0,61

5	Гор. и общ.	с	0,27	0,33	0,40	0,46	0,53	0,59	0,65	0,71	0,76	0,83
		ч	0,30	0,36	0,42	0,49	0,56	0,63	0,69	0,75	0,81	0,88
6	Хол.	с	0,21	0,26	0,31	0,36	0,41	0,46	0,51	0,55	0,59	0,65
		ч	0,22	0,27	0,33	0,38	0,44	0,49	0,54	0,59	0,63	0,70
7	Гор. и общ.	с	0,29	0,35	0,41	0,48	0,55	0,62	0,68	0,74	0,79	0,87
		ч	0,33	0,40	0,47	0,55	0,62	0,70	0,77	0,83	0,90	0,98
8	Хол.	с	0,22	0,27	0,32	0,37	0,43	0,48	0,53	0,57	0,62	0,68
		ч	0,25	0,30	0,36	0,42	0,48	0,54	0,60	0,66	0,71	0,77
9	Гор. и общ..	с	0,30	0,36	0,43	0,50	0,57	0,64	0,71	0,77	0,82	0,90
		ч	0,36	0,43	0,51	0,60	0,68	0,76	0,84	0,91	0,98	1,07
8	Хол.	с	0,23	0,28	0,33	0,39	0,44	0,50	0,55	0,60	0,64	0,70
		ч	0,28	0,33	0,40	0,46	0,53	0,60	0,66	0,72	0,77	0,85
8	Гор. и общ.	с	0,31	0,38	0,45	0,52	0,59	0,66	0,73	0,79	0,85	0,93
		ч	0,39	0,47	0,56	0,64	0,73	0,82	0,91	0,98	1,06	1,16
9	Хол.	с	0,24	0,29	0,35	0,40	0,46	0,52	0,57	0,62	0,66	0,73
		ч	0,30	0,36	0,43	0,50	0,57	0,65	0,71	0,78	0,84	0,92
9	Гор. и общ.	с	0,33	0,39	0,46	0,54	0,61	0,68	0,75	0,82	0,88	0,96
		ч	0,42	0,50	0,60	0,69	0,79	0,88	0,97	1,05	1,13	1,24
9	Хол.	с	0,25	0,30	0,36	0,42	0,48	0,53	0,59	0,64	0,69	0,75
		ч	0,32	0,39	0,46	0,54	0,62	0,69	0,77	0,83	0,90	0,99

10	Гор. и общ.	с	0,34	0,40	0,48	0,55	0,63	0,71	0,78	0,84	0,91	0,99
		ч	0,45	0,54	0,63	0,73	0,84	0,94	1,03	1,12	1,21	1,32
11	Хол.	с	0,26	0,31	0,37	0,43	0,49	0,55	0,61	0,66	0,71	0,78
		ч	0,34	0,41	0,49	0,58	0,66	0,74	0,82	0,89	0,96	1,05
12	Гор. и общ.	с	0,35	0,42	0,49	0,57	0,65	0,73	0,80	0,87	0,93	1,02
		ч	0,48	0,57	0,67	0,78	0,88	0,99	1,09	1,19	1,28	1,40
13	Хол.	с	0,27	0,32	0,38	0,44	0,51	0,57	0,62	0,68	0,73	0,80
		ч	0,37	0,44	0,52	0,61	0,70	0,78	0,85	0,94	1,02	1,12
14	Гор. и общ.	с	0,36	0,43	0,51	0,59	0,67	0,75	0,82	0,89	0,96	1,05
		ч	0,51	0,60	0,71	0,82	0,93	1,04	1,15	1,25	1,34	1,47
14	Хол.	с	0,28	0,33	0,39	0,46	0,52	0,58	0,64	0,70	0,75	0,82
		ч	0,39	0,47	0,55	0,64	0,74	0,82	0,91	0,99	1,07	1,18
13	Гор. и общ.	с	0,37	0,44	0,52	0,60	0,69	0,77	0,84	0,91	0,98	1,07
		ч	0,54	0,63	0,74	0,86	0,98	1,09	1,20	1,31	1,41	1,54
14	Хол.	с	0,29	0,34	0,41	0,47	0,53	0,60	0,66	0,72	0,77	0,84
		ч	0,41	0,49	0,58	0,68	0,77	0,87	0,96	1,04	1,13	1,24
14	Гор. и общ.	с	0,38	0,46	0,54	0,62	0,70	0,78	0,86	0,94	1,01	1,10
		ч	0,56	0,66	0,78	0,90	1,02	1,14	1,26	1,37	1,47	1,61
14	Хол.	с	0,29	0,35	0,42	0,48	0,55	0,61	0,68	0,73	0,79	0,86
		ч	0,43	0,51	0,61	0,71	0,81	0,91	1,00	1,09	1,18	1,30

15	Гор. и общ.	с	0,39	0,47	0,55	0,63	0,72	0,80	0,88	0,96	1,03	1,12
		ч	0,59	0,69	0,81	0,94	1,07	1,19	1,31	1,43	1,54	1,68
16	Хол.	с	0,30	0,36	0,43	0,49	0,56	0,63	0,69	0,75	0,81	0,89
		ч	0,45	0,54	0,64	0,74	0,84	0,95	1,05	1,14	1,23	1,36
17	Гор. и общ.	с	0,40	0,48	0,56	0,65	0,74	0,82	0,90	0,98	1,05	1,15
		ч	0,61	0,72	0,84	0,98	1,11	1,24	1,36	1,48	1,60	1,75
18	Хол.	с	0,31	0,37	0,44	0,51	0,58	0,64	0,71	0,77	0,83	0,91
		ч	0,47	0,56	0,66	0,77	0,88	0,99	1,09	1,19	1,28	1,41
19	Гор. и общ.	с	0,41	0,49	0,57	0,66	0,75	0,84	0,92	1,00	1,07	1,17
		ч	0,64	0,75	0,88	1,01	1,15	1,29	1,42	1,54	1,66	1,82
18	Хол.	с	0,32	0,38	0,45	0,52	0,59	0,66	0,72	0,79	0,85	0,93
		ч	0,49	0,58	0,69	0,80	0,91	1,03	1,13	1,24	1,33	1,47
18	Гор. и общ.	с	0,42	0,50	0,59	0,68	0,77	0,86	0,94	1,02	1,10	1,20
		ч	0,66	0,78	0,91	1,05	1,19	1,33	1,47	1,59	1,72	1,88
19	Хол.	с	0,33	0,39	0,46	0,53	0,60	0,67	0,74	0,80	0,86	0,95
		ч	0,51	0,60	0,72	0,83	0,95	1,06	1,17	1,28	1,38	1,52
19	Гор. и общ.	с	0,44	0,51	0,60	0,69	0,78	0,87	0,96	1,04	1,12	1,22
		ч	0,69	0,80	0,94	1,09	1,23	1,38	1,52	1,65	1,77	1,95
19	Хол.	с	0,33	0,40	0,47	0,54	0,61	0,69	0,75	0,82	0,88	0,96
		ч	0,52	0,63	0,74	0,86	0,98	1,10	1,22	1,33	1,43	1,58

20	Гор. и общ.	с	0,45	0,52	0,61	0,70	0,80	0,89	0,98	1,06	1,14	1,24
		ч	0,71	0,83	0,97	1,12	1,27	1,42	01,56	1,70	1,83	2,01
21	Хол.	с	0,34	0,41	0,48	0,55	0,63	0,70	0,77	0,84	0,90	0,98
		ч	0,54	0,65	0,77	0,89	1,01	1,14	1,26	1,37	1,48	1,63
22	Гор. и общ.	с	0,46	0,54	0,62	0,72	0,81	0,91	0,99	1,08	1,16	1,27
		ч	0,74	0,86	1,00	1,16	1,31	1,46	1,61	1,75	1,89	2,07
23	Хол.	с	0,35	0,42	0,49	0,56	0,64	0,71	0,78	0,85	0,92	1,00
		ч	0,56	0,67	0,79	0,92	1,05	1,17	1,30	1,41	1,53	1,68
24	Гор. и общ.	с	0,47	0,55	0,64	0,73	0,83	0,92	1,01	1,10	1,18	1,29
		ч	0,76	0,89	1,03	1,19	1,35	1,51	1,66	1,80	1,94	2,13
25	Хол.	с	0,36	0,42	0,50	0,57	0,65	0,73	0,80	0,87	0,93	1,02
		ч	0,58	0,69	0,82	0,95	1,08	1,21	1,34	1,46	1,57	1,73
26	Гор. и общ.	с	0,47	0,56	0,65	0,74	0,84	0,94	1,03	1,12	1,20	1,31
		ч	0,78	0,91	1,06	1,22	1,39	1,55	1,71	1,85	2,00	2,19
27	Хол.	с	0,37	0,43	0,51	0,58	0,66	0,74	0,81	0,88	0,95	1,04
		ч	0,60	0,71	0,84	0,97	1,11	1,24	1,37	1,50	1,62	1,78
28	Гор. и общ.	с	0,48	0,57	0,66	0,76	0,86	0,95	1,05	1,14	1,22	1,33
		ч	0,81	0,94	1,09	1,26	1,43	1,59	1,75	1,90	2,05	2,25
29	Хол.	с	0,37	0,44	0,52	0,59	0,67	0,75	0,83	0,90	0,97	1,06
		ч	0,62	0,73	0,86	1,00	1,14	1,28	1,41	1,54	1,66	1,84

25	Гор. и общ.	с	0,49	0,58	0,67	0,77	0,87	0,97	1,06	1,15	1,24	1,35
		ч	0,83	0,96	1,12	1,29	1,46	1,63	1,80	1,95	2,10	2,31
26	Хол.	с	0,38	0,45	0,53	0,61	0,69	0,76	0,84	0,91	0,98	1,08
		ч	0,64	0,75	0,89	1,03	1,17	1,31	1,45	1,58	1,71	1,89
27	Гор. и общ.	с	0,50	0,59	0,68	0,78	0,88	0,98	1,08	1,17	1,26	1,37
		ч	0,85	0,99	1,15	1,32	1,50	1,67	1,84	2,00	2,16	2,37
28	Хол.	с	0,39	0,46	0,53	0,62	0,70	0,78	0,85	0,93	1,00	1,09
		ч	0,65	0,77	0,91	1,06	1,20	1,35	1,49	1,63	1,75	1,93
29	Гор. и общ.	с	0,51	0,60	0,69	0,80	0,90	1,00	1,10	1,19	1,28	1,39
		ч	0,88	1,02	1,18	1,36	1,54	1,71	1,89	2,05	2,21	2,42
28	Хол.	с	0,40	0,47	0,54	0,63	0,71	0,79	0,87	0,94	1,01	1,11
		ч	0,67	0,80	0,94	1,08	1,23	1,38	1,53	1,67	1,80	1,98
28	Гор. и общ.	с	0,52	0,61	0,71	0,81	0,91	1,01	1,11	1,21	1,30	1,42
		ч	0,90	1,04	1,21	1,39	1,57	1,75	1,93	2,10	2,26	2,48
29	Хол.	с	0,40	0,47	0,55	0,64	0,72	0,80	0,88	0,96	1,03	1,13
		ч	0,69	0,82	0,96	1,11	1,26	1,42	1,56	1,71	1,84	2,03
29	Гор. и общ.	с	0,53	0,62	0,72	0,82	0,93	1,03	1,13	1,22	1,31	1,44
		ч	0,92	1,07	1,24	1,42	1,61	1,79	1,97	2,15	2,31	2,54
29	Хол.	с	0,41	0,48	0,56	0,65	0,73	0,81	0,89	0,97	1,04	1,14
		ч	0,71	0,84	0,98	1,14	1,29	1,45	1,60	1,75	1,89	2,08

30	Гор. и общ.	с	0,54	0,63	0,73	0,83	0,94	1,04	1,15	1,24	1,33	1,46
		ч	0,94	1,09	1,27	1,45	1,64	1,83	2,02	2,19	2,36	2,59
31	Хол.	с	0,42	0,49	0,57	0,66	0,71	0,83	0,91	0,99	1,06	1,16
		ч	0,72	0,86	1,51	1,16	1,32	1,48	1,64	1,79	1,93	2,13
31	Гор. и общ.	с	0,55	0,64	0,74	0,85	0,95	1,06	1,16	1,26	1,35	1,48
		ч	0,97	1,12	1,29	1,49	1,68	1,87	2,06	2,24	2,41	2,65
32	Хол.	с	0,42	0,50	0,58	0,67	0,75	0,84	0,92	1,00	1,07	1,18
		ч	0,74	0,88	1,03	1,19	1,35	1,52	1,67	1,83	1,97	2,18
32	Гор. и общ.	с	0,56	0,65	0,75	0,86	0,97	1,07	1,18	1,28	1,37	1,50
		ч	0,99	1,14	1,32	1,52	1,71	1,91	2,10	2,29	2,46	2,70
33	Хол.	с	0,43	0,51	0,59	0,68	0,76	0,85	0,93	1,01	1,09	1,19
		ч	0,76	0,90	1,05	1,22	1,38	1,55	1,71	1,87	2,01	2,22
33	Гор. и общ.	с	0,57	0,66	0,76	0,87	0,98	1,09	1,19	1,29	1,39	1,51
		ч	1,01	1,17	1,35	1,55	1,75	1,95	2,14	2,33	2,51	2,76
34	Хол.	с	0,44	0,51	0,60	0,69	0,77	0,86	0,95	1,03	1,10	1,21
		ч	0,78	0,92	1,07	1,24	1,41	1,58	1,75	1,90	2,06	2,27
34	Гор. и общ.	с	0,58	0,67	0,77	0,88	0,99	1,10	1,21	1,31	1,40	1,53
		ч	1,03	1,19	1,38	1,58	1,78	1,99	2,19	2,38	2,56	2,81
34	Хол.	с	0,45	0,52	0,61	0,69	0,78	0,87	0,96	1,04	1,12	1,23
		ч	0,79	0,93	1,10	1,27	1,44	1,61	1,78	1,94	2,10	2,32

35	Гор. и общ.	с	0,59	0,68	0,78	0,89	1,00	1,12	1,22	1,32	1,42	1,55
		ч	1,06	1,21	1,40	1,61	1,82	2,03	2,23	2,42	2,61	2,87
36	Хол.	с	0,45	0,53	0,61	0,70	0,80	0,89	0,97	1,06	1,13	1,24
		ч	0,81	0,95	1,12	1,29	1,47	1,65	1,82	1,98	2,14	2,36
37	Гор. и общ.	с	0,60	0,69	0,79	0,90	1,02	1,13	1,24	1,34	1,44	1,57
		ч	1,08	1,24	1,43	1,64	1,85	2,06	2,27	2,47	2,66	2,92
38	Хол.	с	0,46	0,54	0,62	0,71	0,81	0,90	0,98	1,07	1,15	1,26
		ч	0,83	0,97	1,14	1,32	1,50	1,68	1,85	2,02	2,18	2,41
39	Гор. и общ.	с	0,60	0,70	0,80	0,92	1,03	1,14	1,25	1,36	1,46	1,59
		ч	1,10	1,26	1,46	1,67	1,89	2,10	2,31	2,51	2,70	2,97
38	Хол.	с	0,47	0,54	0,63	0,72	0,82	0,91	1,00	1,08	1,16	1,27
		ч	0,84	0,99	1,16	1,34	1,53	1,71	1,89	2,06	2,22	2,45
38	Гор. и общ.	с	0,61	0,71	0,81	0,93	1,04	1,16	1,27	1,37	1,47	1,61
		ч	1,12	1,29	1,49	1,70	1,92	2,14	2,35	2,56	2,75	3,02
39	Хол.	с	0,47	0,55	0,64	0,73	0,83	0,92	1,01	1,10	1,18	1,29
		ч	0,86	1,01	1,19	1,37	1,56	1,74	1,92	2,10	2,26	2,50
39	Гор. и общ.	с	0,62	0,72	0,82	0,94	1,05	1,17	1,28	1,39	1,49	1,63
		ч	1,14	1,31	1,51	1,73	1,95	2,18	2,39	2,60	2,80	3,08
39	Хол.	с	0,48	0,56	0,65	0,74	0,84	0,93	1,02	1,11	1,19	1,31
		ч	0,88	1,03	1,21	1,39	1,58	1,77	1,96	2,13	2,30	2,54

40	Гор. и общ.	с	0,63	0,73	0,83	0,95	1,07	1,18	1,30	1,40	1,51	1,65
		ч	1,16	1,33	1,54	1,76	1,99	2,21	2,43	2,64	2,85	3,13
41	Хол.	с	0,49	0,57	0,66	0,75	0,85	0,94	1,03	1,12	1,21	1,32
		ч	0,89	1,05	1,23	1,42	1,61	1,80	1,99	2,17	2,34	2,59
42	Гор. и общ.	с	0,64	0,73	0,84	0,96	1,08	1,20	1,31	1,42	1,52	1,67
		ч	1,19	1,36	1,57	1,79	2,02	2,35	2,47	2,69	2,89	3,18
43	Хол.	с	0,49	0,57	0,66	0,76	0,86	0,95	1,05	1,14	1,22	1,34
		ч	0,91	1,07	1,25	1,44	1,64	1,83	2,02	2,21	2,38	2,63
42	Гор. и общ.	с	0,65	0,74	0,85	0,97	1,09	1,21	1,33	1,44	1,54	1,68
		ч	1,21	1,38	1,59	1,82	2,05	2,28	2,51	2,73	2,94	3,23
43	Хол.	с	0,50	0,58	0,67	0,77	0,87	0,96	1,06	1,15	1,23	1,35
		ч	0,93	1,09	1,27	1,47	1,67	1,86	2,06	2,24	2,42	2,68
43	Гор. и общ.	с	0,66	0,75	0,86	0,98	1,11	1,22	1,34	1,45	1,56	1,70
		ч	1,23	1,40	1,62	1,85	2,09	2,32	2,55	2,77	2,98	3,28
44	Хол.	с	0,51	0,59	0,68	0,78	0,88	0,97	1,07	1,16	1,25	1,37
		ч	0,94	1,11	1,29	1,49	1,69	1,89	2,09	2,28	2,46	2,72
44	Гор. и общ.	с	0,66	0,76	0,87	0,99	1,12	1,24	1,35	1,47	1,57	1,72
		ч	1,25	1,43	1,64	1,88	2,12	2,36	2,59	2,82	3,03	3,33
44	Хол.	с	0,51	0,60	0,69	0,79	0,89	0,99	1,08	1,17	1,26	1,38
		ч	0,96	1,13	1,32	1,52	1,72	1,93	2,12	2,32	2,50	2,77

45	Гор. и общ.	c	0,67	0,77	0,88	1,01	1,13	1,25	1,37	1,48	1,59	1,74
		ч	1,27	1,45	1,67	1,91	2,15	2,39	2,63	2,86	3,08	3,38
46	Хол.	c ч	0,52	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,09	1,19	1,28	1,40
			0,98	1,14	1,34	1,54	1,75	1,96	2,16	2,35	2,54	2,81
47	Гор. и общ.	c ч	0,68	0,78	0,89	1,02	1,14	1,26	1,38	1,50	1,60	1,75
			1,29	1,47	1,70	1,94	2,18	2,43	2,67	2,90	3,12	3,43
48	Хол.	c	0,53	0,61	0,71	0,81	0,91	1,01	1,11	1,20	1,29	1,41
		ч	0,99	1,16	1,36	1,57	1,78	1,99	2,19	2,39	2,58	2,58
49	Гор. и общ.	c ч	0,69	0,79	0,90	1,03	1,15	1,28	1,40	1,51	1,62	1,77
			1,31	1,50	1,72	1,97	2,21	2,46	2,71	2,94	3,17	3,48
48	Хол.	c ч	0,53	0,62	0,71	0,81	0,92	1,02	1,12	1,21	1,30	1,43
			1,01	1,80	1,38	1,59	1,80	2,02	2,22	2,43	2,62	2,90
48	Гор. и общ.	c	0,70	0,80	0,91	1,04	1,16	1,29	1,41	1,53	1,64	1,79
		ч	1,33	1,52	1,75	1,99	2,25	2,50	2,75	2,98	3,21	3,53
49	Хол.	c	0,54	0,62	0,72	0,82	0,93	1,03	1,13	1,22	1,32	1,44
		ч	1,03	1,20	1,40	1,61	1,83	2,05	2,26	2,46	2,66	2,94
49	Гор. и общ.	c	0,71	0,81	0,92	1,05	1,18	1,30	1,42	1,54	1,65	1,81
		ч	1,36	1,54	1,77	2,02	2,28	2,53	2,78	3,03	3,26	3,58
49	Хол.	c	0,55	0,63	0,73	0,83	0,94	1,04	1,14	1,24	1,33	1,46
		ч	1,04	1,22	1,42	1,64	1,86	2,08	2,29	2,50	2,70	2,98

50	Гор. и общ.	с	0,72	0,82	0,93	1,06	1,19	1,31	1,44	1,56	1,67	1,82
		ч	1,38	1,57	1,80	2,05	2,31	2,57	2,82	3,07	3,30	3,63
55	Хол.	с	0,55	0,64	0,74	0,84	0,95	1,05	1,15	1,25	1,34	1,47
		ч	1,06	1,24	1,44	1,66	1,88	2,11	2,32	2,53	2,74	3,03
60	Гор. и общ.	с	0,76	0,86	0,98	1,11	1,24	1,38	1,51	1,63	1,75	1,91
		ч	1,48	1,68	1,93	2,19	2,47	2,74	3,01	3,27	3,52	3,87
65	Хол.	с	0,58	0,67	0,78	0,88	0,99	1,10	1,21	1,31	1,41	1,55
		ч	1,14	1,33	1,55	1,78	2,02	2,25	2,49	2,71	2,93	3,24
70	Гор. и общ.	с	0,80	0,90	1,03	1,16	1,30	1,44	1,57	1,70	1,82	1,99
		ч	1,58	1,79	2,05	2,33	2,62	2,91	3,20	3,47	3,74	4,11
60	Хол.	с	0,62	0,71	0,81	0,93	1,04	1,15	1,26	1,37	1,47	1,62
		ч	1,22	1,42	1,65	1,90	2,15	2,40	2,65	2,89	3,12	3,45
65	Гор. и общ.	с	0,84	0,95	1,07	1,21	1,36	1,50	1,64	1,77	1,90	2,07
		ч	1,69	1,90	2,17	2,47	2,77	3,08	3,38	3,67	3,95	4,35
70	Хол.	с	0,65	0,74	0,85	0,97	1,09	1,20	1,32	1,43	1,54	1,69
		ч	1,30	1,51	1,75	2,01	2,28	2,54	2,80	3,06	3,30	3,65
70	Гор. и общ.	с	0,88	0,99	1,12	1,26	1,41	1,56	1,70	1,84	1,97	2,15
		ч	1,79	2,01	2,29	2,60	2,92	3,24	3,56	3,87	4,16	4,58
70	Хол.	с	0,68	0,78	0,89	1,01	1,13	1,25	1,37	1,49	1,60	1,75
		ч	1,38	1,60	1,85	2,12	2,40	2,68	2,96	3,23	3,49	3,86

75	Гор. и общ.	с	0,91	1,03	1,17	1,31	1,46	1,61	1,76	1,91	2,04	2,23
		ч	1,89	2,12	2,41	2,74	3,07	3,41	3,74	4,06	4,37	4,81
80	Хол.	с	0,71	0,81	0,93	1,05	1,18	1,30	1,43	1,55	1,66	1,82
		ч	1,45	1,68	1,95	2,24	2,53	2,82	3,11	3,39	3,67	4,06
85	Гор. и общ.	с	0,95	1,07	1,21	1,36	1,52	1,67	1,82	1,97	2,11	2,31
		ч	1,99	2,23	2,53	2,87	3,22	3,57	3,91	4,25	4,57	5,03
90	Хол.	с	0,74	0,84	0,96	1,09	1,22	1,35	1,48	1,60	1,72	1,89
		ч	1,53	1,77	2,50	2,35	2,65	2,96	3,26	3,56	3,85	4,26
95	Гор. и общ.	с	0,99	1,11	1,25	1,41	1,57	1,73	1,88	2,04	2,18	2,39
		ч	2,08	2,33	2,65	3,00	3,36	3,73	4,09	4,44	4,77	5,26
90	Хол.	с	0,77	0,87	1,00	1,13	1,26	1,40	1,53	1,66	1,78	1,95
		ч	1,61	1,86	2,15	2,46	2,78	3,10	3,41	3,72	4,02	4,45
95	Гор. и общ.	с	1,03	1,15	1,30	1,46	1,62	1,78	1,94	2,10	2,25	2,46
		ч	2,18	2,44	2,77	3,13	3,51	3,88	4,26	4,62	4,97	5,48
95	Хол.	с	0,79	0,91	1,03	1,17	1,31	1,44	1,58	1,71	1,84	2,02
		ч	1,68	1,94	2,24	2,57	2,90	3,23	3,56	3,89	4,20	4,65
95	Гор. и общ.	с	1,06,	1,19	1,34	1,50	1,67	1,84	2,00	2,16	2,32	2,54
		ч	2,28	2,54	2,88	3,26	3,65	4,04	4,43	4,81	5,17	5,70
95	Хол.	с	0,82	0,94	1,07	1,21	1,35	1,49	1,63	1,77	1,90	2,08
		ч	1,76	2,03	2,34	2,68	3,02	3,37	3,71	4,05	4,37	4,84

100	Гор. и общ.	с	1,10	1,23	1,38	1,55	1,72	1,89	2,06	2,23	2,39	2,61
		ч	2,38	2,65	3,00	3,59	3,79	4,19	4,60	4,99	5,37	5,92
105	Хол.	с	0,85	0,97	1,10	1,24	1,39	1,54	1,68	1,82	1,96	2,15
		ч	1,83	2,11	2,44	2,78	3,14	3,50	3,86	4,21	4,55	5,04
110	Гор. и общ.	с	1,14	1,27	1,42	1,59	1,77	1,95	2,12	2,29	2,45	2,68
		ч	2,47	2,75	3,11	3,51	3,93	4,35	4,76	5,17	5,47	6,13
115	Хол.	с	0,88	1,00	1,14	1,28	1,43	1,58	1,73	1,87	2,01	2,21
		ч	1,91	2,19	2,53	2,89	3,26	3,63	4,00	4,37	4,72	5,23
120	Гор. и общ.	с	1,17	1,30	1,46	1,64	1,82	2,00	2,18	2,35	2,52	2,75
		ч	2,57	2,85	3,23	3,64	4,07	4,50	4,93	5,35	5,76	6,35
120	Хол.	с	0,91	1,03	1,17	1,32	1,47	1,63	1,78	1,93	2,07	2,27
		ч	1,98	2,28	2,63	3,00	3,38	3,74	4,15	4,52	4,89	5,42
115	Гор. и общ.	с	1,21	1,34	1,51	1,68	1,87	2,05	2,23	2,41	2,58	2,83
		ч	2,66	2,95	3,34	3,76	4,21	4,65	5,10	5,53	5,95	6,56
120	Хол.	с	0,94	1,06	1,20	1,36	1,51	1,67	1,83	1,98	2,13	2,33
		ч	2,06	2,36	2,72	3,11	3,50	3,90	4,29	4,68	5,06	5,61
120	Гор. и общ.	с	1,25	1,38	1,55	1,73	1,92	2,10	2,29	2,47	2,65	2,90
		ч	2,76	3,06	3,45	3,89	4,34	4,80	5,26	5,71	6,14	6,77
120	Хол.	с	0,96	1,09	1,24	1,39	1,55	1,72	1,88	2,03	2,18	2,40
		ч	2,13	2,44	2,81	3,21	3,62	4,03	4,44	4,84	5,23	5,80

125	Гор. и общ.	с	1,28	1,42	1,59	1,77	1,96	2,16	2,35	2,53	2,71	2,97
		ч	2,85	3,16	3,56	4,01	4,48	4,95	5,42	5,89	6,33	6,98
130	Хол.	с	0,99	1,12	1,27	1,43	1,60	1,76	1,92	2,08	2,24	2,46
		ч	2,20	2,53	2,91	3,32	3,74	4,16	4,58	4,99	5,40	5,98
135	Гор. и общ.	с	1,32	1,45	1,63	1,82	2,01	2,21	2,40	2,59	2,78	3,04
		ч	2,95	3,26	3,68	4,14	4,62	5,10	5,59	6,06	6,52	7,19
140	Хол.	с	1,02	1,15	1,30	1,47	1,64	1,80	1,97	2,13	2,29	2,52
		ч	2,28	2,61	3,00	3,42	3,85	4,29	4,72	5,15	5,57	6,17
145	Гор. и общ.	с	1,35	1,49	1,67	1,86	2,06	2,26	2,46	2,65	2,84	3,11
		ч	3,04	3,36	3,79	4,26	4,75	5,25	5,75	6,24	6,71	7,40
140	Хол.	с	1,04	1,18	1,34	1,50	1,68	1,85	2,02	2,19	2,35	2,58
		ч	2,35	2,69	3,09	3,53	3,97	4,42	4,86	5,30	5,73	6,36
145	Гор. и общ.	с	1,38	1,53	1,71	1,90	2,11	2,31	2,51	2,71	2,90	3,18
		ч	3,13	3,46	3,90	4,38	4,89	5,40	5,91	6,41	6,90	7,61
145	Хол.	с	1,07	1,21	1,37	1,54	1,71	1,89	2,07	2,24	2,40	2,64
		ч	2,42	2,77	3,18	3,63	4,09	4,55	5,00	5,46	5,90	6,54
145	Гор. и общ.	с	1,42	1,56	1,75	1,95	2,15	2,36	2,57	2,77	2,96	3,24
		ч	3,23	3,56	4,01	4,50	5,02	5,55	6,07	6,58	7,09	7,81
145	Хол.	с	1,10	1,24	1,40	1,58	1,75	1,93	2,11	2,29	2,46	2,70
		ч	2,49	2,85	3,28	3,73	4,20	4,67	5,15	5,61	6,06	6,73

150	Гор. и общ.	с	1,45	1,60	1,79	1,99	2,20	2,41	2,62	2,83	3,03	3,31
		ч	3,32	3,66	4,12	4,62	5,16	5,69	6,23	6,76	7,27	8,02
155	Хол.	с	1,12	1,27	1,43	1,61	1,79	1,98	2,16	2,34	2,51	2,76
		ч	2,57	2,93	3,37	3,84	4,32	4,80	5,29	5,76	6,23	6,91
160	Гор. и общ.	с	1,49	1,64	1,82	2,03	2,25	2,46	2,68	2,89	3,09	3,38
		ч	3,41	3,76	4,23	4,75	5,29	5,84	6,39	6,93	7,46	8,22
165	Хол.	с	1,15	1,30	1,47	1,65	1,83	2,02	2,21	2,39	2,56	2,82
		ч	2,64	3,01	3,46	3,94	4,43	4,93	5,42	5,91	6,39	7,09
170	Гор. и общ.	с	1,52	1,67	1,86	2,07	2,29	2,51	2,73	2,94	3,15	3,45
		ч	3,51	3,86	4,33	4,87	5,42	5,98	6,55	7,10	7,64	8,43
170	Хол.	с	1,18	1,32	1,50	1,68	1,87	2,06	2,25	2,44	2,62	2,88
		ч	2,71	3,09	3,55	4,04	4,55	5,06	5,56	6,07	6,56	7,27
165	Гор. и общ.	с	1,55	1,71	1,90	2,12	2,34	2,56	2,78	3,00	3,21	3,51
		ч	3,60	3,95	4,44	4,99	5,55	6,13	6,70	7,27	7,83	8,63
170	Хол.	с	1,20	1,35	1,53	1,72	1,91	2,10	2,30	2,49	2,67	2,94
		ч	2,78	3,17	3,64	4,41	4,66	5,18	5,70	6,22	6,72	7,46
170	Гор. и общ.	с	1,59	1,74	1,94	2,16	2,38	2,61	2,84	3,06	3,27	3,58
		ч	3,69	4,05	4,55	5,11	5,68	6,27	6,86	7,44	8,01	8,83
170	Хол.	с	1,23	1,38	1,56	1,75	1,95	2,15	2,34	2,54	2,72	2,99
		ч	2,85	3,25	3,73	4,24	4,77	5,31	5,84	6,37	6,88	7,64

175	Гор. и общ.	с	1,62	1,78	1,98	2,20	2,43	2,66	2,89	3,11	3,33	3,65
		ч	3,78	4,15	4,66	5,22	5,82	6,42	7,02	7,61	8,19	9,04
180	Хол.	с	1,25	1,41	1,59	1,79	1,99	2,19	2,39	2,58	2,78	3,05
		ч	2,92	3,33	3,82	4,35	4,89	5,43	5,98	6,52	7,05	7,82
185	Гор. и общ.	с	1,65	1,81	2,02	2,24	2,47	2,71	2,94	3,17	3,39	3,71
		ч	3,78	4,25	4,77	5,34	5,95	6,56	7,17	7,78	8,37	9,24
190	Хол.	с	1,28	1,44	1,62	1,82	2,02	2,23	2,43	2,63	2,83	3,11
		ч	2,99	3,41	3,91	4,45	5,00	5,56	6,12	6,67	7,21	8,00
195	Гор. и общ.	с	1,69	1,85	2,05	2,28	2,52	2,76	2,99	3,23	3,45	3,78
		ч	3,96	4,34	4,87	5,46	6,08	6,70	7,33	7,95	8,55	9,44
195	Хол.	с	1,31	1,47	1,65	1,86	2,06	2,27	2,48	2,68	2,88	3,17
		ч	3,06	3,49	4,00	4,55	5,11	5,68	6,25	6,82	7,37	8,18
190	Гор. и общ.	с	1,72	1,88	2,09	2,32	2,56	2,80	3,05	3,28	3,51	3,85
		ч	4,05	4,44	4,98	5,58	6,21	6,85	7,49	8,12	8,74	9,64
195	Хол.	с	1,33	1,49	1,69	1,89	2,10	2,31	2,52	2,73	2,93	3,23
		ч	3,13	3,57	4,09	4,65	5,22	5,81	6,39	6,96	7,53	8,36
195	Гор. и общ.	с	1,75	1,92	2,13	2,36	2,61	2,85	3,10	3,34	3,57	3,91
		ч	4,14	4,54	5,09	5,70	6,34	6,99	7,64	8,28	8,92	9,84
195	Хол.	с	1,36	1,52	1,72	1,92	2,14	2,35	2,57	2,78	2,99	3,28
		ч	3,20	3,65	4,18	4,75	5,34	5,93	6,53	7,11	7,69	8,54

	Гор. и общ.	с	1,78	1,95	2,17	2,40	2,65	2,90	3,15	3,39	3,63	3,98
200		ч	4,23	4,63	5,19	5,81	6,47	7,13	7,79	8,45	9,10	10,0
	Хол.	с	1,38	1,55	1,75	1,96	2,18	2,39	2,61	2,83	3,04	3,34
		ч	3,27	3,72	4,27	4,85	5,45	6,06	6,66	7,26	7,85	8,71
205	Гор. и общ.	с	1,82	1,99	2,20	2,44	2,69	2,95	3,20	3,45	3,69	4,04
		ч	4,32	4,73	5,30	5,93	6,60	7,27	7,95	8,62	9,27	10,2
	Хол.	с	1,41	1,58	1,78	1,99	2,21	2,44	2,66	2,88	3,09	3,40
		ч	3,34	3,80	4,36	4,95	5,56	6,18	6,80	7,41	8,01	8,89
210	Гор. и общ.	с	1,85	2,02	2,24	2,48	2,74	3,00	3,25	3,50	3,75	4,11
		ч	4,41	4,83	5,40	6,05	6,72	7,41	8,10	8,78	9,45	10,4
	Хол.	с	1,43	1,60	1,81	2,03	2,25	2,48	2,70	2,92	3,14	3,46
		ч	3,41	3,88	4,44	5,05	5,67	6,30	6,93	7,56	8,17	9,07
215	Гор. и общ.	с	1,88	2,05	2,28	2,53	2,78	3,04	3,30	3,56	3,81	4,17
		ч	4,50	4,92	5,51	6,16	6,85	7,55	8,25	8,95	9,63	10,6
	Хол.	с	1,46	1,63	1,84	2,06	2,29	2,52	2,75	2,97	3,19	3,51
		ч	3,48	3,96	4,53	5,15	5,78	6,43	7,07	7,70	8,33	9,25
220	Гор. и общ.	с	1,91	2,09	2,31	2,57	2,83	3,09	3,35	3,61	3,87	4,23
		ч	4,59	5,02	5,61	6,28	6,98	7,69	8,41	9,11	9,81	10,8
	Хол.	с	1,48	1,66	1,87	2,09	2,32	2,56	2,79	3,02	3,24	3,57
		ч	3,55	4,04	4,62	5,25	5,89	6,55	7,20	7,85	8,49	9,42

225	Гор. и общ.	с	1,94	2,12	2,35	2,60	2,87	3,14	3,41	3,67	3,93	4,30
		ч	4,68	5,11	5,72	6,40	7,11	7,83	8,56	9,28	9,99	11,0
230	Хол.	с	1,51	1,69	1,90	2,13	2,36	2,60	2,83	3,07	3,29	3,62
		ч	3,62	4,11	4,71	5,35	6,00	6,67	7,34	8,00	8,65	9,60
235	Гор. и общ.	с	1,98	2,15	2,39	2,64	2,91	3,18	3,46	3,72	3,98	4,36
		ч	4,77	5,21	5,82	6,51	7,24	7,97	8,71	9,44	10,2	11,2
240	Хол.	с	1,53	1,71	1,93	2,16	2,40	2,64	2,88	3,11	3,34	3,68
		ч	3,69	4,19	4,80	5,44	6,11	6,79	7,47	8,14	8,81	9,78
245	Гор. и общ.	с	2,01	2,19	2,42	2,68	2,96	3,23	3,51	3,78	4,04	4,43
		ч	4,86	5,30	5,93	6,63	7,36	8,11	8,86	9,61	10,3	11,4
250	Хол.	с	1,55	1,74	1,96	2,19	2,43	2,68	2,92	3,16	3,40	3,74
		ч	3,76	4,27	4,88	5,54	6,22	6,91	7,60	8,29	8,96	9,95
255	Гор. и общ.	с	2,04	2,22	2,46	2,72	3,00	3,28	3,56	3,86	4,10	4,49
		ч	4,95	5,40	6,03	6,74	7,49	8,25	9,02	9,77	10,5	11,6
260	Хол.	с	1,58	1,77	1,99	2,23	2,47	2,72	2,96	3,21	3,45	3,79
		ч	3,83	4,34	4,97	5,64	6,33	7,04	7,74	8,43	9,12	10,1
265	Гор. и общ.	с	2,10	2,29	2,53	2,80	3,08	3,37	3,66	3,94	4,21	4,61
		ч	5,12	5,88	6,24	6,97	7,74	8,53	9,32	10,1	10,9	12,0
270	Хол.	с	1,63	1,82	2,05	2,29	2,54	2,80	3,05	3,30	3,55	3,90
		ч	3,96	4,50	5,14	5,84	6,55	7,28	8,00	8,72	9,44	10,5

	Гор. и общ.	с	2,16	2,35	2,60	2,88	3,17	3,46	3,76	4,05	4,33	4,74
		ч	5,30	5,77	6,45	7,20	8,00	8,81,	9,62	10,4	11,2	12,4
260	Хол.	с	1,68	1,87	2,11	2,36	2,62	2,88	3,14	3,39	3,65	4,01
		ч	4,10	4,65	5,32	6,03	6,77	7,52	8,27	9,01	9,75	10,8
270	Гор. и общ.	с	2,23	2,42	2,68	2,96	3,25	3,55	3,86	4,15	4,44	4,87
		ч	5,47	5,96	6,65	7,43	8,25	9,08	9,92	10,7	11,6	12,8
280	Хол.	с	1,72	4,93	2,17	2,42	2,69	2,96	3,22	3,49	3,75	4,13
		ч	4,42	4,80	5,49	6,23	6,99	7,76	8,54	9,30	10,1	11,2
290	Гор. и общ.	с	2,29	2,48	2,75	3,04	3,34	3,65	3,95	4,26	4,56	4,99
		ч	5,65	6,15	6,86	7,66	8,50	9,35	10,2	11,1	11,9	13,2
300	Ход.	с	1,77	1,98	2,22	2,49	2,76	3,03	3,31	3,58	3,85	4,24
		ч	4,37	4,95	5,66	6,42	7,21	8,00	8,80	9,59	10,4	11,5
290	Гор. и общ.	с	2,35	2,55	2,82	3,11	3,42	3,74	4,05	4,36	4,67	5,11
		ч	5,82	6,33	7,06	7,88	8,75	9,63	10,5	11,4	12,3	13,5
300	Хол.	с	1,82	2,03	2,28	2,55	2,83	3,11	3,39	3,67	3,95	4,34
		ч	4,51	5,11	5,83	6,62	7,42	8,24	9,06	9,88	10,7	11,9
300	Гор. и общ.	с	2,41	2,61	2,89	3,19	3,51	3,83	4,15	4,47	4,76	5,24
		ч	6,00	6,52	7,27	8,11	8,99	9,90	10,8	11,7	12,6	13,9
300	Хол.	с	1,86	2,08	2,34	2,62	2,90	3,19	3,48	3,76	4,04	4,45
		ч	4,64	5,26	6,01	6,81	7,64	8,48	9,33	10,2	11,0	12,2

	Гор. и общ.	с	2,47	2,68	2,96	3,26	3,59	3,92	4,25	4,57	4,89	5,36
		ч	6,17	6,70	7,47	8,33	9,24	10,2	11,1	12,0	13,0	14,3
310	Хол.	с	1,91	2,13	2,40	2,68	2,97	3,27	3,56	3,85	4,14	4,56
		ч	4,78	5,41	6,18	7,00	7,86	8,72	9,59	10,5	11,3	12,6
320	Гор. и общ.	с	2,53	2,74	3,03	3,34	3,67	4,01	4,34	4,68	5,00	5,48
		ч	6,34	6,88	7,67	8,56	9,49	10,4	11,4	12,4	13,3	14,7
330	Хол.	с	1,96	2,19	2,46	2,74	3,04	3,35	3,65	3,95	4,24	4,67
		ч	4,91	5,56	6,35	7,19	8,07	8,96	9,85	10,7	11,6	12,9
340	Гор. и общ.	с	2,59	2,80	3,09	3,42	3,75	4,10	4,44	4,78	5,11	5,60
		ч	6,51	7,07	7,87	8,78	9,74	10,7	11,7	12,7	13,6	15,1
350	Хол.	с	2,00	2,24	2,51	2,81	3,11	3,42	3,73	4,04	4,34	4,78
		ч	5,04	5,71	6,52	7,39	8,29	9,20	10,1	11,0	11,9	13,3
	Гор. и общ.	с	2,65	2,87	3,16	3,49	3,83	4,18	4,54	4,88	5,23	5,73
		ч	6,68	7,25	8,07	9,00	9,98	11,0	12,0	13,0	14,0	15,4
	Хол.	с	2,05	2,29	2,57	2,87	3,18	3,50	3,81	4,13	4,43	4,89
		ч	5,17	5,85	6,68	7,58	8,50	9,43	10,4	11,3	12,2	13,6
	Гор. и общ.	с	2,71	2,93	3,23	3,57	3,92	4,27	4,63	4,99	5,34	5,85
		ч	6,85	7,43	8,28	9,23	10,2	11,3	12,3	13,3	14,3	15,8
	Хол.	с	2,10	2,34	2,63	2,93	3,25	3,57	3,90	4,22	4,53	4,99
		ч	5,31	6,00	6,85	7,77	8,71	9,67	10,6	11,6	12,5	13,9

360	Гор. и общ.	с	2,77	2,99	3,30	3,64	4,00	4,36	4,73	5,09	5,44	5,97
		ч	7,02	7,61	8,48	9,45	10,5	11,5	12,6	13,6	14,7	16,2
370	Ход.	с	2,14	2,39	2,68	3,00	3,32	3,65	3,98	4,31	4,63	5,10
		ч	5,44	6,15	7,02	7,96	8,93	9,91	10,9	11,9	12,8	14,3
380	Гор. и общ.	с	2,82	3,05	3,37	3,71	4,08	4,45	4,82	5,19	5,55	6,09
		ч	7,19	7,79	8,68	9,67	10,7	11,8	12,9	13,9	15,0	16,6
390	Хол.	с	2,19	2,44	2,74	3,06	3,39	3,73	4,06	4,40	4,72	5,21
		ч	5,57	6,13	7,19	8,15	9,14	10,1	11,1	12,2	13,1	14,6
400	Гор. и общ.	с	2,88	3,12	3,43	3,79	4,16	4,54	4,92	5,29	5,66	6,21
		ч	7,36	7,97	8,87	9,89	11,0	12,1	13,2	14,3	15,3	17,0
400	Хол.	с	2,23	2,49	2,79	3,12	3,46	3,80	4,14	4,48	4,82	5,31
		ч	5,70	6,45	7,36	8,34	9,35	10,4	11,4	12,4	13,5	15,0
390	Гор. и общ.	с	2,94	3,18	3,50	3,86	4,24	4,62	5,01	5,39	5,77	6,33
		ч	7,53	8,15	9,07	10,1	11,2	12,3	13,4	14,6	15,7	17,3
400	Хол.	с	2,28	2,54	2,85	3,18	3,53	3,88	4,23	4,57	4,92	5,42
		ч	5,83	6,59	7,52	8,53	9,56	10,6	11,7	12,7	13,8	15,3
400	Гор. и общ.	с	3,00	3,24	3,57	3,93	4,32	4,71	5,10	5,49	5,88	6,45
		ч	7,70	8,33	9,27	10,3	11,4	12,6	13,7	14,9	16,0	17,7
400	Хол.	с	2,32	2,59	2,91	3,25	3,60	3,95	4,31	4,66	5,01	5,53
		ч	5,96	6,74	7,69	8,71	9,77	10,8	11,9	13,0	14,1	15,6

	Гор. и общ.	с	3,05	3,30	3,63	4,01	4,40	4,80	5,20	5,59	5,99	6,56
		ч	7,87	8,51	9,47	10,5	11,7	12,9	14,0	15,2	16,4	18,1
410	Хол.	с	2,37	2,64	2,96	3,31	3,67	4,03	4,39	4,75	5,11	5,63
		ч	6,09	6,89	7,86	8,90	9,98	11,1	12,2	13,3	14,4	16,0
420	Гор. и общ.	с	3,11	3,36	3,70	4,08	4,48	4,88	5,29	5,70	6,10	6,68
		ч	8,04	8,69	9,67	10,8	11,9	13,1	14,3	15,5	16,7	18,5
430	Хол.	с	2,41	2,69	3,02	3,37	3,73	4,10	4,47	4,84	5,20	5,74
		ч	6,22	7,03	8,02	9,09	10,2	11,3	12,4	13,6	14,7	16,3
440	Гор. и общ.	с	3,17	3,42	3,77	4,15	4,56	4,97	5,38	5,80	6,20	6,80
		ч	8,20	8,87	9,86	11,0	12,2	13,4	14,6	15,8	17,0	18,8
450	Хол.	с	2,45	2,73	3,07	3,43	3,80	4,18	4,55	4,93	5,30	5,84
		ч	6,35	7,18	8,19	9,28	10,4	11,5	12,7	13,8	15,0	16,7
460	Гор. и общ.	с	3,23	3,48	3,83	4,22	4,64	5,05	5,48	5,89	6,31	6,92
		ч	8,37	9,05	10,1	11,2	12,4	13,6	14,9	16,1	17,4	19,2
470	Хол.	с	2,50	2,78	3,13	3,49	3,87	4,25	4,63	5,01	5,39	5,95
		ч	6,48	7,32	8,36	9,47	10,6	11,8	12,9	14,1	15,3	17,0
480	Гор. и общ.	с	3,28	3,54	3,90	4,30	4,71	5,14	5,57	5,99	6,42	7,04
		ч	8,53	9,23	10,3	11,4	12,6	13,9	15,2	16,4	17,7	19,6
490	Хол.	с	2,54	2,83	3,18	3,55	3,94	4,32	4,71	5,10	5,49	6,05
		ч	6,61	7,47	8,52	9,65	10,8	12,0	13,2	14,4	15,6	17,3

	Гор. и общ.	с	3,34	3,60	3,96	4,37	4,79	5,23	5,66	6,09	6,52	7,15
		ч	8,70	9,40	10,5	11,6	12,9	14,2	15,5	16,8	18,0	19,9
460	Хол.	с	2,59	2,88	3,23	3,61	4,00	4,40	4,80	5,19	5,58	6,16
		ч	6,74	7,61	8,69	9,84	11,0	12,2	13,5	14,7	15,9	17,7
470	Гор. и общ.	с	3,39	3,66	4,03	4,44	4,87	5,31	5,75	6,19	6,63	7,27
		ч	8,87	9,58	10,6	11,9	13,1	14,4	15,7	17,1	18,4	20,3
480	Хол.	с	2,63	2,93	3,29	3,67	4,07	4,47	4,88	5,28	5,67	6,26
		ч	6,87	7,76	8,85	10,0	11,2	12,5	13,7	14,9	16,2	18,0
490	Гор. и общ.	с	3,45	3,72	4,06	4,51	4,95	5,39	5,84	6,29	6,73	7,39
		ч	9,03	9,76	10,8	12,1	13,4	14,4	16,0	17,4	18,7	20,7
500	Хол.	с	2,67	2,98	3,34	3,73	4,14	4,55	4,96	5,36	5,77	6,36
		ч	7,00	7,90	9,01	10,2	11,4	12,7	14,0	15,2	16,5	18,3
490	Гор. и общ.	с	3,51	3,78	4,16	4,58	5,03	5,48	5,94	6,39	6,84	7,50
		ч	9,20	9,93	11,0	12,3	13,6	15,0	16,3	17,7	19,0	21,0
500	Хол.	с	2,72	3,03	3,40	3,76	4,20	4,62	5,04	5,45	5,86	6,47
		ч	7,12	8,05	9,18	10,4	11,7	12,9	14,2	15,5	16,8	18,7
500	Гор. и общ.	с	3,56	3,84	4,22	4,65	5,10	5,56	6,03	6,49	6,95	7,62
		ч	9,36	10,1	11,2	12,5	13,8	15,2	16,6	18,0	19,4	21,4
500	Хол.	с	2,76	3,07	3,45	3,85	4,27	4,69	5,12	5,54	5,96	6,57
		ч	7,25	8,19	9,34	10,6	11,9	13,2	14,5	15,8	17,1	19,0

	Гор. и общ.	с	3,62	3,90	4,29	4,72	5,18	5,65	6,12	6,59	7,05	7,73
		ч	9,52	10,3	11,4	12,7	14,1	15,5	16,9	18,3	19,7	21,8
510	Хол.	с	2,80	3,12	3,50	3,91	4,34	4,77	5,20	5,62	6,05	6,68
		ч	7,38	8,33	9,51	1,08	12,1	13,4	14,7	16,1	17,4	19,3
520	Гор. и общ.	с	3,67	3,96	4,35	4,79	5,26	5,73	6,21	6,68	7,16	7,85
		ч	9,69	10,5	11,6	12,9	14,3	15,7	17,2	18,6	20,0	22,1
530	Хол.	с	2,85	3,17	3,56	3,97	4,40	4,84	5,28	5,71	6,14	6,78
		ч	7,51	8,48	9,67	11,0	12,3	13,6	15,0	16,3	17,7	19,7
540	Гор. и общ.	с	3,73	4,02	4,42	4,86	5,33	5,82	6,30	6,78	7,26	7,97
		ч	9,85	10,6	11,8	13,1	14,5	16,0	17,5	18,9	20,4	22,5
550	Хол.	с	2,89	3,22	3,61	4,03	4,47	4,91	5,35	5,80	6,23	6,88
		ч	7,63	8,62	9,83	11,1	12,5	13,9	15,2	16,6	18,0	20,0
	Гор. и общ.	с	3,78	4,07	4,48	4,93	5,41	5,90	6,39	6,88	7,37	8,08
		ч	10,0	10,8	12,0	13,4	14,8	16,3	17,7	19,2	20,7	22,9
	Хол.	с	2,93	3,26	3,66	4,09	4,54	4,98	5,43	5,88	6,33	6,98
		ч	7,76	8,76	9,99	11,3	12,7	14,1	15,5	16,9	18,3	20,3
	Гор. и общ.	с	3,84	4,13	4,54	5,00	5,49	5,98	6,48	6,98	7,47	8,20
		ч	10,2	11,0	12,2	13,6	15,0	16,5	18,0	19,5	21,0	23,2
	Хол.	с	2,97	3,31	3,72	4,15	4,60	5,06	5,51	5,97	6,42	7,09
		ч	7,89	8,90	10,2	11,5	12,9	14,3	15,7	17,2	18,6	20,7

	Гор. и общ.	с	3,89	4,16	4,61	5,07	5,56	6,07	6,57	7,07	7,57	8,31
		ч	10,3	11,2	12,4	13,8	15,3	16,8	18,3	19,8	21,4	23,6
560	Хол.	с	3,02	3,36	3,77	4,21	4,67	5,13	5,59	6,05	6,51	7,19
		ч	8,01	9,05	10,3	11,7	13,1	14,5	16,0	17,4	18,9	21,0
570	Гор. и общ.	с	3,95	4,25	4,67	5,14	5,64	6,15	6,66	7,17	7,68	8,43
		ч	10,5	11,3	12,6	14,0	15,5	17,0	18,6	20,1	21,7	24,0
580	Хол.	с	3,06	3,41	3,82	4,27	4,73	5,20	5,67	6,14	6,60	7,29
		ч	8,14	9,19	10,5	11,9	13,3	14,8	16,2	17,7	19,2	21,3
590	Гор. и общ.	с	4,00	4,31	4,73	5,21	5,72	6,23	6,75	7,27	7,78	8,54
		ч	10,7	11,5	12,8	14,2	15,7	17,3	18,9	20,4	22,0	24,3
600	Хол.	с	3,10	3,45	3,88	4,33	4,80	5,27	5,75	6,22	6,70	7,39
		ч	8,26	9,33	10,6	12,1	13,5	15,0	16,5	18,0	19,5	21,7
590	Гор. и общ.	с	4,05	4,36	4,80	5,28	5,79	6,31	6,84	7,36	7,88	8,65
		ч	10,8	11,7	13,0	14,4	16,0	17,5	19,1	20,7	22,3	24,7
600	Хол.	с	3,14	3,50	3,93	4,39	4,86	5,34	5,83	6,31	6,79	7,50
		ч	8,39	9,47	10,8	12,2	13,7	15,2	16,7	18,2	19,8	22,0
600	Гор. и общ.	с	4,11	4,42	4,86	5,35	5,87	6,40	6,93	7,46	7,99	8,77
		ч	11,0	11,8	13,2	14,6	16,2	17,8	19,4	21,0	22,7	25,1
600	Хол.	с	3,18	3,55	3,98	4,45	4,93	5,42	5,91	6,39	6,88	7,60
		ч	8,52	9,61	11,0	12,4	13,9	15,4	17,0	18,5	20,0	22,3

620	Гор. и общ.	с	4,22	4,54	4,99	5,49	6,02	6,56	7,11	7,65	8,19	9,00
		ч	11,3	12,2	13,5	15,1	16,7	18,3	20,0	21,7	23,3	25,8
640	Хол.	с	3,27	3,64	4,09	4,56	5,06	5,56	6,06	6,56	7,06	7,80
		ч	8,77	9,89	11,3	12,8	14,3	15,9	17,5	19,1	20,6	23,0
660	Гор. и общ.	с	4,32	4,65	5,11	5,63	6,17	6,72	7,28	7,84	8,40	9,22
		ч	11,6	12,5	13,9	15,5	17,1	18,8	20,5	22,3	24,0	26,5
680	Хол.	с	3,35	3,73	4,19	4,68	5,19	5,70	6,22	6,73	7,25	8,00
		ч	9,01	10,2	11,6	13,1	14,7	16,4	18,0	19,6	21,2	23,6
660	Гор. и общ.	с	4,43	4,76	5,24	5,76	6,32	6,89	7,46	8,03	8,60	9,45
		ч	11,9	12,9	14,3	15,9	17,6	19,3	21,1	22,9	24,6	27,2
680	Хол.	с	3,43	3,82	4,29	4,80	5,32	5,84	6,37	6,90	7,43	8,21
		ч	9,26	10,5	11,9	13,5	15,1	16,8	18,5	20,2	21,8	24,3
680	Гор. и общ.	с	4,53	4,88	5,36	5,90	6,47	7,05	7,64	8,22	8,81	9,67
		ч	12,3	13,2	14,7	16,3	18,1	19,8	21,7	23,5	25,3	28,0
680	Хол.	с	3,51	3,91	4,40	4,91	5,45	5,99	6,53	7,07	7,61	8,41
		ч	9,51	10,7	12,2	13,9	15,6	17,3	19,0	20,7	22,4	25,0

Примечание .

Полная таблица значений удельных часовых расходов холодной, горячей воды и сточной жидкости и количества N приведены в Интернете на сайте:

www.esco3e.ru

Приложение 7

Удельные часовые расходы воды и расчетные расходы

стоков санитарно-технического оборудования

Прибор	Жилые здания	Значения $\frac{q^e + q^c}{q^{**}}$, л/ч для потребителей			
		бани, прачечные, производственные помещения, мастерские, гаражи	учебные заведения, общеобразовательные школы, административные здания, НИИ	медицинские учреждения, дома отдыха, санатории, детские сады-ясли, промтоварные магазины	гостиницы, общежития, школы-интернаты, пионерские лагеря
Мойка (в том числе лабораторная) со смесителем (в том числе на гибком шланге)	$\frac{4+6}{10}$	$\frac{4+6}{10}$	$\frac{8+12}{20}$	$\frac{8+12}{20}$	$\frac{6+9}{15}$
То же, с аэратором	$\frac{3+5}{8}$	$\frac{3+5}{8}$	$\frac{6+9}{15}$	$\frac{6+9}{15}$	$\frac{5+7}{12}$
Мойка с краном горячей и холодной воды (D = 20 мм)	-	-	-	$\frac{50+50}{100}$	$\frac{50+50}{100}$
Душ индивидуального пользования			-	-	

	$\frac{5+7}{12}$	$\frac{150+150}{300}$			$\frac{12+13}{25}$
Сидячая ванна	$\frac{6+9}{15}$	$\frac{100+100}{200}$	-	$\frac{160+160}{320}$	$\frac{8+12}{20}$
Ванна длиной 1500-1700 мм Dy = 15 мм	$\frac{8+13}{22}$	$\frac{125+125}{250}$	-	$\frac{160+160}{320}$	$\frac{11+17}{28}$
Гигиенический душ (биде)	$\frac{0,5+0,5}{1}$	$\frac{0,5+0,5}{1}$	$\frac{0,5+0,5}{1}$	$\frac{0,5+0,5}{1}$	$\frac{0,5+0,5}{1}$
Унитаз со смывным бачком	$\frac{4}{4}$	$\frac{12}{12}$	$\frac{14}{14}$	$\frac{12}{12}$	$\frac{12}{12}$
Унитаз со смывным краном	$\frac{4}{4}$	$\frac{12}{12}$	$\frac{14}{14}$	$\frac{12}{12}$	$\frac{12}{12}$
Ножная ванна со смесителем	-		-		

		$\frac{100+100}{200}$		$\frac{100+100}{200}$	$\frac{25+25}{50}$
Писсуар	-	$\frac{10}{10}$	$\frac{10}{10}$	$\frac{10}{10}$	$\frac{10}{10}$
Умывальник со смесителем	$\frac{2+3}{5}$	$\frac{10+10}{20}$	$\frac{2+3}{5}$	$\frac{5+7}{12}$	$\frac{4+6}{10}$
Ванна медицинская $D_y = 20$ мм	-	-	-	$\frac{250+250}{450}$	-
То же, со смесителем $D_y = 25$ мм	-	-	-	$\frac{300+250}{550}$	-
То же, со смесителем $D_y = 32$ мм	-	-	-	$\frac{330+270}{600}$	-
Субаквальная ванна	-	-	-	$\frac{200+200}{400}$	-

Ванна с подводным массажем	-	-	-	$\frac{300+200}{500}$	-	-
Контрастная ванна	-	-	-	$\frac{200+200}{400}$	-	-
Раковина, лабораторная водоразборная колонка	$\frac{10}{10}$	$\frac{20}{20}$	$\frac{20}{20}$	$\frac{20}{20}$	$\frac{20}{20}$	$\frac{20}{20}$
Раковина со смесителем	$\frac{4+6}{10}$	$\frac{8+12}{20}$	$\frac{8+12}{20}$	$\frac{8+12}{20}$	$\frac{8+12}{20}$	$\frac{8+12}{20}$

Приложение 8

Таблицы для гидравлического расчета безнапорных трубопроводов из полипропилена

$$D_H = 40 \text{ мм}, S = 1,8 \text{ мм}$$

h/D	Расход жидкости q_s , л/с, и скорости V , м/с, при уклоне трубопровода									
	$i=0,01$		$i=0,02$		$i=0,03$		$i=0,04$		$i=0,05$	
	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V

0,3	0,076	0,288	0,124	0,473	0,163	0,619	0,195	0,743	0,224	0,852
0,4	0,135	0,348	0,220	0,566	0,287	0,738	0,343	0,883	0,393	1,012
0,5	0,206	0,396	0,333	0,640	0,433	0,832	0,517	0,994	0,592	1,137
0,6	0,282	0,432	0,454	0,696	0,589	0,903	0,702	1,077	0,803	1,231
0,7	0,355	0,457	0,570	0,733	0,739	0,950	0,881	1,132	1,006	1,293
0,8	0,417	0,467	0,668	0,749	0,865	0,969	1,031	1,156	1,178	1,320
0,9	0,453	0,459	0,726	0,736	0,941	0,954	1,122	1,138	1,282	1,299
1,0	0,412	0,396	0,666	0,640	0,866	0,832	1,035	0,994	1,184	1,137

$$D_H = 40 \text{ мм}, S = 1,8 \text{ мм}$$

h/D	Расход жидкости q_s , л/с, и скорости V , м/с, при уклоне трубопровода									
	$i=0,01$		$i=0,02$		$i=0,03$		$i=0,04$		$i=0,05$	
	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V
0,3	0,155	0,364	0,248	0,582	0,321	0,752	0,383	0,896	0,437	1,024
0,4	0,276	0,437	0,438	0,694	0,564	0,893	0,671	1,062	0,766	1,212
0,5	0,418	0,495	0,661	0,782	0,849	1,005	1,009	1,193	1,150	1,360
0,6	0,571	0,539	0,899	0,849	1,152	1,088	1,367	1,291	1,557	1,470
0,7	0,718	0,568	1,128	0,892	1,445	1,143	1,714	1,356	1,950	1,543
0,8	0,841	0,580	1,321	0,911	1,692	1,167	2,006	1,383	2,282	1,574
0,9	0,915	0,571	1,437	0,897	1,841	1,148	2,183	1,362	2,484	1,550
1,0	0,837	0,495	1,323	0,782	1,699	1,005	2,018	1,193	2,299	1,360

$$D_H = 110 \text{ мм}, S = 2,7 \text{ мм}$$

h/D	Расход жидкости q_s , л/с, и скорости V , м/с, при уклоне трубопровода													
	$i=0,01$		$i=0,012$		$i=0,014$		$i=0,016$		$i=0,018$		$i=0,02$		$i=0,025$	
	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V
0,3	1,564	0,721	1,747	0,805	1,916	0,884	2,074	0,956	2,221	1,024	2,362	1,089	2,685	1,23
0,4	2,744	0,855	3,061	0,953	3,355	1,045	3,628	1,130	3,882	1,209	4,125	1,285	4,684	1,45
0,5	4,125	0,960	4,598	1,070	5,036	1,172	5,443	1,267	5,822	1,355	6,183	1,439	7,014	1,63
0,6	5,592	1,039	6,229	1,157	6,819	1,267	7,367	1,369	7,878	1,463	8,365	1,554	9,482	1,76
0,7	7,008	1,091	7,804	1,215	8,540	1,329	9,224	1,436	9,861	1,535	10,469	1,629	11,863	1,84
0,8	8,203	1,113	9,132	1,239	9,993	1,356	10,792	1,464	11,536	1,565	12,246	1,662	13,875	1,88
0,9	8,926	1,096	9,939	1,220	10,877	1,335	11,748	1,442	12,559	1,542	13,332	1,637	15,107	1,85
1,0	8,251	0,960	9,196	1,070	10,072	1,172	10,885	1,267	11,644	1,355	12,367	1,439	14,028	1,63
h/D	$i=0,03$		$i=0,035$		$i=0,04$		$i=0,045$		$i=0,05$		$i=0,1$		$i=0,15$	
	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V
0,3	2,977	1,373	3,246	1,497	3,496	1,612	3,730	1,720	3,951	1,822	5,729	2,642	1,077	3,26
0,4	5,188	1,616	5,652	1,761	6,082	1,895	6,486	2,020	6,866	2,139	9,924	3,091	12,239	3,81
0,5	7,763	1,807	8,452	1,967	9,091	2,116	9,692	2,256	10,256	2,387	14,791	3,442	18,219	4,24
0,6	10,490	1,949	11,417	2,121	12,276	2,281	13,083	2,430	13,841	2,571	19,931	3,703	24,533	4,55
0,7	13,120	2,042	14,276	2,222	15,347	2,389	16,353	2,545	17,297	2,692	24,886	3,874	30,616	4,76
0,8	15,343	2,082	16,693	2,265	17,944	2,435	19,118	2,594	20,222	2,744	29,082	3,946	35,771	4,85
0,9	16,708	2,051	18,179	2,232	19,543	2,399	20,823	2,556	22,026	2,704	31,686	3,890	38,980	4,78
1,0	15,527	1,807	16,905	1,967	18,183	2,116	19,383	2,256	20,511	2,387	29,581	3,442	36,439	4,24

Приложение 9

Таблицы для гидравлического расчета безнапорных трубопроводов из поливинилхлоридных труб

$$D_H = 50 \text{ мм}, S = 1,9 \text{ мм}$$

h/D	Расход жидкости q_s , л/с, и скорости V , м/с, при уклоне трубопровода									
	$i=0,01$		$i=0,02$		$i=0,03$		$i=0,04$		$i=0,05$	
	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V
0,3	0,13	0,34	0,207	0,55	0,27	0,72	0,32	0,85	0,37	0,98
0,4	0,23	0,41	0,36	0,65	0,47	0,85	0,56	1,014	0,64	1,16
0,5	0,35	0,47	0,55	0,74	0,716	0,96	0,85	1,14	0,97	1,30
0,6	0,48	0,51	0,75	0,8	0,97	1,04	1,15	1,23	1,3	1,4
0,7	0,60	0,54	0,94	0,845	1,22	1,09	1,44	1,3	1,65	1,47
0,8	0,706	0,55	1,1	0,86	1,43	1,11	1,69	1,32	1,92	1,5
0,9	0,77	0,54	1,2	0,85	1,55	1,098	1,84	1,3	2,09	1,48
1,0	0,7	0,47	1,1	0,74	1,43	0,96	1,7	1,14	1,94	1,3

$$D_H = 110 \text{ мм}, S = 3,2 \text{ мм}$$

h/D	Расход жидкости q_s , л/с, и скорости V , м/с, при уклоне трубопровода														$i=0,$	
	$i=0,01$		$i=0,014$		$i=0,018$		$i=0,025$		$i=0,03$		$i=0,04$		$i=0,05$			
	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	
0,3	1,525	0,717	1,86	0,87	2,17	1,02	2,62	1,23	2,91	1,368	3,4	1,6	3,85	1,81	5,6	2
0,4	2,68	0,85	3,26	1,034	3,79	1,205	4,57	1,45	5,07	1,61	5,92	1,88	6,7	2,13	9,7	3
0,5	4,02	0,955	4,89	1,16	5,69	1,35	6,85	1,625	7,58	1,8	8,85	2,1	10,00	2,374	14,45	3

0,6	5,46	1,033	6,62	1,25	7,7	1,46	9,26	1,75	10,25	1,94	11,95	2,26	13,5	2,56	19,48	3
0,7	6,84	1,085	8,29	1,31	9,64	1,53	11,58	1,84	12,82	2,03	14,94	2,37	16,88	2,68	24,32	3
0,8	8,00	1,107	9,7	1,34	11,27	1,56	13,55	1,874	15,00	2,07	17,47	2,42	19,73	2,73	28,43	3
0,9	8,71	1,09	10,56	1,32	12,27	1,536	14,75	1,846	16,33	2,04	19,02	2,38	21,49	2,69	30,97	3
1,0	8,05	0,955	9,77	1,16	11,37	1,35	13,7	1,625	15,16	1,8	17,7	2,1	20,00	2,374	28,9	3

$$D_H = 160 \text{ мм}, S = 4,7 \text{мм}$$

h/D	Расход жидкости q_s , л/с, и скорости V , м/с, при уклоне трубопровода															
	$i=0,004$		$i=0,006$		$i=0,008$		$i=0,01$		$i=0,012$		$i=0,014$		$i=0,016$		$i=0,018$	
	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V
0,3	2,45	0,54	3,14	0,7	3,73	0,83	4,28	0,95	4,75	1,06	5,18	1,15	5,6	1,24	5,98	1
0,4	4,30	0,65	5,51	0,83	6,53	0,98	7,48	1,12	8,29	1,25	9,04	1,36	9,76	1,47	10,42	1
0,5	6,48	0,728	8,28	0,93	9,79	1,1	11,22	1,26	12,42	1,395	13,53	1,52	14,6	1,64	15,58	1
0,6	8,8	0,79	11,27	1,01	13,26	1,19	15,18	1,36	16,8	1,5	18,3	1,64	19,74	1,77	21,06	1
0,7	11,03	0,83	14,06	1,06	16,61	1,25	19,00	1,43	21,03	1,58	22,9	1,72	24,69	1,85	26,33	1
0,8	12,92	0,84	16,5	1,08	19,44	1,27	22,23	1,45	24,59	1,61	26,78	1,75	28,87	1,89	30,79	2,0
0,9	14,05	0,83	17,91	1,06	21,16	1,25	24,2	1,43	26,78	1,59	29,16	1,73	31,44	1,86	33,53	1,9
1,0	12,96	0,728	16,55	0,93	19,58	1,1	22,43	1,26	24,84	1,395	27,06	1,52	29,2	1,64	31,16	1,7

h/D	$i=0,004$		$i=0,006$		$i=0,008$		$i=0,01$		$i=0,012$		$i=0,014$		$i=0,016$		$i=0,018$	
	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V
0,3	2,45	0,54	3,14	0,7	3,73	0,83	4,28	0,95	4,75	1,06	5,18	1,15	5,6	1,24	5,98	1
0,4	4,30	0,65	5,51	0,83	6,53	0,98	7,48	1,12	8,29	1,25	9,04	1,36	9,76	1,47	10,42	1
0,5	6,48	0,728	8,28	0,93	9,79	1,1	11,22	1,26	12,42	1,395	13,53	1,52	14,6	1,64	15,58	1
0,6	8,8	0,79	11,27	1,01	13,26	1,19	15,18	1,36	16,8	1,5	18,3	1,64	19,74	1,77	21,06	1
0,7	11,03	0,83	14,06	1,06	16,61	1,25	19,00	1,43	21,03	1,58	22,9	1,72	24,69	1,85	26,33	1
0,8	12,92	0,84	16,5	1,08	19,44	1,27	22,23	1,45	24,59	1,61	26,78	1,75	28,87	1,89	30,79	2,0
0,9	14,05	0,83	17,91	1,06	21,16	1,25	24,2	1,43	26,78	1,59	29,16	1,73	31,44	1,86	33,53	1,9
1,0	12,96	0,728	16,55	0,93	19,58	1,1	22,43	1,26	24,84	1,395	27,06	1,52	29,2	1,64	31,16	1,7

0,3	6,68	1,485	7,34	1,63	7,69	1,71	7,91	1,76	8,80	1,96	9,29	2,07	10,48	2,33	15,03	3,
0,4	11,62	1,746	12,76	1,92	13,36	2,01	13,78	2,07	15,28	2,296	16,11	2,42	18,16	2,73	25,97	3,
0,5	17,36	1,95	19,05	2,14	19,94	2,24	20,56	2,31	22,79	2,56	24,03	2,7	27,06	3,04	38,63	4,
0,6	23,45	2,1	25,73	2,3	26,92	2,41	27,76	2,49	30,75	2,76	32,43	2,91	36,49	3,27	52,03	4,
0,7	29,32	2,2	32,16	2,41	33,65	2,53	34,69	2,60	38,42	2,88	40,51	3,04	45,54	3,42	64,93	4,8
0,8	34,28	2,24	37,59	2,46	39,34	2,57	40,55	2,65	44,91	2,94	47,35	3,01	53,26	3,49	75,85	4,9
0,9	37,33	2,21	40,95	2,42	42,85	2,54	44,17	2,62	48,92	2,90	51,57	3,05	58,02	3,43	82,66	4,8
1,0	34,72	1,95	38,1	2,14	39,88	2,24	41,13	2,31	45,58	2,56	48,07	2,7	54,12	3,04	77,27	4,

$$D_H = 200 \text{ мм}, S = 5,9 \text{ мм}$$

h/D	Расход жидкости q_s , л/с, и скорости V , м/с, при уклоне трубопровода											
	$i=0,004$		$i=0,006$		$i=0,008$		$i=0,01$		$i=0,012$		$i=0,014$	
	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V
0,3	4,56	0,65	5,83	0,83	6,91	0,98	7,83	1,11	8,7	1,24	9,46	1,35
0,4	8,00	0,77	10,20	0,98	12,07	1,16	13,65	1,31	15,15	1,46	16,46	1,58
0,5	12,02	0,865	15,29	1,1	18,07	1,3	20,43	1,47	22,66	1,63	24,61	1,77
0,6	16,30	0,93	20,71	1,19	24,4	1,4	27,64	1,59	30,63	1,76	33,25	1,91
0,7	20,43	0,98	25,93	1,25	30,6	1,47	34,58	1,66	38,31	1,84	41,58	2,00
0,8	23,91	1,00	30,34	1,27	35,8	1,50	40,44	1,69	44,8	1,88	48,62	2,04
0,9	26,02	0,987	33,02	1,25	38,98	1,48	44,03	1,67	48,79	1,85	52,94	2,01
1,0	24,05	0,865	30,58	1,1	36,14	1,3	40,87	1,47	45,32	1,63	49,21	1,77

h/D	$i=0,016$		$i=0,018$		$i=0,02$		$i=0,022$		$i=0,026$		$i=0,028$	
	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V
0,3	10,22	1,45	10,92	1,55	11,58	1,65	12,17	1,73	13,26	1,89	13,92	1,98
0,4	17,77	1,71	18,99	1,83	20,11	1,94	21,14	2,03	23,02	2,21	24,14	2,32
0,5	26,55	1,91	28,36	2,04	30,03	2,16	31,56	2,27	34,34	2,47	36,00	2,59
0,6	35,87	2,06	38,3	2,20	40,54	2,33	42,60	2,44	46,34	2,66	48,58	2,79
0,7	37,57	2,16	47,87	2,30	50,67	2,44	53,23	2,56	57,89	2,78	60,68	2,92
0,8	54,43	2,20	55,97	2,35	59,23	2,48	62,22	2,61	67,67	2,84	70,93	2,97
0,9	57,1	2,16	60,96	2,31	64,52	2,45	67,78	2,57	73,71	2,79	77,27	2,93
1,0	53,1	1,91	56,72	2,04	60,06	2,16	63,11	2,27	68,68	2,47	72,01	2,59

h/D	$i=0,03$		$i=0,036$		$i=0,04$		$i=0,05$		$i=0,1$		$i=0,15$	
	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V
0,3	14,40	2,05	15,88	2,26	16,86	2,4	19,84	2,70	27,1	3,86	33,19	4,73
0,4	24,99	2,40	27,52	2,65	29,21	2,81	32,78	3,15	46,78	4,50	57,21	5,5
0,5	37,26	2,68	41,01	2,95	43,51	3,13	48,79	3,51	69,51	5,0	84,94	6,11
0,6	50,26	2,88	55,3	3,17	58,67	3,37	65,76	3,77	93,56	5,37	114,26	6,56
0,7	62,78	3,02	69,06	3,32	73,25	3,52	82,09	3,95	116,7	5,61	142,46	6,85
0,8	73,38	3,07	80,71	3,38	85,60	3,59	95,92	4,02	136,32	5,71	166,38	6,97
0,9	79,94	3,03	87,93	3,33	93,27	3,54	104,51	3,96	148,57	5,63	181,36	6,88
1,0	74,51	2,68	82,02	2,95	87,03	3,13	97,59	3,51	139,02	5,0	169,88	6,11

Приложение 10

Таблицы для гидравлического расчета безнапорных трубопроводов из полиэтилена низкого давления

"СЛ" $D = 50\text{мм}$

h/D	Расход жидкости q_s , л/с, и скорости V , м/с, при уклоне трубопровода													
	$i=0,01$		$i=0,02$		$i=0,03$		$i=0,04$		$i=0,05$		$i=0,1$		$i=0,15$	
	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V
0,3	0,15	0,37	0,24	0,58	0,31	0,75	0,38	0,90	0,43	1,02	0,64	1,52	0,80	1,9
0,4	0,27	0,44	0,43	0,69	0,55	0,89	0,66	1,07	0,75	1,20	1,11	1,79	1,39	2,24
0,5	0,415	0,5	0,65	0,78	0,83	1,00	1,00	1,2	1,12	1,35	1,66	2,0	2,08	2,5
0,6	0,57	0,54	0,88	0,85	1,13	1,08	1,35	1,3	1,52	1,46	2,25	2,16	2,80	2,69
0,7	0,71	0,57	1,10	0,89	1,41	1,14	1,69	1,36	1,90	1,53	2,81	2,26	3,51	2,82
0,8	0,83	0,59	1,29	0,91	1,65	1,16	1,98	1,39	2,23	1,56	3,29	2,31	4,10	2,88
0,9	0,91	0,58	1,41	0,89	1,8	1,14	2,16	1,37	2,42	1,54	3,58	2,27	4,46	2,83
1,0	0,83	0,5	1,3	0,78	1,66	1,00	1,99	1,2	2,24	1,35	3,32	2,0	4,15	2,5

"СЛ" $D = 63\text{мм}$

h/D	Расход жидкости q_s , л/с, и скорости V , м/с, при уклоне трубопровода													
	$i=0,01$		$i=0,02$		$i=0,03$		$i=0,04$		$i=0,05$		$i=0,1$		$i=0,15$	
	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V
0,3	0,304	0,456	0,469	0,705	0,596	0,894	0,707	1,06	0,799	1,2	1,175	1,762	1,46	2,19
0,4	0,535	0,542	0,822	0,883	1,04	1,054	1,231	1,248	1,391	1,41	2,037	2,065	2,53	2,56
0,5	0,805	0,61	1,233	0,934	1,558	1,18	1,842	1,395	2,08	1,575	3,038	2,3	3,765	2,85

0,6	1,092	0,66	1,67	1,01	2,109	1,274	2,491	1,505	2,81	1,698	4,1	2,475	5,075	3,07
0,7	1,372	0,690	2,09	1,06	2,639	1,336	3,116	1,578	3,515	1,78	5,12	2,592	6,34	3,209
0,8	1,606	0,709	2,448	1,08	3,085	1,36	3,641	1,607	4,107	1,813	5,98	2,64	7,4	3,266
0,9	1,747	0,698	2,664	1,064	3,36	1,342	3,961	1,582	4,47	1,784	6,515	2,6	8,06	3,22
1,0	1,61	0,61	2,467	0,934	3,117	1,18	3,685	1,395	4,161	1,575	6,076	2,3	7,53	2,85

"СЛ" $D = 75 \text{ мм}$

h/D	Расход жидкости q_s , л/с, и скорости V , м/с, при уклоне трубопровода													
	$i=0,01$		$i=0,02$		$i=0,03$		$i=0,04$		$i=0,05$		$i=0,1$		$i=0,15$	
	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V
0,3	0,506	0,533	0,765	0,806	0,966	1,02	1,139	1,2	1,29	1,359	1,88	1,98	2,33	2,457
0,4	0,888	0,636	1,336	0,95	1,684	1,2	1,981	1,41	2,241	1,595	3,255	2,317	4,031	2,87
0,5	1,335	0,71	2,002	1,065	2,519	1,34	2,961	1,575	3,347	1,78	4,851	2,58	6,0	3,19
0,6	1,809	0,768	2,709	1,15	3,406	1,446	4,0	1,698	4,516	1,917	6,54	2,776	8,079	3,43
0,7	2,27	0,807	3,393	1,207	4,261	1,515	5,0	1,778	5,623	2,0	8,168	2,905	10,08	3,585
0,8	2,656	0,824	3,964	1,229	4,98	1,544	5,838	1,81	6,597	2,045	9,545	2,959	11,77	3,65
0,9	2,888	0,81	4,317	1,211	5,422	1,521	6,36	1,784	7,183	2,015	10,484	2,913	12,83	3,6
1,0	2,67	0,71	4,005	1,065	5,039	1,34	5,923	1,575	6,694	1,78	9,703	2,58	12,0	3,19

"СЛ" $D = 90 \text{ мм}$

h/D	Расход жидкости q_s , л/с, и скорости V , м/с, при уклоне трубопровода													
	$i=0,01$		$i=0,012$		$i=0,014$		$i=0,016$		$i=0,018$		$i=0,02$		$i=0,025$	
	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V
0,3	0,828	0,607	0,929	0,68	1,019	0,747	1,104	0,809	1,181	0,865	1,254	0,919	1,427	1,045
0,4	1,45	0,718	1,625	0,804	1,781	0,881	1,928	0,954	2,061	1,02	2,186	1,082	2,485	1,23

0,5	2,177	0,805	2,437	0,901	2,67	0,987	2,889	1,068	3,087	1,141	3,273	1,21	3,717	1,374
0,6	2,95	0,87	3,299	0,973	3,612	1,066	3,907	1,153	4,173	1,231	4,425	1,305	5,021	1,481
0,7	3,7	0,914	4,131	1,021	4,522	1,118	4,89	1,209	5,221	1,291	5,54	1,37	6,278	1,552
0,8	4,32	0,93	4,833	1,041	5,289	1,14	5,719	1,232	6,106	1,316	6,474	1,395	7,341	1,582
0,9	4,706	0,918	5,261	1,026	5,683	1,123	6,227	1,214	6,649	1,296	7,049	1,375	7,995	1,559
1,0	4,355	0,805	4,875	0,901	5,34	0,987	5,778	1,068	6,173	1,141	6,546	1,21	7,434	1,374

h/D	i=0,03		i=0,035		i=0,04		i=0,045		i=0,05		i=0,1		i=0,15	
	q _s	V												
0,3	1,571	1,151	1,73	1,267	1,856	1,36	1,984	1,453	2,1	1,539	3,057	2,239	3,761	2,755
0,4	2,733	1,352	3,006	1,487	3,228	1,597	3,444	1,704	3,645	1,804	5,288	2,616	6,496	3,214
0,5	4,09	1,51	4,491	1,66	4,815	1,78	5,14	1,9	5,437	2,01	7,87	2,91	9,658	3,57
0,6	5,517	1,628	6,061	1,788	6,497	1,917	6,933	2,045	7,33	2,163	10,6	3,128	13,0	3,838
0,7	6,896	1,705	7,575	1,872	8,122	2,0	8,662	2,141	9,163	2,265	13,24	3,274	16,217	4,01
0,8	8,06	1,736	8,885	1,908	9,489	2,045	10,125	2,182	10,7	2,307	15,475	3,335	18,935	4,08
0,9	8,774	1,711	9,645	1,88	10,33	2,015	11,029	2,15	11,66	2,273	16,83	2,282	20,635	4,023
1,0	8,17	1,51	8,981	1,66	9,63	1,78	10,28	1,9	10,875	2,01	15,74	2,91	19,31	3,57

"СЛ"D = 110 мм

h/D	Расход жидкости q _s , л/с, и скорости V, м/с, при уклоне трубопровода													
	i=0,01		i=0,012		i=0,014		i=0,016		i=0,018		i=0,02		i=0,025	
	q _s	V	q _s	V	q _s	V	q _s	V	q _s	V	q _s	V	q _s	V
0,3	1,448	0,711	1,614	0,792	1,763	0,865	1,905	0,935	2,037	1,0	2,164	1,062	2,457	1,206
0,4	2,533	0,84	2,816	0,934	3,074	1,019	3,32	1,1	3,547	1,176	3,768	1,249	4,27	1,416

0,5	3,795	0,94	4,22	1,045	4,6	1,14	4,966	1,23	5,305	1,314	5,632	1,395	6,38	1,58
0,6	5,139	1,016	5,71	1,129	6,228	1,23	6,71	1,327	7,172	1,418	7,588	1,5	8,608	1,7
0,7	6,43	1,065	7,142	1,183	7,788	1,29	8,4	1,391	8,971	1,486	9,515	1,576	10,77	1,784
0,8	7,519	1,086	8,35	1,206	9,103	1,314	9,81	1,417	10,48	1,514	11,12	1,606	12,58	1,817
0,9	8,18	1,07	9,09	1,187	9,91	1,295	10,69	1,396	11,4	1,49	12,11	1,582	13,7	1,79
1,0	7,591	0,94	8,438	1,045	9,206	1,14	9,932	1,23	10,61	1,314	11,26	1,395	12,76	1,58

h/D	$i=0,03$		$i=0,035$		$i=0,04$		$i=0,045$		$i=0,05$		$i=0,1$		$i=0,15$	
	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V
0,3	2,719	1,334	2,956	1,45	3,184	1,563	3,39	1,664	3,596	1,765	5,17	2,537	6,38	3,13
0,4	4,726	1,567	5,142	1,704	5,522	1,831	5,874	1,947	6,23	2,065	8,929	2,96	11,0	3,648
0,5	7,05	1,746	7,671	1,9	8,237	2,04	8,76	2,17	9,286	2,3	13,284	3,29	16,35	4,05
0,6	9,3	1,838	10,35	2,046	11,1	2,195	11,81	2,335	12,52	2,475	17,89	3,537	22,0	4,35
0,7	11,89	1,969	12,928	2,141	13,88	2,3	14,765	2,446	15,65	2,592	22,33	3,698	27,43	4,544
0,8	13,89	2,006	15,1	2,181	16,22	2,342	17,25	2,491	18,27	2,638	26,07	3,764	32,03	4,625
0,9	15,13	1,976	16,46	2,151	17,22	2,307	18,79	2,454	19,89	2,6	28,38	3,708	34,94	4,564
1,0	14,1	1,746	15,34	1,9	16,47	2,04	17,52	2,17	18,57	2,3	26,57	3,29	32,7	4,05

"СЛ" $D = 125$ мм

h/D	Расход жидкости q_s , л/с, и скорости V , м/с, при уклоне трубопровода													
	$i=0,009$		$i=0,01$		$i=0,011$		$i=0,012$		$i=0,013$		$i=0,014$			
	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V		
0,3	1,904	0,722	2,068	0,784	2,188	0,829	2,301	0,872	2,407	0,912	2,519	0,954	2,611	0,989

0,4	3,4	0,871	3,615	0,924	3,717	0,977	4,011	1,027	4,194	1,073	4,412	1,129	4,546	1,163
0,5	5,1	0,975	5,407	1,034	5,716	1,093	6,0	1,148	6,275	1,2	6,563	1,255	6,798	1,3
0,6	6,9	1,053	7,316	1,117	7,734	1,18	8,115	1,239	8,483	1,295	8,871	1,354	9,19	1,403
0,7	8,638	1,105	9,152	1,17	9,675	1,237	10,16	1,3	10,61	1,357	11,1	1,419	11,5	1,47
0,8	10,09	1,125	10,69	1,192	11,3	1,26	11,87	1,324	12,4	1,382	12,97	1,446	13,43	1,498
0,9	10,99	1,108	11,645	1,175	12,31	1,242	12,92	1,303	13,5	1,362	14,11	1,423	14,63	1,475
1,0	10,2	2,975	10,81	1,034	11,43	1,093	12,0	1,148	12,55	1,2	13,13	1,255	13,6	1,3

h/D	i=0,016		i=0,017		i=0,018		i=0,019		i=0,020		i=0,025		i=0,03	
	qs	V	qs	V										
0,3	2,713	1,028	2,805	1,063	2,897	1,098	2,991	1,033	3,077	1,166	3,481	1,319	3,851	1,459
0,4	4,723	1,209	4,88	1,249	5,039	1,29	5,2	1,331	5,349	1,369	6,046	1,547	6,682	1,71
0,5	7,06	1,35	7,295	1,395	7,53	1,44	7,771	1,486	7,99	1,528	9,026	1,726	9,967	0,906
0,6	9,535	1,455	9,854	1,504	10,17	1,552	10,495	1,602	10,782	1,646	12,179	1,859	13,44	2,051
0,7	11,93	1,525	12,326	1,576	12,713	1,626	13,12	1,678	13,49	1,725	15,22	1,947	16,8	2,148
0,8	13,94	1,554	14,4	1,606	14,85	1,656	15,33	1,709	15,76	1,757	17,79	1,983	19,63	2,188
0,9	15,18	1,531	15,69	1,583	16,17	1,631	16,69	1,684	17,16	1,731	19,37	1,954	21,37	2,156
1,0	14,12	1,35	14,59	1,395	15,06	1,44	15,42	1,486	15,98	1,528	18,05	1,726	19,93	1,906

h/D	i=0,035		i=0,04		i=0,045		i=0,05		i=0,06		i=0,07		i=0,08	
	qs	V	qs	V	qs	V	qs	V	qs	V	qs	V	qs	V
0,3	4,191	1,588	4,516	1,711	4,8	1,818	5,077	1,923	5,589	2,118	6,066	2,298	6,5	2,463
0,4	7,266	1,86	7,824	2,0	8,31	2,127	8,786	2,249	9,667	2,474	10,49	2,684	11,23	2,874

0,5	10,83	2,072	11,66	2,23	12,38	2,368	13,09	2,503	14,39	2,752	15,6	2,984	16,71	3,195
0,6	14,61	2,229	15,721	2,4	16,69	2,548	17,64	2,693	19,38	2,958	21,02	3,208	22,5	3,435
0,7	18,26	2,335	19,65	2,513	20,85	2,666	22,04	2,818	24,21	3,096	26,23	3,354	28,08	3,591
0,8	21,34	2,379	22,94	2,558	24,36	2,716	25,73	2,868	28,26	3,151	30,62	3,404	32,79	3,655
0,9	23,23	2,343	24,98	2,52	26,51	2,673	28,02	2,826	30,78	3,104	33,37	3,366	35,7	3,6
1,0	21,67	2,072	23,32	2,23	24,77	2,368	26,18	2,503	28,78	2,752	31,21	2,984	33,42	3,195

h/D	i=0,09		i=0,1		i=0,11		i=0,12		i=0,13		i=0,14		i=0,15	
	qs	V	qs	V	qs	V	qs	V	qs	V	qs	V	qs	V
0,3	6,923	2,623	7,295	2,764	7,664	2,904	8,009	3,034	8,349	3,163	8,667	3,284	8,975	3,4
0,4	11,96	3,06	12,59	3,223	13,22	3,384	13,82	3,536	14,4	3,685	14,95	3,824	15,47	3,96
0,5	17,78	3,4	18,72	3,58	19,65	3,758	20,53	3,926	21,39	4,09	22,19	4,244	22,98	4,394
0,6	23,95	3,655	25,19	3,845	26,44	4,036	27,63	4,216	28,78	4,393	29,86	4,558	30,92	4,719
0,7	29,86	3,818	31,44	4,02	33,0	4,22	34,48	4,409	35,88	4,589	37,23	4,762	38,52	4,926
0,8	34,89	3,89	36,71	4,092	38,5	4,292	40,22	4,483	41,9	4,671	43,44	4,842	44,97	5,013
0,9	37,99	3,832	40,0	4,035	41,99	4,235	43,87	4,425	45,66	4,605	47,38	4,779	49,05	4,948
1,0	35,56	3,4	37,44	3,58	39,3	3,758	41,06	3,926	42,78	4,09	44,39	4,244	45,96	4,394

"СЛ" $D = 140$ мм

0,3	2,65	0,801	2,819	0,852	2,982	0,902	3,13	0,946	3,277	0,991	3,417	1,033	3,556	1,075
0,4	4,623	0,944	4,914	1,003	5,195	1,061	5,452	1,113	5,702	1,164	5,946	1,214	6,184	1,263
0,5	6,922	1,056	7,354	1,122	7,774	1,186	8,154	1,244	8,521	1,3	8,888	1,356	9,242	1,41
0,6	9,366	1,14	9,942	1,211	10,51	1,28	11,02	1,342	11,51	1,4	12,00	1,462	12,48	1,52
0,7	11,72	1,195	19,45	1,27	13,15	1,341	13,79	1,407	14,38	1,488	15,02	1,532	15,60	1,592
0,8	13,69	1,218	14,55	1,294	15,36	1,366	16,11	1,433	16,81	1,495	17,55	1,561	18,23	1,621
0,9	14,91	1,2	15,82	1,273	16,71	1,345	17,53	1,411	18,3	1,473	19,09	1,536	19,85	1,597
1,0	13,84	1,056	14,71	1,122	15,55	1,186	16,31	1,244	17,04	1,3	17,78	1,356	18,48	1,41

h/D	$i=0,016$		$i=0,017$		$i=0,018$		$i=0,019$		$i=0,020$		$i=0,025$		$i=0,03$	
	q_s	V	q_s	V										
0,3	3,683	1,113	3,812	1,152	3,94	1,191	4,058	1,227	4,171	1,261	4,721	1,427	5,22	1,578
0,4	6,405	1,308	6,626	1,353	6,847	1,398	7,05	1,44	7,243	1,479	8,192	1,673	9,046	1,847
0,5	9,57	1,46	9,898	1,51	10,22	1,56	10,53	1,606	10,81	1,65	12,22	1,864	13,49	2,058
0,6	12,92	1,574	13,35	1,626	13,8	1,68	14,2	1,73	14,59	1,777	16,47	2,006	18,18	2,214
0,7	16,16	1,648	16,71	1,705	17,25	1,76	17,76	1,812	18,24	1,861	20,59	2,1	22,73	2,319
0,8	18,88	1,679	19,52	1,736	20,15	1,792	20,75	1,845	21,32	1,896	24,06	2,14	46,56	2,363
0,9	20,56	1,654	21,26	1,711	21,94	1,766	22,59	1,818	23,31	1,868	26,2	2,108	28,92	2,328
1,0	19,14	1,46	19,79	1,51	20,45	1,56	21,05	1,606	21,63	1,65	24,44	1,864	26,98	2,058

0,3	5,666	1,713	6,087	1,84	6,485	1,96	6,86	2,074	7,553	2,283	8,176	2,471	8,765	2,65
0,4	9,816	2,004	10,54	2,152	11,22	2,291	11,87	2,423	13,06	2,666	14,12	2,884	15,13	3,09
0,5	14,63	2,232	15,7	2,395	16,71	2,55	17,66	2,695	19,43	2,964	21,01	3,205	22,5	3,433
0,6	19,72	2,402	21,16	2,577	22,53	2,744	23,79	2,897	26,17	3,186	28,29	3,445	30,31	3,69
0,7	24,65	2,515	26,43	2,697	38,14	2,871	29,72	3,032	32,65	3,331	35,31	3,602	37,79	3,855
0,8	28,78	2,56	30,86	2,745	32,83	2,92	34,69	3,086	38,12	3,391	41,22	3,666	44,12	3,924
0,9	31,34	2,522	33,6	2,702	35,78	2,879	37,78	3,04	41,55	3,343	44,89	3,612	48,08	3,869
1,0	29,26	2,232	31,4	2,395	33,43	2,55	35,33	2,695	38,86	2,964	42,02	3,205	45,00	3,433

h/D	$i=0,09$		$i=0,1$		$i=0,11$		$i=0,12$		$i=0,13$		$i=0,14$		$i=0,15$	
	qs	V	qs	V	qs	V	qs	V	qs	V	qs	V	qs	V
0,3	9,315	2,816	9,834	2,973	10,32	3,12	10,79	3,262	11,23	3,396	11,67	3,526	12,08	3,653
0,4	16,07	3,282	16,965	6,464	17,8	3,635	18,6	3,8	19,36	3,95	20,1	4,104	20,77	4,24
0,5	23,9	3,646	25,21	3,846	26,44	4,034	27,63	4,125	28,76	4,387	29,84	4,553	30,9	4,714
0,6	32,16	3,916	33,92	4,131	35,58	4,332	37,18	4,527	38,69	4,712	40,16	4,89	41,58	5,063
0,7	40,13	4,094	42,33	4,319	44,36	4,526	46,35	4,729	48,2	4,918	50,03	5,104	51,79	5,274
0,8	46,81	4,164	49,38	4,392	51,8	4,607	54,07	4,809	56,28	5,006	58,41	5,195	60,48	5,379
0,9	51,06	4,109	53,86	4,334	56,45	4,542	58,98	4,746	61,39	4,94	63,71	5,127	65,9	5,303
1,0	47,8	3,646	50,42	3,846	52,88	4,034	55,26	4,215	57,51	4,387	59,69	4,553	61,8	4,714

"СЛ" $D = 160$ мм

h/D	Расход жидкости q_s , л/с, и скорости V , м/с, при уклоне трубопровода													
	$i=0,006$		$i=0,007$		$i=0,008$		$i=0,009$		$i=0,01$		$i=0,011$		$i=0,012$	
	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V
0,3	3,007	0,696	3,295	0,763	3,561	0,825	3,814	0,883	4,054	0,939	4,274	0,99	4,496	1,041
0,4	5,251	0,822	5,745	0,9	6,2	0,97	6,65	1,04	7,062	1,105	7,44	1,164	7,819	1,223
0,5	7,87	0,92	8,211	1,006	9,29	1,086	9,94	1,162	10,56	1,234	11,12	1,3	11,69	1,366
0,6	10,65	0,994	11,64	1,086	12,56	1,172	13,44	1,254	14,27	1,331	15,02	1,401	15,78	1,472
0,7	13,33	1,042	14,57	1,139	15,71	1,228	16,81	1,314	17,85	1,396	18,79	1,469	19,73	1,542
0,8	15,58	1,062	17,02	1,16	18,37	1,252	19,64	1,339	20,86	1,422	19,14	1,496	23,05	1,571
0,9	16,96	1,046	18,53	1,143	19,99	1,233	21,37	1,318	22,7	1,399	23,91	1,474	25,1	1,548
1,0	15,74	0,92	16,42	1,006	18,58	1,086	19,88	1,162	21,11	1,234	22,24	1,3	23,37	1,366
h/D	$i=0,013$		$i=0,014$		$i=0,015$		$i=0,016$		$i=0,0170$		$i=0,018$		$i=0,019$	
	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V
0,3	4,703	1,089	4,903	1,136	5,097	1,181	5,288	1,225	5,465	1,286	5,639	1,306	5,81	1,346
0,4	8,173	1,279	8,521	1,333	8,857	1,386	9,184	1,437	9,49	1,485	9,791	1,532	10,09	1,578
0,5	12,22	1,428	12,73	1,488	13,23	1,546	13,71	1,603	14,17	1,656	14,61	1,708	15,05	1,759
0,6	16,5	1,539	17,18	1,603	17,85	1,665	18,5	1,726	19,12	1,783	19,71	1,839	20,3	1,894
0,7	20,62	1,612	21,49	1,68	22,31	1,744	23,13	1,808	23,89	1,868	24,64	1,927	25,38	1,984
0,8	24,1	1,642	25,11	1,711	26,07	1,776	27,03	1,842	27,92	1,903	28,77	1,961	29,63	2,019
0,9	26,24	1,618	27,32	1,684	28,38	1,75	29,43	1,815	30,4	1,875	31,36	1,933	32,29	1,991
1,0	24,43	1,428	25,46	1,488	26,45	1,546	27,43	1,603	28,33	1,656	29,22	1,708	30,1	1,759

h/D	$i=0,02$		$i=0,025$		$i=0,03$		$i=0,04$		$i=0,05$		$i=0,06$		$i=0,07$	
	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V
0,3	5,975	2,384	6,753	1,564	7,452	1,726	8,691	2,013	9,767	2,262	10,74	2,488	11,64	2,696
0,4	10,37	1,622	11,7	1,831	12,9	2,019	15,04	2,352	16,88	2,641	18,69	2,925	20,09	3,144
0,5	15,47	1,808	17,45	2,04	19,23	2,248	22,39	2,617	25,12	2,936	27,59	3,225	29,87	3,492
0,6	20,87	1,947	23,53	2,195	25,92	2,419	30,15	2,813	33,83	3,156	37,16	3,467	40,2	3,75
0,7	26,06	2,038	29,41	2,299	32,38	2,531	37,66	2,944	42,21	3,3	46,33	3,622	50,16	3,921
0,8	30,46	2,076	34,37	2,342	37,84	2,578	43,97	2,996	49,29	3,359	54,16	3,689	58,57	3,991
0,9	33,16	2,045	37,42	2,307	41,16	2,538	47,88	2,952	53,71	3,312	58,95	3,634	63,83	3,935
1,0	30,93	1,808	34,9	2,04	38,46	2,248	44,78	2,617	50,23	2,936	55,18	3,225	59,75	3,492
h/D	$i=0,08$		$i=0,09$		$i=0,1$		$i=0,11$		$i=0,12$		$i=0,14$		$i=0,15$	
	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V
0,3	12,47	2,888	13,24	3,067	13,98	3,238	14,68	3,4	15,33	3,55	16,57	3,838	17,15	3,971
0,4	21,51	3,366	22,84	3,573	24,11	3,771	25,29	3,957	26,4	4,131	28,53	4,464	29,52	4,618
0,5	31,98	3,738	33,93	3,966	35,8	4,185	37,56	4,39	39,2	4,582	42,35	4,95	43,8	5,12
0,6	43,03	3,015	45,65	4,259	48,17	4,495	50,66	4,715	52,74	4,921	56,98	5,316	58,94	5,5
0,7	53,7	4,198	56,92	4,45	60,07	4,696	62,95	4,921	65,7	5,136	70,98	5,549	73,35	5,734
0,8	62,64	4,269	66,46	4,529	70,07	4,775	73,5	5,009	76,72	5,228	82,81	5,643	85,65	5,837
0,9	68,32	4,213	72,43	4,466	76,43	4,712	80,17	4,943	83,68	5,159	90,32	5,569	93,34	5,755
1,0	63,96	3,738	67,86	3,966	71,6	4,185	75,11	4,39	78,4	4,582	84,69	4,95	87,6	5,12

"СЛ" $D = 180$ мм

h/D	Расход жидкости q_s , л/с, и скорости V , м/с, при уклоне трубопровода													
	$i=0,006$		$i=0,007$		$i=0,008$		$i=0,009$		$i=0,01$		$i=0,011$		$i=0,012$	
	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V
0,3	4,143	0,759	4,539	0,831	4,91	0,899	5,243	0,96	5,574	1,021	5,886	1,078	6,178	1,131
0,4	7,227	0,894	7,91	0,978	8,556	1,058	9,128	1,129	9,695	1,199	10,23	1,266	10,74	1,328
0,5	10,82	1,0	11,84	1,094	12,79	1,182	13,64	1,261	14,49	1,339	15,29	1,413	16,04	1,482
0,6	14,64	1,08	16,00	1,18	17,29	1,275	18,43	1,359	19,56	1,443	20,65	1,523	21,64	1,596
0,7	18,32	1,132	20,02	1,237	21,63	1,337	23,06	1,425	24,46	1,512	25,82	1,595	27,07	1,673
0,8	21,4	1,153	23,41	1,261	25,27	1,362	26,94	1,451	28,58	1,54	30,16	1,625	31,61	1,703
0,9	23,3	1,136	25,47	1,242	27,5	1,34	29,34	1,43	31,12	1,517	32,84	1,6	34,42	1,678
1,0	21,64	1,0	23,68	1,094	25,58	1,182	27,29	1,261	28,98	1,339	30,58	1,413	32,07	1,482
h/D	$i=0,013$		$i=0,014$		$i=0,015$		$i=0,016$		$i=0,0170$		$i=0,018$		$i=0,019$	
	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V
0,3	6,457	1,182	6,729	1,232	6,991	1,28	7,251	1,328	7,493	1,372	7,731	1,416	7,962	1,458
0,4	11,22	1,388	11,68	1,445	12,13	1,501	12,58	1,556	13,0	1,608	13,41	1,658	13,84	1,712
0,5	16,75	1,548	17,44	1,612	18,11	1,674	18,77	1,735	19,39	1,792	19,99	1,848	20,59	1,903
0,6	22,6	1,667	23,54	1,736	24,44	1,803	25,33	1,869	26,14	1,928	26,96	1,988	27,76	2,048
0,7	28,25	1,746	29,42	1,818	30,55	1,888	31,64	1,955	32,68	2,02	33,7	2,0833	34,7	2,145
0,8	33,01	1,779	34,38	1,852	35,67	1,922	36,97	1,992	38,18	2,057	39,38	2,121	40,56	2,185
0,9	35,95	1,752	37,44	1,825	38,88	1,895	40,29	1,964	41,58	2,027	42,88	2,09	44,15	2,152
1,0	33,5	1,548	34,89	1,612	36,23	1,674	37,55	1,735	38,78	1,792	40,0	1,848	41,18	1,903

h/D	$i=0,02$		$i=0,025$		$i=0,03$		$i=0,04$		$i=0,05$		$i=0,06$		$i=0,07$	
	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V
0,3	8,188	1,499	9,25	1,694	10,19	1,867	11,88	2,175	13,35	2,445	14,7	2,686	15,88	2,907
0,4	14,2	1,756	16,02	1,981	17,64	2,182	20,54	2,54	23,06	2,853	25,31	3,131	27,38	3,387
0,5	21,17	1,956	23,87	2,206	26,27	2,428	30,56	2,824	34,3	3,17	37,64	3,478	40,69	3,76
0,6	28,54	2,105	32,18	2,374	35,41	2,612	41,16	3,036	46,2	3,408	50,64	3,735	54,75	4,038
0,7	35,67	2,204	40,19	2,484	44,24	2,734	51,36	3,174	57,65	3,563	63,14	3,902	68,32	4,222
0,8	41,68	2,245	46,97	2,53	51,65	2,782	59,97	3,23	67,31	3,626	73,79	3,975	79,7	4,294
0,9	45,38	2,212	51,1	2,49	56,24	2,741	65,35	3,185	73,29	3,572	80,41	3,92	86,93	4,237
1,0	42,33	1,956	47,74	2,206	52,55	2,428	61,12	2,824	68,81	3,17	75,27	3,478	81,37	3,76
h/D	$i=0,08$		$i=0,09$		$i=0,1$		$i=0,11$		$i=0,12$		$i=0,14$		$i=0,15$	
	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V
0,3	16,98	3,11	18,04	3,303	19,04	3,486	19,98	3,685	20,88	3,823	22,55	4,129	23,32	4,27
0,4	29,28	3,622	31,1	3,847	32,8	4,057	34,4	4,255	35,94	4,446	38,8	4,8	40,13	5,964
0,5	43,5	4,02	46,17	4,267	48,69	4,5	51,08	4,72	53,34	4,93	57,57	5,32	59,54	5,502
0,6	58,53	4,317	62,13	4,583	65,52	4,833	68,73	5,069	71,78	5,295	77,39	5,708	80,04	5,904
0,7	72,98	4,51	77,4	4,783	81,62	5,044	85,61	5,291	89,42	5,526	96,41	5,958	99,71	6,162
0,8	85,21	4,591	90,73	4,869	95,3	5,134	99,96	5,385	104,3	5,62	112,6	6,065	116,4	6,272
0,9	92,86	4,526	98,57	4,805	103,9	5,067	108,9	5,31	113,8	5,546	122,7	5,98	126,9	6,184
1,0	87,0	4,02	92,35	4,267	97,39	4,5	102,1	4,72	106,7	4,93	115,1	5,32	119,1	5,502

"СЛ" $D = 200$ мм

h/D	Расход жидкости q_s , л/с, и скорости V , м/с, при уклоне трубопровода													
	$i=0,004$		$i=0,005$		$i=0,006$		$i=0,007$		$i=0,008$		$i=0,009$		$i=0,01$	
	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V
0,3	4,37	0,647	4,995	0,74	5,554	0,822	6,065	0,898	6,545	0,969	7,004	1,037	7,428	1,1
0,4	7,636	0,764	8,714	0,871	9,676	0,968	10,56	1,056	11,39	1,139	12,18	1,218	12,91	1,291
0,5	11,14	0,855	13,05	0,975	14,48	1,082	15,79	1,18	17,02	1,272	18,2	1,36	19,28	1,441
0,6	15,48	0,923	17,65	1,053	19,57	1,167	21,35	1,273	22,99	1,371	24,58	1,466	26,02	1,552
0,7	19,38	0,969	22,08	1,104	24,49	1,224	26,71	1,335	28,76	1,437	30,72	1,535	32,56	1,627
0,8	22,65	0,987	25,8	1,124	28,64	1,247	31,2	1,359	33,61	1,464	35,9	1,564	38,04	1,657
0,9	24,66	0,972	28,1	1,108	31,15	1,228	33,95	1,338	36,56	1,441	39,09	1,541	41,48	1,631
1,0	22,88	0,855	26,09	0,975	28,96	1,082	31,58	1,18	34,04	1,272	36,4	1,36	38,57	1,441
h/D	$i=0,011$		$i=0,012$		$i=0,013$		$i=0,014$		$i=0,015$		$i=0,016$		$i=0,017$	
	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V
0,3	7,831	1,159	8,228	1,218	8,606	1,274	8,963	1,327	9,31	1,378	9,639	1,427	9,965	1,475
0,4	13,6	1,361	14,29	1,429	15,94	1,495	15,55	1,555	16,15	1,615	16,71	1,672	17,27	1,728
0,5	20,31	1,518	21,33	1,594	22,29	1,666	23,2	1,734	24,09	1,8	24,93	1,867	25,76	1,925
0,6	27,41	1,635	28,78	1,717	30,08	1,794	31,31	1,867	32,47	1,937	33,61	2,005	34,72	2,071
0,7	34,26	1,712	35,98	1,798	37,6	1,879	39,1	1,954	40,59	2,029	42,01	2,1	43,41	2,169
0,8	40,04	1,744	42,03	1,831	43,9	1,913	45,69	1,991	47,43	2,066	49,09	2,139	50,73	2,21
0,9	43,59	1,718	45,78	1,804	47,85	1,886	49,75	1,961	51,65	2,036	53,45	2,107	55,23	2,177
1,0	40,63	1,518	42,66	1,594	44,59	1,666	46,41	1,734	48,17	1,8	49,86	1,864	51,52	1,925

h/D	$i=0,018$		$i=0,019$		$i=0,020$		$i=0,025$		$i=0,030$		$i=0,040$		$i=0,05$	
	q_s	V	q_s	V										
0,3	10,28	1,522	10,59	1,567	10,88	1,611	12,26	1,815	13,51	2,0	15,73	2,329	17,71	
0,4	17,82	1,782	18,34	1,834	18,86	1,886	21,22	2,122	23,37	2,338	27,16	2,717	30,5	3,05
0,5	26,56	1,985	27,34	2,043	28,1	2,1	31,61	2,36	34,79	2,6	40,4	3,02	45,34	3,388
0,6	35,81	2,136	36,85	2,198	37,88	2,26	42,61	2,541	46,86	2,795	54,43	3,246	61,01	3,639
0,7	44,76	2,237	46,07	2,302	47,36	2,366	53,22	2,66	58,53	2,925	67,92	3,394	76,13	3,805
0,8	52,26	2,277	53,79	2,343	55,3	2,409	62,13	2,707	68,33	2,977	79,3	3,455	88,89	3,872
0,9	56,96	2,245	58,57	2,308	60,2	2,373	67,65	2,667	74,4	2,933	86,35	3,403	96,87	3,818
1,0	53,13	1,985	54,68	2,043	56,2	2,1	63,22	2,362	69,59	2,6	80,83	3,02	90,68	3,388
h/D	$i=0,060$		$i=0,070$		$i=0,080$		$i=0,090$		$i=0,1$		$i=0,11$		$i=0,12$	
	q_s	V	q_s	V										
0,3	19,42	2,856	21,02	3,112	22,49	3,329	23,86	3,533	25,16	3,725	26,39	3,908	27,57	4,082
0,4	33,49	3,35	36,23	3,624	38,75	3,876	41,1	4,111	43,32	4,333	45,43	4,544	47,45	4,745
0,5	49,78	3,72	53,82	4,022	57,54	4,3	61,02	4,56	64,3	4,805	67,42	5,038	70,39	5,26
0,6	66,98	3,995	72,42	4,32	77,42	4,618	82,1	4,897	86,52	5,16	90,63	5,406	94,62	5,644
0,7	83,59	4,178	90,3	5,513	96,45	4,82	102,3	5,112	107,8	5,386	112,9	5,642	117,9	5,891
0,8	97,51	4,248	105,3	4,589	112,6	4,906	119,4	5,203	125,7	5,478	131,8	5,743	137,6	5,996
0,9	106,4	4,192	114,9	4,529	122,8	4,482	130,1	5,13	137,1	5,406	143,7	5,663	150,0	5,912
1,0	99,56	3,72	107,6	4,022	115,1	4,3	122,0	4,56	128,6	4,805	134,8	5,038	140,8	5,26

"C" $D = 50$ mm

h/D	Расход жидкости q_s , л/с, и скорости V , м/с, при уклоне трубопровода													
	i=0,01		i=0,02		i=0,03		i=0,04		i=0,05		i=0,1		i=0,15	
	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V
0,3	0,13	0,34	0,22	0,56	0,28	0,72	0,33	0,86	0,38	0,99	0,57	1,48	0,72	1,86
0,4	0,24	0,41	0,38	0,66	0,49	0,86	0,59	1,02	0,67	1,17	1,00	1,74	1,25	2,18
0,5	0,36	0,47	0,57	0,75	0,74	0,97	0,88	1,15	1,00	1,31	1,49	1,95	1,87	2,44
0,6	0,49	0,51	0,78	0,81	1,01	1,05	1,20	1,24	1,36	1,42	2,02	2,10	2,53	2,63
0,7	0,62	0,54	0,98	0,86	1,27	1,10	1,50	1,31	1,70	1,49	2,53	2,21	3,16	2,75
0,8	0,73	0,55	1,15	0,87	1,48	1,13	1,75	1,33	2,00	1,52	2,96	2,25	3,69	2,81
0,9	0,78	0,54	1,25	0,86	1,61	1,11	1,91	1,31	2,17	1,49	3,22	2,21	4,02	2,77
1,0	0,72	0,47	1,15	0,75	1,49	0,97	1,76	1,15	2,00	1,31	2,99	1,95	3,74	2,44

"C"D = 63 мм

h/D	Расход жидкости q_s , л/с, и скорости V , м/с, при уклоне трубопровода													
	i=0,01		i=0,02		i=0,03		i=0,04		i=0,05		i=0,1		i=0,15	
	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V
0,3	0,274	0,445	0,424	0,687	0,539	0,894	0,637	1,032	0,723	1,172	1,06	1,718	1,317	2,135
0,4	0,482	0,528	0,74	0,81	0,939	1,054	1,107	1,212	1,256	1,375	1,835	2,009	2,275	2,49
0,5	0,725	0,593	1,109	0,907	1,405	1,18	1,655	1,353	1,875	1,533	2,733	2,235	3,385	2,768
0,6	0,983	0,642	1,5	0,98	1,899	1,274	2,234	1,458	2,53	1,651	3,681	2,403	4,555	2,973
0,7	1,232	0,674	1,878	1,027	2,374	1,336	2,793	1,527	3,161	1,729	4,595	2,513	5,682	3,108
0,8	1,442	0,688	2,197	1,047	2,776	1,36	3,265	1,557	3,695	2,762	5,369	2,56	6,638	3,165
0,9	1,569	0,677	2,392	1,032	3,023	1,342	3,556	1,534	4,025	1,736	5,851	2,524	7,235	3,121

1,0	1,45	0,593	2,219	0,907	2,81	1,18	3,31	1,353	3,75	1,533	5,466	2,235	6,77	2,768
-----	------	-------	-------	-------	------	------	------	-------	------	-------	-------	-------	------	-------

"C"D = 75 мм

h/D	Расход жидкости q_s , л/с, и скорости V , м/с, при уклоне трубопровода													
	$i=0,01$		$i=0,02$		$i=0,03$		$i=0,04$		$i=0,05$		$i=0,1$		$i=0,15$	
	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V
0,3	0,447	0,511	0,701	0,802	0,866	0,991	1,018	1,165	1,154	1,32	1,683	1,927	2,085	2,386
0,4	0,785	0,607	1,224	0,946	1,509	1,167	1,772	1,37	2,005	1,55	2,916	2,254	3,605	2,787
0,5	1,181	0,682	1,835	1,06	2,259	1,305	2,649	1,53	2,995	1,73	4,346	2,51	5,367	3,1
0,6	1,601	0,738	2,483	1,144	3,053	1,408	3,577	1,649	4,042	1,864	5,856	2,7	7,226	3,331
0,7	2,006	0,775	3,107	1,2	3,819	1,475	4,472	1,727	5,052	1,951	7,311	2,824	9,018	3,483
0,8	2,349	0,791	3,635	1,224	4,466	1,504	5,229	1,761	5,906	1,989	8,544	2,877	10,54	3,548
0,9	2,556	0,779	3,957	1,206	4,863	1,482	5,695	1,735	6,433	1,96	9,309	2,836	11,48	3,498
1,0	2,361	0,682	3,67	1,06	4,519	1,305	5,298	1,53	5,99	1,73	8,691	2,51	10,73	3,1

"C"D = 90 мм

h/D	Расход жидкости q_s , л/с, и скорости V , м/с, при уклоне трубопровода													
	$i=0,01$		$i=0,012$		$i=0,014$		$i=0,016$		$i=0,018$		$i=0,02$		$i=0,025$	
	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V
1,0	1,45	0,593	2,219	0,907	2,81	1,18	3,31	1,353	3,75	1,533	5,466	2,235	6,77	2,768

0,3	0,749	0,594	0,838	0,664	0,919	0,728	0,994	0,787	1,062	0,841	1,132	0,897	1,286	1,019
0,4	1,309	0,701	1,462	0,783	1,602	0,858	1,731	0,927	1,853	0,992	1,97	1,054	2,24	1,199
0,5	1,964	0,785	2,19	0,876	2,399	0,959	2,591	1,036	2,776	1,11	2,946	1,178	3,351	1,34
0,6	2,658	0,848	2,962	0,946	3,243	1,035	3,501	1,117	3,753	1,198	3,978	1,269	4,527	1,445
0,7	3,327	0,89	3,707	0,991	4,057	1,084	4,378	1,17	4,696	1,256	4,973	1,33	5,661	1,514
0,8	3,892	0,907	4,336	1,01	4,744	1,106	5,12	1,193	6,071	1,281	5,815	1,355	6,62	1,543
0,9	4,237	0,894	4,721	0,996	5,166	1,089	5,576	1,176	5,981	1,261	6,333	1,335	7,209	1,521
1,0	3,928	0,785	4,381	0,876	4,798	0,959	4,182	1,036	5,551	1,11	5,892	1,178	6,702	1,34

"C"D = 90 мм

h/D	Расход жидкости q_s , л/с, и скорости V , м/с, при уклоне трубопровода													
	$i=0,03$		$i=0,035$		$i=0,04$		$i=0,045$		$i=0,05$		$i=0,1$		$i=0,15$	
	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V
0,3	1,428	1,131	1,555	1,232	1,678	1,329	1,785	1,414	1,897	1,503	2,752	2,181	3,401	2,695
0,4	2,479	1,327	2,703	1,447	2,908	1,556	3,099	1,659	3,285	1,758	4,751	2,543	5,862	3,138
0,5	3,701	1,48	4,039	1,615	4,337	1,734	4,626	1,85	4,895	1,957	7,065	2,825	8,707	3,482
0,6	4,993	1,593	5,451	1,74	5,847	1,866	6,241	1,992	6,596	2,105	9,505	3,034	11,7	3,736
0,7	6,239	1,668	6,813	1,882	7,301	1,952	7,798	2,085	8,234	2,202	11,85	3,17	14,59	3,902
0,8	7,291	1,7	7,966	1,857	8,532	1,989	9,115	2,125	9,621	2,243	13,84	3,228	17,04	3,973
0,9	7,943	1,678	8,676	1,83	9,296	1,96	9,929	2,094	10,48	2,211	15,09	3,183	18,56	3,918
1,0	7,403	1,48	8,077	1,615	8,674	1,734	9,252	1,85	9,791	1,957	14,13	2,825	17,41	3,482

"C"D = 110 мм

h/D	Расход жидкости q_s , л/с, и скорости V , м/с, при уклоне трубопровода													
	$i=0,01$		$i=0,012$		$i=0,014$		$i=0,016$		$i=0,018$		$i=0,02$		$i=0,025$	
	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V
0,3	1,309	0,693	1,457	0,772	1,595	0,845	1,724	0,913	1,845	0,978	1,959	1,038	2,223	1,177
0,4	2,283	0,817	2,539	0,909	2,777	0,994	2,998	1,072	3,207	1,147	3,403	1,218	3,856	1,38
0,5	3,418	0,914	3,799	1,015	4,152	1,11	4,481	1,197	4,79	1,28	5,083	1,358	5,754	1,538
0,6	4,621	0,986	5,133	1,095	5,607	1,196	6,049	1,29	6,465	1,379	6,857	1,463	7,76	1,655
0,7	5,781	1,033	6,419	1,147	7,011	1,253	7,562	1,351	8,079	1,444	8,568	1,531	9,692	1,732
0,8	6,76	1,053	7,505	1,169	8,197	1,277	8,84	1,377	9,445	1,472	10,01	1,56	11,32	1,765
0,9	7,361	1,037	8,174	1,152	8,927	1,258	9,628	1,357	10,28	1,45	10,91	1,538	12,34	1,74
1,0	6,837	0,914	7,598	1,015	8,305	1,11	8,962	1,197	9,581	1,28	10,16	1,358	11,5	1,538
h/D	$i=0,03$		$i=0,035$		$i=0,04$		$i=0,045$		$i=0,05$		$i=0,1$		$i=0,15$	
	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V
0,3	2,461	1,303	2,679	1,419	2,882	1,527	3,068	1,625	3,253	1,723	4,696	2,487	5,789	3,066
0,4	4,265	1,526	4,641	1,66	4,989	1,785	5,318	1,903	5,626	2,013	8,096	2,897	9,965	3,565
0,5	6,36	1,7	6,916	1,848	7,433	1,987	7,93	2,12	8,374	2,238	12,02	3,215	14,79	3,953
0,6	8,573	1,829	9,32	1,988	10,01	2,136	10,69	2,281	11,27	2,405	16,17	3,451	19,89	4,24
0,7	10,7	1,913	11,63	2,08	12,49	2,234	13,35	2,387	14,07	2,515	20,16	3,605	24,76	4,427
0,8	12,51	1,949	13,59	2,118	14,6	2,276	15,6	2,432	16,43	2,562	23,55	3,67	28,92	4,507
0,9	13,63	1,924	14,81	2,088	15,91	2,243	17,00	2,397	17,91	2,526	25,67	3,62	31,53	4,445
1,0	12,72	1,7	13,83	1,848	14,86	1,987	15,86	2,12	16,74	2,238	24,05	3,215	29,58	3,953

"С"D = 125 мм

h/D	Расход жидкости q_s , л/с, и скорости V , м/с, при уклоне трубопровода													
	$i=0,01$		$i=0,012$		$i=0,014$		$i=0,016$		$i=0,018$		$i=0,02$		$i=0,025$	
	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V
0,3	1,854	0,762	2,063	0,848	2,256	0,927	2,435	1,001	2,604	1,07	2,764	1,136	3,131	1,286
0,4	3,23	0,894	3,59	0,997	3,922	1,089	4,231	1,174	4,521	1,255	4,795	1,331	5,426	1,506
0,5	4,833	1,002	5,367	1,113	5,859	1,215	6,318	1,31	6,748	1,399	7,155	1,484	8,09	1,678
0,6	6,529	1,08	7,247	1,199	7,91	1,309	8,526	1,411	9,103	1,507	9,65	1,597	10,9	1,805
0,7	8,165	1,132	9,06	1,256	9,885	1,371	10,65	1,477	11,37	1,577	12,05	1,672	13,61	1,888
0,8	9,547	1,154	10,59	1,28	11,55	1,397	12,45	1,505	13,29	1,607	14,07	1,703	15,91	1,924
0,9	10,39	1,137	11,53	1,262	12,58	1,377	13,56	1,484	14,48	1,584	15,34	1,679	17,33	1,896
1,0	9,666	1,002	10,73	1,113	11,72	1,215	12,63	1,31	13,49	1,309	14,31	1,484	16,18	1,678
h/D	$i=0,03$		$i=0,035$		$i=0,04$		$i=0,045$		$i=0,05$		$i=0,1$		$i=0,15$	
	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V
0,3	3,462	1,423	3,766	1,548	4,049	1,664	4,303	1,768	4,565	1,876	6,569	2,1	8,057	3,311
0,4	5,995	1,664	6,517	1,809	7,003	1,944	7,453	2,069	7,886	2,189	11,31	3,142	13,89	3,856
0,5	8,933	1,853	9,707	2,013	10,42	2,162	11,11	2,304	11,73	2,433	16,8	3,486	20,63	4,28
0,6	12,03	1,992	13,07	2,164	14,03	2,324	14,97	2,478	15,79	2,614	22,59	3,74	27,74	4,593
0,7	15,02	2,084	16,31	2,263	17,51	2,43	18,69	2,592	19,7	2,733	28,16	3,906	34,59	4,799
0,8	17,55	2,123	19,06	2,305	20,45	2,474	21,84	2,641	23,01	2,783	32,88	3,977	40,4	4,886
0,9	19,13	2,093	20,77	2,273	22,3	2,44	23,79	2,603	25,08	2,744	35,85	3,922	59,15	4,818
1,0	17,86	1,853	19,41	2,013	30,85	2,162	22,21	2,304	23,46	2,433	33,61	3,486	41,27	4,28

"C"D = 140 мм

h/D	Расход жидкости q_s , л/с, и скорости V , м/с, при уклоне трубопровода													
	$i=0,009$		$i=0,01$		$i=0,011$		$i=0,012$		$i=0,013$		$i=0,014$		$i=0,015$	
	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V
0,3	2,376	0,777	2,528	0,827	2,675	0,875	2,812	0,92	2,942	0,962	3,068	1,033	3,191	1,044
0,4	4,145	0,916	4,41	0,974	4,661	1,03	4,899	1,082	5,123	1,132	5,339	1,18	5,551	1,227
0,5	6,209	1,025	6,603	1,09	6,978	1,152	7,33	1,21	7,663	1,265	7,984	1,318	8,299	1,37
0,6	8,395	1,106	8,925	1,176	9,43	1,243	9,93	1,305	10,35	1,364	10,78	1,421	11,21	1,456
0,7	10,5	1,16	11,16	1,233	11,79	1,302	12,38	1,367	12,94	1,429	13,48	1,488	14,01	1,547
0,8	12,28	1,182	13,06	1,257	13,79	1,327	14,48	1,394	15,13	1,457	15,76	1,517	16,38	1,576
0,9	13,38	1,165	14,22	1,238	15,02	1,308	15,77	1,373	16,48	1,435	17,17	1,495	17,84	1,553
1,0	12,42	1,025	13,2	1,09	13,96	1,152	14,66	1,21	15,33	1,265	15,97	1,318	16,6	1,37
h/D	$i=0,016$		$i=0,017$		$i=0,018$		$i=0,019$		$i=0,020$		$i=0,025$		$i=0,03$	
	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V
0,3	3,309	1,082	3,425	1,12	3,539	1,157	3,648	1,193	3,752	1,227	4,257	1,392	4,697	1,536
0,4	5,755	1,272	5,955	1,316	6,151	1,359	6,339	1,4	6,518	1,44	7,388	1,632	8,144	1,799
0,5	8,602	1,42	8,899	1,469	9,189	1,517	9,468	1,563	9,734	1,607	11,02	1,82	12,14	2,005
0,6	11,61	1,53	12,01	1,583	12,4	1,634	12,78	1,684	13,13	1,731	14,87	1,958	16,37	2,157
0,7	14,52	1,603	15,01	1,658	15,5	1,711	15,97	1,763	16,41	1,812	18,57	2,051	20,45	2,258
0,8	16,97	1,633	17,55	1,689	18,12	1,744	18,67	1,797	19,19	1,847	21,71	2,089	23,9	2,3
0,9	18,48	1,61	19,12	1,665	19,74	1,719	20,33	1,77	20,9	1,82	23,65	2,059	26,04	2,267
1,0	17,2	1,42	17,8	1,469	18,38	1,517	18,94	1,563	19,47	1,607	22,05	1,82	24,29	2,005

h/D	$i=0,035$		$i=0,04$		$i=0,045$		$i=0,05$		$i=0,06$		$i=0,07$		$i=0,08$	
	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V
0,3	5,113	1,672	5,479	1,792	5,834	1,908	6,167	2,017	6,792	2,221	7,362	2,408	7,892	2,581
0,4	8,859	1,957	9,488	2,096	10,1	2,231	10,67	2,358	11,74	2,594	12,72	2,81	13,63	3,011
0,5	13,2	2,18	14,14	2,334	15,04	2,483	15,89	2,623	17,48	2,885	18,92	3,124	20,27	3,346
0,6	17,8	2,345	19,05	2,51	20,26	2,67	21,4	2,82	23,53	3,1	25,47	3,356	27,27	3,594
0,7	22,22	2,453	23,78	2,626	25,29	2,792	26,71	2,959	29,36	3,241	31,78	3,508	34,02	3,756
0,8	25,97	2,499	27,79	2,675	29,55	2,844	31,2	3,003	34,3	3,301	37,13	3,573	39,74	3,825
0,9	28,3	2,464	30,28	2,637	32,2	2,804	34,00	2,961	37,38	3,255	40,46	3,523	43,32	3,772
1,0	26,41	2,18	28,28	2,334	30,08	2,483	31,78	2,623	34,95	2,885	27,85	2,124	40,54	3,346
h/D	$i=0,09$		$i=0,1$		$i=0,11$		$i=0,12$		$i=0,13$		$i=0,14$		$i=0,15$	
	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V
0,3	8,387	2,743	8,855	2,986	9,302	3,043	9,726	3,181	10,12	3,312	10,52	3,44	10,89	3,562
0,4	14,48	3,198	15,28	3,376	16,04	3,545	16,77	3,705	17,45	3,856	18,13	4,005	18,76	4,146
0,5	21,52	3,553	22,71	3,749	23,84	3,936	24,91	4,113	25,93	4,28	26,92	4,444	27,86	4,6
0,6	28,95	3,815	30,55	4,025	32,06	4,225	33,5	4,414	34,86	4,593	36,19	4,768	37,46	4,935
0,7	36,11	3,987	38,1	4,206	39,99	4,415	41,78	4,612	43,46	4,798	45,12	4,981	46,69	5,155
0,8	42,19	4,06	44,5	4,283	46,7	4,495	48,79	4,696	50,76	4,885	52,64	5,066	54,53	5,248
0,9	45,98	4,004	48,5	4,223	50,91	4,433	53,18	4,631	55,33	4,818	57,44	5,001	59,44	5,176
1,0	43,04	3,553	45,42	3,749	47,68	3,936	49,83	4,113	51,85	4,28	53,84	4,444	55,73	4,6

"C"D = 160 MM

h/D	Расход жидкости q_s , л/с, и скорости V , м/с, при уклоне трубопровода													
	$i=0,006$		$i=0,007$		$i=0,008$		$i=0,009$		$i=0,01$		$i=0,011$		$i=0,012$	
	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V
0,3	2,862	0,689	3,139	0,755	3,388	0,815	3,627	0,873	3,854	0,928	4,071	0,98	4,277	1,029
0,4	4,988	0,811	5,46	0,888	5,893	0,958	6,306	1,025	6,697	1,088	7,069	1,149	7,424	1,207
0,5	7,464	0,906	8,16	0,992	8,809	1,069	9,422	1,144	10,00	1,214	10,55	1,281	11,08	1,345
0,6	10,08	0,978	11,02	1,069	11,89	1,153	12,71	1,232	13,49	1,308	14,23	1,38	14,64	1,448
0,7	12,61	1,024	13,79	1,12	14,86	1,207	15,89	1,291	16,86	1,37	17,79	1,445	18,67	1,516
0,8	14,75	1,044	16,12	1,141	17,38	1,23	18,58	1,315	19,71	1,396	20,79	1,472	21,82	1,545
0,9	16,06	1,029	17,56	1,124	18,93	1,212	20,24	1,296	21,47	1,375	22,65	1,451	23,77	1,523
1,0	14,92	0,906	16,33	0,992	17,61	1,069	18,84	1,144	20,00	1,214	21,1	1,281	22,16	1,345
h/D	$i=0,013$		$i=0,014$		$i=0,015$		$i=0,016$		$i=0,017$		$i=0,018$		$i=0,019$	
	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V
	4,475	1,077	4,666	1,123	4,84	1,167	5,028	1,21	5,29	1,251	5,368	1,291	5,531	1,331
0,4	7,764	1,262	8,093	1,315	8,409	1,367	8,715	1,416	9,011	1,464	9,298	1,511	9,578	1,557
0,5	11,58	1,407	12,07	1,466	12,54	1,523	12,99	1,578	13,43	1,631	13,86	1,683	14,27	1,733
0,6	15,62	1,514	16,27	1,578	16,9	1,639	17,51	1,697	18,1	1,755	18,67	1,81	19,23	1,864
0,7	19,51	1,585	20,33	1,651	21,11	1,715	21,87	1,776	22,6	1,836	23,32	1,894	24,01	1,95
0,8	22,81	1,615	23,76	1,682	24,67	1,747	25,56	1,809	26,41	1,87	27,25	1,929	28,06	1,986
0,9	24,85	1,592	25,88	1,658	26,68	1,722	27,85	1,784	28,78	1,844	29,69	1,902	30,57	1,958
1,0	23,17	1,407	24,14	1,466	25,08	1,523	25,99	1,578	26,86	1,631	27,72	1,683	28,54	1,733

h/D	$i=0,02$		$i=0,025$		$i=0,03$		$i=0,04$		$i=0,05$		$i=0,06$		$i=0,07$	
	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V
0,3	5,689	1,369	6,427	1,546	7,093	1,707	8,271	1,99	9,304	2,239	10,23	2,463	11,08	2,668
0,4	9,85	1,601	11,11	1,807	12,25	1,992	14,27	2,321	16,04	2,608	17,64	2,867	19,09	3,104
0,5	14,67	1,782	16,55	2,01	18,24	2,215	21,23	2,578	28,84	2,896	26,2	3,182	28,35	3,443
0,6	19,77	1,916	22,29	2,16	24,55	2,38	28,56	2,768	32,07	3,109	35,22	3,414	38,11	3,694
0,7	24,68	2,005	27,82	2,259	30,64	2,488	35,62	2,893	39,99	3,248	43,91	3,567	47,5	3,858
0,8	28,84	2,042	32,5	2,301	35,79	2,534	41,61	2,946	46,71	2,307	51,28	3,631	55,48	3,928
0,9	31,43	2,013	35,42	2,269	39,01	2,499	45,36	2,905	50,91	3,261	55,91	3,581	60,47	3,874
1,0	29,35	1,782	33,1	2,10	36,48	2,215	42,46	2,578	47,69	2,896	52,4	3,182	56,71	3,443
h/D	$i=0,08$		$i=0,09$		$i=0,1$		$i=0,11$		$i=0,12$		$i=0,14$		$i=0,15$	
	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V
0,3	11,87	2,858	12,61	3,036	13,31	3,204	13,97	3,363	14,6	3,515	15,78	3,799	16,34	3,933
0,4	20,44	3,324	21,71	3,529	22,98	3,723	24,03	3,97	25,1	4,082	27,12	4,41	28,07	4,564
0,5	30,35	3,686	32,22	3,913	33,97	4,126	35,64	4,329	37,23	4,522	40,2	4,883	41,61	5,053
0,6	40,78	3,953	43,28	4,196	45,64	4,424	47,87	4,64	50,00	4,847	53,99	5,233	55,86	5,415
0,7	50,73	4,129	53,94	4,381	56,87	4,619	59,65	4,844	62,29	5,059	67,25	5,462	69,58	5,651
0,8	59,36	4,203	62,98	4;46	66,4	4,702	69,64	4,931	72,72	5,15	78,5	5,559	81,22	5,751
0,9	64,71	4,145	68,87	4,399	72,4	4,638	75,93	4,864	79,3	5,079	85,6	5,484	88,57	5,673
1,0	60,7	3,686	64,44	3,913	67,95	4,126	71,29	4,329	74,46	4,522	80,41	4,883	83,22	5,053

"C"D = 180 mm

h/D	Расход жидкости q_s , л/с, и скорости V , м/с, при уклоне трубопровода													
	$i=0,006$		$i=0,007$		$i=0,008$		$i=0,009$		$i=0,01$		$i=0,011$		$i=0,012$	
	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V
0,3	3,741	0,741	4,09	0,81	4,419	0,876	4,729	0,937	5,023	0,995	5,302	1,05	5,568	1,103
0,4	6,512	0,871	7,114	0,952	7,681	1,027	8,214	1,099	8,719	1,166	9,199	1,231	9,657	1,292
0,5	9,739	0,974	10,63	1,063	11,47	1,147	12,26	1,226	13,01	1,301	13,72	1,372	14,4	1,44
0,6	13,15	1,049	14,35	1,145	15,48	1,235	16,55	1,32	17,55	1,4	18,51	1,477	19,42	1,549
0,7	16,44	1,099	17,94	1,199	19,35	1,294	20,68	1,382	21,93	1,466	23,12	1,546	24,26	1,622
0,8	19,23	1,12	20,98	1,222	22,62	1,318	24,17	1,408	25,63	1,494	27,02	1,575	28,35	1,652
0,9	20,94	1,104	22,85	1,204	24,64	1,299	26,33	1,388	27,92	1,472	29,44	1,552	30,89	1,629
1,0	19,47	0,974	21,26	1,063	22,95	1,147	24,53	1,226	26,03	1,301	27,45	1,372	28,81	1,44
h/D	$i=0,013$		$i=0,014$		$i=0,015$		$i=0,016$		$i=0,017$		$i=0,018$		$i=0,019$	
	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V
0,3	5,823	1,153	6,069	1,202	6,307	1,249	6,536	1,295	6,759	1,338	6,973	1,381	7,184	1,423
0,4	10,09	1,351	10,51	1,407	10,92	1,462	11,32	1,515	11,7	1,566	12,07	1,615	12,43	1,663
0,5	15,05	1,505	15,68	1,567	16,28	1,628	16,87	1,686	17,43	1,743	17,98	1,798	18,52	1,851
0,6	20,3	1,619	21,14	1,686	21,95	1,751	22,73	1,814	23,49	1,874	24,23	1,933	24,94	1,99
0,7	25,35	1,694	26,4	1,764	27,41	1,832	28,38	1,897	29,33	1,96	30,24	2,022	31,14	2,081
0,8	29,62	1,726	30,85	1,798	32,02	1,866	33,16	1,933	34,27	1,997	35,34	2,059	36,38	2,12
0,9	32,27	1,702	33,61	1,772	34,89	1,74	36,14	1,905	37,34	1,969	38,51	2,03	39,64	2,09
1,0	31,11	1,505	31,36	1,567	32,57	1,628	33,74	1,686	34,87	1,743	35,97	1,798	37,04	1,851

h/D	$i=0,02$		$i=0,025$		$i=0,03$		$i=0,04$		$i=0,05$		$i=0,06$		$i=0,07$	
	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V
0,3	7,389	1,463	8,34	1,652	9,197	1,822	10,71	2,122	12,04	2,386	13,24	2,623	14,34	2,84
0,4	12,78	1,71	14,41	1,929	15,88	2,125	18,48	2,473	20,76	2,778	22,81	3,052	24,68	3,303
0,5	19,03	1,903	21,45	2,145	23,63	2,362	27,47	2,746	30,84	3,083	33,87	3,387	36,63	3,663
0,6	25,64	2,046	28,88	2,304	31,8	2,537	36,95	2,948	41,47	3,309	45,52	3,632	49,23	3,928
0,7	32,0	2,139	36,04	2,409	39,67	2,652	46,09	3,081	51,7	3,456	56,75	3,793	61,36	4,102
0,8	37,39	2,179	42,1	2,454	46,34	2,701	53,83	3,137	60,38	3,519	66,27	3,862	71,65	4,176
0,9	40,75	2,148	45,88	2,419	50,51	2,663	58,67	3,094	65,82	3,471	72,24	3,809	78,11	4,119
1,0	38,07	1,903	42,91	2,145	47,26	2,362	54,95	2,746	61,68	3,083	67,74	3,386	73,27	3,663
h/D	$i=0,08$		$i=0,09$		$i=0,1$		$i=0,11$		$i=0,12$		$i=0,13$		$i=0,14$	
	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V
0,3	15,35	3,042	16,3	3,23	17,2	3,408	18,05	3,576	18,86	3,137	19,63	3,89	20,33	3,037
0,4	26,42	3,536	28,04	3,753	29,58	3,958	31,03	4,152	32,41	4,337	33,73	4,514	35,00	4,684
0,5	39,2	3,919	41,6	4,159	43,86	4,385	46,01	4,599	48,05	4,803	50,00	4,998	51,87	5,186
0,6	52,67	4,202	55,88	4,459	58,91	4,7	61,78	4,929	64,51	5,147	67,12	5,356	69,63	5,556
0,7	65,64	4,388	69,64	4,655	73,4	4,907	76,97	5,145	80,36	5,372	83,61	5,59	86,73	5,798
0,8	76,64	4,467	81,3	4,738	85,69	4,994	89,85	5,237	93,81	5,468	97,6	5,689	101,2	5,9
0,9	83,56	4,406	88,64	4,674	93,43	4,927	97,97	5,166	102,3	5,394	106,4	5,612	110,3	5,821
1,0	78,41	3,919	83,21	4,159	87,73	4,385	92,02	4,599	96,1	4,803	100,0	4,998	103,7	5,186

"C"D = 200 mm

h/D	Расход жидкости q_s , л/с, и скорости V , м/с, при уклоне трубопровода													
	$i=0,004$		$i=0,005$		$i=0,006$		$i=0,007$		$i=0,008$		$i=0,009$		$i=0,01$	
	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V
0,3	3,92	0,63	4,477	0,72	4,911	0,8	5,443	0,875	5,877	0,944	6,284	1,009	6,669	1,071
0,4	6,834	0,742	7,795	0,846	8,656	0,94	9,459	1,026	10,2	1,107	10,9	1,183	11,56	1,255
0,5	10,23	0,83	11,65	0,945	12,93	1,049	14,12	1,145	15,23	1,235	16,27	1,319	17,25	1,399
0,6	13,82	0,895	15,74	1,019	17,46	1,13	19,06	1,234	20,55	1,33	21,95	1,42	23,27	1,506
0,7	17,29	0,938	19,68	1,067	21,83	1,184	23,82	1,292	25,68	1,392	27,42	1,487	29,06	1,576
0,8	21,22	0,956	23,02	1,088	25,52	1,206	27,85	1,316	30,02	1,419	32,04	1,515	33,97	1,606
0,9	22,02	0,942	25,07	1,072	27,8	1,189	30,34	1,297	32,7	1,398	34,91	1,493	37,01	1,583
1,0	20,46	0,83	23,31	0,945	25,87	1,049	28,25	1,145	30,47	1,235	32,55	1,319	34,51	1,399
h/D	$i=0,011$		$i=0,012$		$i=0,013$		$i=0,014$		$i=0,015$		$i=0,013$		$i=0,017$	
	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V
	7,037	1,13	7,387	1,187	7,723	1,241	8,047	1,293	8,359	1,343	8,66	1,391	8,953	1,438
0,4	12,2	1,324	12,8	1,389	13,38	1,452	13,39	1,512	14,47	1,57	14,98	1,627	15,49	1,681
0,5	18,19	1,475	19,08	1,548	19,94	1,617	20,76	1,684	21,56	1,748	22,32	1,81	23,06	1,871
0,6	24,52	1,587	25,72	1,665	26,87	1,739	27,98	1,811	29,04	1,88	30,07	1,946	31,07	2,011
0,7	30,63	1,661	32,12	1,742	33,56	1,819	34,93	1,894	36,26	1,966	37,54	2,035	38,78	2,103
0,8	35,79	1,692	37,53	1,775	39,21	1,854	40,82	1,93	42,36	2,003	43,86	2,073	45,31	2,142
0,9	39,00	1,668	40,9	1,749	42,72	1,827	44,47	1,902	46,16	1,974	47,79	2,044	49,37	2,112
1,0	36,38	1,365	38,17	1,546	39,88	1,617	41,53	1,684	43,12	1,748	44,65	1,81	46,13	1,871

h/D	$i=0,018$		$i=0,019$		$i=0,02$		$i=0,025$		$i=0,03$		$i=0,04$		$i=0,05$	
	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V
0,3	9,236	1,484	9,512	1,528	9,78	1,571	11,02	1,772	12,15	1,953	14,14	2,273	15,89	2,554-2,972
0,4	15,97	1,734	16,45	1,785	16,91	1,835	19,05	2,068	20,98	2,277	24,39	2,648	27,37	3,2%'
0,5	23,78	1,929	24,49	1,986	25,17	2,041	28,34	2,298	31,19	2,53	36,23	2,939	40,65	3,536;
0,6	32,04	2,073	32,98	2,134	33,89	2,193	38,14	2,469	41,97	2,716	48,73	3,154	54,64	3,694
0,7	39,98	2,168	41,15	2,232	42,29	2,293	47,58	2,58	52,35	2,839	60,76	3,295	68,12	2,76
0,8	46,71	2,208	48,08	2,273	49,91	2,336	55,59	2,626	61,14	2,891	70,95	3,355	79,54	3,709
0,9	50,9	2,177	52,39	2,241	53,85	2,303	60,58	2,591	66,65	2,85	77,35	3,309	86,71	3,296
1,0	47,57	1,929	48,98	1,986	50,34	2,041	56,68	2,298	62,39	2,53	72,47	2,939	81,3	

h/D	$i=0,060$		$i=0,070$		$i=0,080$		$i=0,090$		$i=0,1$		$i=0,11$		$i=0,12$	
	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V
0,3	17,46	2,806	18,89	3,037	20,23	3,251	21,47	3,451	22,65	3,64	23,76	3,819	24,82	3,989
0,4	30,05	3,263	32,51	3,53	34,79	3,777	36,92	4,008	38,93	4,226	40,83	4,432	42,64	4,629
0,5	44,61	3,618	48,24	3,912	51,61	4,185	54,75	4,44	57,71	4,68	60,52	4,908	63,18	5,124
0,6	59,96	3,88	64,81	4,195	69,31	4,486	73,52	4,759	77,49	5,015	81,24	5,258	84,82	5,49
0,7	74,73	4,052	80,77	4,38	86,37	4,684	91,6	4,967	96,53	5,235	101,2	5,488	105,6	5,729
0,8	87,25	4,125	94,31	4,458	100,8	4,767	106,9	5,056	112,6	5,328	118,1	5,585	123,3	5,831
0,9	95,12	4,069	102,8	4,398	109,9	4,703	116,6	4,987	122,8	5,256	128,8	5,51	134,4	5,752
1,0	89,23	3,618	96,49	3,912	103,2	4,185	109,5	4,44	115,4	4,68	121,0	4,908	126,3	5,124

Приложение 11

Таблицы для гидравлического расчета безнапорных трубопроводов из полиэтилена высокого давления

"СЛ" $D = 50$ мм

h/D	Расход жидкости q_s , л/с, и скорости V , м/с, при уклоне трубопровода													
	$i=0,01$		$i=0,02$		$i=0,03$		$i=0,04$		$i=0,05$		$i=0,1$		$i=0,15$	
	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V
0,3	0,127	0,352	0,2	0,555	0,257	0,714	0,305	0,847	0,347	0,965	0,514	1,429	0,641	1,783
0,4	0,223	0,42	0,35	0,658	0,448	0,842	0,531	0,998	0,604	1,135	0,891	1,674	1,11	2,085
0,5	0,337	0,473	0,526	0,738	0,672	0,943	0,795	1,115	0,904	1,268	1,329	1,865	1,653	2,32
0,6	0,458	0,513	0,713	0,798	0,91	1,018	1,074	1,203	1,221	1,367	1,729	2,007	2,227	2,494
0,7	0,575	0,54	0,893	0,838	1,138	1,068	1,344	1,262	1,527	1,432	2,239	2,101	2,78	2,608
0,8	0,673	0,551	1,044	0,855	1,331	1,089	1,572	1,268	1,785	1,46	2,616	2,14	3,248	2,657
0,9	0,733	0,542	1,137	0,842	1,45	1,073	1,712	1,267	1,944	1,439	2,85	2,109	3,539	2,619
1,0	0,674	0,473	1,052	0,738	1,344	0,943	1,59	1,115	1,808	1,268	2,659	1,865	3,307	2,32

"СЛ" $D = 63$ мм

h/D	Расход жидкости q_s , л/с, и скорости V , м/с, при уклоне трубопровода													
	$i=0,01$		$i=0,02$		$i=0,03$		$i=0,04$		$i=0,05$		$i=0,1$		$i=0,15$	
	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V
0,3	0,245	0,43	0,379	0,666	0,483	0,848	0,571	1,002	0,648	1,139	0,952	1,672	1,183	2,079
0,4	0,43	0,51	0,663	0,786	0,841	0,998	0,993	0,178	1,126	1,336	1,648	1,955	2,045	2,426
0,5	0,647	0,574	0,993	0,88	1,259	1,116	1,484	1,315	1,682	1,491	2,455	2,176	3,042	2,697

0,6	0,878	0,621	1,344	0,951	1,701	1,203	2,004	1,418	2,27	1,606	3,306	2,34	4,095	2,897
0,7	1,101	0,653	1,682	0,997	2,128	1,261	2,505	1,485	2,837	1,681	4,129	2,447	5,109	3,028
0,8	1,288	0,666	1,968	1,017	2,489	1,268	2,929	1,513	3,316	1,713	4,825	2,493	5,968	3,084
0,9	1,402	0,656	2,142	1,001	2,71	1,267	3,19	1,491	3,612	1,689	5,258	2,458	6,505	3,041
1,0	1,295	0,574	1,987	0,88	2,518	1,116	2,969	1,315	3,365	1,491	4,911	2,176	6,085	2,697

"СЛ" $D = 75$ мм

h/D	Расход жидкости q_s , л/с, и скорости V , м/с, при уклоне трубопровода													
	$i=0,01$		$i=0,02$		$i=0,03$		$i=0,04$		$i=0,05$		$i=0,1$		$i=0,15$	
	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V
0,3	0,4	0,497	0,613	0,76	0,777	0,964	0,916	1,136	1,038	1,287	1,517	1,88	1,88	2,331
0,4	0,702	0,588	1,069	0,896	1,352	1,132	1,591	1,333	1,802	1,509	2,622	2,196	3,245	2,717
0,5	1,055	0,66	1,601	1,001	2,021	1,264	2,376	1,486	2,688	1,682	3,903	2,442	4,882	3,018
0,6	1,429	0,714	2,164	1,08	2,73	1,363	3,206	1,601	3,625	1,81	5,255	2,624	6,49	3,24
0,7	1,791	0,749	2,708	1,133	3,413	1,427	4,006	1,676	4,528	1,894	6,558	2,743	8,095	3,386
0,8	2,095	0,764	3,167	1,155	3,99	1,455	4,683	1,708	5,292	1,93	7,661	2,794	9,454	3,448
0,9	2,281	0,753	3,448	1,138	4,346	1,434	5,101	1,683	5,765	1,902	8,349	2,755	10,3	3,4
1,0	2,11	0,66	3,202	1,001	4,043	1,264	4,753	1,486	5,377	1,682	7,807	2,442	9,649	3,018

"СЛ" $D = 90$ мм

h/D	Расход жидкости q_s , л/с, и скорости V , м/с, при уклоне трубопровода													
	$i=0,01$		$i=0,02$		$i=0,03$		$i=0,04$		$i=0,05$		$i=0,1$		$i=0,15$	
	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V
0,6	0,878	0,621	1,344	0,951	1,701	1,203	2,004	1,418	2,27	1,606	3,306	2,34	4,095	2,897
0,7	1,101	0,653	1,682	0,997	2,128	1,261	2,505	1,485	2,837	1,681	4,129	2,447	5,109	3,028
0,8	1,288	0,666	1,968	1,017	2,489	1,268	2,929	1,513	3,316	1,713	4,825	2,493	5,968	3,084
0,9	1,402	0,656	2,142	1,001	2,71	1,267	3,19	1,491	3,612	1,689	5,258	2,458	6,505	3,041
1,0	1,295	0,574	1,987	0,88	2,518	1,116	2,969	1,315	3,365	1,491	4,911	2,176	6,085	2,697

0,3	0,669	0,575	1,012	0,871	1,278	1,099	1,502	1,292	1,699	1,461	2,468	2,123	3,043	2,617
0,4	1,169	0,679	1,762	1,023	2,22	1,289	2,605	1,513	2,944	1,71	4,262	2,476	5,256	3,054
0,5	1,753	0,761	2,636	1,143	3,315	1,438	3,886	1,686	4,388	1,904	6,339	2,751	7,82	3,394
0,6	2,374	0,822	3,56	1,223	4,472	1,549	5,239	1,814	5,913	2,048	8,53	2,955	10,52	3,646
0,7	2,972	0,863	4,451	1,291	5,588	1,622	6,544	1,899	7,383	2,142	10,64	3,088	13,13	3,811
0,8	3,476	0,88	5,204	1,316	6,531	1,652	7,647	1,934	8,627	2,182	12,42	3,145	15,34	3,881
0,9	3,785	0,866	5,668	1,297	7,116	1,628	8,332	1,907	9,4	2,851	13,54	3,101	16,72	3,827
1,0	3,507	0,761	5,272	1,143	6,63	1,438	7,772	1,686	8,776	1,904	12,68	2,751	15,64	3,394

"СЛ" $D = 110$ мм

h/D	Расход жидкости q_s , л/с, и скорости V , м/с, при уклоне трубопровода													
	i=0,01		i=0,012		i=0,014		i=0,016		i=0,018		i=0,02		i=0,025	
	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V
0,3	1,173	0,673	1,308	0,75	1,431	0,821	1,547	0,887	1,656	1,095	1,759	1,009	1,996	1,145
0,4	2,046	0,793	2,279	0,883	2,491	0,965	2,691	1,042	2,879	1,115	3,056	1,184	3,464	1,342
0,5	3,065	0,887	3,412	0,987	3,726	1,078	4,032	1,164	4,301	1,245	4,565	1,321	5,17	1,496
0,6	4,144	0,957	4,61	1,065	5,034	1,162	5,432	1,255	5,806	1,341	6,16	1,423	6,974	1,611
0,7	5,186	1,003	5,766	1,116	6,294	1,218	6,791	1,314	7,257	1,404	7,698	1,49	8,712	1,686
0,8	6,065	1,023	6,743	1,137	7,359	1,241	7,939	1,339	8,483	1,431	8,999	1,518	10,18	1,718
0,9	6,604	1,008	7,343	1,12	8,015	1,223	8,647	1,32	9,241	1,41	9,803	1,496	11,09	1,693
1,0	6,131	0,887	6,824	0,987	7,453	1,078	8,046	1,164	8,603	1,245	9,13	1,321	10,34	1,496

h/D	$i=0,03$		$i=0,035$		$i=0,04$		$i=0,045$		$i=0,05$		$i=0,1$		$i=0,15$	
	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V
0,3	2,211	1,268	2,408	1,381	2,591	1,486	2,753	1,579	2,926	1,678	4221	2,424	5,213	2,99
0,4	3,833	1,485	3,172	1,616	4,486	1,738	4,776	1,85	5,06	1,96	7,289	2,824	8,976	3,477
0,5	5,717	1,654	6,218	1,799	6,685	1,934	7,124	2,062	7,534	2,18	10,83	3,135	13,32	3,856
0,6	7,708	1,78	8,381	1,936	9,006	2,08	9,606	2,219	10,14	2,343	14,56	3,364	17,9	4,136
0,7	9,626	1,863	10,46	2,025	11,24	2,176	12,0	2,322	12,66	2,45	18,16	3,515	22,31	4,319
0,8	11,24	1,898	12,22	2,063	13,13	2,216	14,02	2,366	14,79	2,496	21,21	3,579	26,05	4,397
0,9	12,25	1,871	13,32	2,033	14,31	2,185	15,27	2,322	16,12	2,46	23,12	3,529	28,41	4,336
1,0	11,43	1,654	12,43	1,799	13,37	1,934	14,25	2,062	15,06	2,18	21,66	3,135	26,64	3,850

"СЛ" $D = 125$ мм

h/D	Расход жидкости q_s , л/с, и скорости V , м/с, при уклоне трубопровода													
	$i=0,01$		$i=0,012$		$i=0,014$		$i=0,016$		$i=0,018$		$i=0,02$		$i=0,025$	
	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V
0,3	1,66	0,74	1,846	0,823	2,02	0,9	2,181	0,972	2,333	1,04	2,476	1,103	2,807	1,251
0,4	2,893	0,871	3,214	0,968	3,513	1,057	3,79	1,141	4,051	1,219	4,298	1,294	4,866	1,465
0,5	4,33	0,974	4,806	1,081	5,25	1,18	5,662	1,273	6,049	1,36	6,415	1,443	7,256	1,632
0,6	5,85	1,05	6,491	1,165	7,088	1,272	7,371	1,371	8,061	1,465	8,653	1,553	9,782	1,756
0,7	7,317	1,1	8,116	1,22	8,859	1,322	9,549	1,436	10,19	1,533	10,81	1,626	12,21	1,837
0,8	8,556	1,122	9,489	1,244	10,35	1,358	11,16	1,463	11,91	1,563	12,63	1,656	14,27	1,872
0,9	9,318	1,105	10,33	1,226	11,28	1,338	12,15	1,442	12,98	1,54	13,76	1,632	15,55	1,845
1,0	8,66	0,974	9,613	1,081	10,5	1,18	11,32	1,273	12,09	1,36	12,83	1,443	14,51	1,632

h/D	$i=0,03$		$i=0,035$		$i=0,04$		$i=0,045$		$i=0,05$		$i=0,1$		$i=0,15$	
	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V
0,3	3,105	1,384	3,378	1,506	3,633	1,619	3,859	1,72	4,097	1,826	5,902	2,63	7,268	3,239
0,4	5,377	1,619	5,848	1,76	6,284	1,892	6,686	2,013	7,08	2,131	10,17	3,062	12,5	3,765
0,5	8,015	1,802	8,711	1,959	9,358	2,104	9,967	2,42	10,53	2,369	15,1	3,397	18,55	4,173
0,6	10,8	1,939	11,73	2,106	12,6	2,262	13,43	2,412	14,18	2,546	20,3	3,645	24,92	4,475
0,7	13,48	2,028	14,64	2,203	15,7	2,366	16,77	2,523	17,69	2,661	25,31	3,807	31,06	4,672
0,8	15,75	2,066	17,11	2,244	18,37	2,409	19,6	2,57	20,67	2,71	29,56	3,876	36,26	4,4756
0,9	17,16	2,037	18,65	2,212	20,02	2,375	21,35	2,534	22,52	2,672	32,22	3,823	39,54	4,691
1,0	16,03	1,802	17,42	1,959	18,71	2,104	20,93	2,242	21,07	2,369	30,2	3,397	37,1	4,173

"СЛ" $D = 140$ мм

h/D	Расход жидкости q_s , л/с, и скорости V , м/с, при уклоне трубопровода													
	$i=0,009$		$i=0,01$		$i=0,011$		$i=0,012$		$i=0,013$		$i=0,014$		$i=0,015$	
	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V
0,3	2,132	0,757	2,265	0,805	2,395	0,851	2,519	0,895	2,638	0,937	2,752	0,978	2,863	1,016
0,4	3,713	0,891	3,943	0,946	4,166	1,00	4,38	1,05	4,585	1,1	4,782	1,147	4,972	1,192
0,5	5,554	0,995	5,897	1,056	6,228	1,116	6,546	1,173	6,849	1,227	7,142	1,28	7,423	1,33
0,6	7,503	1,073	7,964	1,139	8,41	1,202	8,836	1,264	9,244	1,322	9,637	1,378	10,01	1,432
0,7	9,382	1,124	9,957	1,893	10,51	1,259	11,04	1,323	11,55	1,384	12,04	1,443	12,51	1,499
0,8	10,97	1,146	11,64	1,216	12,29	1,284	12,91	1,349	13,5	1,411	14,07	1,47	14,62	1,528
0,9	11,94	1,829	12,68	1,198	13,38	1,265	14,06	1,329	14,71	1,39	15,33	1,449	15,93	1,506

1,0	11,1	0,995	11,79	1,056	12,45	1,116	13,09	1,173	13,69	1,227	14,28	1,28	14,84	1,33
-----	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	-------	------

h/D	$i=0,016$		$i=0,017$		$i=0,018$		$i=0,019$		$i=0,02$		$i=0,025$		$i=0,03$	
	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V
0,3	2,97	1,054	3,074	1,091	3,174	1,127	3,272	1,162	3,367	1,196	3,811	1,353	4,213	1,496
0,4	5,156	1,237	5,335	1,279	5,507	1,321	5,676	1,361	5,839	1,401	6,602	1,584	7,291	1,749
0,5	7,697	1,379	7,961	1,426	8,217	1,472	8,467	1,517	8,71	1,561	9,84	1,763	10,86	1,946
0,6	10,38	1,485	10,73	1,535	11,08	1,585	11,41	1,633	11,74	1,679	13,26	1,896	14,63	2,092
0,7	12,97	1,554	13,41	1,697	13,84	1,659	14,26	1,709	14,66	1,757	16,55	1,984	18,26	2,188
0,8	15,16	1,584	15,67	1,638	16,17	1,69	16,66	1,741	17,14	1,79	19,34	2,021	21,33	2,229
0,9	16,51	1,561	17,07	1,614	17,62	1,666	18,15	1,716	18,67	1,765	21,08	1,992	23,24	2,197
1,0	15,39	1,379	15,92	1,426	16,43	1,472	16,93	1,517	17,42	1,561	19,68	1,763	21,72	1,946

h/D	$i=0,035$		$i=0,04$		$i=0,045$		$i=0,05$		$i=0,06$		$i=0,07$		$i=0,08$	
	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V
0,3	4,58	1,627	4,923	1,748	5,284	1,855	5,546	1,969	6,108	2,169	6,623	2,352	7,1	2,521
0,4	7,922	1,9	8,509	2,041	9,044	2,169	9,577	2,297	10,54	2,528	11,42	2,739	12,23	2,936
0,5	11,72	2,119	12,66	2,269	13,47	2,415	14,24	2,533	15,66	2,807	16,97	3,041	18,17	3,258
0,6	15,88	2,272	17,04	2,438	18,15	2,597	19,16	2,742	21,07	3,014	22,82	3,264	24,44	3,496
0,7	19,82	2,375	21,27	2,549	22,66	2,716	23,91	2,865	26,28	3,15	28,45	3,41	30,47	3,652

0,8	23,15	2,419	24,85	2,596	26,48	2,767	27,92	2,918	30,7	3,207	33,23	3,472	35,58	3,718
0,9	25,23	2,385	27,08	2,56	28,85	2,728	30,44	2,877	33,46	3,163	36,22	3,424	38,79	3,666
1,0	23,59	2,113	25,32	2,269	26,95	2,415	28,49	2,553	31,33	2,807	33,94	3,041	36,35	3,258
<hr/>														
h/D	i=0,09		i=0,1		i=0,11		i=0,12		i=0,13		i=0,14		i=0,15	
	q _s	V												
0,3	7,547	2,68	7,969	2,83	8,369	2,972	8,75	3,107	9,114	3,237	9,464	3,361	9,801	3,481
0,4	13,00	3,119	13,72	3,292	14,4	3,456	15,05	3,612	15,68	3,762	16,27	3,905	16,85	4,043
0,5	19,0	3,46	20,37	3,651	21,38	3,832	22,34	4,005	23,26	4,169	24,14	4,327	24,99	4,479
0,6	25,95	3,712	27,38	3,916	28,73	4,11	30,02	4,294	31,25	4,47	32,43	4,639	33,57	4,802
0,7	32,35	3,877	34,13	4,09	35,81	4,291	37,41	4,483	38,94	4,667	40,41	4,843	41,83	5,013
0,8	37,78	3,947	39,85	4,164	41,81	4,369	43,68	4,564	45,47	4,751	47,18	4,93	48,83	5,102
0,9	41,18	3,833	43,44	4,107	45,58	4,309	47,62	4,502	49,57	4,686	51,44	4,863	53,24	5,033
1,0	38,61	3,46	40,74	3,651	42,76	3,832	44,68	4,004	46,53	4,169	48,29	4,327	49,99	4,479

"СЛ" D = 160 мм

h/D	Расход жидкости q _s , л/с, и скорости V, м/с, при уклоне трубопровода													
	i=0,006		i=0,007		i=0,008		i=0,009		i=0,01		i=0,011		i=0,012	
	q _s	V	q _s	V	q _s	V	q _s	V	q _s	V	q _s	V	q _s	V
0,3	2,417	0,658	2,65	0,721	2,864	0,779	3,069	0,835	3,262	0,887	3,446	0,937	3,622	0,985
0,4	4,215	0,774	4,617	0,848	4,986	0,916	5,338	0,981	5,671	1,042	5,987	1,1	6,29	1,155
0,5	6,311	0,866	6,908	0,948	7,456	1,023	7,979	1,095	8,472	1,163	8,942	1,227	9,392	1,289
0,6	8,53	0,935	9,333	1,022	10,07	1,103	10,77	1,18	11,43	1,253	12,06	1,322	12,67	1,388

0,7	10,67	0,979	11,67	1,071	12,59	1,155	13,46	1,236	14,29	1,312	15,08	1,384	15,83	1,453
0,8	12,47	0,999	13,64	1,092	14,72	1,178	15,74	1,259	16,7	1,337	17,62	1,41	18,5	1,481
0,9	13,58	0,984	14,86	1,076	16,03	1,16	17,14	1,241	18,2	1,317	19,2	1,39	20,15	1,459
1,0	12,62	0,866	13,81	0,948	14,91	1,023	15,95	1,095	16,94	1,163	17,99	1,227	18,78	1,289
<hr/>														
h/D	i=0,013		i=0,014		i=0,015		i=0,016		i=0,017		i=0,018		i=0,019	
	q _s	V												
0,3	3,791	1,031	3,953	1,075	4,11	1,118	4,262	1,159	4,408	1,199	4,551	1,238	4,69	1,275
0,4	6,58	1,209	6,859	1,26	7,129	1,31	7,39	1,358	7,642	1,404	7,887	1,449	8,126	1,493
0,5	9,822	1,348	10,23	1,405	10,63	1,46	11,02	1,513	11,39	1,564	11,76	1,614	12,11	1,662
0,6	13,25	1,451	13,8	1,724	14,34	1,571	14,86	1,628	15,36	1,683	15,85	1,736	16,32	1,788
0,7	16,55	1,519	17,24	1,583	17,91	1,644	18,56	1,703	19,18	1,761	19,79	1,817	20,38	1,871
0,8	19,34	1,548	20,15	1,613	20,93	1,675	21,69	1,736	22,42	1,794	23,13	1,851	23,82	1,906
0,9	21,07	1,526	21,95	1,589	22,81	1,651	23,63	1,711	24,43	1,768	25,2	1,824	25,95	1,879
1,0	19,64	1,348	20,47	1,405	21,27	1,46	22,04	1,513	22,79	1,564	23,52	1,614	24,22	1,662

"C" D = 50 мм

h/D	Расход жидкости q _s , л/с, и скорости V, м/с, при уклоне трубопровода													
	i=0,01		i=0,02		i=0,03		i=0,04		i=0,05		i=0,1		i=0,15	
	q _s	V	q _s	V	q _s	V	q _s	V	q _s	V	q _s	V	q _s	V
0,3	0,096	0,31	0,15	0,50	0,20	0,66	0,24	0,79	0,90	0,27	0,41	1,35	0,52	1,70
0,4	0,17	0,38	0,27	0,60	0,35	0,78	0,42	0,93	1,07	0,48	0,72	1,60	0,90	2,00
0,5	0,26	0,43	0,41	0,68	0,53	0,88	0,63	1,05	1,20	0,72	1,08	1,79	1,35	2,24

0,6	0,35	0,47	0,56	0,74	0,72	0,95	0,86	1Д4	1,30	0,98	1,46	1,93	1,83	2,41
0,7	0,45	0,49	0,70	0,78	0,90	1,00	1,08	1,19	1,36	1,23	1,83	2,03	2,28	2,53
0,8	0,52	0,50	0,82	0,79	1,06	1,02	1,26	1,22	1,39	1,44	2,14	2,07	2,67	2,58
0,9	0,57	0,50	0,89	0,78	1,15	1,01	1,37	1,20	1,37	1,57	2,33	2,03	2,91	2,54
1,0	0,52	0,43	0,82	0,68	1,06	0,88	1,27	1,05	1,20	1,45	2,16	1,79	2,70	2,24

"C"D = 63 мм

h/D	Расход жидкости q_s , л/с, и скорости V , м/с, при уклоне трубопровода													
	$i=0,01$		$i=0,02$		$i=0,03$		$i=0,04$		$i=0,05$		$i=0,1$		$i=0,15$	
	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V
0,3	0,196	0,402	0,306	0,627	0,39	0,8	0,462	0,948	0,525	1,077	0,773	1,586	0,963	1,974
0,4	0,345	0,478	0,535	0,741	0,681	0,943	0,804	1,114	0,913	1,265	1,339	1,856	1,664	2,305
0,5	0,52	0,538	0,802	0,83	1,019	1,054	1,203	1,245	1,364	1,412	1,996	2,066	2,477	2,564
0,6	0,706	0,583	1,085	0,897	1,377	1,138	1,624	1,342	1,842	1,522	2,691	2,223	3,335	2,755
0,7	0,885	0,613	1,359	0,941	1,723	1,193	2,031	1,496	2,302	1,593	3,359	2,325	4,161	2,88
0,8	1,036	0,625	1,59	0,96	2,015	1,216	2,375	1,433	2,691	1,624	3,925	2,368	4,861	2,933
0,9	1,127	0,615	1,731	0,945	2,194	1,198	2,587	1,412	2,932	1,6	4,277	2,335	5,298	2,892
1,0	1,04	0,538	1,604	0,83	2,038	1,054	2,406	1,245	2,729	1,412	3,993	2,066	4,954	2,564

"C"D = 75мм

h/D	Расход жидкости q_s , л/с, и скорости V , м/с, при уклоне трубопровода													
	$i=0,01$		$i=0,02$		$i=0,03$		$i=0,04$		$i=0,05$		$i=0,1$		$i=0,15$	
	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V
0,3	0,196	0,402	0,306	0,627	0,39	0,8	0,462	0,948	0,525	1,077	0,773	1,586	0,963	1,974
0,4	0,345	0,478	0,535	0,741	0,681	0,943	0,804	1,114	0,913	1,265	1,339	1,856	1,664	2,305
0,5	0,52	0,538	0,802	0,83	1,019	1,054	1,203	1,245	1,364	1,412	1,996	2,066	2,477	2,564
0,6	0,706	0,583	1,085	0,897	1,377	1,138	1,624	1,342	1,842	1,522	2,691	2,223	3,335	2,755
0,7	0,885	0,613	1,359	0,941	1,723	1,193	2,031	1,496	2,302	1,593	3,359	2,325	4,161	2,88
0,8	1,036	0,625	1,59	0,96	2,015	1,216	2,375	1,433	2,691	1,624	3,925	2,368	4,861	2,933
0,9	1,127	0,615	1,731	0,945	2,194	1,198	2,587	1,412	2,932	1,6	4,277	2,335	5,298	2,892
1,0	1,04	0,538	1,604	0,83	2,038	1,054	2,406	1,245	2,729	1,412	3,993	2,066	4,954	2,564

0,3	0,321	0,466	0,494	0,717	0,628	0,91	0,741	1,074	0,841	1,218	1,231	1,784	1,527	2,214
0,4	0,564	0,552	0,863	0,845	1,093	1,07	1,288	1,261	0,459	1,429	2,129	2,085	2,637	1,583
0,5	0,848	0,62	1,293	0,946	1,635	1,196	1,924	1,407	2,178	1,594	3,17	2,319	3,923	2,87
0,6	1,149	0,671	1,749	1,021	2,208	1,289	2,597	1,516	2,939	1,716	4,27	2,493	5,279	3,082
0,7	1,44	0,705	2,188	1,07	2,761	1,351	3,246	1,588	3,671	1,796	5,329	2,607	6,585	3,221
0,8	1,685	0,719	2,559	1,091	3,229	1,377	3,794	1,618	4,291	1,83	6,226	2,655	7,691	3,28
0,9	1,834	0,708	2,787	1,075	3,516	1,356	4,133	1,594	4,675	1,804	6,785	2,618	8,383	3,234
1,0	1,695	0,62	2,586	0,946	3,27	1,196	3,849	1,407	4,357	1,594	6,341	2,319	7,846	2,87

"C"D = 90 мм

h/D	Расход жидкости q_s , л/с, и скорости V , м/с, при уклоне трубопровода													
	$i=0,01$		$i=0,02$		$i=0,03$		$i=0,04$		$i=0,05$		$i=0,1$		$i=0,15$	
	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V
0,3	0,537	0,54	0,816	0,821	1,032	1,039	1,214	1,222	1,375	1,384	2,002	2,015	2,478	2,494
0,4	0,939	0,639	1,421	0,967	1,794	1,22	2,107	1,433	2,383	1,621	3,458	2,351	4,273	2,906
0,5	1,41	0,716	2,127	1,08	2,68	1,361	3,145	1,597	3,554	1,805	5,145	2,614	6,351	3,226
0,6	1,909	0,774	2,874	1,165	3,617	1,466	4,242	1,72	4,791	1,942	6,926	2,808	8,541	3,463
0,7	2,39!	0,812	3,594	1,221	4,52	1,535	5,299	1,8	5,983	2,032	8,64	2,935	10,65	3,618
0,8	2,797	0,828	4,202	1,244	5,284	1,565	6,193	1,834	6,991	2,07	10,09	2,989	12,43	3,684
0,9	3,045	0,816	4,577	1,226	5,756	1,542	6,747	1,808	7,617	2,041	11,00	2,947	13,56	3,633
1,0	2,82	0,716	4,254	1,08	5,36	1,361	6,29	1,597	7,109	1,805	10,29	2,614	12,7	3,226

"C"D = 110 мм

h/D	Расход жидкости q_s , л/с, и скорости V , м/с, при уклоне трубопровода													
	$i=0,01$		$i=0,02$		$i=0,03$		$i=0,04$		$i=0,05$		$i=0,1$		$i=0,15$	
	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V
0,3	0,934	0,632	1,406	0,951	1,771	1,197	2,078	1,404	2,348	1,587	3,399	2,297	4,196	3,836
0,4	1,631	0,745	2,445	1,116	3,072	1,403	3,6	1,643	4,063	1,855	5,864	2,678	7,229	3,301
0,5	2,445	0,834	3,655	1,246	4,584	1,563	5,366	1,83	6,052	2,064	8,717	2,973	10,73	3,661
0,6	3,308	0,901	4,934	1,343	6,182	1,683	7,232	1,968	8,152	2,219	11,72	3,192	14,42	3,928
0,7	4,14	0,944	6,166	1,406	7,722	1,761	9,029	2,059	10,17	2,321	14,62	3,336	17,98	4,102
0,8	4,482	0,963	7,209	1,433	9,025	1,795	10,55	2,098	11,88	2,364	17,08	3,396	21,00	4,176
0,9	5,272	0,949	7,852	1,412	9,883	1,769	11,49	2,068	12,95	2,331	18,61	3,349	22,89	4,119
1,0	4,891	0,834	7,31	1,246	9,169	1,563	10,73	1,83	12,1	2,064	17,43	2,973	21,46	3,661

"C" $D = 125$ мм

h/D	Расход жидкости q_s , л/с, и скорости V , м/с, при уклоне трубопровода													
	$i=0,01$		$i=0,012$		$i=0,014$		$i=0,016$		$i=0,018$		$i=0,02$		$i=0,025$	
	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V	q_s	V
0,3	1,331	0,697	1,482	0,776	1,622	0,849	1,753	0,918	1,876	0,982	1,992	1,042	2,26	1,182
0,4	2,321	0,821	2,582	0,913	2,823	0,998	3,049	1,077	3,26	1,152	3,46	1,223	3,92	1,385
0,5	3,476	0,918	3,862	1,02	4,222	1,114	4,556	1,203	4,87	1,286	5,167	1,364	5,849	1,544
0,6	4,699	0,99	5,219	1,099	5,701	1,201	6,151	1,296	6,573	1,385	6,972	1,469	7,888	1,662
0,7	5,878	1,938	6,526	1,152	7,128	1,258	7,689	1,357	8,214	1,45	8,711	1,538	9,852	1,739
0,8	6,874	1,058	7,631	1,174	8,334	1,283	8,988	1,383	9,602	1,478	10,18	1,567	11,51	1,772
0,9	7,486	1,042	8,311	1,157	9,077	1,264	9,79	1,363	10,45	1,456	11,09	1,544	12,54	1,747

1,0	8,953	0,918	7,725	1,02	8,444	9,114	9,113	1,203	9,747	1,286	20,33	1,364	11,69	1,544
<i>h/D</i>	<i>i=0,03</i>		<i>i=0,035</i>		<i>i=0,04</i>		<i>i=0,45</i>		<i>i=0,05</i>		<i>i=0,1</i>		<i>i=0,15</i>	
	<i>qs</i>	<i>V</i>	<i>qs</i>	<i>V</i>	<i>qs</i>	<i>V</i>	<i>qs</i>	<i>V</i>	<i>qs</i>	<i>V</i>	<i>qs</i>	<i>V</i>	<i>qs</i>	<i>V</i>
0,3	2,502	1,309	2,724	1,425	2,93	1,533	3,113	1,629	3,307	1,73	4,772	2,491	5,883	3,078
0,4	4,336	1,532	4,717	1,667	5,072	1,792	5,396	1,907	5,718	2,021	8,228	2,908	10,12	3,58
0,5	6,465	1,707	7,03	1,856	7,555	1,995	8,047	2,125	8,512	2,247	12,22	3,228	15,02	3,969
0,6	8,715	1,836	9,473	1,996	10,17	2,145	10,85	2,286	11,46	2,415	16,43	3,464	20,19	4,256
0,7	10,88	1,921	11,82	2,088	12,7	2,243	13,55	2,393	14,3	2,525	20,49	3,619	25,17	4,444
0,8	12,71	1,957	13,81	2,127	14,84	2,285	15,83	2,438	16,7	2,572	23,93	3,684	29,39	4,524
0,9	13,85	1,929	15,05	2,097	16,17	2,252	17,25	2,403	18,2	2,536	26,09	3,634	32,04	4,462
1,0	12,93	1,707	14,06	1,856	15,11	1,995	16,09	2,125	17,02	2,247	24,44	3,228	30,05	3,699

Список литературы

1. Я.Б. Алескер, С.В. Ехлаков Монтаж пластмассовых санитарно-технических устройств. М: Стройиздат, 1990.
2. Ведомственные строительные нормы по монтажу систем внутренней канализации и водостоков из ПВХ труб в жилых и общественных зданиях. [ВСН 48-96](#). М., НИИ Мосстрой, 1997.
3. Ведомственные строительные нормы по проектированию и монтажу подземных сетей канализации и водопровода из поливинилхлоридных труб. [ВСН 20-95](#). М.: Департамент строительства, 1995.

4. Ведомственные строительные нормы по проектированию и монтажу подземных сетей канализации и водопровода из поливинилхлоридных труб. ВСН 68-84. М.: Главмосстрой, 1984.
5. Ведомственные строительные нормы по монтажу и ремонту внутренних сетей канализации и водостоков из поливинилхлоридных труб. ВСН 202-83. М.: Главмосстрой, 1984.
6. А.Я. Добромуслов Расчет и конструирование систем канализации зданий. М.: Стройиздат, 1978, 121 стр.
7. Инструкция по проектированию и монтажу систем водоснабжения и канализации из пластмассовых труб. [СН 478-80](#). М.: Стройиздат, 1981.
8. Инструкция по эксплуатации систем канализации из полиэтиленовых труб. М.: Главмосстрой, 1967.
9. В.Н. Исаев, В.И. Сасин Устройство и монтаж санитарно-технических систем зданий. М.: «Высшая школа», 1989.
10. А.А. Лукиных, Н.А. Лукиных Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей и дюкеров по формуле акад. Н.Н. Павловского. М.: Стройиздат, 1949.
11. Пособие по проектированию сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб. М.: ЦНИИЭП инж. оборуд., 1989.
12. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации. М.: Госстрой России, 2000.
13. Применение резиновых технических изделий в народном хозяйстве. Справочное пособие под ред. Д.Л. Федюкина. М: Химия, 1986.
14. Рекомендации по монтажу канализационных и водосточных трубопроводов из ПВХ в чердачных помещениях и технических подпольях зданий. М.: НИИ Мосстрой, 1988.
15. Рекомендации для гидравлического расчета напорных и безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб. М.: СКТБ «Энергопромполимер», 1983, 196 стр.

16. Строительные нормы и правила [\(СНиП\) 2.04.01-85*](#)
«Внутренний водопровод и канализация зданий».
17. Строительные нормы и правила [\(СНиП\) 2.04.03-85*](#)
«Канализация. Наружные сети и сооружения».
18. Справочные материалы «Пластмассовые трубы в
строительстве». Ч.1 и 2. М: ТОО «Издательство Валанг», 1997, 380
стр.
19. Технические рекомендации по проектированию и монтажу
внутренних систем канализации зданий из полипропиленовых
труб и фасонных частей. [ТР 83-98](#). М.: ОАО «Мосоргстрой», 1999.
20. Технические условия по проектированию и монтажу систем
внутренней канализации из полипропиленовых труб для зданий
различного назначения. М.: НПО «Стройполимер», 1997.